

Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung, EKV ÜKG MB SN7724
für Übergangs- und Sicherungskästen von Mastbeleuchtungen



IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Wichtiger Hinweis:

Dieser Beipackzettel ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanleitung Publikation 1502 „**Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung für Übergangs- und Sicherungskästen von Mastbeleuchtungen**“.

Entsprechend sind beide Publikationen zu beachten!

An manchen Übergangs- und Sicherungskästen werden aufgrund der vorhandenen Netzform **zwei** erdseitige Kompaktklemmen mit Federvorspannung für den erdseitigen Anschluss (siehe auch die Publikation Nr. 1502, Absatz 3.4) benötigt. Hierfür ist die zusätzliche Vorrichtung EKV ÜKG MB **SN7724** entwickelt worden (siehe Fig. 1).

Abweichend zu Absatz 3.4 der Gebrauchsanleitung, Publikation 1502 werden die beiden Kompaktklemmen mit Federvorspannung erdseitig an der **PE (PEN)** bzw. **N**-Klemme mit Hilfe des Drehgriffes (mit flexibler Spindel) mit einem Anzugsdrehmoment von 5 Nm angeschraubt (siehe Fig. 1).

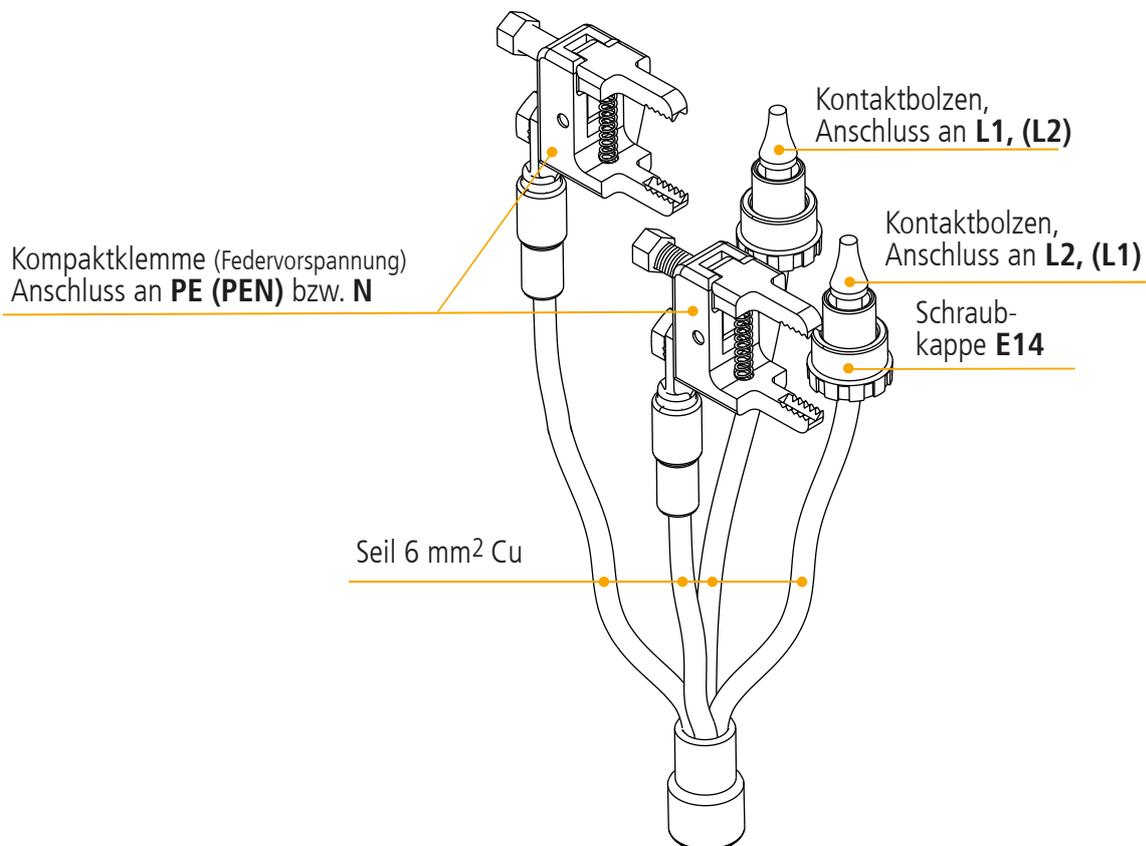


Fig. 1 EKV ÜKG MB SN7724