

**Isolierstange IS 72.5 SQ SN7743**

IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise


**1. Sicherheitshinweise**

Die **Isolierstange** IS 72.5 SQ SN7743 (Art.-Nr. 766 312) ist als Betätigungsstange, mit Schaltstangenkopf als Schaltstange (DIN VDE V 0681-1) und zum Einbringen von Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen als Erdungsstange geeignet (siehe Fig. 1).

Bei Verwendung der **Isolierstange** IS 72.5 SQ SN7743 ist unbedingt die Gebrauchsanleitung **GA Nr. 1708** zusätzlich zum vorliegenden Beipackzettel zu beachten.

Die **Isolierstange** IS 72.5 SQ SN7743 darf nicht bei Niederschlägen verwendet werden.

Die **Isolierstange** IS 72.5 SQ SN7743 darf nur in Anlagen verwendet werden, für die sie durch entsprechende Aufschriften auf dem jeweiligen Typenschild (z.B. Nennspannung / Nennfrequenz) gekennzeichnet und vorgesehen ist (siehe Fig. 1 **Isolierstange** IS 72.5 SQ SN7743 und Fig. 2 Typenschild).

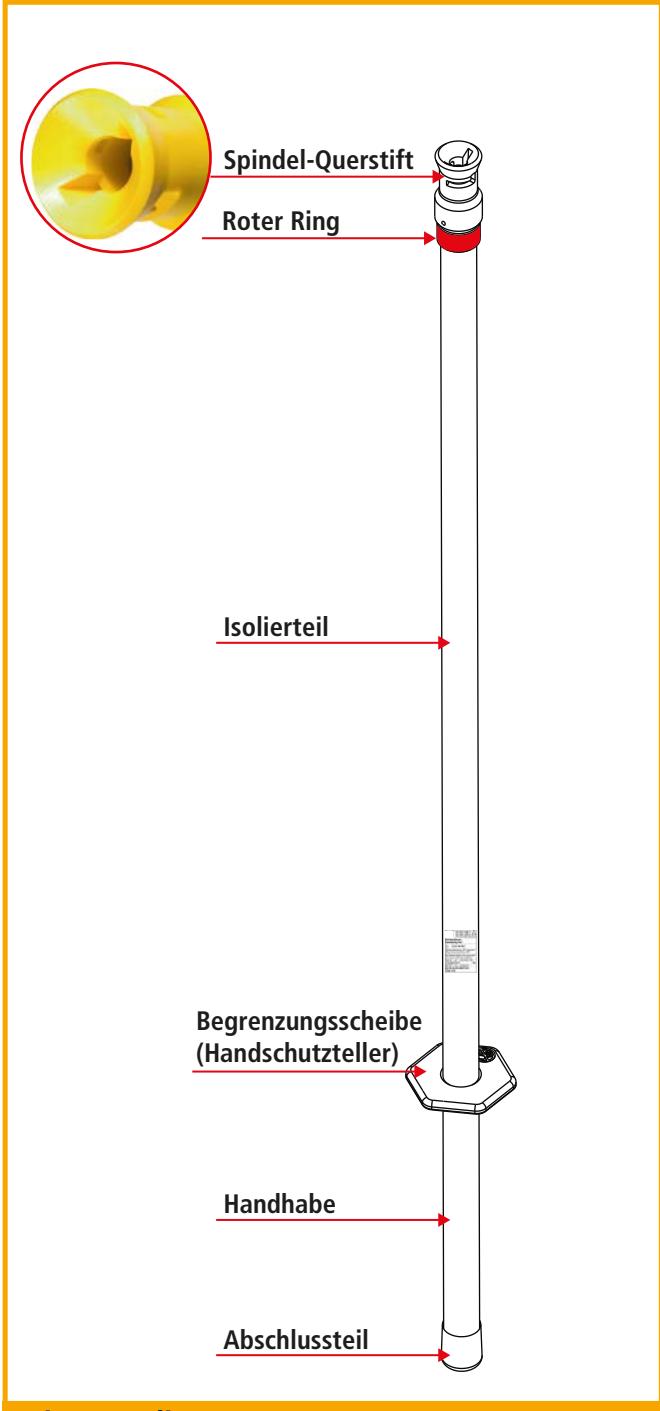**Fig. 2 Typenschild****Fig. 1 Isolierstange IS 72.5 SQ SN7743**

## Instruction leaflet

## Insulating stick IS 72.5 SQ SN7743



IEC 60417-6182:  
Installation,  
electrotechnical expertise

## 1. Safety notes

The **insulating stick** IS 72.5 SQ SN7743 (Part No. 766 312) can be used as operating stick, as switching stick by means of attaching a switching stick head (DIN VDE V 0681-1) and as earthing stick for attaching earthing and short-circuiting devices (see Fig. 1).

When using the **insulating stick** IS 72.5 SQ SN7743, instructions for use **No. 1708** must be observed in addition to this instruction leaflet.

The IS 72.5 SQ SN7743 **insulating stick** must not be used in wet weather conditions.

The **insulating stick** IS 72.5 SQ SN7743 may only be used in installations it is designed for (see rating plate of the insulating stick, e.g. nominal voltage/nominal frequency) (Fig. 1 **insulating stick** IS 72.5 SQ SN7743 and Fig. 2 rating plate).



Fig. 2 Rating plate

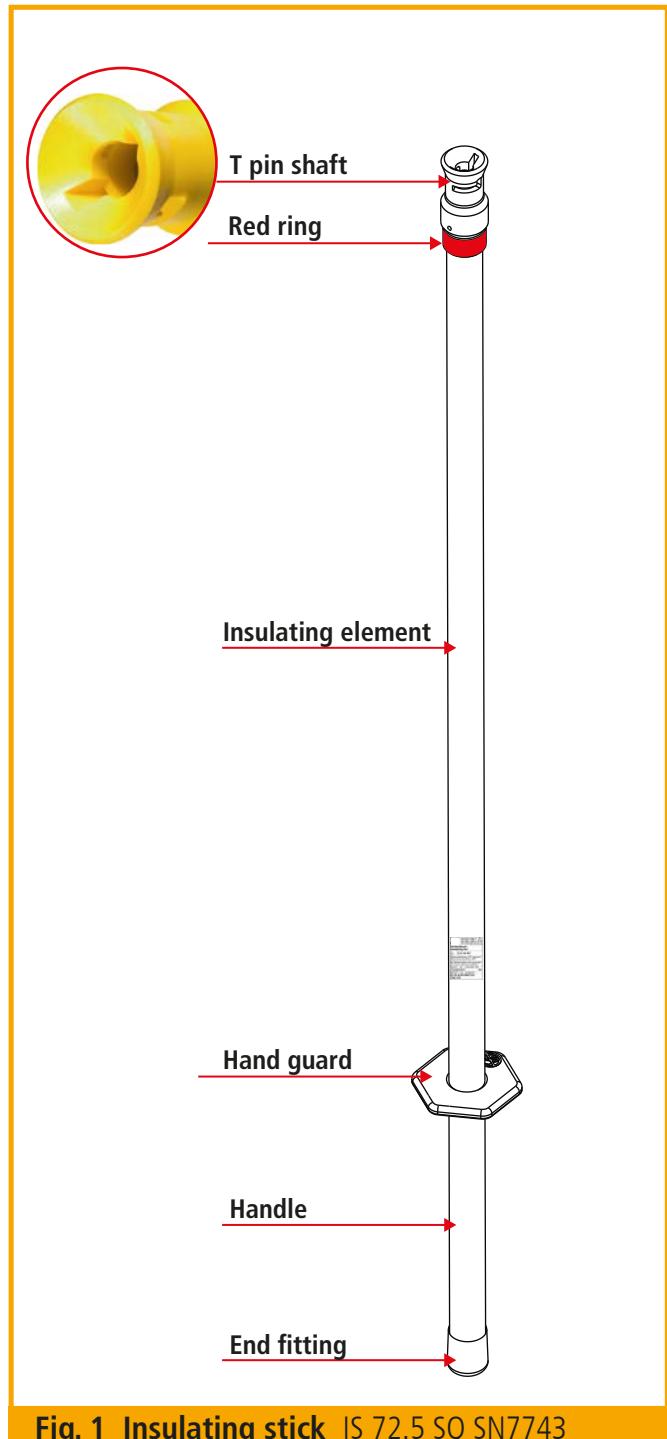


Fig. 1 Insulating stick IS 72.5 SQ SN7743