


Datablad

Art. Nr. 70.331.1035.0

Bund BAS GUT GC 10 M20 A0

Revos Basic Grundarmatur M20 Size: 10 incl. forskruring

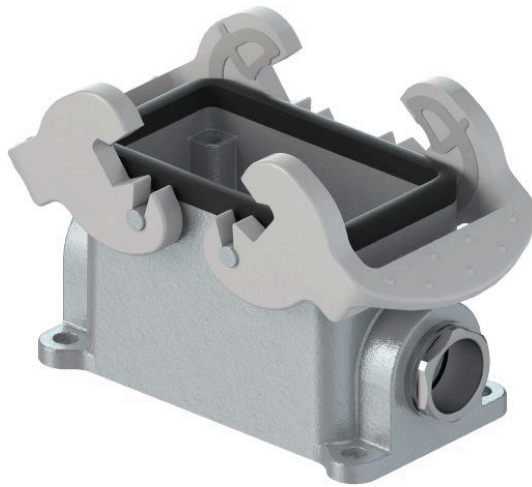

Art. Nr.	70.331.1035.0
EAN	4015573616752
Ordre enhed	1 styk


Godkendelser

Specifikationer
Generelt

Materiale kasse	aluminium
Farve	grå
overflade	pulver belagt
Tæthedsklasse (IP)	IP54
UV-bestandig	ja
Brandbarheds klasse af isoleringsmateriale iht. med UL 94	andre
Min. Driftstemperaturområde	-40 °C
Maks. Driftstemperaturområde	120 °C

Model

DIN-størrelse	10
	Overflademontering (base)
låsemekanisme	Dobbelt låsehåndtag
kabel indgang	sideværts
Type af kabel	Forskruring
Med forskruring	ja
Gevind størrelse M	20
Gevind størrelse PG	
Hængslet dæksel	nej
EMC-version	nej
Længde	94 mm
Bredde	52 mm
Højde	55 mm

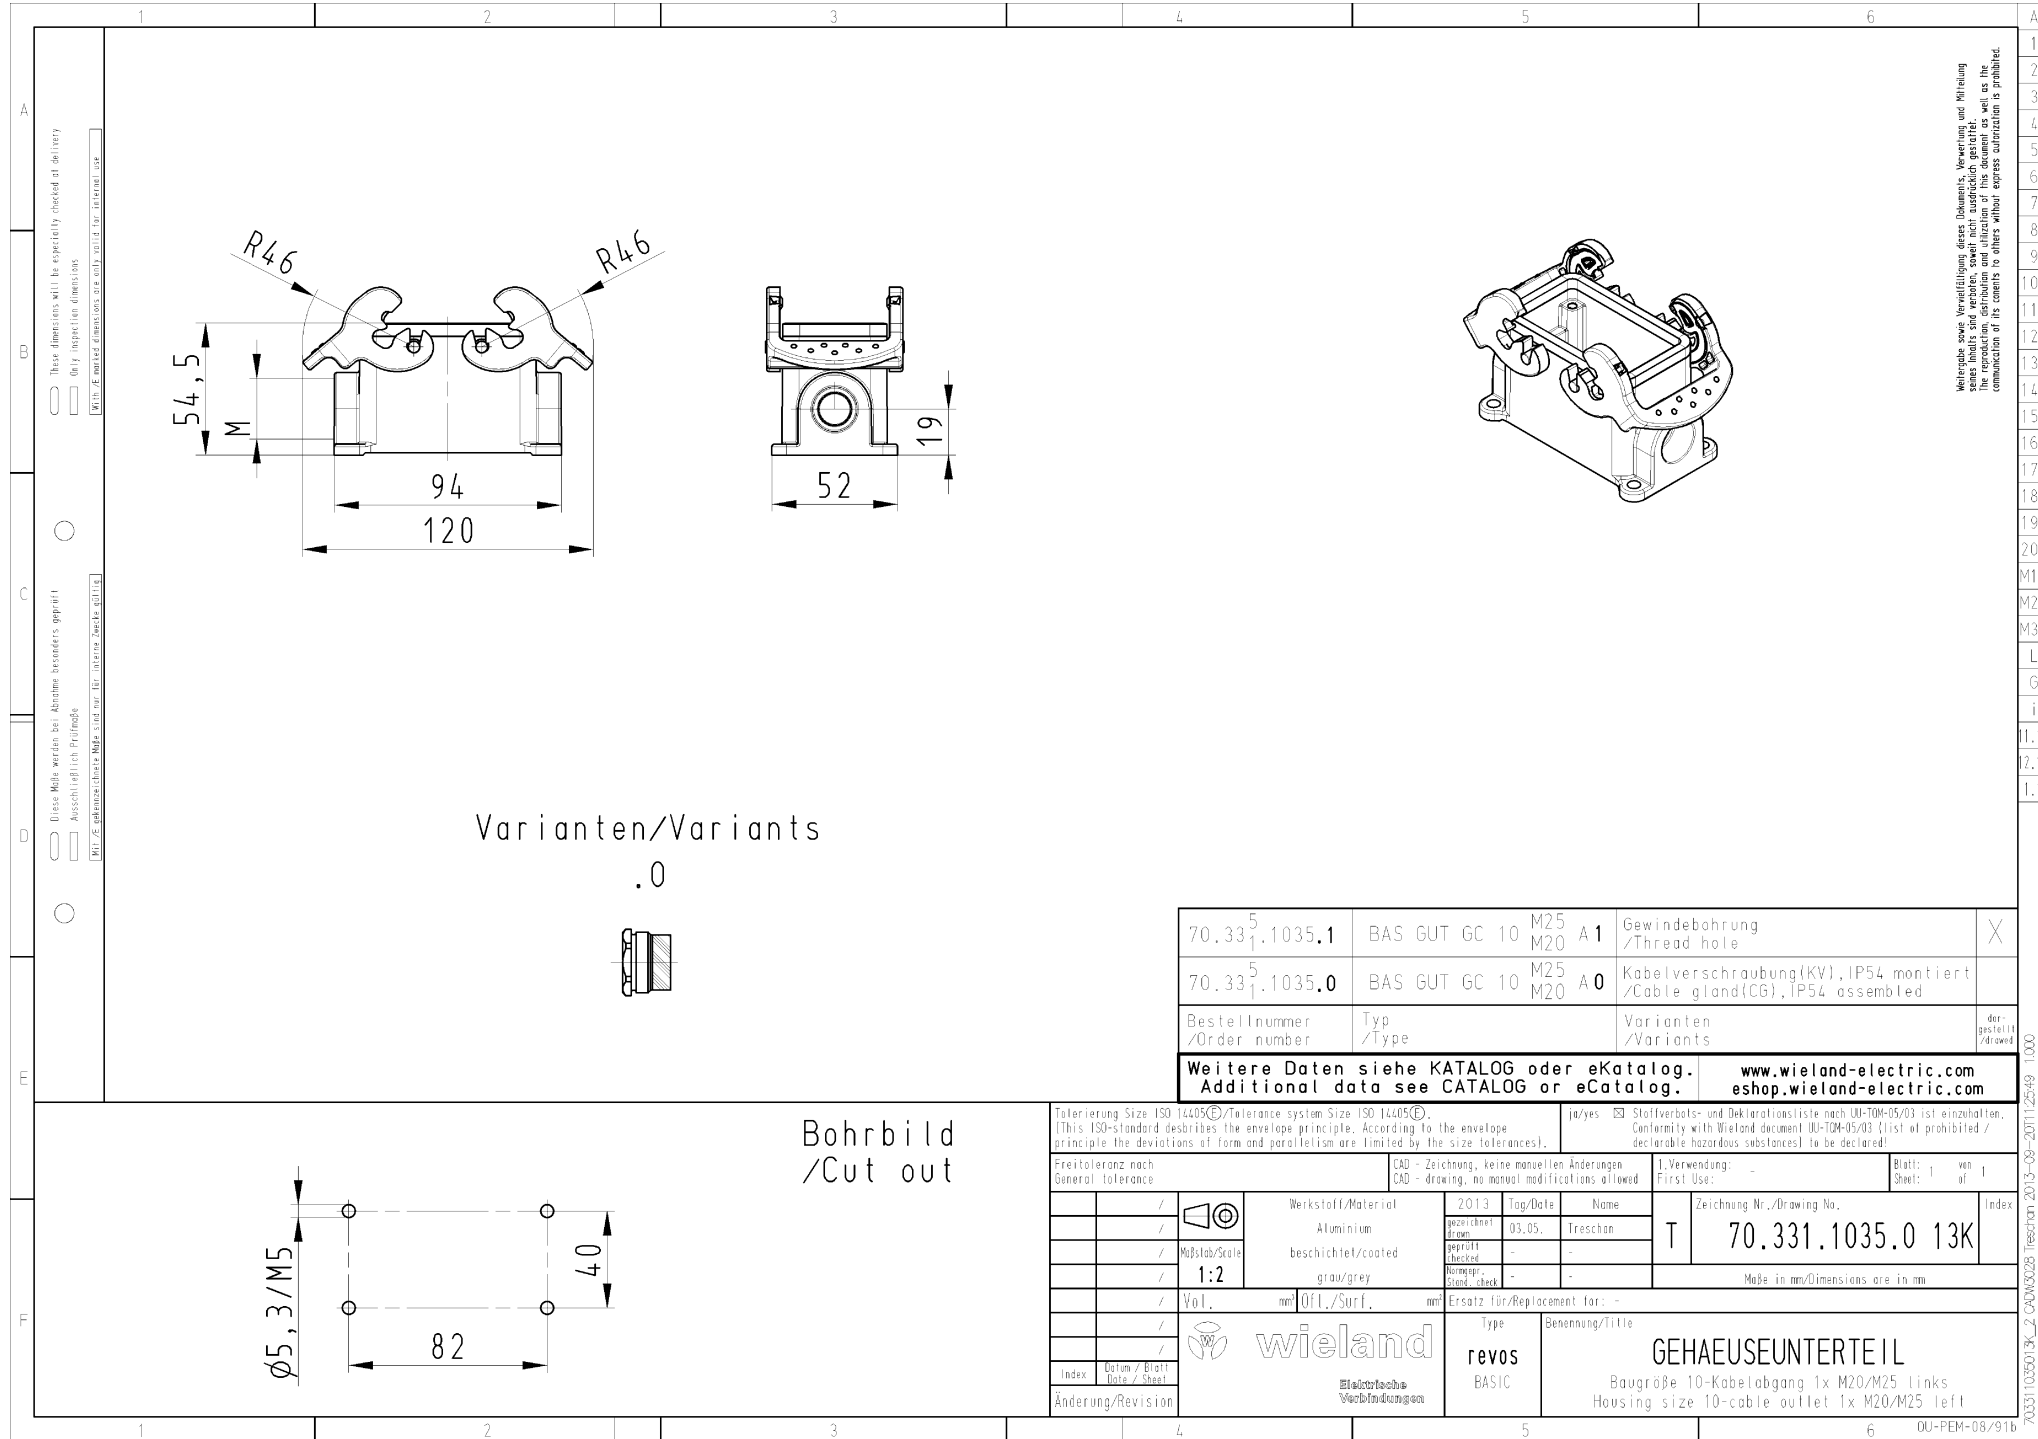

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments, soweit es die Kommunikation mit Dritten ohne besondere Erlaubnis ist, ist ebenfalls untersagt.

Varianten/Variants


.0



70.331.1035.1	BAS GUT GC 10	M25 A1	Gewindebohrung / Thread hole	X
70.331.1035.0	BAS GUT GC 10	M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert / Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Varianten / Variants	dergestellt / drawn	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
 Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Bohrbild / Cut out

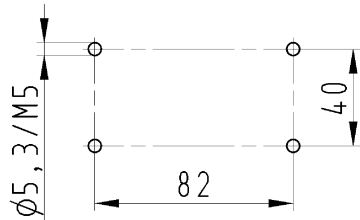

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UL-TQM-05/03 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document UL-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: / First Use: -
Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr. / Drawing No. Index	
Werkstoff/Material / 2013 Tag/Date Name		T 70.331.1035.0 13K	
Aluminium / gezeichnet / drawn 03.05. / Ireschan			
beschichtet/coated / geprüft / checked - / -			
Maßstab/Scale / 1:2 / Normspr. / stand. check - / -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
Vol. / mm³ / Off./Surf. / mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland		Type Benennung/Title	
GEHÄUSEUNTERTEIL		revos BASIC	
Änderung/Revision		Baugröße 10-Kabelabgang 1x M20/M25 links / Housing size 10-cable outlet 1x M20/M25 left	

70.331.1035.013K_2_CAD0405028_Treschan 2013-08-08-2017-11-25:49 1.000 DU-PEM-08/916