

| | | TYP | L1 | TYP | L1 |
|---|----------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| I | VENICE-E | VENICE A/E-F/R/T16 121/39 | 888 | VENICE AB/EB 2x128/54 | 2266 |
| | VENICE-A | VENICE A/E-F/R/T16 128/54 | 1188 | VENICE AB/EB 2x135/49/80 | 2866 |
| | | VENICE A/E-F/R/T16 135/49/80 | 1488 | VENICE AB/EB 3x128/54 | 3342 |
| | | VENICE A/E-F/R/T16 2x128/54 | 2374 | VENICE AB/EB 3x135/49/80 | 4242 |
| | | VENICE A/E-F/R/T16 2x135/49/80 | 2974 | VENICE AV/EV 2x128/54 | 2156 |
| | | VENICE A/E-F/R/T16 3x128/54 | 3560 | VENICE AV/EV 2x135/49/80 | 2756 |
| | | VENICE A/E-F/R/T16 3x135/49/80 | 4460 | VENICE AV/EV 3x128/54 | 3232 |
| | | | | VENICE AV/EV 3x135/49/80 | 4132 |
| | | | | | |
| | | | | | |

II

VENICE-...T16 / R-TUBE

VENICE-A/E-F...
VENICE-GE-LED

VENICE-AE/EE

III

VENICE-TV

VENICE-TV-5 = blau/ blue/ bleu/ azul/ niebieski
 VENICE-TV-7 = lila/ lilac/ lilas/ lila/ liliowy
 VENICE-TV-11 = gruen/ green/ vert/ verde/ zielony

IV




VLDH..

V

VENICE-E-DB

VENICE-DB: a min. = 30mm
 b min. = 35mm

12-35

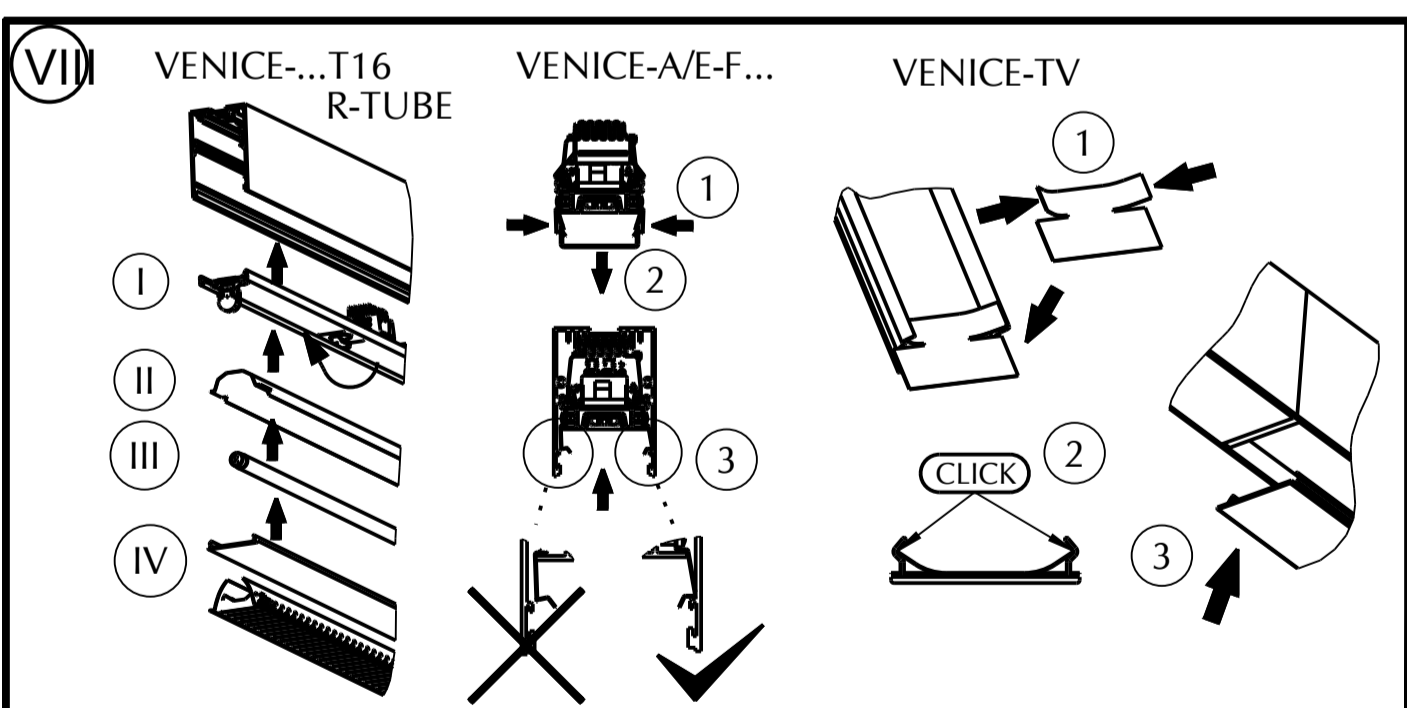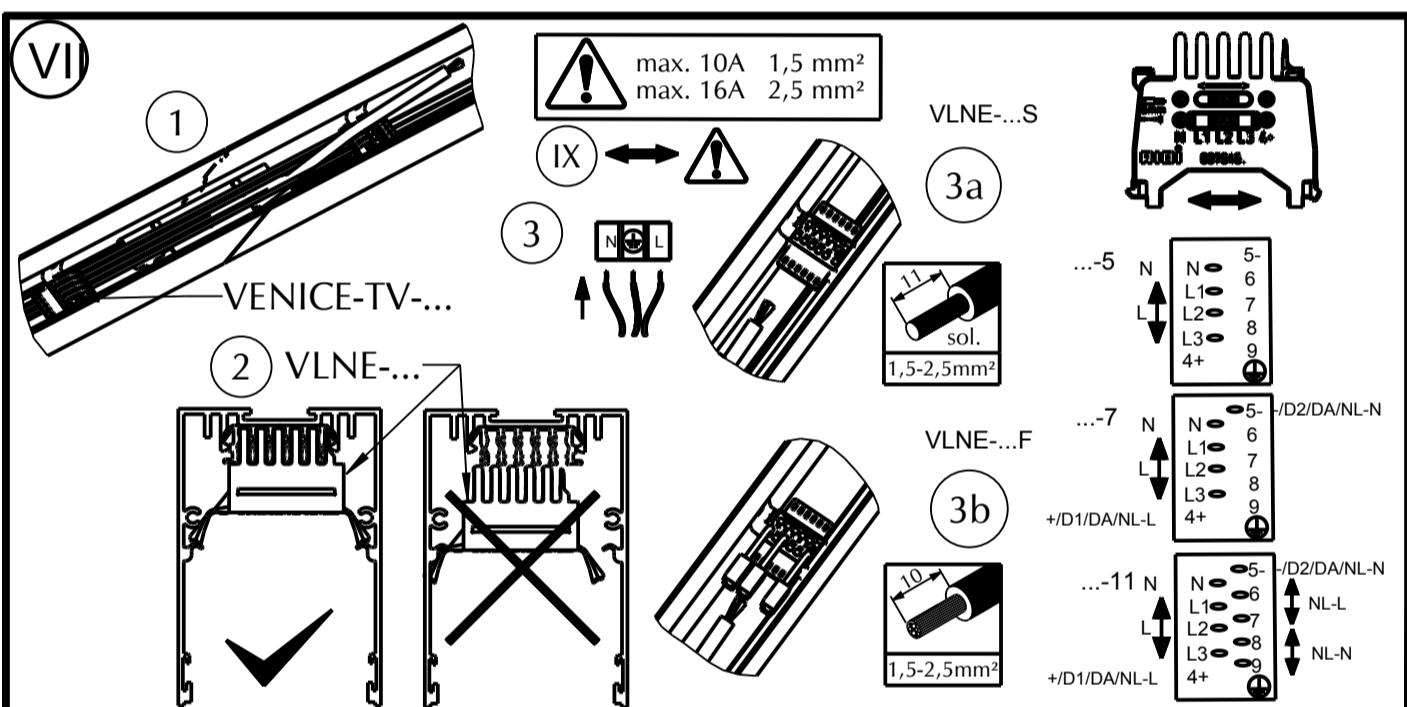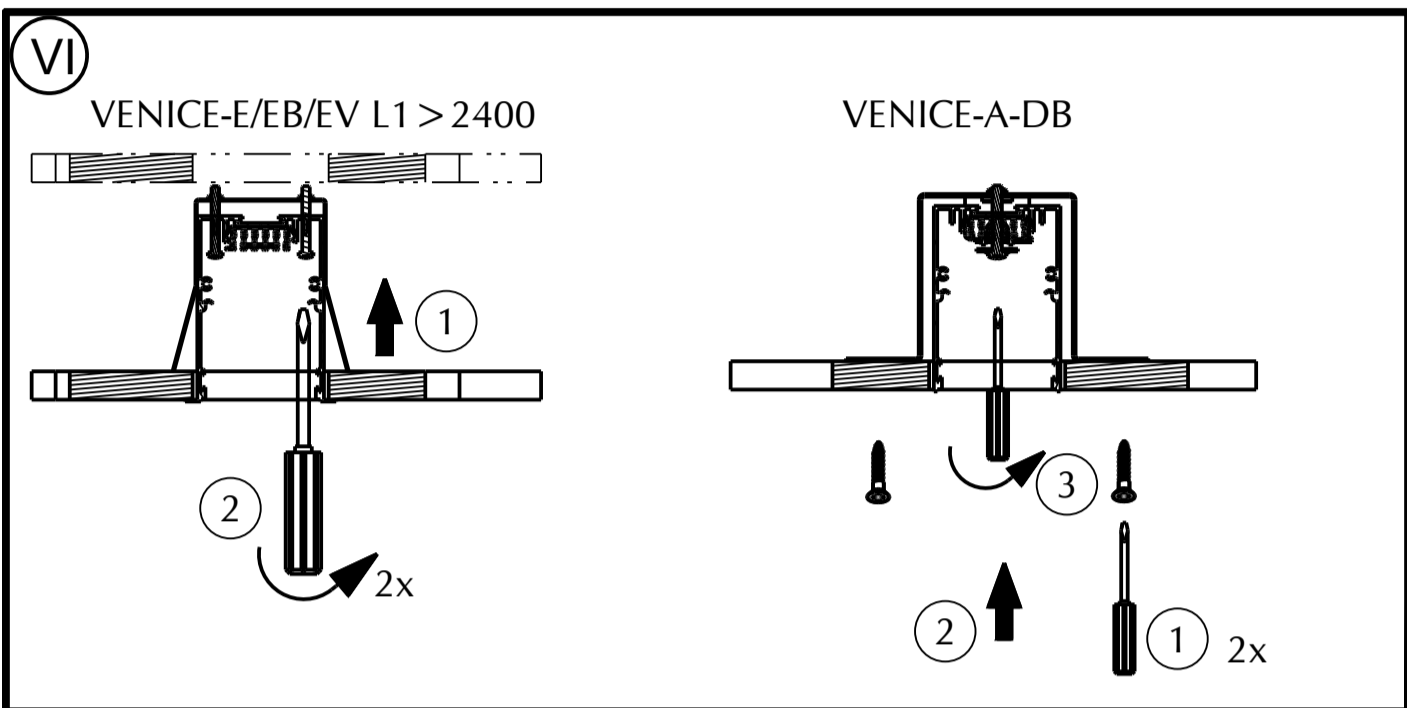

IX

| | 1 | 2 | 3 | N ⊕ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | K1 | K2 |
| ∅ [mm ²] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ...-5 IND/EVG | L1 | L2 | L3 | N ⊕ | | | | | | |
| ...-7 DIM/DSI/DALI | L1 | L2 | L3 | N ⊕ | + D1 DA | - D2 DA | | | | |
| ...-7 ED. | L1 | L2 | L3 | N ⊕ | NL L | NL N | | | | |
| ...-11 DIM/DSI/DALI | L1 | L2 | L3 | N ⊕ | | | + D1 DA | + D1 DA | - D2 DA | - D2 DA |
| ...-11 ED. | L1 | L2 | L3 | N ⊕ | | | NL L | NL L | NL N | NL N |
| ...-11 ED. +DIM/DSI/DALI | L1 | L2 | L3 | N ⊕ | + D1 DA | - D2 DA | NL L | NL L | NL N | NL N |

LED

- D** Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- GB** The light source of this luminaire is not replaceable. When light source has reached end of life-time the complete luminaire has to be replaced.
- F** La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse aura atteint la limite de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé.
- PL** Nie ma możliwości wymiany źródła światła w tej oprawie oświetleniowej, po zakończeniu żywotności źródła światła, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- E** La fuente luminica de esta luminaria no se puede sustituir. Cuando la fuente luminica ha alcanzado el final de su vida útil, hay que sustituir toda la luminaria.

Legend:

- D** Schutzleiterverbindung ist nach der Montage gemäß DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm) zu prüfen.
- GB** Earthing connector needs to be checked when mounted according to DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).
- F** Raccordement à la terre à vérifier au moment du montage selon DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).
- PL** Złącze przewodu ochronnego po montażu zgodnie z DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, maks. 0,5 Ohm), jest do sprawdzenia.
- E** La conexión a tierra se debe comprobar después del montaje según DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, máx. 0,5 Ohm).

Additional Notes:

- D** Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- GB** Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- F** Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- PL** W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- E** Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.