

WARTUNGSANWEISUNG

MAINTENANCE INSTRUCTION

QUADRONIUS

WARTUNG NUR VON ELEKTRO-FACHKRAFT DURCHFÜHREN !

Siehe auch Schaltplan, Seite 2.

PRACHT®


Zertifiziert nach DIN ISO 9001

Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3, 35232 Dautphetal-Buchenau, Germany


Tel. +49 6466 9140-0, Fax +49 6466 9140-444

info@pracht.com, www.praecht.com

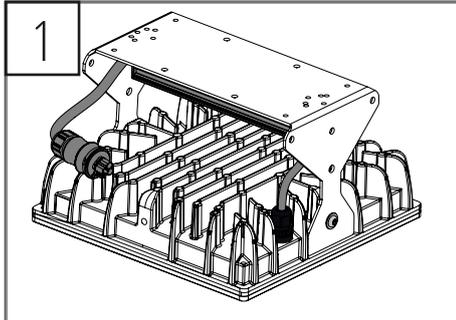


SCHRITT 1:
Spannungsversorgung abschalten und Stecker an Hauptanschlussleitung trennen.

STEP 1:
Switch off the power supply and disconnect the plug from the main connection line.

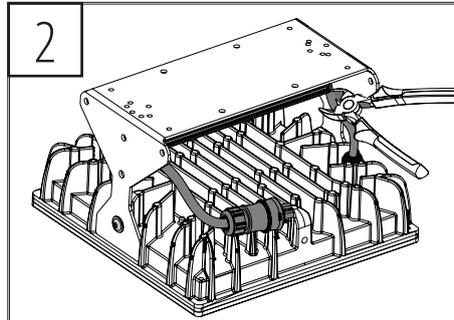


SCHRITT 2:
LED-Verbindungskabel mittig durchtrennen

STEP 2:
Cut the LED connecting cable in the middle

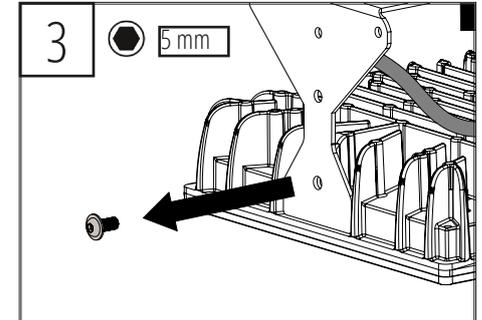


SCHRITT 3:
Halteschrauben des Bügels lösen (2x)

STEP 3:
Loosen the retaining screws of the bracket (2x)

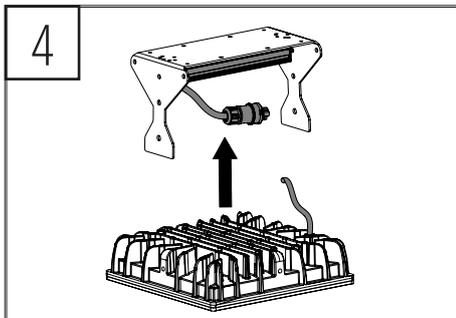


SCHRITT 4:
Alten Bügel mit Vorschaltgerät entfernen

STEP 4:
Remove old bracket with converter

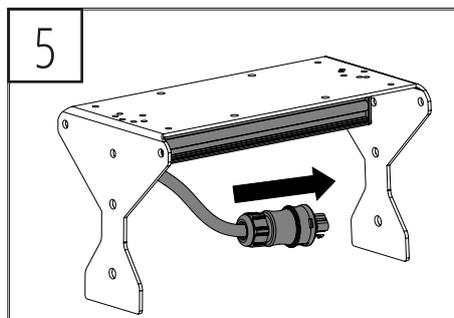



SCHRITT 5:
Anschlussstecker von altem Vorschaltgerät demontieren

STEP 5:
Disconnect connector plug from old bracket

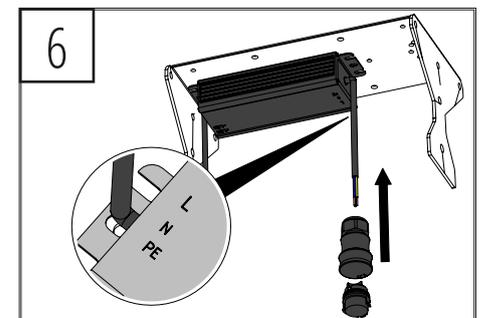



SCHRITT 6:
Anschlussstecker an neuem Vorschaltgerät vom Austauschset montieren. Anschlussseite beachten! Siehe Schritt 7-9.

STEP 6:
Install the connector plug on the new ballast unit from the replacement set. Observe the connection side! See Step 7-9.

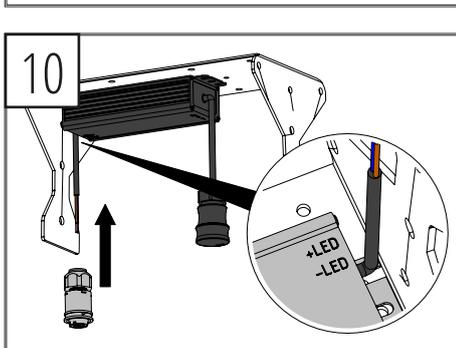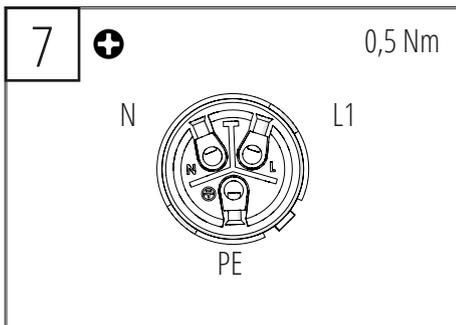



SCHRITT 10:
Die mitgelieferte Buchse an Sekundärseite des Vorschaltgerätes montieren. Analog zu (7-9), Belegung LED+, LED- beachten!

STEP 10:
Mount the supplied socket on the secondary side of the ballast. Analogous to (7-9), observe assignment LED+, LED-!

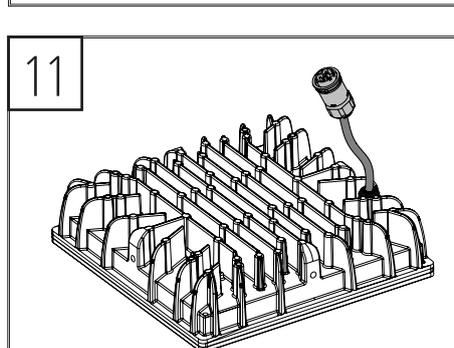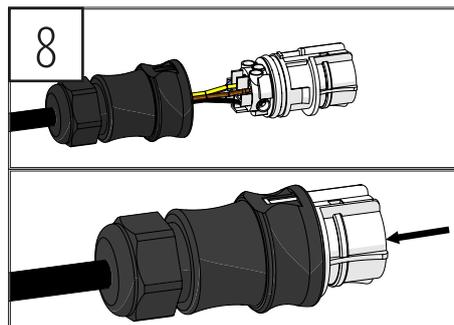

SCHRITT 11:
Den mitgelieferten Stecker an Sekundärseite der Leuchte montieren. Analog zu (7-9), Belegung LED+, LED- beachten!

STEP 11:
Mount the supplied socket on the secondary side. Analogous to (7-9), observe assignment LED+, LED-!

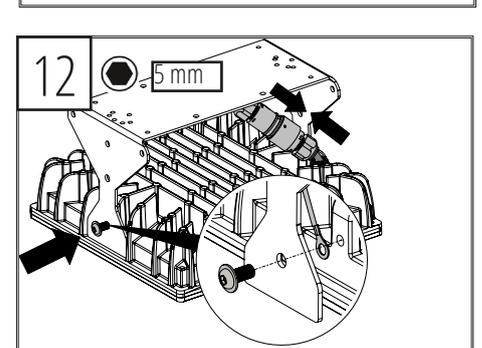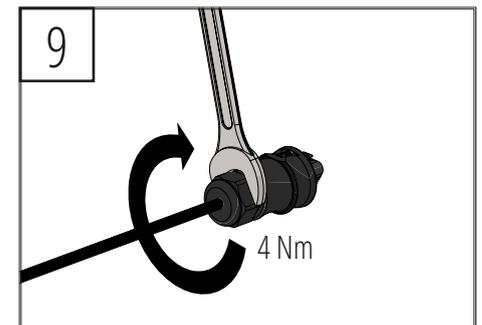

SCHRITT 12:
Neuen Bügel montieren und Stecker an Sekundärseite verbinden. Anschluss der Gehäuseerdung beachten!

STEP 12:
Mount new bracket and connect plug to secondary side. Observe the connection of the housing grounding!

WARTUNGSANWEISUNG

MAINTENANCE INSTRUCTION

QUADRONIUS

WARTUNG NUR VON ELEKTRO-FACHKRAFT DURCHZUFÜHREN !

PRACHT®

Zertifiziert nach DIN ISO 9001


Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH

Am Seerain 3, 35232 Dautphetal-Buchenau, Germany


Tel. +49 6466 9140-0, Fax +49 6466 9140-444

info@pracht.com, www.pracht.com

LIEFERUMFANG - Austauschset #0706479

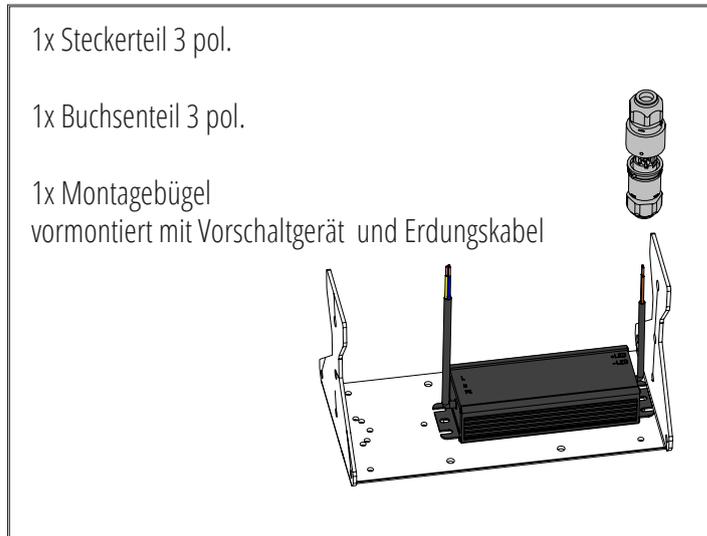

Anschluss-Schaltplan

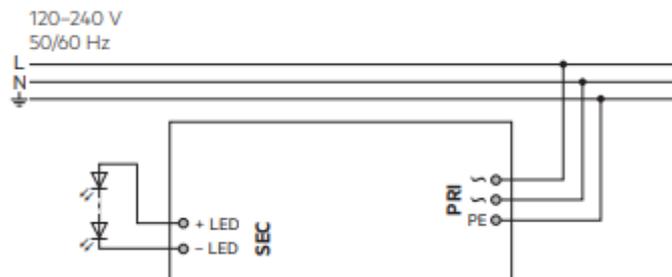

| Kabel primärseitig | | | Kabel sekundärseitig | |
|--------------------|------|-----------|----------------------|------|
| L | N | PE | + | - |
| braun | blau | grün/gelb | braun | blau |

