

Leerschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
 TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
 Schutzklasse II (schutzisoliert)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Einfachschließung
 (Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite
- Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm

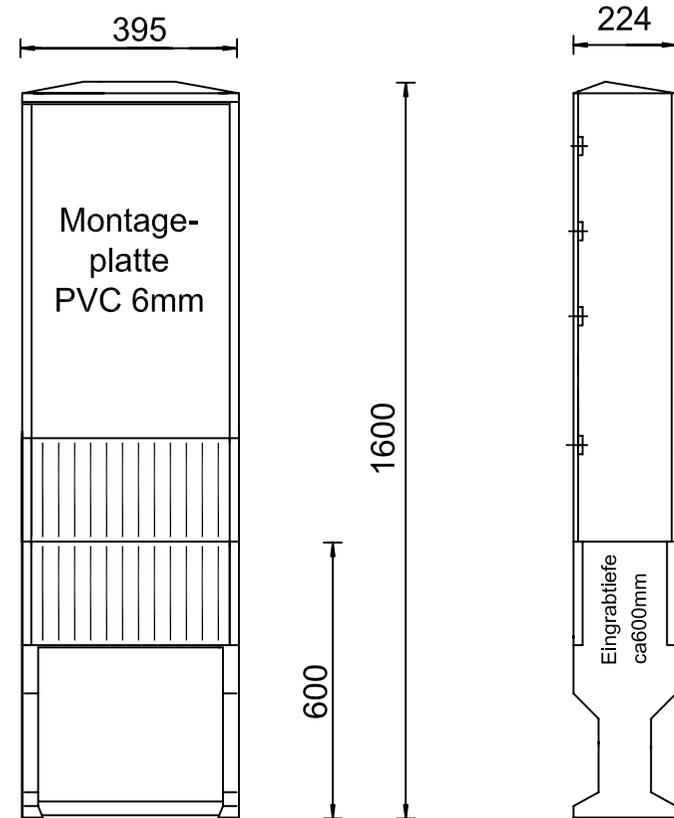

Gehäusetyp
 GSAB 00F1600
 H: 1600
 B: 395
 T: 224

			Datum	29.08.12	Projekt: Leerschrank Verteilung: 00F1600M	Ang.-Nr.: Auf.-Nr.:	 GSAB Elektrotechnik GmbH	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1	=
		Bearb.	S.Hasenstein	Urspr.							
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm							