

Leerschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
 TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
 Schutzklasse II (schutzisoliert)
 Material : glasfaserverstärktes Polyester
 Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
 Schließung : Einfachschließung
 Doppelschließung gegen Aufpreis möglich

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite
- Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm

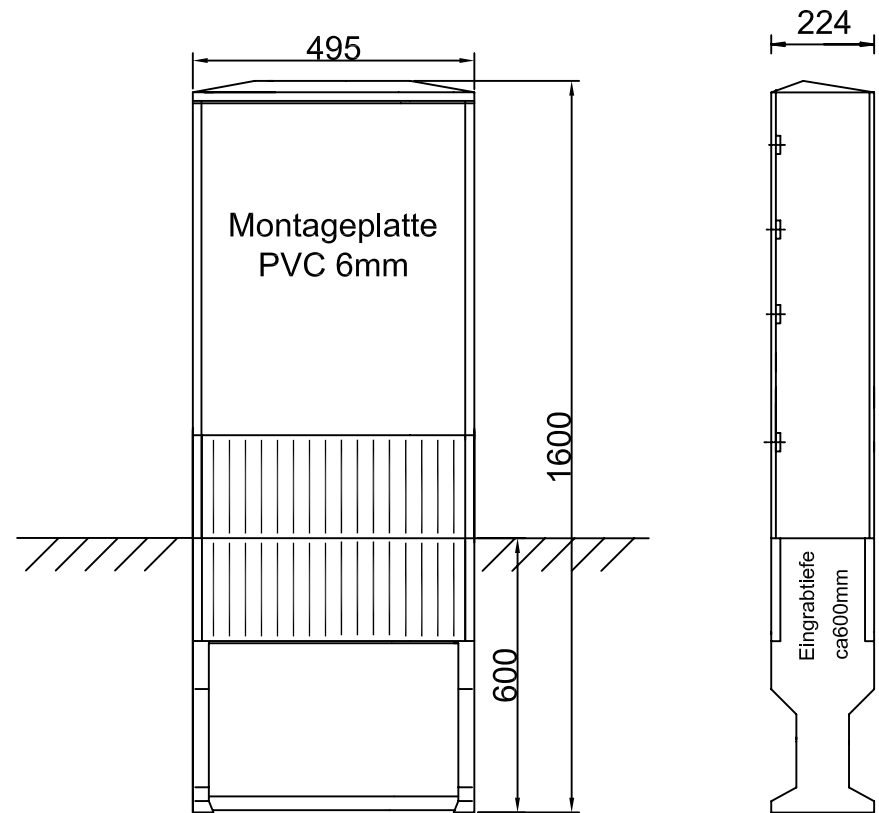

Gehäusotyp
 GSAB 0F1600
 H: 1600
 B: 495
 T : 224

				Datum	12.01.05	Projekt: Leerschrank	Ang.-Nr.:	=		
				Bearb.	J.Stolp				Verteilung: 0F1600M	Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.



GSAB
 Elektrotechnik GmbH