

Leerschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschließung
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite
- Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm

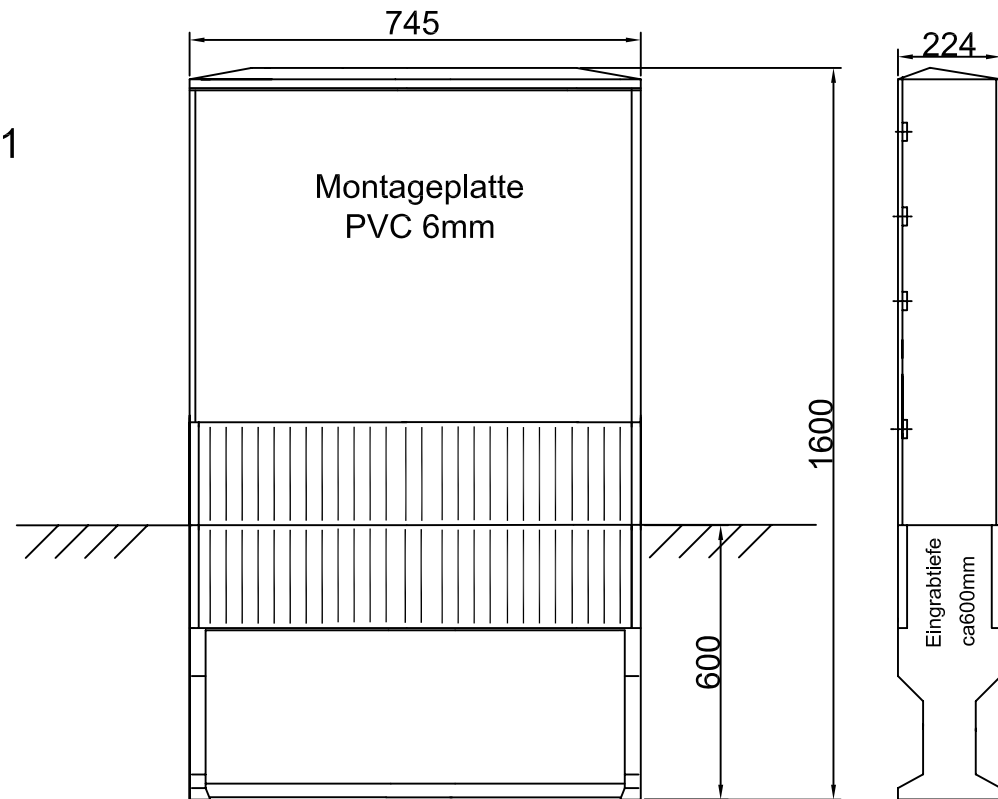

Gehäusetyp

GSAB 1 F1600

H: 1600

B: 745

T: 224

			Datum	29.08.12	Projekt: Leerschrank	Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	S.Hasenstein	Verteilung: 1F1600M	Auf.-Nr.:		+
			Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.