

Zähleranschlußsäule, 3 Zähler

nach DIN 43870 bdew-Richtlinie 2009
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


EVU - Teil nach TAB RWE od. TAB-gleiche
Schutzart der Säule : IP 44
Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorber.
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschließung

bestehend aus :

- HAK 3xNH2 (160A)
- 4-LeiterSammelschienensystem 250A
- 5-Leiter-Verdrahtung
- 3xHLAKL,4x35mm²

optional:

- Einbau von 12 sel. HSA
entsprechend der benötigten Leistung

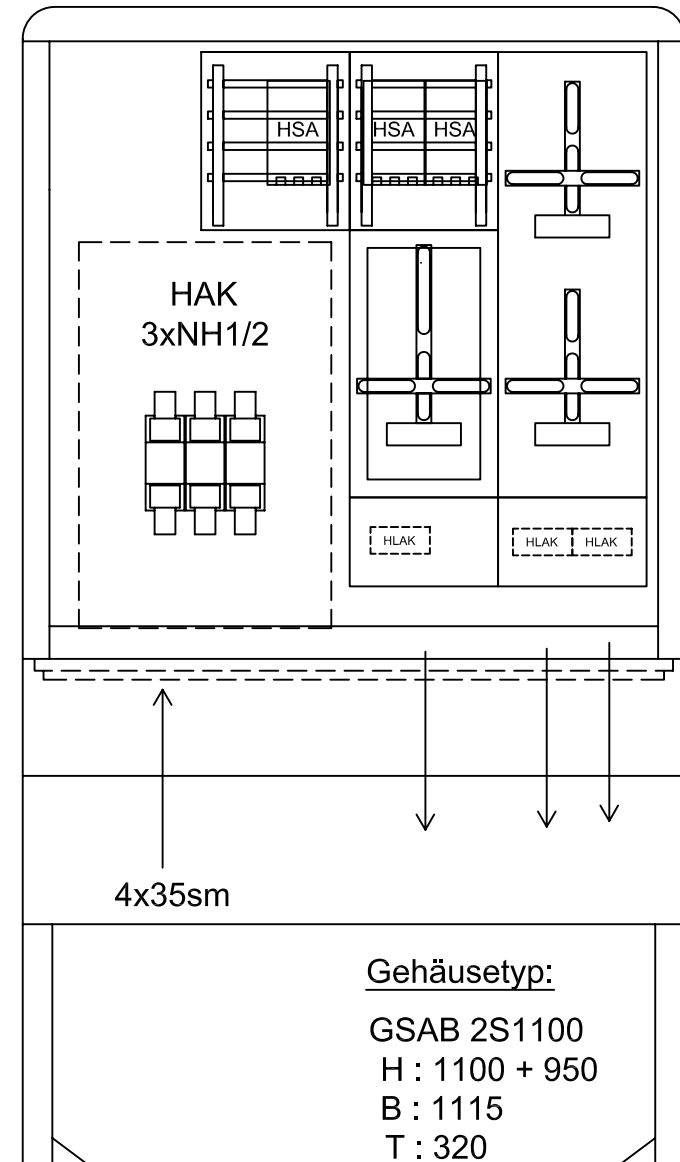

VNB-Zustimmung
erforderlich!!

		Datum	26.05.2011	Projekt:ZAS 4Zähler	Ang.-Nr.:211
		Bearb.	H.Vonnoe	Best-Nr:22.00.1P31HAK2	Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Urspr.	Ers.f.
					Ers.d.



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23	Tel: 49/03636/7614-76	Bl. 1	v.
99718 Greußen	Fax: 49/03636/7614-30	1	Bl.