

Meß-/Wandlerschrank 250A (<100kVA)inkl.Direktmessung

für Einspeiseanlagen nach EEG 2012
konform zu VDE-AR-N 4105

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Nach TAB 2013 Westnetz GmbH oder TAB-Gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester


Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!**

bestehend aus:

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Zugang VNB)
(V-Klemme 95-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 1xNH00 LSL Abgang zu Direktmessung
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Abgang PV)
(V-Klemme 95-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 2x Leistungsschutz 90kW, AC3, 3polig als Kuppelschalter
- Anschlussklemmen für Kabelabgang nach Kundenanforderung
- Zählerwechselschrank Gr.1 IP54 (Zählerwechselplatte durch VNB)
- Sekundärverdrahtung gemäß Anforderung des VNB
- 1xTSG-Feld mit Trennklemmen für NSM (Steuerkabel zu WR bauseits)
- Verteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 inkl. Vorsicherung
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm+4-Leiter-Sammelschienen-
system 250A+Abgangsklemme 5x25mm² für Direktmessung 63A
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

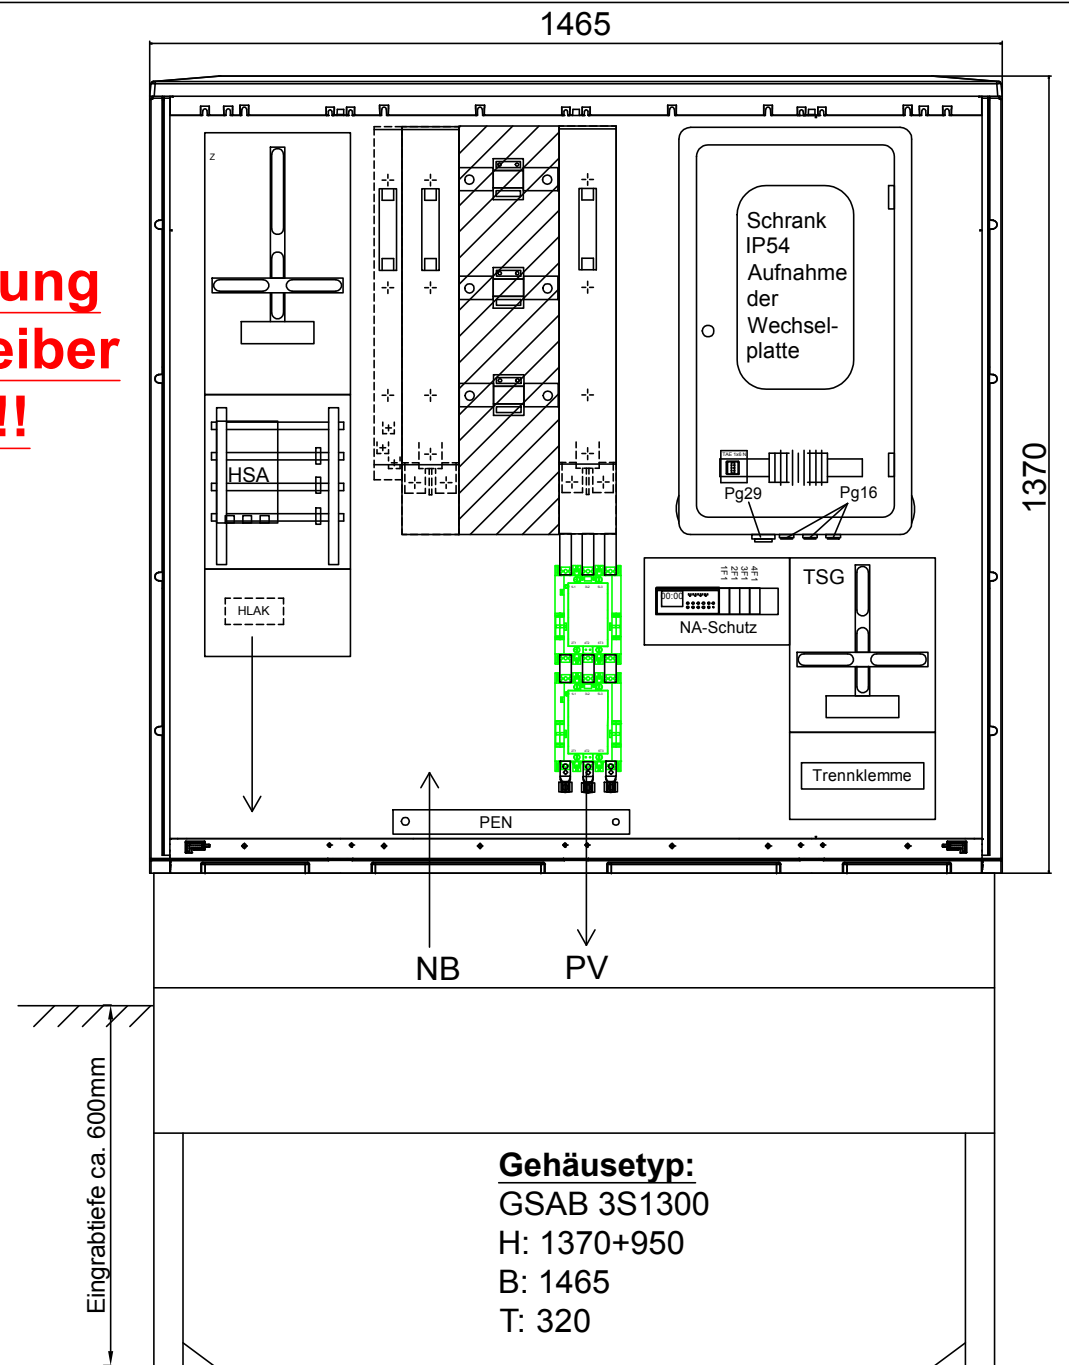

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|------------|------------|---|---------------------------|--------|
| | | | Datum | 19.12.2014 | Projekt:Wandlermessung Bst-Nr:22.W250.AR-ZWS-dir | Ang.-Nr.: Datenblatt 1 | |
| | | Bearb. | M.Biermann | | | | |
| | | Gepr. | | | | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Norm | Urspr. | Ers.f. | Ers.d. |



GSAB
Elektrotechnik GmbH

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30 | Bl. 1 v. 1 Bl. |
|----------------------------------|--|-------------------|