

Leerschrank

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einzelschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


eingebaut:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Doppelschwenkhebel
- Schutzart IP54
- RAL-Lackierung

Sockel 2NSE separat mitbestellen

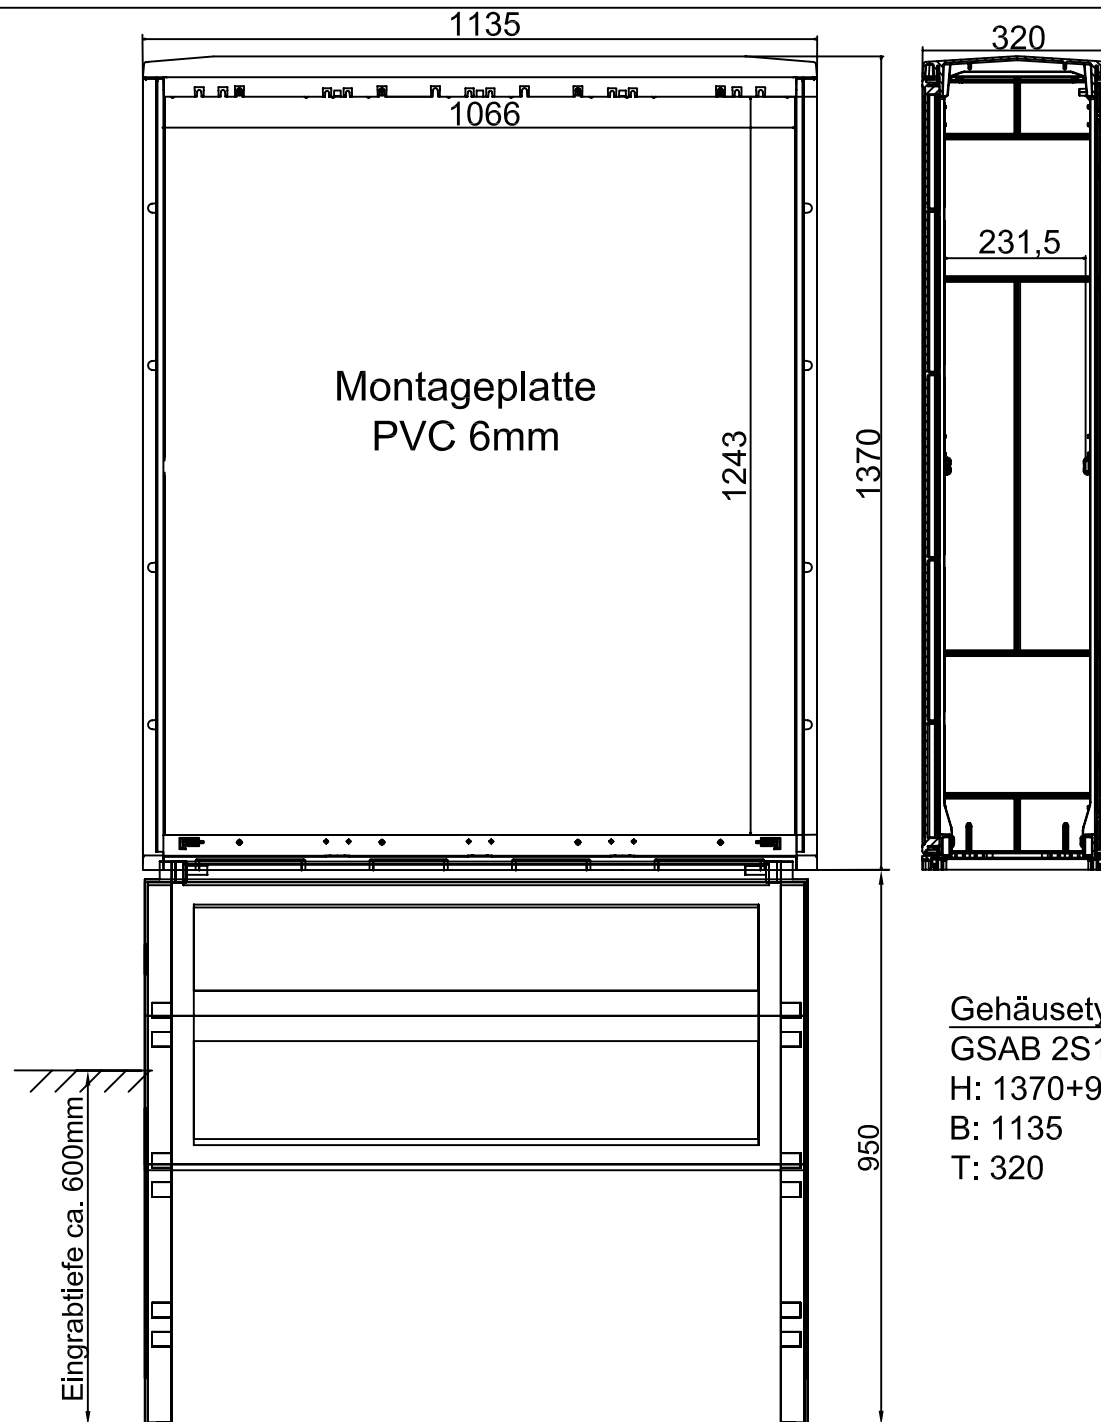

Gehäusotyp:
GSAB 2S1300
H: 1370+950
B: 1135
T: 320

			Datum	24.08.2012	Projekt:Leerschrank	Ang.-Nr.:			=
			Bearb.	S.Hasenstein	Best.-Nr: 2S1300M	Auf.-Nr.:			+
			Gepr.						
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		



GSAB
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.