

Hausanschlußsäule mit Sockel als Trennstelle

Typ GSAB 32S1400MDS-Tr.4

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

bestückt mit:

Trenner NH00 4-polig
mit voreilendem N-Trennmesser
(Zu-und Abgang max.70qmm)


Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschlwenkhebel 1xKundenzylinder eingebaut

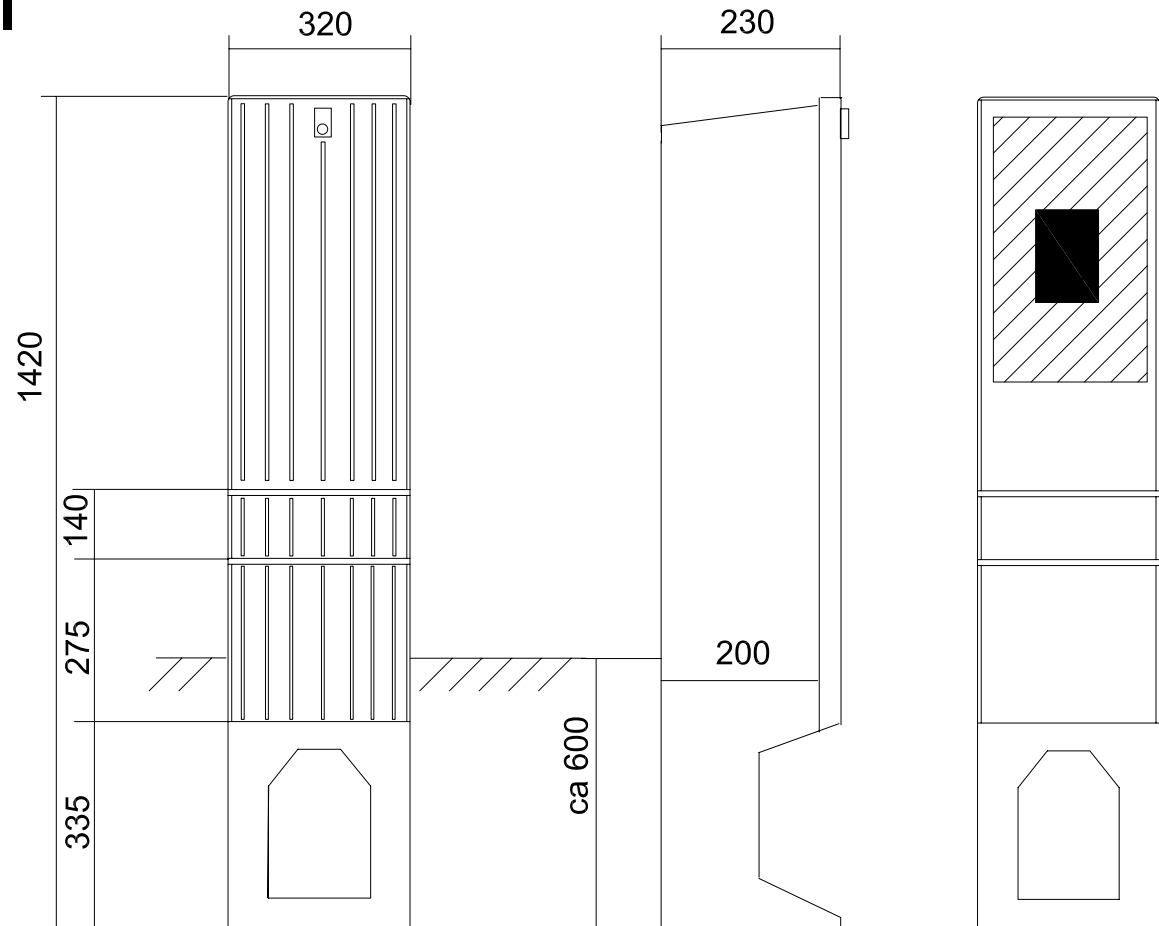

			Datum	12.03.2010	Projekt:PV-Trennstelle	Ang.-Nr.:	=	
			Bearb.	H.Vonnoe				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen
								Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30
								Bl. 1 v. 1 Bl.



GSAB
Elektrotechnik GmbH