

# Netztrennstelle

für Einspeiseanlage

nach DIN 43870 bzw Richtlinie 2008

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kd.-Zylinder eingebaut)

bestehend aus :

- NH1-Sicherungslatttrennschalter 250A 4-pol  
(mit voreil. N-Kontakt)
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar

optional:

- NH-Sicherungseinsätze

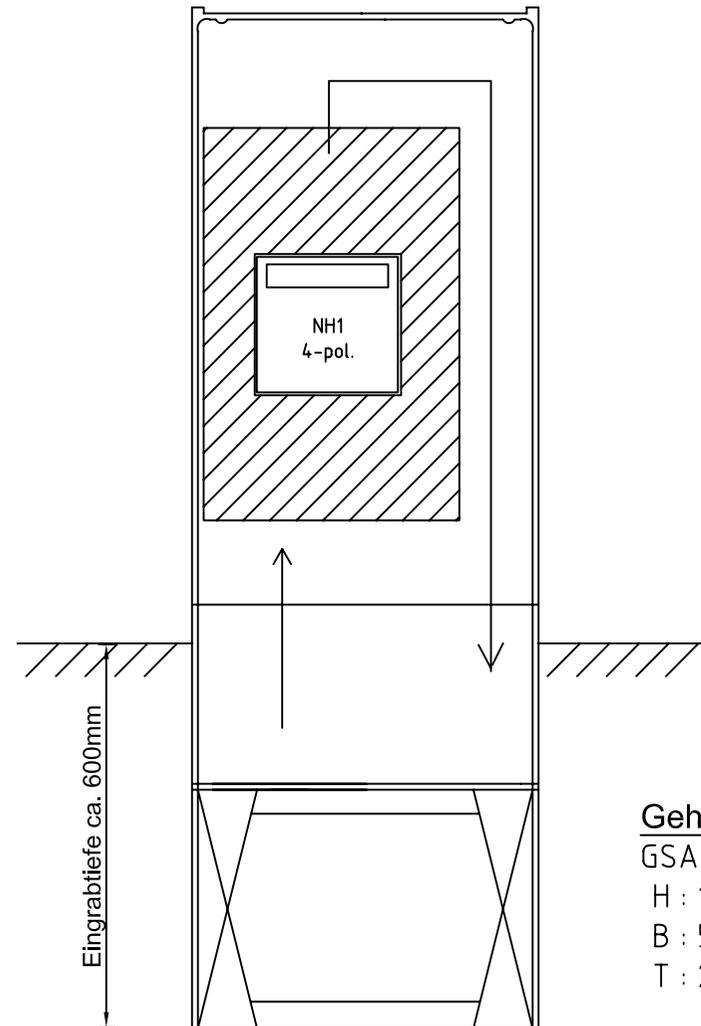

**Gehäusetyp:**  
 GSAB 58 S1700  
 H : 1700  
 B : 580  
 T : 280

			Datum	30.12.10	Projekt: Trennstelle	Ang.-Nr.		=
			Bearb.	J.Drechsler	Best-Nr:58S1700DS-Tr1-4	Auf.-Nr.:		+
			Gepr.					
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	



Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23 Tel: 49/03636/7614-76 Bl. 1 v.  
 99718 Greußen Fax: 49/03636/7614-30 1 Bl.