

## Netztrennstelle

für Einspeiseanlage

nach DIN 43870 bdew- Richtlinie 2009

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kd.-Zylinder eingebaut)

bestehend aus :

- NH2-Sicherungslattrennschlater 400A 4-pol (mit voreil. N-Kontakt)
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar

optional:

- NH-Sicherungseinsätze

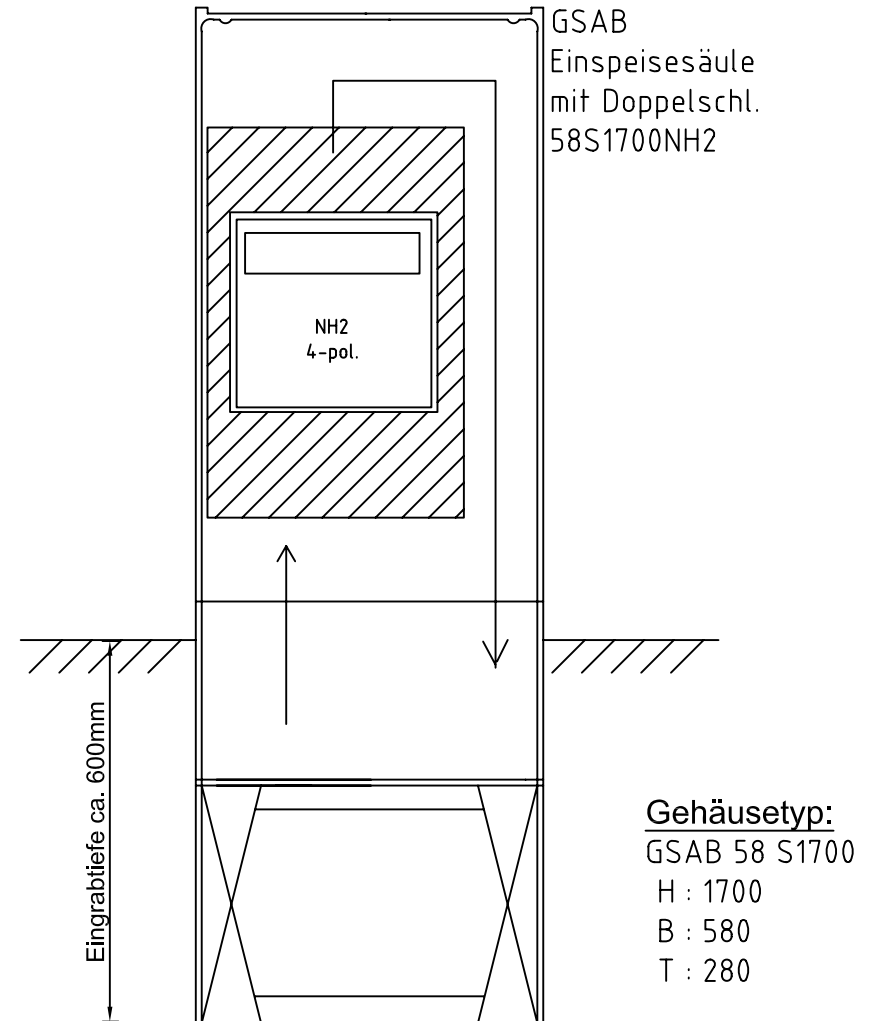

				Datum	23.02.2010	Projekt: Trennstelle	Ang.-Nr.	=			
				Bearb.	H.Vonnoe					Best-Nr:58S1700MDStr.2-4	Auf.-Nr.:
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: 49/03636/7614-76 Fax: 49/03636/7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.



**GSAB**  
Elektrotechnik GmbH

Lindenstraße 23  
99718 Greußen

Tel: 49/03636/7614-76  
Fax: 49/03636/7614-30

Bl. 1 v.  
1 Bl.