




LED STRIP P-1000 RGBW IP67

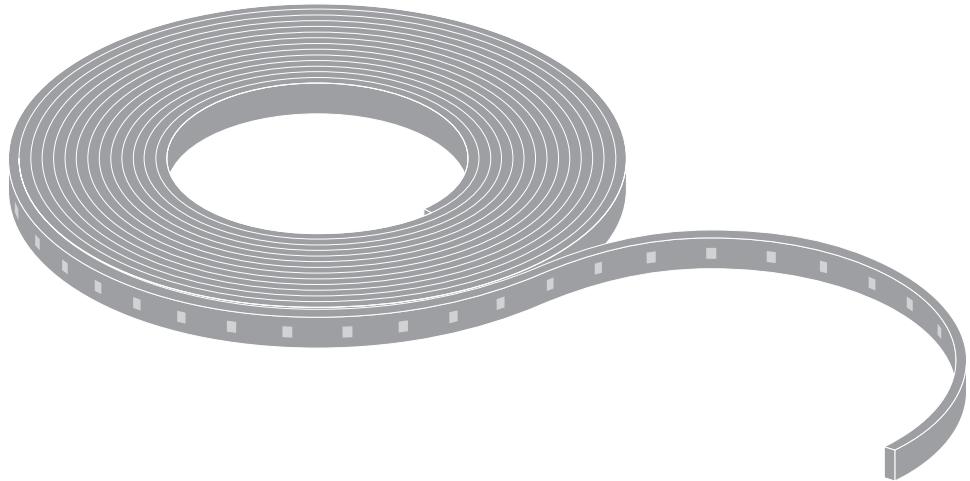



	EAN	l x w x h [mm]	V ₋₋₋	W	W/m	lm	lm/m	K	Ø (°C)	▽
LS P-1000/RGBW/927/5/IP67	4099854358807	5060x14x4.5	24V	106	21	7630	1595	RGB + 2700 K	-20...+55	115°
LS P-1000/RGBW/930/5/IP67	4099854358876	5060x14x4.5	24V	106	21	7735	1615	RGB + 3000 K	-20...+55	115°
LS P-1000/RGBW/940/5/IP67	4099854358890	5060x14x4.5	24V	106	21	7950	1640	RGB + 4000 K	-20...+55	115°
LS P-1000/RGBW/965/5/IP67	4099854358913	5060x14x4.5	24V	106	21	7950	1640	RGB + 6500 K	-20...+55	115°

Max. meters of LED STRIP at T _a =25°C**					
Length of supply wire (0.5 mm ² wire cross-section)*	< 0.5m	1m	3m	6m	10m
LS P-1000/RGBW/9XX/5/IP67	5,0 m	4,9 m	4,7 m	4,5 m	3,8 m





LED STRIP P-1000 RGBW IP67

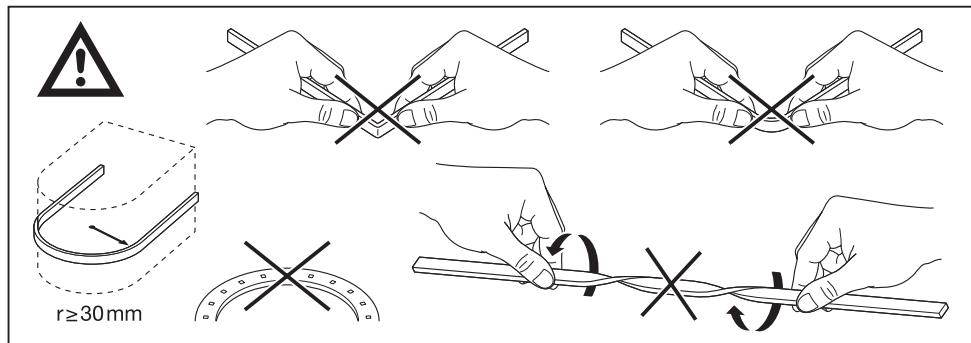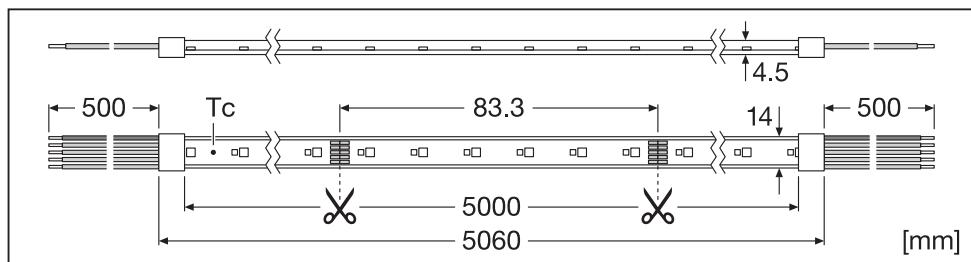

A

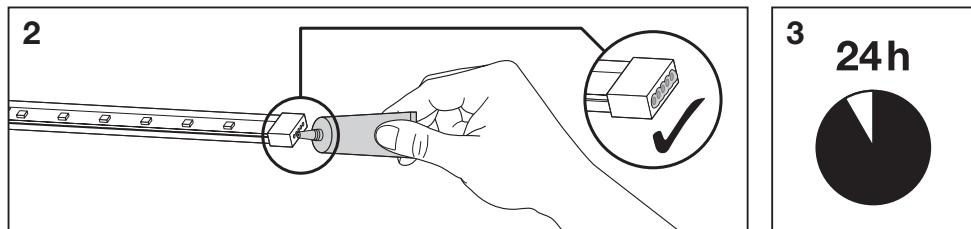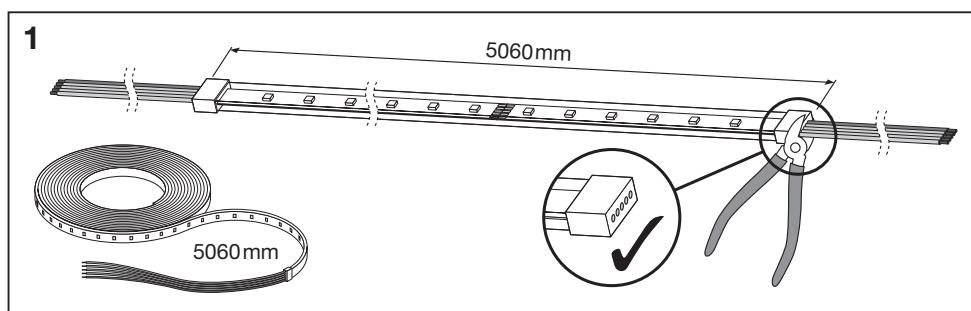

LED STRIP P-1000 RGBW IP67

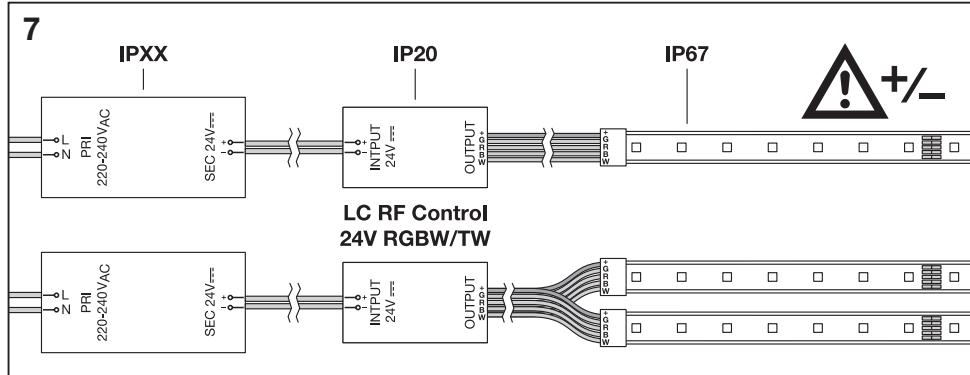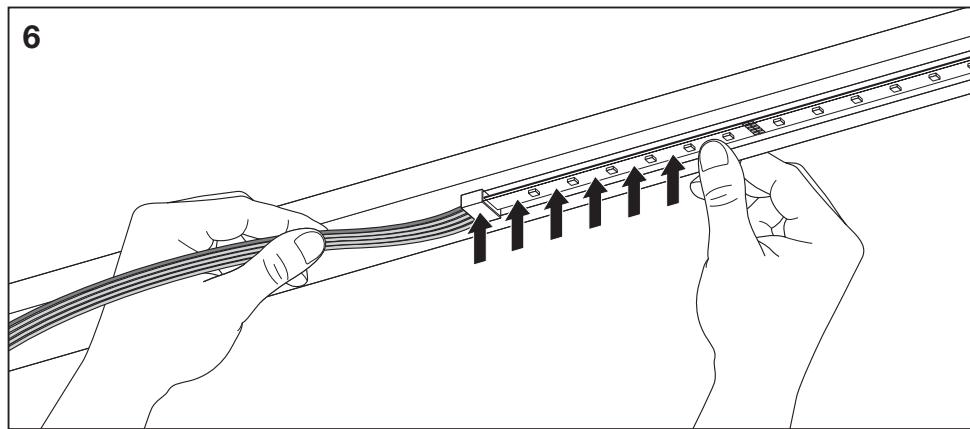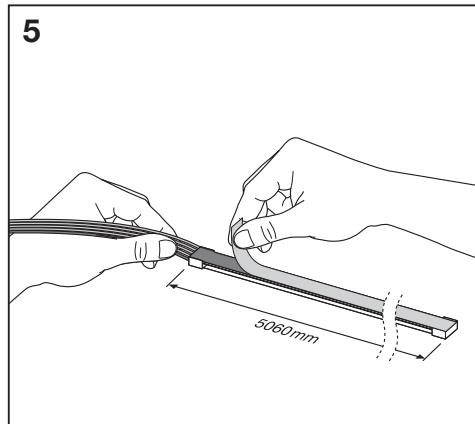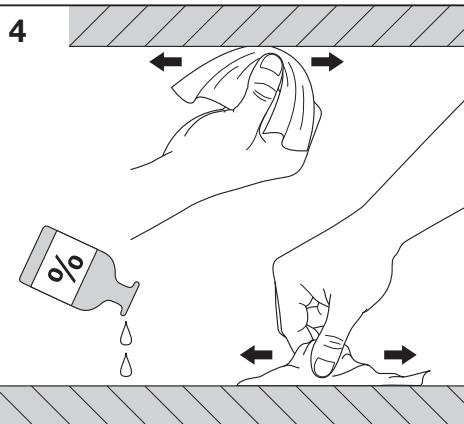


LED STRIP P-1000 RGBW IP67




B


LS AY P-CP/P5/500/P
EAN 4099854358999

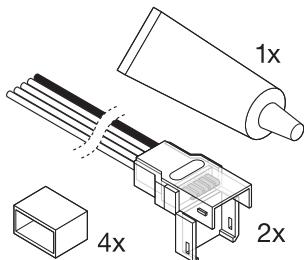


LS AY P-CSD/P5/P
EAN 4099854359156




LS AY P-CSW/P5/50/P
EAN 4099854359088



1

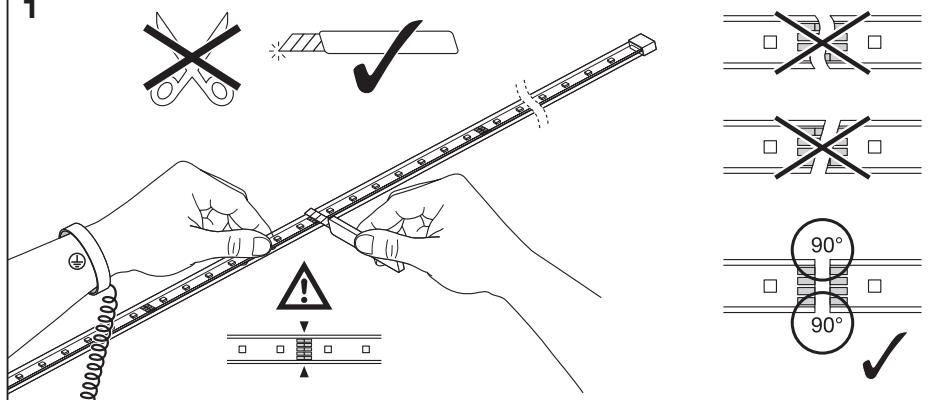


2

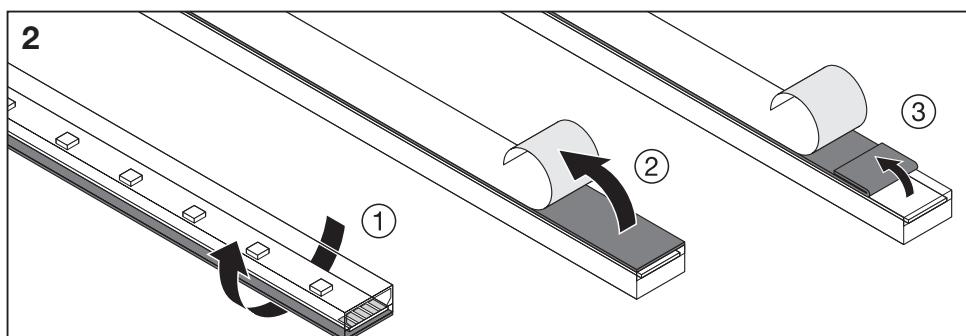


LED STRIP P-1000 RGBW IP67




3a

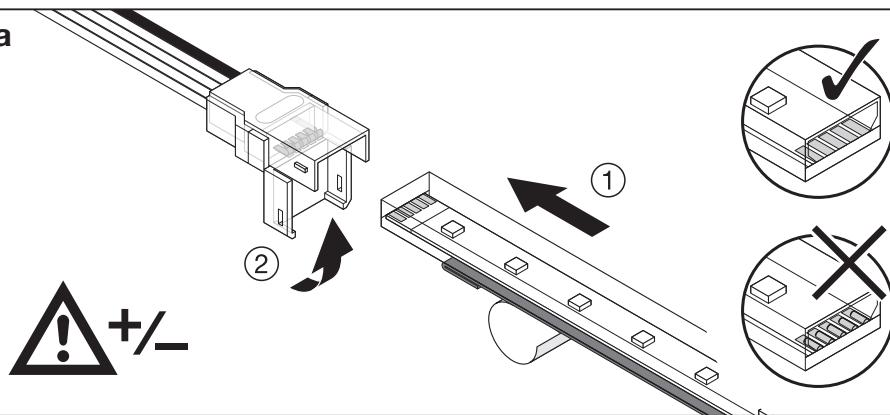


3b

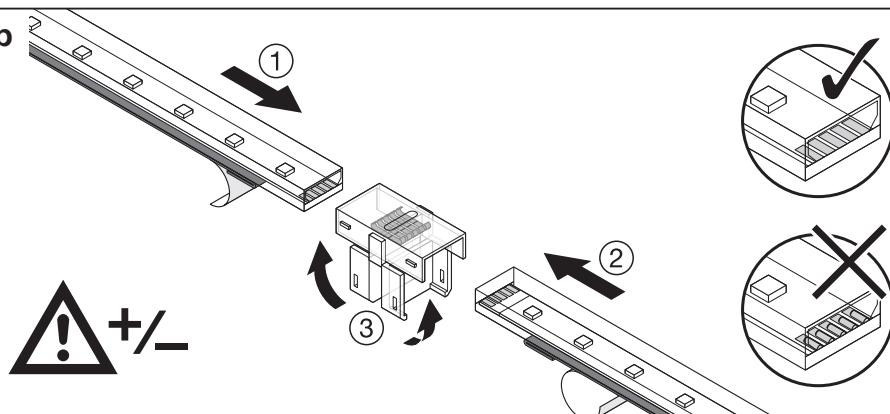







4a

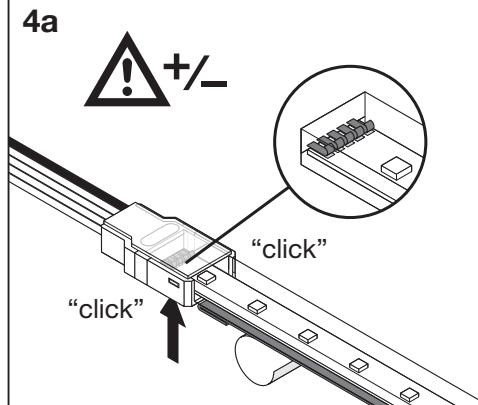


4b

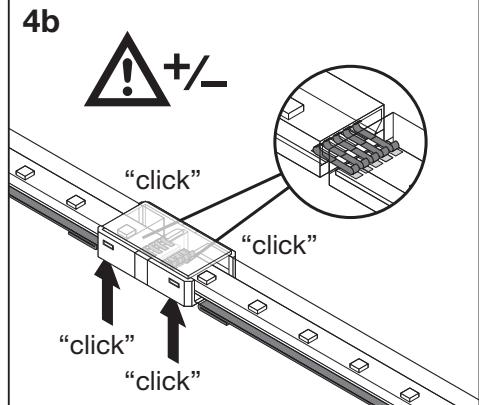

LED STRIP P-1000 RGBW IP67

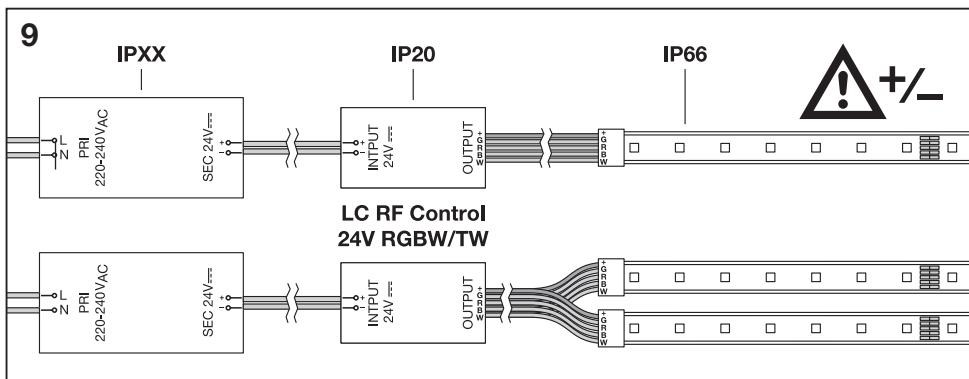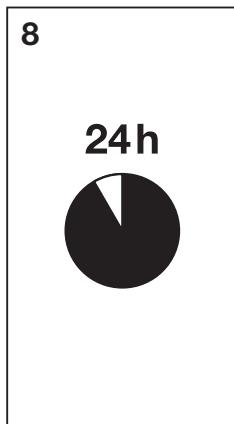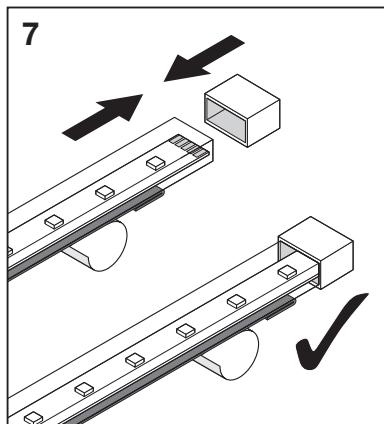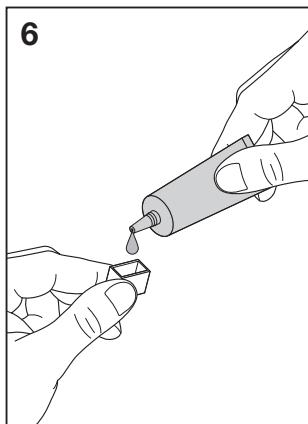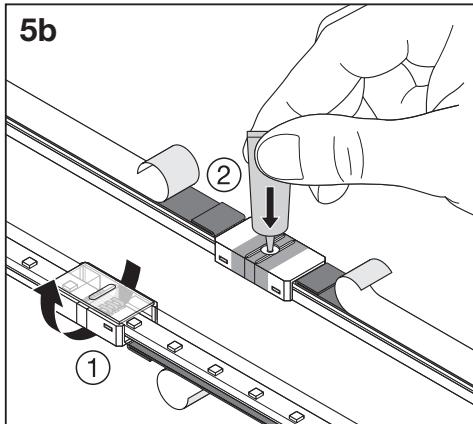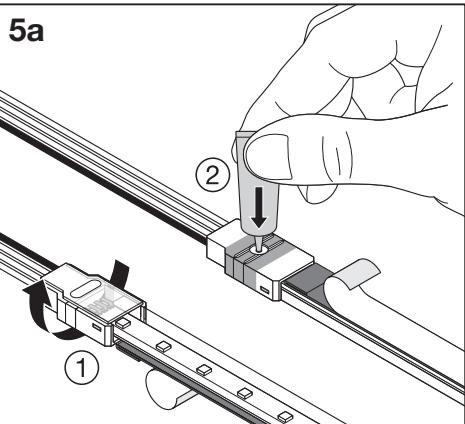

LED STRIP P-1000 RGBW IP67



④ Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Die Produkte müssen mit einem zugelassenen unabhängigen SELV-Modul gemäß IEC/EN 61347-2-13 gefertigt werden und:
 1) Die Nennausgangsspannung (konstante Spannung) muss der Nennversorgungsspannung des LED-Moduls entsprechen;
 2) Die Nennausgangsleistung entspricht mindestens der Nennleistung des LED-Moduls;
 3) Die Uout-Ausgangsspannung muss weniger als 60 DC betragen. Das Produkt beeinhaltet eine Lichtquelle mit der Länge 0,5m, für detaillierte Informationen siehe Tabelle Beleucht. Die Montage des Moduls erfolgt mittels des rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebebandes. Achten Sie auf saubere Oberflächen, welche frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein müssen. Beachten Sie die Hinweise von 3M bezüglich empfohlener Primer für verschiedene Oberflächen. Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein. Achten Sie auf die vollständige Entfernung des Schutzbandes. * Länge der Versorgungsleitung (0,5 mm² Kabelquerschnitt); ** Max. Meter LED-STRIP bei $T_{\text{Ra}}=25^{\circ}\text{C}$

(B) The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. The products shall be supplied with an approved independent SELV LED driver complying with IEC/EN 61347-2-13, and: 1) The rated output voltage (constant voltage) shall be equal to rated supply voltage of LED module; 2) The rated output power at least equal to the rated power of LED module; 3) The Uout shall be less than 600 DC. The product includes a light source with a length of 0.5 m for detailed information, see the table on the supplementary sheet. The module is mounted using the double-sided adhesive tape on reverse. Ensure the surfaces are clean and free of grease, oil, silicone and dirt particles. Please observe the information from 3M about the recommended printers for various surfaces. Please attach material samples themselves must be firm. Ensure the protective tape is completely removed. * Length of supply wire (0.5 mm² wire cross-section); ** Max. meters of LED STRIP at -25°C

C) La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée. Lorsque la source de lumière atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Les produits doivent être fournis avec un pilote de LED SILV INDEPENDANT approuvé conforme à la norme IEC/EN 61347-2-13 ; et :

- 1) La tension de sortie nominale (tension constante) doit être égale à la tension d'alimentation nominale du module LED ;
- 2) La puissance de sortie nominale au moins égale à la puissance nominale du module LED ;
- 3) La sortie Uout doit être inférieure à 60 V DC. Le produit comprend une feuille lumineuse d'une longueur de 0,5 m ; pour des informations détaillées, voir le tableau de la feuille complémentaire. Le montage du module se fait à l'aide du ruban adhésif double face appliqué sur la face arrière. N'oubliez pas que les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile, silicones et particules de poussière. Veuillez observer les indications de 3M concernant la sous-couche primaire recommandée pour différentes surfaces. Les matériaux de fixation doivent être eux-mêmes solidement fixés. Respectez la distance d'écartement de la bande de protection. *Longeur du câble d'alimentation (section de fil 0,5 mm²) ; ** Long. max. du LED STRIP en mètres à T_a=25 °C

① La sorgente luminosa di questo apparecchio di illuminazione non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, deve essere sostituito l'intero apparecchio. I prodotti devono essere forniti con un driver LED SELV indipendente approvato conforme a IEC/EN 61347-2-13: 1 E. La tensione nominale di uscita (tensione costante) deve corrispondere alla tensione nominale di alimentazione del modulo LED. 2 La potenza nominale in uscita deve essere almeno uguale alla potenza nominale del modulo LED. 3) Uout deve essere inferiore a 60W CC. Il prodotto include una sorgente luminosa lunga 0,5 m; per informazioni dettagliate si veda la tabella nella scheda supplementare. Il montaggio del modulo si effettua mediante il nastro biadesivo applicato sulla parte posteriore. Accertarsi che le superfici siano pulite e prive di grassi, olio, silicone e particelle di sporco. Osservare le avvertenze di 3M relativamente ai primer consigliati per le diverse superfici. I materiali di fissaggio devono essere intrinsecamente resistenti. Avere cura di rimuovere completamente il nastro protettivo. Lunghezza del cavo di illuminazione (sezione trasversale del cavo 0,5 mm²): * Metri max. della STRISCIA LED a 1a=25°C

(E) La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, debe reemplazar todo el equipo. Los productos se suministrarán con un controlador LED SELV independiente aprobado que cumpla la norma IEC/EN 61347-2-13, y 1). La tensión nominal de salida (tensión constante) será igual a la tensión nominal de alimentación del módulo LED; 2) La potencia nominal de salida será al menos igual a la potencia nominal del módulo LED; 3) El voltaje de salida debe ser inferior a 60 V CC. El producto incluye una fuente de luz con una longitud de 0,5 m; para obtener información detallada, consulte la tabla en la hoja adjunta. El montaje del módulo se realizará mediante la cinta adhesiva bilateral colocada posteriormente. Procure que las superficies estén limpias y libres de grasa, aceite, silicona y partículas de suciedad. Respete las instrucciones de 3M en relación con los Primer recomendados para distintas superficies. Los materiales de fijación deben estar bien fijados. Tenga en cuenta que hay que retirar completamente la cinta protectora. * Longitud del cable de alimentación (0,5 mm² de diámetro en corte transversal); ** Metros máximos de tiras de luz LED a $T_{a}=25^{\circ}\text{C}$

⑤ A fonte luminosa desta luminária não é substituível; quando a fonte luminosa chega ao fim da vida útil, deve ser substituída a luminária completa. Os produtos devem ser fornecidos com um driver SELV LED independente aprovado em conformidade com IEC EN 61347-2-13, e 1) A tensão nominal de saída (tensão constante) deve ser igual à tensão nominal de alimentação do módulo LED; 2) A potência nominal de saída deve ser pelo menos igual à potência nominal do módulo LED; 3) O Uout deve ser inferior a 600 DC. O produto inclui uma fonte de luz com 0,5 m de comprimento. Para informações detalhadas, ver a tabela da folha suplementar. A montagem do módulo realiza-se com a fita adesiva de dupla face que se encontra no verso. Assegurar superfícies limpas, sem gordura, óleo, silicone nem partículas de sujidade. Observe as indicações da 3M relativamente ao primário recomendado para diferentes superfícies. Os materiais de fixação têm de estar bem fixados entre si. Certifique-se de que a fita de proteção é completamente removida. * Comprimento do cabo de alimentação (secção transversal do cabo de 0,5 mm²): ** Máx. de metros de FITA DE LED a Ta=25°C

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟ
(Ε) Η πηγή φωτισμού αυτού του φωτιστικού δεν αντικαθίσταται, άρα όταν η πηγή φωτισμού φθάσει στο τέλος της διάρκειας λήψης της πρέπει να αντικαθίσταται ολόκληρο το φωτιστικό. Τα πρόσωπα παρέχονται με εγκεκριμένα ανεξόργιτα οδύνη SEL LED και αναμφίβολα με το πρότυπο ΕΛV EN 61347-2-13, καθώς
 Η ίνα νομάδας LED παρέχεται με ανεξόργιτη οδύνη που αποτελείται από έναν ή δύο οδύνες που προσδιορίζονται από τη μονάδα LED. 2) Η αναμφίβολη οδύνη εξόδου πρέπει να είναι πάνω από την οδύνη της μονάδας LED. 3) Η πάτηση εξόδου πρέπει να είναι πάνω από 60W DC. Το πρώτο περιλαμβάνει παραγόμενη φωτού μήκους 0,5 m. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέψτε στον πίνακα με αναπτυγματικό φύλλο. Η ποιεστέρη γίνεται με τη βοήθεια της διάτης αυτοκλατήρας τανίδας στην οποίαν. Προσέδετε οι επιφάνειες από καλέρες και ελεύθερες από λίπη, λάδια, αιλικόν και ψιτούγια αιματιδιά. Ακαλούμετε τις υποδείξεις του ΜΩM προς τα συντινέμενα Primer για διαφορετικές επιφάνειες. Τα ίλικά στέρεωσης πρέπει να είναι στερεά. Προσέδετε την πλήρη αφήσηση της προστατευτικής τανίδας. «Μήκος σύρματος (διατομή καλώδιου 0,5 mm²):
 • Μέγιστη απόσταση σε μέτρα ΑΠΩΛΙΔΑΣ LED σε ωραριόμετρα = 25°C

NL: De lichtbron van deze armatuur is niet te vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de gehele armatuur vervangen worden. De producten worden geleverd met een goedgekeurde onafhankelijke SELV LED-driver die voldoet aan IEC/EN 61347-2-13, en:
1) De nominale uitgangsspanning van de LED-module; (constante spanning) moet gelijk zijn aan de nominale voedingsspanning van de LED-module;
2) De nominale uitgangsvermogen is minimaal gelijk aan het nominale vermogen van de LED-module;
3) De Uout moet minder zijn dan 600 DC. Het product bevat een lichtbron met een lengte van 0,5m; voor gedetailleerde informatie, zie de tabel op het bijblad. De montage van het module gebeurt met het op de achterkant aangebrachte dubbelzijdig plakband. Zorg voor schone oppervlakken, die vrij moeten zijn van vet, olie, silicone en vuil deeltjes. Neem de instructies van 3M met betrekking tot de aanbevolen primers voor verschillende oppervlakken in acht. De bevestigingsmaterialen moeten op zich vast zijn. Let erop dat de beschermfolie volledig wordt verwijderd. *Lengte van voedingskabel (0,5 mm²) doorsnede kabel;

** Max. antal meter LEDSTRIP bij $T_0 = 25^\circ\text{C}$

(5) Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar, när ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Produkterna ska levereras med en godkänd oberoende SELV LED-drivlinjor som uppfyller IEC/EN 61347-2-13 och 1). Den nominella utgående spänningen (konstant spänning) ska vara lika med den nominella matningsspänningen för LED-modulen 2) Den nominella effekten ska vara minst lika med den nominella effekten för LED-modulen 2) Den nominella strömmen ska vara mindre än 600 mA. Produkten kommer med en ljuskälla med en längd på 0,5 m, för detaljerad information se tabellen på tilläggsbladet. Modulnhet montrar med hjälp av den dubbelsidiga tejp som sitter på baksidan. Det är absolut möjligt att montrar yttre och härla på flett, olja, silikon och smrade. Härställningsmaterialna från 3M avses rekommenderat primär för olja, silikon och smrade. Yttre fastställningsmaterialna måste vara fasta. Kontrollera att skyddsbandet avlägsnas före.

* Längd på kabeln (0,5 mm² kabel i tvärsnitt); ** Max. meter LED STRIP vid T_a=25°C

(EIN) Tämän valaisimisen valonlähdetti ei voi vaihtaa. Kun valonlähteön käytökkä päätyy, koko valo on valihdattava. Tuoteet toimitetaan hyväksytyn standardin SELV-LED-ohjaimen kanssa, joka täyttää standardin IEC/EN 61347-2-13 valimukset. 1) Niinellislahjotäytäntöinen (vakiojärmitteinen) on olava yksi suuri kuin LED-modulin nimellisyötöttäjä. 2) Niinellislahjotäytäntöinen on olava vähintään yksi suuri kuin LED-modulin nimellistulo. 3) Uutoni on olalle 60 V DC. Tulee asentaa valonlähdettä, jonne pituus on 0,5 m; katso tarkeimmat tiedot liitteen taulukosta. Moduuli asennetaan kääntöjuonella olevalla kaapsipulloilla ilmanauhalla. Muita pistojoita puhdasta niissä ei ole olla rasvaa, öljyä, silikonia eikä likuahukkasia. Ota huomioon 300m antamat ohjeet eri pintojen phosteista. Kunnittaislytys on suoritettava tällöin. Suoranaahan on irrotettava koonaan. *Virratjohdon pituus (johon poikkipojistetaan 0,5 mm²): ** LED STRIP -nauhan maksimipituus lämpötilassa T₀=25 °C*

Lyskilden i denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden når sluttet på sin levetid, må hele armaturen byttes ut. Produktene skal leveres med en godkjent uevhengig SELV LED-driver som overholder IEC 61347-2-13, også: 1) Nominal utgangsspenning (konstant spenning) skal være lik nominell forsyningsspenning for LED-modul; 2) Nominal utgangseffekt minst lik nominell effekt til LED-modulen; 3) Utøl skal være mindre enn 60V DC. Produktet inkluderer en lyskilde med lempende på 0,5 m. Se tabellen i vedlegg for detaljert informasjon. Modulen monteres med det dobbeltsikrede limbandet på baksiden. Vær nøy med at overflatene er rent og frie for fett, olje, skitt og partikler. Følg 3Ms anbefalinger for primære til forskjellige overflater. Festemateriale må ha god hold. Vær nøy med å fjerne releasepaperet før. Forsyningsslednings lengde (lednings tverrsitt 0,5 mm²; ** Maks. antall relese LED-STRIP med $T_{\Delta}=25^{\circ}\text{C}$

Lyskilden i denne lampen kan ikke udskiftes. Når lyskilden er utdømt, skal hele lampen

udskiftes. Produkterne leveres med et uafhængig SELV LED-driver, der overholder IEC 61743-2-13, også: 1) Den nominelle udgangsspænding (konstante spænding) skal være lig med LED-modulenes nominelle forsyningsspænding; 2) Den nominelle udgangsfølsomhed skal mindst svare til LED-modulenes nominelle effekt; 3) Uout skal være mindre end 60 VDC. Produktet inkluderer en lyskilde med en længde på 0,5 m, for detaljerede oplysninger, se tabellen på vedlagte dokumenter. Modelen monteres vha. den på bagsiden anbragte dobbeltklæbende tape. Sørg for overflader, der skal være fri for fedt, olie, silikone og snasprækkere. Vær opmærksom på henvisningerne fra 3M vedrørende anbefalet præmiks tekniske overflader. Fastgørelsesmaterialerne skal have den formelle styrke. Sørg for at anvende de korrekte M6-screws med en bremsefunktion (Ø=0,5 mm). Hvis ikke andet er nævnt, skal man bruge en M6-screws med en bremsefunktion (Ø=0,5 mm), der har en skræddersyede bremsefunktion til at fastholde ledningen.

SVĚTLY zdroj toho svítidla nesmí být, protože po dosázení konce životnosti je nutné vyměnit. Výrobky musí být dodávány se scháleným nezávislým budečem SELV LED podle CEV E16347-2-13 a 1). Jmenovitý výstupní napětí (konstantní napětí) se musí rovnat jmenovitému napětí LED modulu; 2.) Jmenovitý výstupní výkon musí být alespoň desetinou jmenovitého výkonu LED modulu; 3.) Výstup musí být méně než 60 DC. Součástí produktu je zdroj světla o délce 0,5 m; podrobné informace naleznete v tabulce na přiloženém listu. Modul se namontuje pomocí oboustranné lepicí pásky umístěné na jeho zadní straně. Povrch musí zůstat čistý, tzn. bez mastnot, olejů, silikonu a částeček necistot. Dbejte polyně 3M týkajcích se doporučení pro údržbu a čištění různých povrchy. Připravované materiály musí být pevné. Pozor, abyste ochránili pásku odstranit jižně. „Délka pravidelného vodícího (průřezu o výšce 0,5 mm);“ Matrice je určena pro použití s LED s výkonem 3W až 10W.

ANS Источник света этого светильника не подлежит замене; по истечении срока службы источника света необходимо заменить весь светильник. Продукция должна поставляться с одобренным независимым свидетельством о соответствии стандарту IEC 61347-2-13. Кроме того: 1) Номинальное выходное напряжение (постоянного тока) должно быть равно номинальному напряжению питания светодиодного модуля; 2) Номинальная выходная мощность должна быть, по крайней мере, равной номинальной мощности светодиодного модуля; 3) Узлы должны быть менее 60 В постоянного тока. Изделия оснащены источником освещения длиной 0,5 м. Более подробные сведения приводятся в таблице на вкладышах, модуля происходит с использованием двухсторонней клейкой ленты, закрепляемой с обратной стороны. Обращайте внимание на наличие чистых поверхностей, на которых не должно быть жира, смазки, силикона и частиц грызни. Выполняйте указания ЗМ относительно рекомендованных грунтовок для различных поверхностей. Крепежные материалы сами по себе должны быть прочными. Следите за тем, чтобы защитная лента была полностью удалена. Длина питающего провода (сечение провода 0,5 мм²) — ** Макс. метраж светодиодной ленты при $T_{\text{a}} = 25^{\circ}\text{C}$

(H) A lámpatest fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás elérte az élettartama végét, az egész lámpatest kíni cserélni. A termékkel jóváhagyott független SELV LED meghajtóval kell ellátni, amely megfelel az IEC/EN 61347-2-13 szabványnak; es: 1) a névleges kimenteti feszültségnél (állandó feszültségnél) meg kell egyeznie az LED modul névleges tápfeszültségeivel; 2) a névleges kimenteti teljesítménynek meg kell azonosznak kell lennia az LED modul névleges teljesítményével; 3) Az UKI értékek kisebbek kell lennie, mint 60 W DC. A termék 0,5m hosszú fényforrástartalmal, részletes információk a kiegészítő lapon lévő táblázatban találhatók. A modul felhasználásával a hátloldalon elhelyezett, kétoldalas ragasztószalaggal törleszthető. Ügyelen arra, hogy a felületek tiszták, szirtítkozottak, olajoltak, szilikontartók és szennyeződésből mentesek legyenek. Ügyelen a 3M felhívásra a különöző felületekhez ajánlott primerreken vonatkozóan. A rögzítési nyálognaknak önmagukban slárdárnak kell lenniük. Ügyelen arra, hogy a védőszigetelést teljesen elfaljtottá. Tápkábel hossza száza (0,5 mm² huzal keresztszemszé); ** LED SZLAG max. hosszúsága: méterben, -25°C-on.

(EL) Źródło światła w tej oprawie jest niewymienne; po osiągnięciu końca żywotności źródła światła, wymień całą oprawę. Produkty będą dostarczane z zatwierdzonym niezależnym stowarzyszeniem LED SELV, zgodnym z normą IEC 61347-2-13 oraz: 1) Znamionowe napięcie wyjściowe (napięcie stałego) powinno być równe znamionowemu napięciu zasilania module LED; 2) Znamionowa moc wyjściowa co najmniej równa mocy znamionowej module LED; 3) Napięcie wyjściowe Uout powinno być mniejsze niż 60 V DC. Produkt zawiera źródło światła o długości 0,5 m; szczegółowe informacje znajdują się w tabeli w załączniku. Montaż module następuje przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej zamocowanej z tyłu. Należy zwrócić uwagę na czyste powierzchnie, które powinny być wolne od tłuszczy, oleju, cili i cząstek brudu. Proszę przestrzegać wskazówek 3M odnoszących się do zastosowania tych powierzchni. Materiały mocujące powinny być sam w sobie mocne. Zwrócić uwagę na kompletną usunięcie taśmy ochronnej. Długość przewodu zasilania (przewód z przewodem) 0,5 m; ** Maksymalna długość TASMY LED po-

SK Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, bude potrebné vymeniť celé svietidlo. Výrobky musia byť dodávané so schváleným nezávislým ováľdom SELV, ktorý spĺňa normu IEC/EN 61347-2-13: a) 1 menovitý výstupné napätie (konstantné napätie) sa musí rovnati menovitému napäjacímu napätiu modulu LED; b) menovitý výstupný tok sa musí priznať menovitému výstupnému toku modulu LED; c) výstup musí byť menši ako 60 V DC. Prípadom produkty je svetelného zdroja o dĺžke 0,5 m; podrobnejšie informácie nájdete v tabuľke v dokumente. Montáž modulu sa uskutoční pomocou obstrannej lepacej pásy umiestnené na zadnej strane. Objasnite na čistotu povrchov, ktoré musia byť bez tuku, oleja, silikóna a čiastočiek sypkých. Dobjasnite na pokyny 3M týkajúce sa odporúčaných prímerov pre rôzne povrchy. Upevňovacie materiály musia byť vo svojej podstate pevné. Na úplné odstránenie ochrannej pásy. „Dízka napájacieho kabla (prierez kabla 0,5 mm²; „Max metr páska LED STRIP pri T=25°C

340 Vira svetlobe te svetilke ni mogče zamenjati; ko se življenjska doba vira svetlobe izteče, je treba zamenjati celotno svetilko. Izdelki morajo biti opremljeni z obveznim neodvisnim goniščkom LED SEL v skladu z ENEC 61347-2-13 in 1) nazivna izhodna napetost (stalna napetost) mora biti enaka nazivni napajalni napetosti Modul LED; 2) nazivna izhodna moč je vsak enak nazivni moči LED modulu; 3) Uzvodna mora biti manjša od 60V enosmerne točke. Izdelki vključuju tudi svetilke z dolžino 0,5 m, za podrobnejše informacije glejte tabelo na dodatnem listu. Modul svetilke s pomočjo obje stranskega lepljivega traku, ki je na njegovih zadnjih strani. Podle pozrite na čiste površine, na kateri ne smi biti masti, olja, silikonila ali umazanje. Glede priporočenih osnovnih prerazov za razne površine upoštevajte podlage PM. Pritridle materiali morajo biti čvrsti. Bodite pozorni, da zasukati trak v celoti odstranite. * Dolžina napajalne žice (preri prečnik žice 0,5 mm²); ** Navij. metrov LED-TRAKU pri tempraturi 25 °C

TP) Bu armatürdeki ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağının kullanım ömrü sona erdiğinde tüm armatür değiştirilecektir. Üniter, EFL 61347-2-3'e uygun, onaylı ve başvurulmuş bir SELV LED ışıklıdır. LED'lerdeki birlikte tedarik edilenlerdir ve 1) Nominal 4500 kHz voltaj (sabit volta). LED modülünün nominal besleme voltajına eşit olmalıdır; 2) Nominal 4500 kHz güçü, en azından LED'lerin nominal güçüne eşit olmalıdır. 3) Çıkış 60 V DC'den olmalıdır. Ürün 0.5 m uzaklığında bir ışık kaynağı (çemberdektedir), aynı bilgiyle bir kahve ekibi tablo. Modülün montajı tarafa tarafındaki çift taraflı yapışkan bantla yapılır. Gres, yag, silikon vb kırıcılar onardırılmış olarak gerekken yüzeylerin temiz olmasına dikkat edin. Çiftili yüzeyler için tıraş edilen primelere ilgili olarak 3M aplikatörlerini kullanın. Sabitleme malzemelerinin sağlam edilmesi gereklidir. Koruyucu serideñ tamamen çıkarılmasında dikkat edin. * Beslemeli ışık (tel kesiti 0,5 mm²): 25 °C ortam sicaklığında (EFL) SFRIT maksimum uzunluğu (metre)

(HR) Izvor svjetla ove svjetiljke je nezamjenjiv, kada izvor svjetlosti dostigne kraj svog radnog vijeka, potreban je zamjeniti cijeli svjetiljku. Proizvodi se isporučuju s doborenim zasebnim SELV LED pogonom u skladu s IEC/EN 61347-2-13, t. j. 1) nazivni izlazni napon (stalni napon) mora biti jednako nazivnom naponu napajanja LED modula; 2) nazivna izlazna snaga mora biti barem jednaka nazivnoj snazi LED modula; 3) Uzlaz mora biti manji od 600 Vc. Proizvod uključuje svjetiljku s LED modulom i LED poklopac. Svjetiljka je namjenski dizajnirana za upotrebu u unutarnjim prostorijama. Montaža modula se vrši pomoću dvostavne liepljive trake smještene na poliedru. Pazine na čestici površine, koje moraju biti bez masti, ulja, silikona i čestica prljavštine. Pridržavaju se uputne trake 3M u vezi s preporučenom temeljnom bojom (primer) za različite površine. Materijali za prirjeđivanje moraju biti čvrsti. Zaljiva na potpunu dugotrajanje zaštite raspoloživo. Dujljina žice za napajanje (rezervne) je 0,5 m (maks. 1,5 m).
Maks. broj metrara trake JE STRIP, no $I_e = 25 \text{ } ^\circ\text{C}$

(proiectare 200-350 mm); - Mancu: brat metalic tractat ELD DIN 7050; - lungime = 20 - 30 cm

(+) Sursa de lumina a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită, cănd sursa de lumina ajunge la sfarsitul duratei de viata, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Produsele trebuie furnizate cu un motor SELV LED independent aburat, conform IEC/EN 61347-2-13 si: 1) tensiune nominală de ieșire (tensiune constantă) trebuie să fie egală cu tensiunea nominală de alimentare a modulului LED; 2) Puterea nominală de ieșire cel puțin egală cu puterea nominală a modulului LED; 3) Puterea de ieșire trebuie să fie mai mică de 600 mW. Produsul include o sursă de lumina cu lungimea de 0,5m; pentru informații detaliate, consultați tabelul din fisa alăturată. Montarea modulului se realizează cu ajutorul benzii cu două părți adezive, fixată pe spațiu. Aveți în vedere o suprafata curată, care trebuie să fie lipită de grăsimi, ulei, silicon și particule de imputrită. Respectați indicațiile de la 3M referitoare la stratul-supratul recomandat pentru diferite suprafete. Materialele de fixare trebuie să prezinte o structură internă compactă. Aveți în vedere o îndepărtare completă a benzii de protecție. * Lungimea cablului de alimentare (cablu cu secțiune transversală de 0,5 mm²): ** Lungime maximă metri BANDA LED cu T₃=25°C



Светлинният източник на това осветително тло не е сменяем, когато светлинният източник, дотига края на живота си, целият осветително тло трябва да замените. Порадището трябва да бъдат съединени с одобрен нависвачим SELV LED драйвер, отговорящ на IEC61 6147-2-13, и 1) Номиналното изходно напрежение (постоянно напрежение) трябва да бъде равно на номиналното захранващо напрежение на LED модула; 2) Номиналната изходна мощност да е най-малко равна на номиналната мощност на LED модула; 3) Употреба трябва да е по-малко от 60 V DC. Продуктът използва източник на светлина с дължина 0,5 м, за подобрана информация вижте таблицата на допълнителния лист. Монтажът на модула се извършва с помощта на обратната страна двустранна скотчова завивача лента. Обрънете внимание по повърхностите на двете чисти, тоест по тях да няма машинни, масло, силикон и мръсни частици. Следватките изложени материали трябва да бъдат сами по себе си здрави. Махнете непредвидените предмети от лентата. Дължина на захранващата кабел (сечение на проводника 0,5 mm²): **. Макс. дължина в метри на светодиодната лента при $T_{\text{a}}=25^{\circ}\text{C}$

161. Стела втулка втулжилат се ви захвъстка, коят втулжилат овля алея юрки, туби коуп втулжи вали захвъстка. Тогава пред овлята ви захвъстка кинимату схлумба LED-едривинга, мис вост стандартни IEC / EN 6147-2-13, 1) нимриведунгим външни втулже LED-модул нимриведунгим, 2) нимриведунгим външни втулже LED-модул нимриведунгим, 3) Употреба пред олема 60 V DC. Докато схлуда втулжилат пиктурка 0,5 м. Уксикации таебе схлудиши вадакче олема таблет. Модул монтаж таимп таапакли олема кабе поради кleepindi абл. Редиспим пред олема рася - олъ, -силикон, я прахивие. Пидже сларм 300 юнити еривеше прелиспандиде яакс скрутизи кротиде кохти. Кинимату материал пред олема тупега. Розаре тапелепари селе, е кинимати олема тапелат емайлдад. ** Тотемп олкюс (тарт, дистоне) 0,5 mm², **. И ЕД олкюс маак.поецтед, $T_{\text{a}}=25^{\circ}\text{C}$ лиюс.

(IV) Ši gaismėklis gaismas yra nornaminių; kad gaismėnas yrota kalpojančios laik beidzas, visu gaismeikiu nepieciešamas nominari. Produktus yra apsirinkinėti galimai SELV LED skaidri, atitinkantis IECEN 61347-2-13, 10. un 1 nominarių teigiamas spriegumas (pastavžių spriegumas) ir vienradis ar LED moduliu nominari barošanasis spriegumas; 2) nominarių teigia vismaz vienradis ar LED moduliu nominari jaudu; 3) Užejodis jautubės mazumos par 60 V DC. Produkto lyderis 0,1 m² yra gaismas atvirukas. Skaitiklė informaciją skaičiuojant padablius. Moduliu montaż tinka veikta ar atnaujintu daliu uzstataf abūsajam similitens padabliui. Nodrošiniet, lai virmas būtų tiras, un atnaujintu tauku, alis, silikonu ir nefurniu dalijens. Levenjot noraidžiumis 3M, atliekiai už daždžiam vėjimui ieteličiam praimeni. Stipriųjā materialumų jaučiamas baltas ciemien. Parbaudiet, vai atsargiažia lente ir pilnintu nonemta. „Gaismas dižio“ yra gaismas, yra gaismas (yra gaismas) taikomus 0,5 mm². ** Maksimalais GAIMAS DIŽIOU (LED) LENTES vaizdus gaminiu, yra naistā temperatūra T = -25°C.

(SRB) Izvor svjetlosti u ovom rasvjetnom elementu nije zamjenjiv; kada prođe upotrebni vek izvora svjetlosti, treba zamjeniti ceo rasvjetni element. Proizvodi se obezbeđuju zajedno sa odobrenim nezavisnim SELV LED drajverom uskladjenim sa standardom EN 61347-2-13, i) Nominalni ulazni napon (konstantan napon) mora biti isti kao nominalni ulazni napon I ED modula; ii) Nominalna izlazna snaga (konstantan napon) mora biti isti kao nominalna izlazna snaga I ED modula.

manja od nominalne snage LED modula; 3) Ulaz bili manji od 60 DC. Proizvod sadrži izvor stavljanja sa dužinom od 0,5 m; za detalje informacije pogledajte tabelu u prilogu. Montaža sadrži se vrši svestno i dobro raspoloženo. Pritisnute na polazni. Pazi na čiste površine, da budu bez masti, uljka, silikona i čestica prijevještane. Pridržavajte se uputstva firme 3M vezu sa preporučenim farbom za gromadnjene primjerice za različne površine. Materijali za pridržavanje su budu čvrsti. Pazi na putno gromadnjene zaštite trake. Dužina čuge za snabdjevanje presež 0,5 m. Maks. broj

(я) Джерело світла цього світильника не підлягає заміні; після завершення терміну служби джерела світла потрібно замінити весь світильник. Продукція повинна постачатися із затвердженім незалежним світлодіодним драйвером повільного підключення.

SELV, що відповідає ІСЕ/ІС 61347-2-13, а також 1) номінальна вихідна напруга (постійна напруга) повинна дозволяти нормальний старт живлення світлодіодного модуля; 2) номінальна вихідна потужність повинна щонайменше відповісти потужності світлодіодного модуля; 3) вихідна напруга має бути меншою за 60 В постійної струмі; 4) під час виробництва вимірюванням дотримуватися меж 0,5 м, що отримана докладністю до 0,1 м; та 5) вихідна напруга має бути меншою за 0,5 м, що отримана докладністю до 0,1 м. Монтаж може проводитися з допомогою двосторонньої клейкої стрічки, насаненої не зовнішнього боку. Слідкуйте за тим, щоб поверхні були чистими, без мастила, хрипу, сипкості і забруднень. Дотримуйтесь вказаців компанії 3М щодо рекомендованих праймерів для різних поверхонь. Монтажний матеріал повинен бути стабільними. Слідкуйте за тим, щоб захисну стрічку було повністю видемандою. «Довжина дуги живлення (перетин другої 0,5 м);** Макс. метраж світлодіодної стрічки \leq 15 м.

14) Бул шамның жарық көзі ауыстырылмайды, жарық көзінің кызымет ету мерзімі аяктанын кеңін бүкіл шамды ауыстыру көрсіт. Емдеңдік IEC/EN 61347-2-13 стандартындағы SELV жарықидың драйверлерін бірге келу жарек және 1) номиналды шыбың кернелі (туркестік кернел) жарық диодтың модульдің номиналды кернелдең төрт болып көрек; 2) номиналды шыбың куаты мен деңгеде жарықидың модульнің номиналды куатын төрт; 3) Шыбыңгасалт максымалды кернелі 60 В тұртықтастан ал болуы керек. Көбінесе 0,5 м-тән жарық көзін қамтыйты. Топырақтар ақтаршаты коса берилген кестеден көрьшес. Бул модуль екі жағын жақсыз тастап көлеменен орнатылады. Денекерленетін берілген майдаудың сипаттаман және көр-көркемдегендегі табағы болуы көрсетілген. Егер түрлі беттерде монтираудың тиражы 3М береге мемлекеттердің оқында. Бекте материялдардан жасалған майдаудың 0,5 м² мынның көлденең күмасы; 25°С тағасы ЖШД-УДЫЛЫНДЫРЫЛЫП ҚОСАЛЫНУРЫЛЫП

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom