



RED 19" 24 x RJ45 Verteilerfeld PRO

RED 19" 24 x RJ45 distribution panel PRO

Montagehinweis für den Installateur

Mounting note for the installer

7434461



	HINWEIS / NOTE
	Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.wir-sind-red.de bereit.
	More detailed information and documentations are available as download at www.wir-sind-red.de
	7434461

	DEUTSCH
	HINWEIS
	Anschlussfehler vermeiden! Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!
	WARNUNG
	Achtung! Ausstecken (Ziehen des RJ45-Steckers) nur bei zuvor ausgeschaltetem Gerät ohne Spannung. Ausstecken, insbesondere wiederholtes Ausstecken unter Spannung (bei Verwendung von Power over Ethernet PoE) kann zu Schäden an den Kontakten der RJ45-Steckverbindung führen.


	HINWEIS
	Unsere Anschlussysteme und Verteilerprodukte für strukturierte Gebäudeverkabelungen entsprechen den gültigen Normen ISO/IEC 11801, EN 50173-1 und IEC 60603-7. Bei Komplettierung der Anschlüsse muß der Verwender/Montagebetrieb prüfen und beachten, dass nur Patch- und Anschlusskabel, die die EN-/ IEC-Normen erfüllen, verwendet werden. Lassen Sie sich ggf. vom Lieferanten den Nachweis geben, dass die eingesetzten Kabel und Stecker der Norm entsprechen. Die Verwendung von nicht normgerechten Komponenten bedeutet den Verlust der Mängelrechte auch innerhalb der Lieferkette unserer Produkte. Die Installation ist nur von Fachpersonal durchzuführen. Hierbei sind die Sicherheitsanforderungen nach EN 62368-1 zu beachten. Bitte beachten Sie auch, dass keine starken mechanischen Einwirkungen und Beanspruchungen beim Ein- und Ausstecken des Benutzerkabels nach oben, unten oder seitlich auf den elektrischen Kontaktbereich der Steckverbindung (z. B. durch Ziehen am Kabel u. a.) erfolgen. Für dadurch entstehende Schäden haften wir nicht. Bitte übergeben Sie diesen Hinweis auch an den Endverbraucher.

	ENGLISH
	NOTE
	Avoid connection errors! Read mounting note carefully before connecting!
	WARNING
	Attention! Before unplugging the RJ45 plug make sure that the device is switched off and is no longer energised. Unplugging, particularly repeated unplugging of an energised device (when using Power over Ethernet PoE) may damage the contacts of the RJ45 plug connection.



	NOTE
	Our termination systems and patch products for generic cabling meet the active standards ISO/IEC 11801, EN 50173-1 and IEC 60603-7. The user or installer has to check and take care to use solely patch and termination cables that meet the EN-/IEC standards when completing the installation. If necessary ask your supplier to certify that the installed cables and plugs meet the standards. The use of non-standard components means the loss of rights accruing from defects even within the supply chain of our products. Installation only by qualified personnel. Electrical Safety per EN 62368-1. Furthermore, please pay attention that the electric contact area of the plug connection is not exposed to high mechanical effects or strain (e.g. by pulling the cable etc.) when the user cable is plugged in or out upwards, downwards or sideways. We do not take over liability for any damage. Please give this note to end users, too.

A Modulmontage / Module mounting




Potentialausgleich / Equipotential bonding

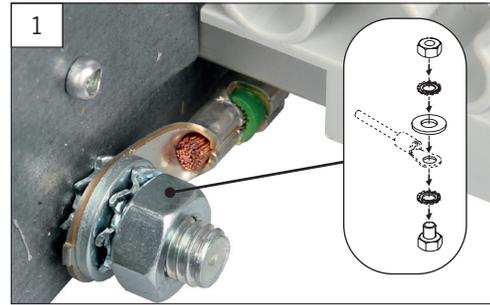

Einbauvariante X / Mounting version X

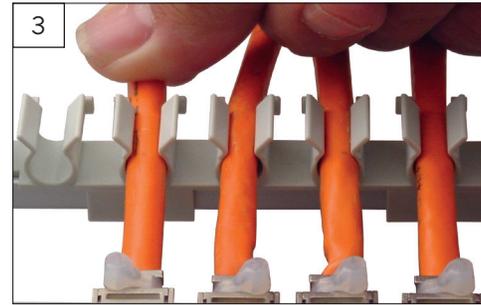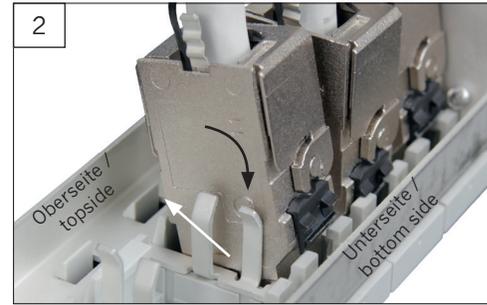

Einbauvariante Y / Mounting version Y / Version de montage Y

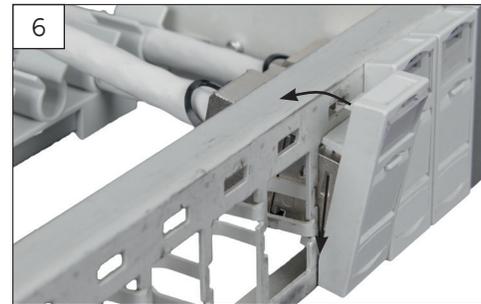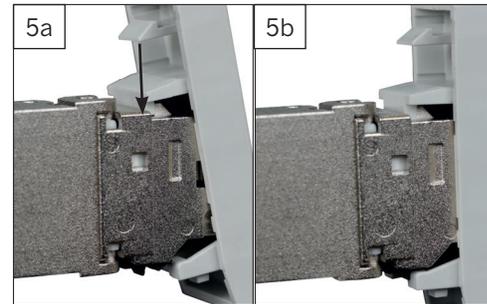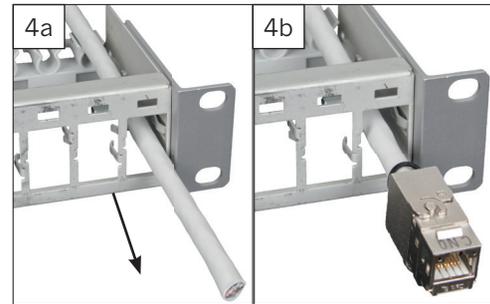

B Demontage / Disassembly



DEUTSCH

A Modulmontage Keystone

Potentialausgleich

Abb. 1: Potentialausgleich anbringen. Erdungsset liegt bei.

Einbauvariante X

Abb. 2: Das fertig angeschlossene Modul von hinten am oberen Teil der Modulaufnahme ein haken und nach unten einrasten.

Abb. 3: Kabel in die entsprechende Halterung einlegen.

Einbauvariante Y

Montagevorbereitung

Abb. 4a: Die leeren Modulaufnahmen lösen (siehe „Demontage“) und die Kabel von hinten durch den Tragrahmen führen.

Abb. 4b: Kabelkonfektion und Kabelmontage durchführen.

Abb. 5a: Modulaufnahme oben auf das Modul haken...

Abb. 5b: ... und nach unten einrasten.

Abb. 6: Anschließend diese Einheit an der Unterseite der Steckplätze am Tragrahmen ein haken und nach hinten einrasten.

B Demontage Keystone

Lösen der Modulaufnahme

Abb. 1: Modulaufnahme entriegeln, hierzu Sichtfenster öffnen und einen flachen Schraubendreher in die obere Öffnung schieben und drehen.

Abb. 2: Einheit aus dem Tragrahmen herausziehen.

Lösen des Moduls

Abb. 3: Verriegelung auf der Unterseite des Moduls mittels Schraubendreher eindrücken und Modulaufnahme abnehmen.

ENGLISH

A Mounting Keystone

Equipotential bonding

Fig. 1: Install the equipotential bonding, an earthing kit is enclosed.

Mounting version X

Fig. 2: Fasten the assembled module into the upper border of the opening and click it downwards into place.

Fig. 3: Insert the cables into the designated clamping fixture.

Mounting version Y

Preparation

Fig. 4a: Detach the empty module retaining plates (see „Disassembly“) and pass the unterminated cable through the opening from the rear of the panel.

Fig. 4b: Prepare the cable and connect it to the module.

Fig. 5a: Hook in the retaining plate on top of the module ...

Fig. 5b: ... and click it downwards into place.

Fig. 6: Then hook in this unit at the bottom of the front opening of the frame and click it backwards into place.

B Disassembly Keystone

Detach a retaining plate

Fig. 1: To remove the module retaining plate open the label window and insert a small flat screwdriver into the upper opening and rotate the screwdriver.

Fig. 2: Pull the unit out of the module frame.

Detach the module

Fig. 3: Use a screwdriver to press down the locking at the bottom of the module and remove the re-taining plate.