


# MONTAGEANLEITUNG

## Geräteeinbaudose GDTR 15


zum Einbau in Niedax Brüstungskanäle mit einer Deckelöffnung von 78 mm

**GDTR 15**  
für Gerätekanäle  
mit 78 mm  
Deckelöffnung

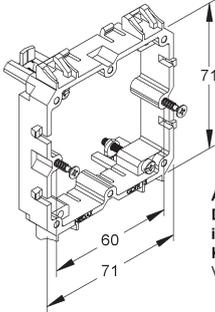


**Achtung:**  
Der Geräteträger GDTR 15 darf nur  
in Verbindung mit Daten- und  
Kommunikationsgeräten verwendet werden.  
Verarbeitungstemperatur > +5° C.


**1.**  
Den Geräteträger **GDTR 15** schräg an einer Seite der Deckelöffnung,  
z. B. Oberseite, einsetzen und die gegenüberliegende Seite einrasten!  
**Achtung: Auf den richtigen Sitz der Kanalklemmlaschen achten!**

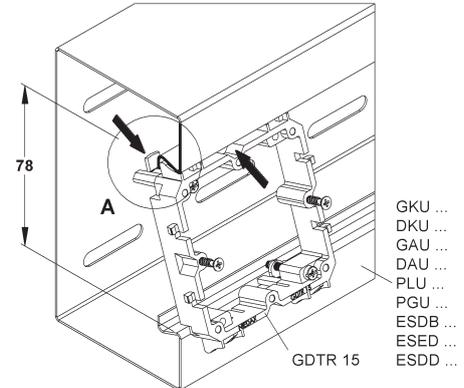


**1a.**  
Die Klemmlaschen müssen sich hinter der  
Deckelkontur des Gerätekanalunterteils  
befinden.

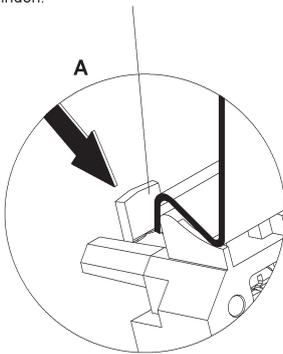


**1b.**  
Gegebenenfalls die Schenkel des  
Gerätekanals etwas aufdrücken, bis die  
Klemmlaschen dahinter verrastet sind.

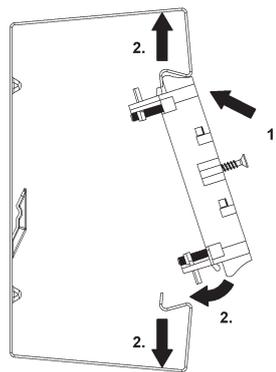


**2.**  
Geräteträger ausrichten. Beide Kanalbefestigungsschrauben (**A**) festziehen.  
Falls erforderlich, weitere Geräteträger oder Geräteeinbaudosen einsetzen  
(ggf. Rastnasen (**B**) entfernen).

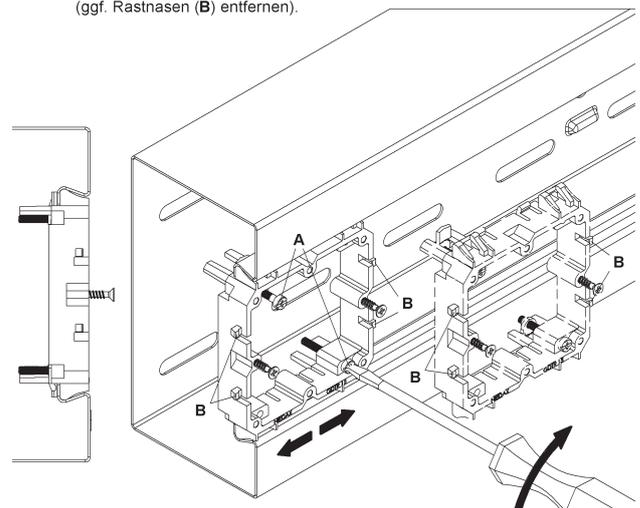

**3.**  
Kommunikationsleitungen durch den Geräteträger  
nach außen führen. Daten- und Kommunikations-  
gerät verdrahten.  
**Die Montage der Daten- und Kommunikations-  
geräte darf nur durch einen autorisierten  
Elektrofachmann erfolgen.**

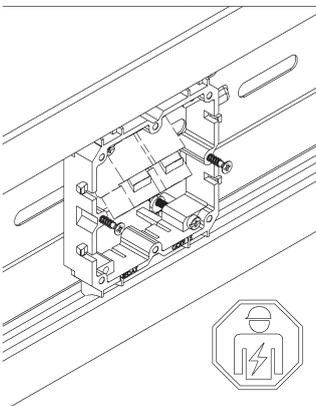

**4.**  
Daten- und Kommunikationsgerät mittels der  
beiden Gerätebefestigungsschrauben (**C**)  
anschrauben. Zur Montage in Energiesäulen  
die beiden Schrauben demontieren und um  
90° gedreht (**D**) wieder montieren.

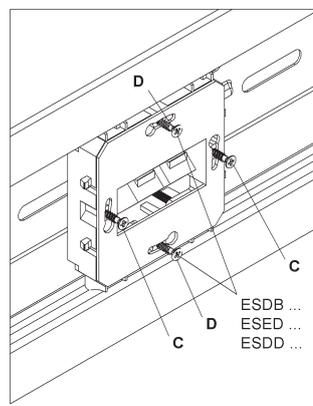

**5.**  
Kabelhalteklammer **GKF 78** einsetzen und Deckel mit dem entsprechenden  
Potentialausgleich einrasten und aufschieben.

