



MONTAGEANLEITUNG

Geräteeinbaudose KED65


mit 60 mm/67 mm Befestigungsspur

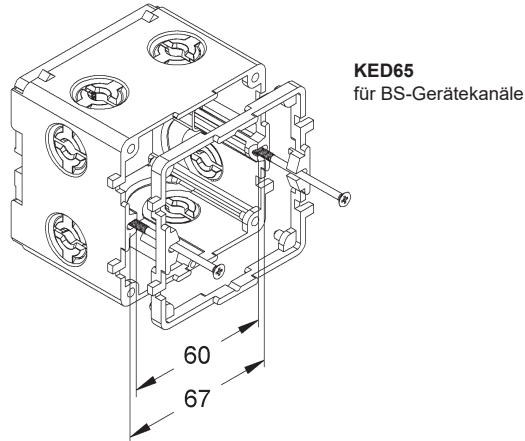


- 1.** Gerätekanaldose auf die Befestigungsprofile (A) im Kanalboden aufrasten.

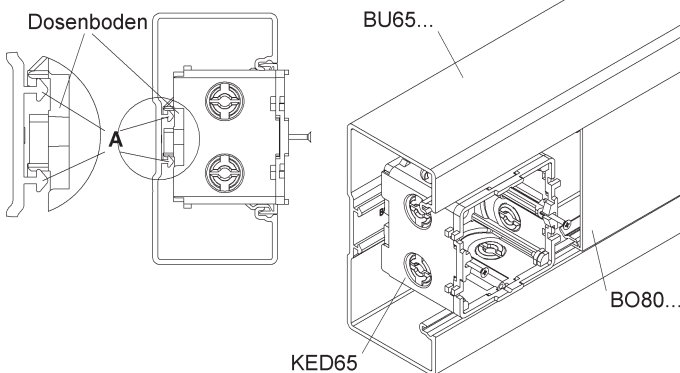


- 2.** Gerätekanaldose ausrichten.

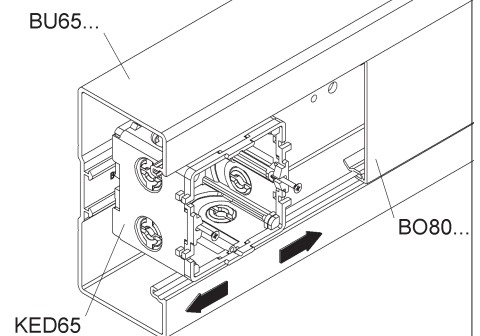

- 3.** Geräteeinsatz verdrahten und mittels den Befestigungsschrauben (A) fixieren. Weiteres Anziehen senkt den Dosenrand ab und befestigt die Dose im Kanal. Die VDE-zertifizierte Geräteeinbaudose KED65 kann Leitungen der Bauarten 3X1,5 mm² und 5X1,5 mm² sicher zugentlasten. Für alle anderen Leitungen von Ø 4,0 - 10,0 mm empfehlen wir die Verwendung der optionalen Zugentlastung KEDZ0410. Die Montage der Steckdosen darf nur durch einen autorisierten Elektrofachmann erfolgen.

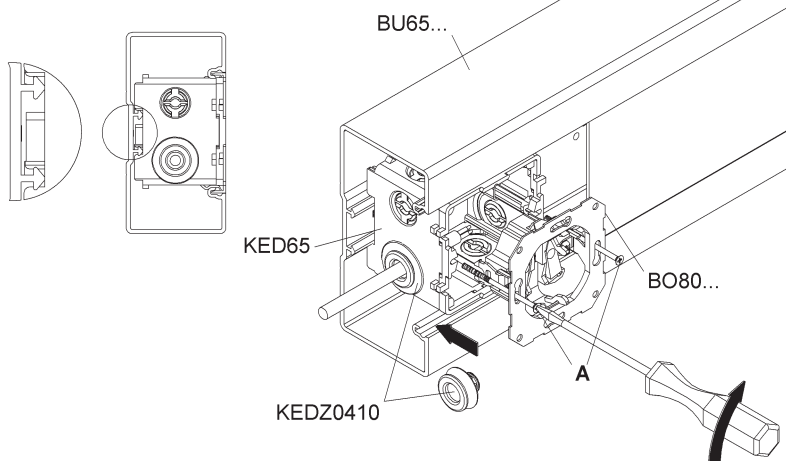

- 4.** Angrenzende Deckel aufchieben.

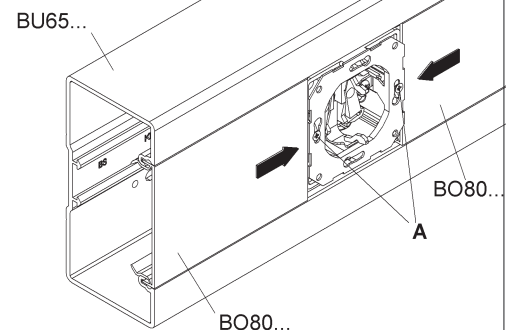

Zum nachträglichen Verschieben bei bereits eingebautem(n) Gerät(en) müssen die Befestigungsschrauben (A) durch die Bohrungen im Tragring gelöst und nach dem Verschieben wieder festgezogen werden. Verarbeitungstemperatur > +5° C.