


Контроль микроклимата


Холодильные агрегаты

Термоэлектрический охладитель

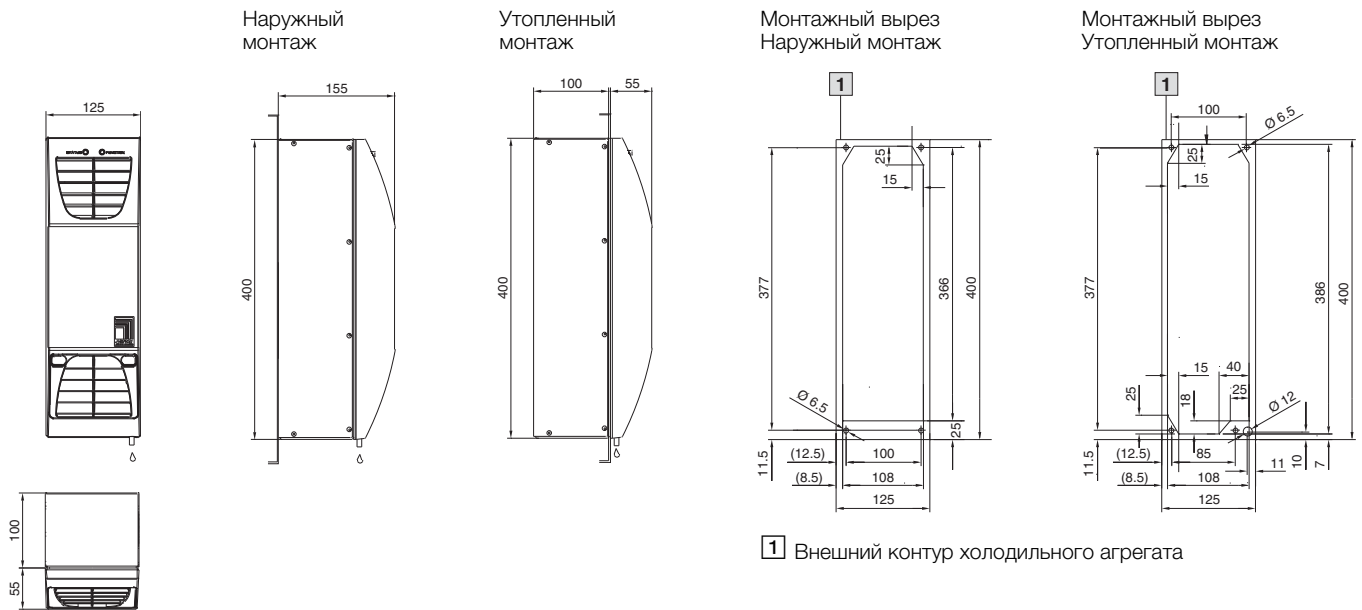


Настенные холодильные агрегаты

TopTherm, горизонтальное исполнение

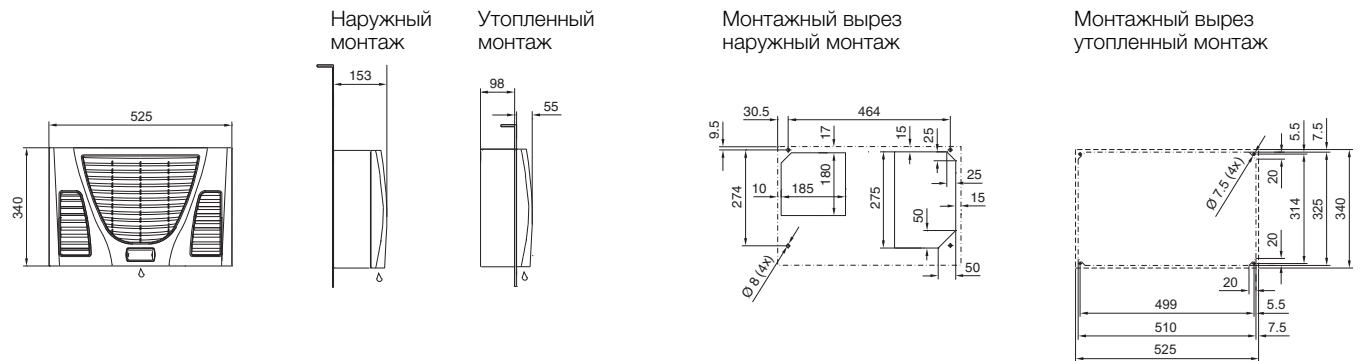


TopTherm, SK 3302.XXX

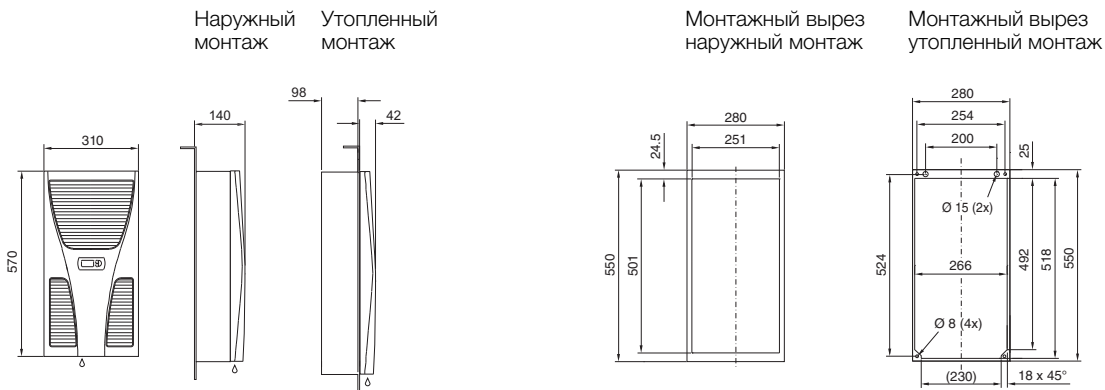


Настенные холодильные агрегаты


TopTherm Blue e, SK 3303.XXX, SK 3361.XXX

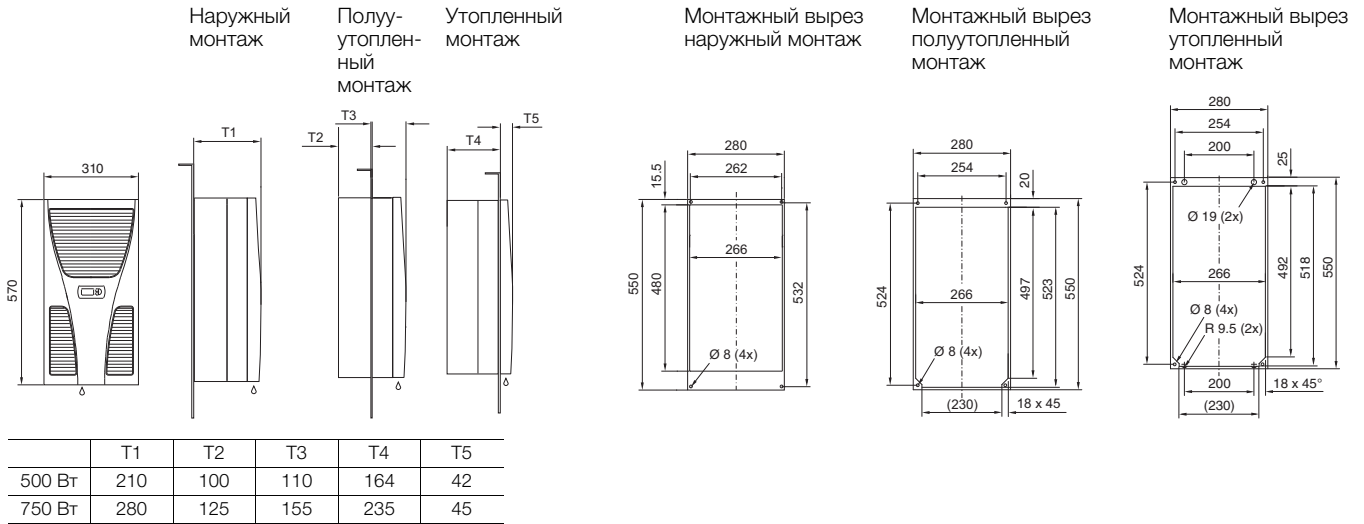

TopTherm Blue e, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

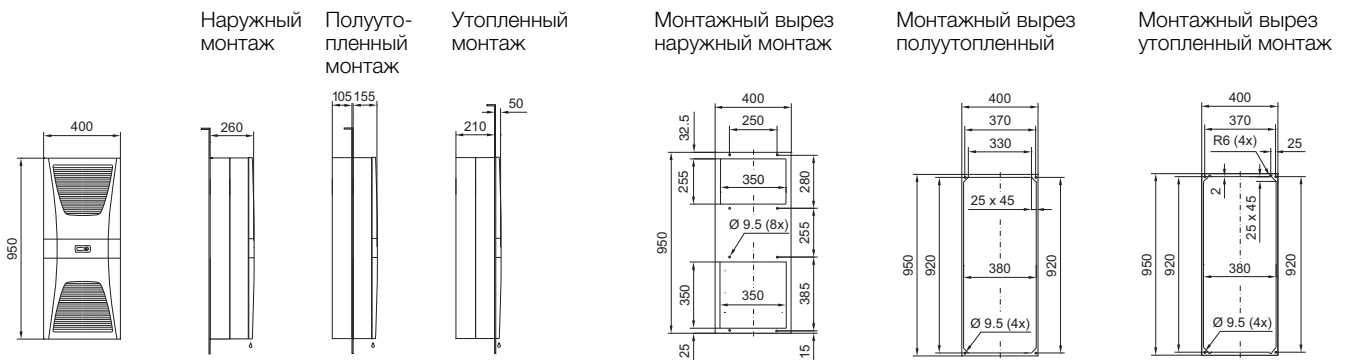

TopTherm Blue e, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

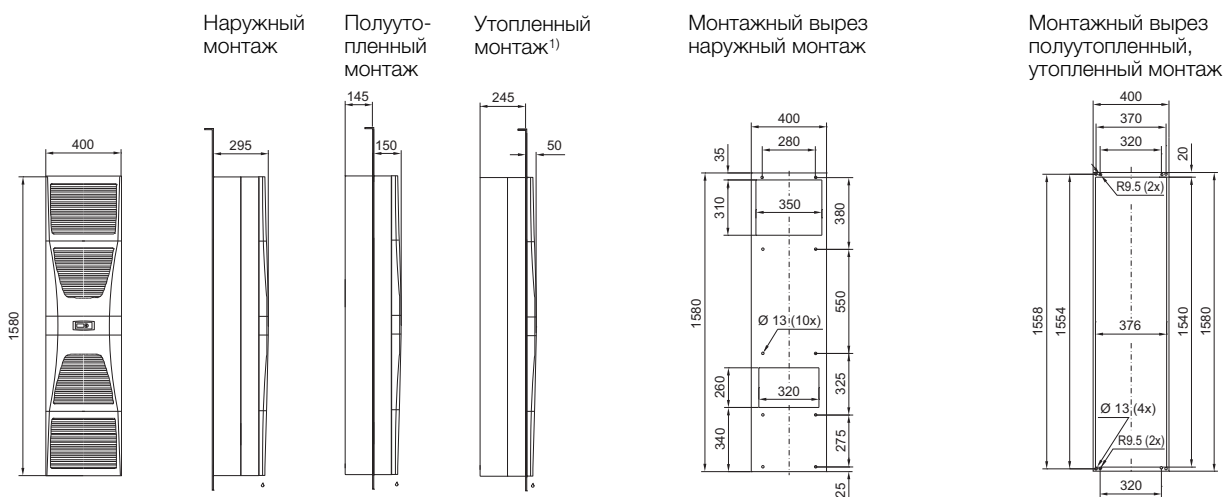

¹⁾ При установке в двери шириной 600 мм необходимо сместить монтажный вырез мин. на 10 мм от середины двери в направлении шарниров.

Контроль микроклимата

Холодильные агрегаты

Настенные холодильные агрегаты




TopTherm Blue e, SK 3332.XXX

Наружный монтаж

Полуутопленный монтаж

Монтажный вырез наружный монтаж

Монтажный вырез полуутопленный монтаж

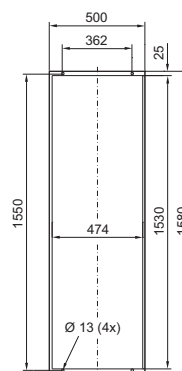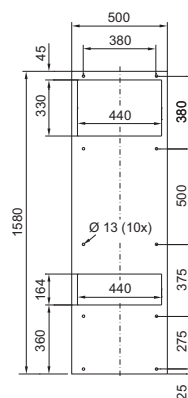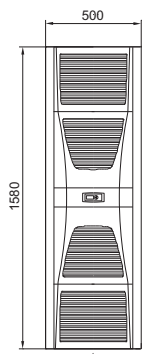





TopTherm Blue e, плоское исполнение, SK 3366.XXX

Наружный монтаж

Утопленный монтаж

Монтажный вырез наружный монтаж



Монтажный вырез утопленный монтаж

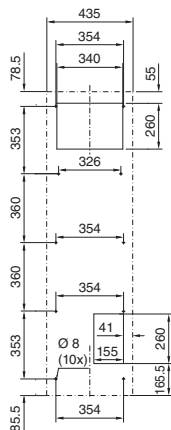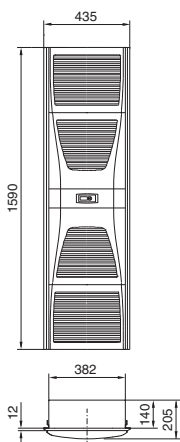

TopTherm Blue e, Исполнение NEMA 4X, SK 3303.XXX

Наружный монтаж


Монтажный вырез Наружный монтаж

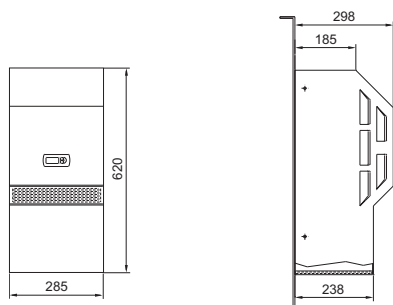


Настенные холодильные агрегаты

TopTherm Blue e, Исполнение NEMA 4X, SK 3304.XXX, SK 3305.XXX

Наружный монтаж

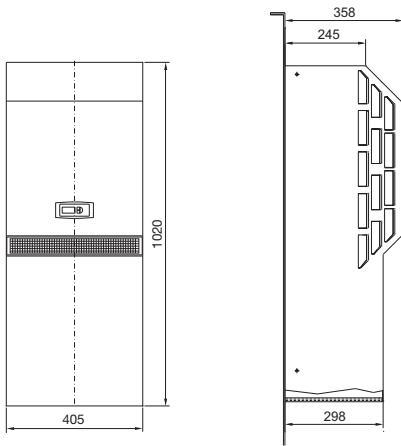


Монтажный вырез
наружный монтаж

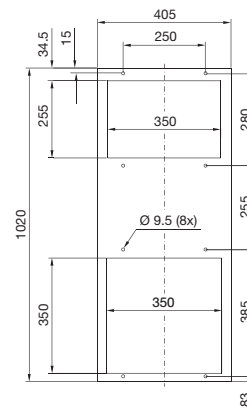

TopTherm Blue e, Ausführung NEMA 4X, SK 3328.XXX, SK 3329.XXX

Наружный монтаж

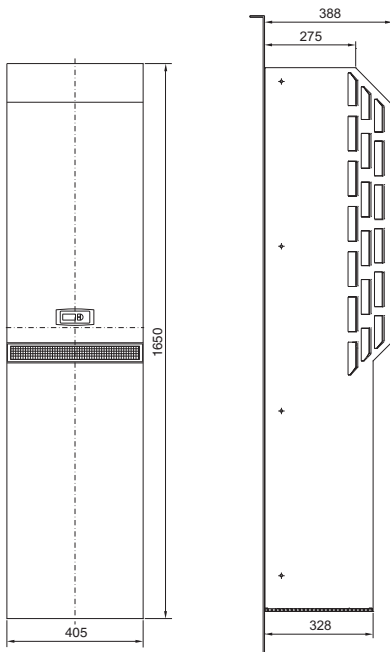

Монтажный вырез
наружный монтаж

