


Schutzgitter
Protective screens
Grilles de protection



SGM 18 Ex
SGM 22 Ex
SGM 25 Ex



Montage- & Bedienungsanleitung
Mounting & operating instructions
Instructions de montage & mode d'emploi

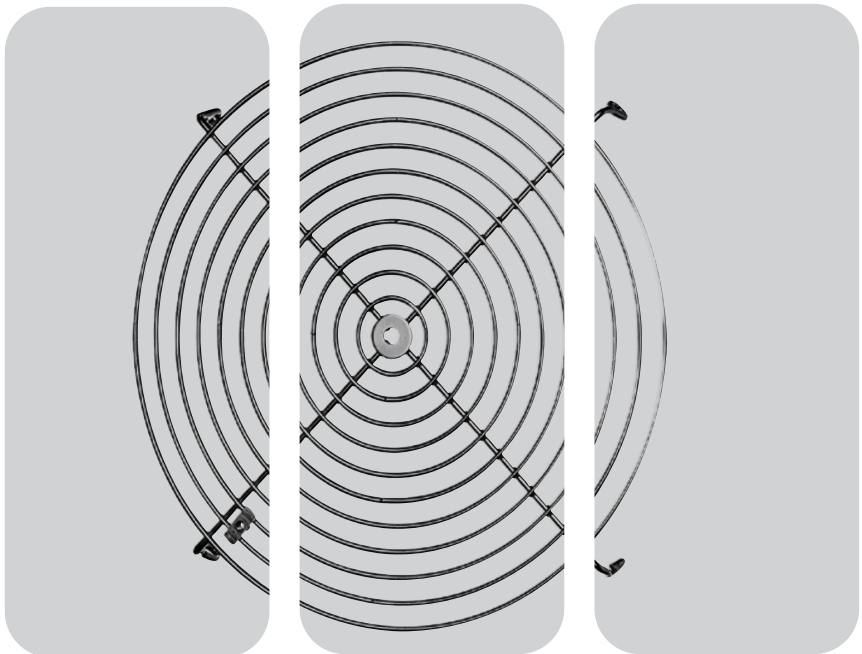

D

Lieferumfang:

- 1 Metallschutzgitter
- 4 Blechschrauben (4 mm x 14 mm)
- 2 Schrauben M4 x 6

Montage und Erdung des Metallschutzgitters

1. Schutzgitter mit 4 Blechschrauben (4 mm x 14 mm) an die zu schützende Seite des Ventilatorgehäuses festschrauben. Falls notwendig am Gehäuse Loch mit 3,5 mm Durchmesser vorbohren.

2. Erdungsleitung (bauseits bereitstellen) mit einer M4 x 6 Schraube an der Erdungsklemme des Schutzgitters festschrauben.

3. Anderes Ende der Erdungsleitung mit einer M4 x 6 Schraube an der Erdungsklemme des Kondensators (seitlich am Ventilatorgehäuse) festschrauben.

Alternative: Anderes Ende der Erdungsleitung direkt an äußerer Erdung festschrauben.

2. Screw earth wire (to be available on site) with a screw M4 x 6 at the earth terminal of the protective screen.

3. Screw the other end of the earth wire with a screw M4 x 6 to the earth terminal of the capacitor (at the side of the fan housing).

Alternative: The other end of the earth wire to be fixed directly to the outer earthing.

F

Articles fournis:

- 1 Grille de protection métallique
- 4 Vis à tôle (4 mm x 14 mm)
- 2 Vis M4 x 6

Montage et mise à la terre de la grille de protection métallique

1 Visser la grille de protection sur le côté à protéger du boîtier de ventilateur avec les 4 vis à tôle (4 mm x 14 mm). Si nécessaire, percer d'abord des trous de 3,5 mm de diamètre dans le boîtier.

2. Visser le conducteur de mise à la terre (à fournir par le client) à la borne de terre de la grille de protection avec une vis M4 x 6.

3. Visser l'autre extrémité du conducteur de mise à la terre à la borne de terre du condenseur (sur le côté du boîtier de ventilateur) avec l'autre vis M4 x 6.

Branchement alternatif: Visser l'autre extrémité du conducteur de mise à la terre directement à la prise de terre externe.

GB

Supply contents:

- 1 metal protective screen
- 4 sheet metal screws (4 mm x 14 mm)
- 2 screws M4 x 6

Mounting and earthing of the metal protective screen

1. Screw protective screen with 4 sheet metal screws (4 mm x 14 mm) to the side of the fan housing where the fan shall be protected. If necessary pre-drill a hole with diameter 3,5 mm in the housing.

Besuchen Sie uns auch im Internet

– MAICO-Homepage

→ → → www.maico-ventilatoren.com



Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH · Steinbeisstrasse 20 · D-78056 Villingen-Schwenningen
Service-Hotline 01805/69 41 10 · e-mail info@maico.de