

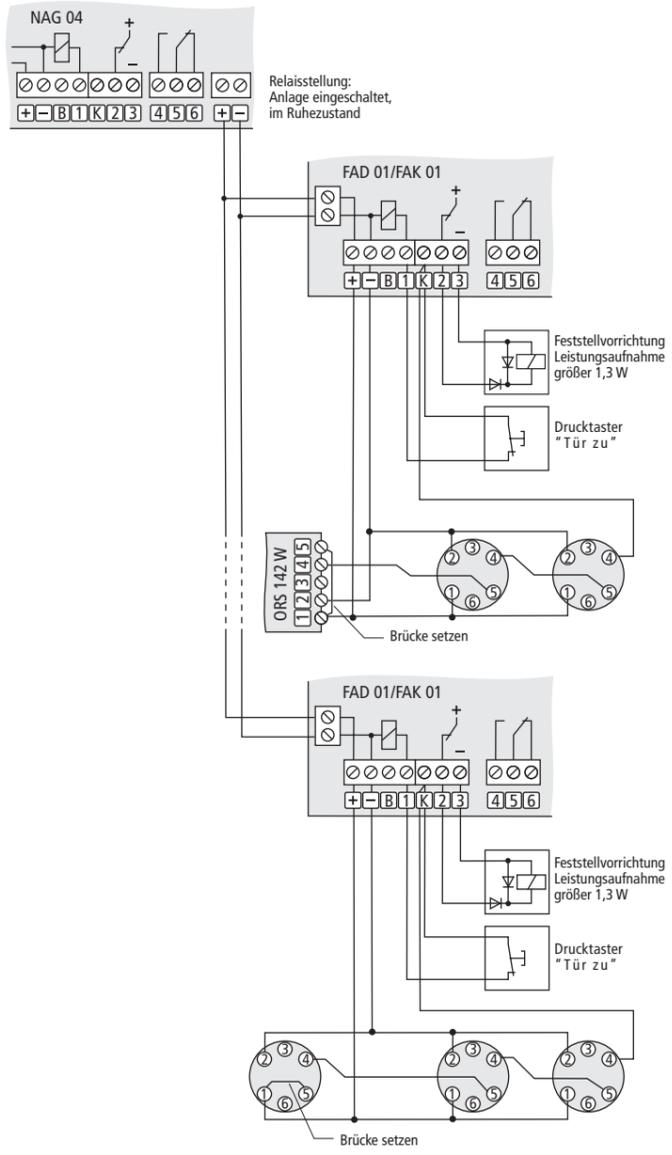
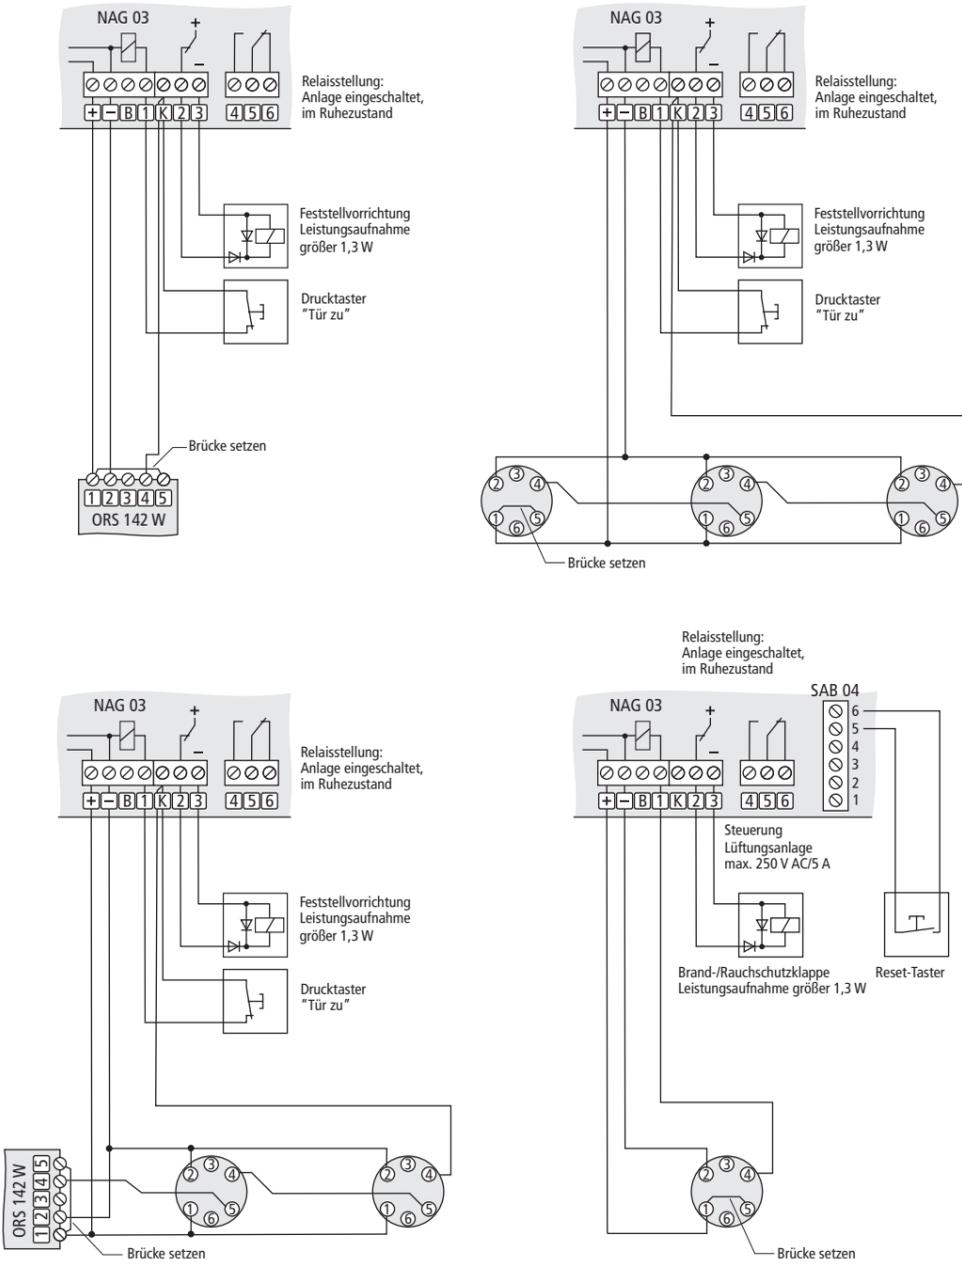


Anschlussbeispiele für Feststellanlagen


Zentrales Netzteil, jede Tür schließt für sich.

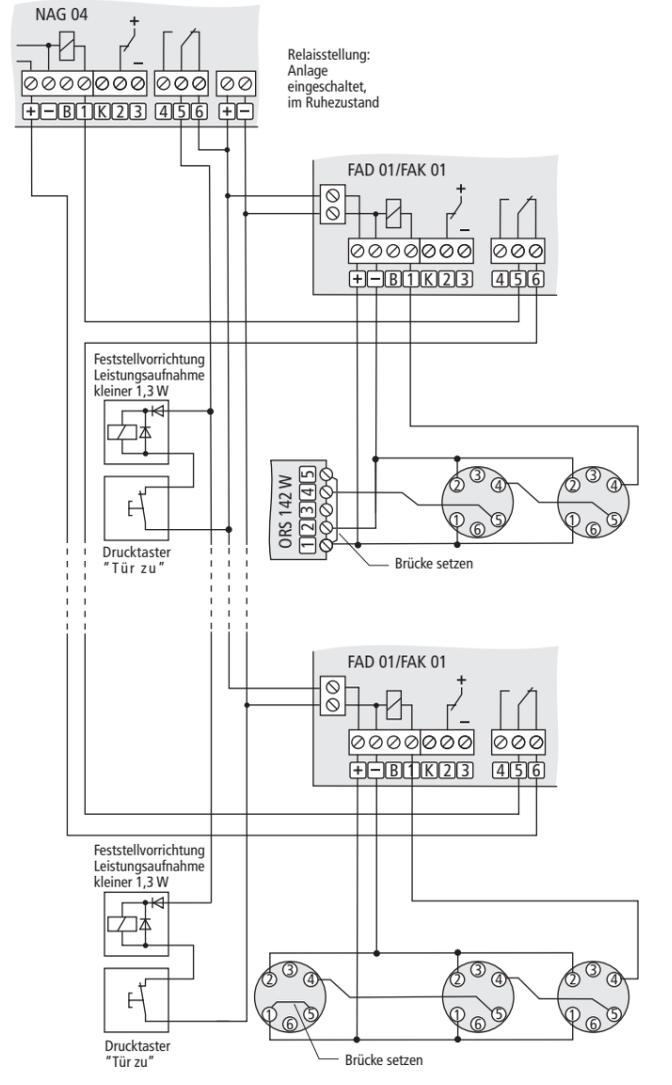

Zentrales Netzteil, alle Türen schließen, wenn ein Rauchschalter ausgelöst hat. Wird ein Taster betätigt, schließt nur die dazugehörige Tür.

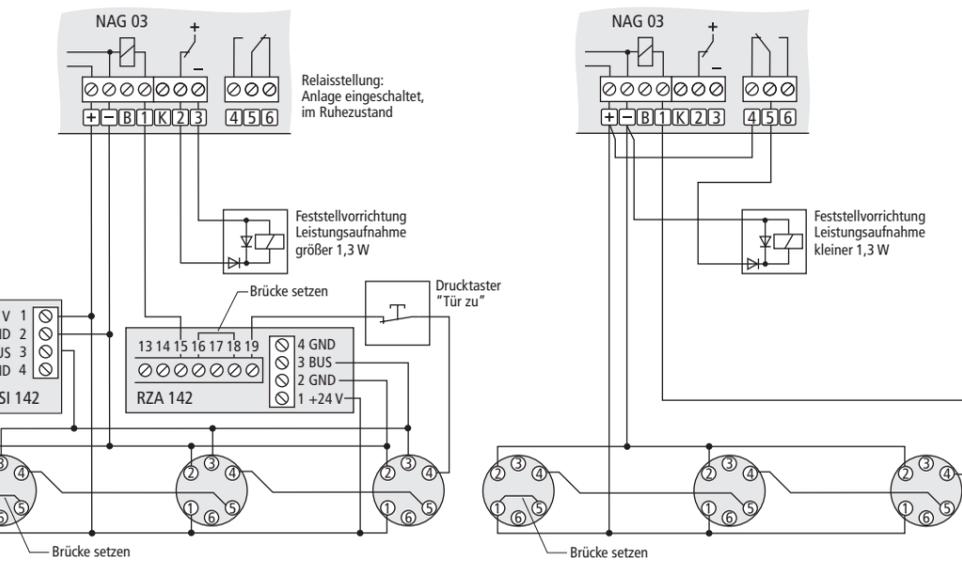

Anschlussbeispiel für Brand- bzw. Rauchschutzklappen (nur mit SAB 04)

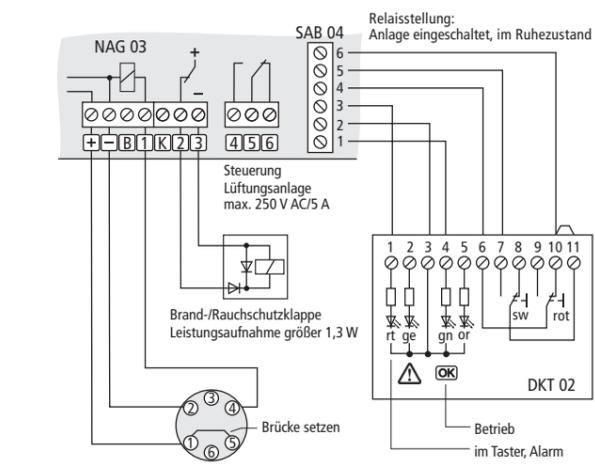

Hinweis: Bei Verwendung des SAB 04 mit einem DKT 02 muss der Jumper auf dem SAB 04 abgezogen werden!

Hekatron Vertriebs GmbH
 Brühlmatten 9
D-79295 Sulzburg
 Telefon +49 (0) 7634 500-8050
 Telefax +49 (0) 7634 500-323
 www.hekatron.de
 rs-info@hekatron.de

HEKATRON

Ein Unternehmen der
 Securitas Gruppe Schweiz

Technische Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.