



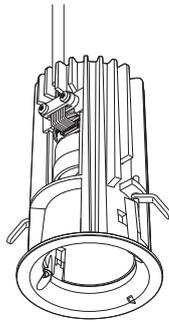
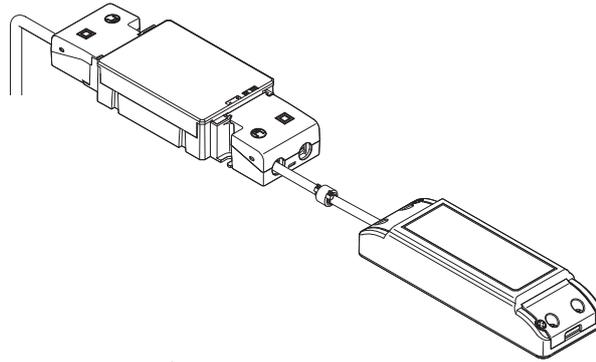


DIAMO R68 927-65 LDO/BC





FLOOD

VERY WIDEFLOOD

WALLWASHER




TYP LDO E14943 BC E14944

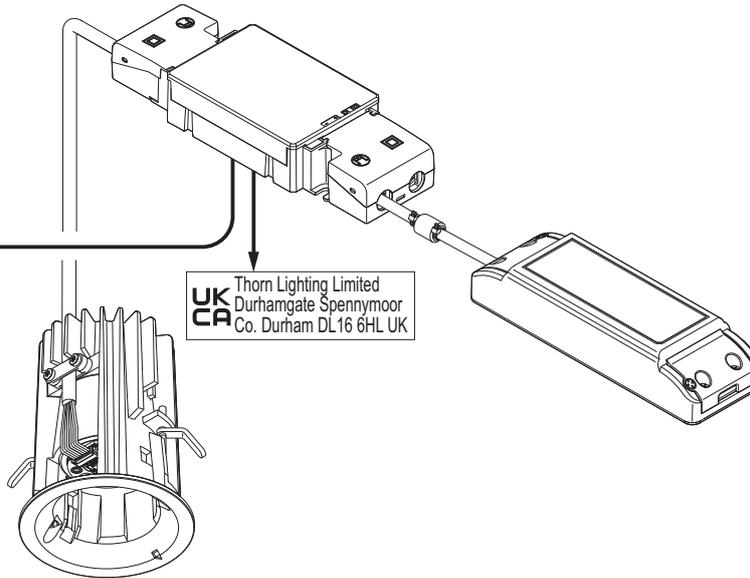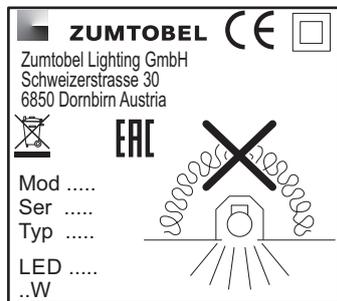

UK CA Thorn Lighting Limited  
Durhamgate Spennymoor  
Co. Durham DL16 6HL UK

<b>EN</b> <b>Mounting instructions</b> Important notice. Please, read first!	2	<b>SV</b> <b>Installationsanvisning</b> Viktigt information. Läs först!	4
<b>DE</b> <b>Montageanleitung</b> Wichtige Hinweise. Bitte zuerst lesen!	2	<b>FI</b> <b>Asennusohje</b> Tärkeä huomautus. Lue ensin!	4
<b>FR</b> <b>Notice de montage</b> Remarques importantes. À lire en premier lieu!	2	<b>RU</b> <b>Инструкция по монтажу</b> Важная информация. Просьба ознакомиться перед началом работ!	4
<b>IT</b> <b>Istruzioni di montaggio</b> Nota importanti. Si prega di leggere prima!	3	<b>PL</b> <b>Instrukcja montażu</b> Ważne wskazówki/ uwagi. Proszę pierwsze przeczytać całość instrukcji.	5
<b>ES</b> <b>Instrucciones de montaje</b> Notas importantes. Por favor, lea primero!	3	<b>ZH</b> 安装说明 重要提示。请先阅读!	5
<b>NL</b> <b>Montagehandleiding</b> Belangrijke informatie. Gelieve eerst te lezen!	3	<b>AR</b> تعليمات التركيب ملاحظات هامة. يرجى القراءة أولاً!	5



60800776

EN

1 **The installation and commissioning** of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician).

**The manufacturer is not liable for damages** resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire.

The luminaire is used exclusively for lighting and is to be installed in accordance with the **national installation regulations**.

Any other use or installation is regarded as "not according to instructions".

**Caution, risk of electric shock!** Disconnect mains cables and any existing DALI control lines from mains and check that the power is off before conducting any maintenance and assembly work.

**Neutral conductor breaks** during operation will result in power surge damage to the lighting system. Therefore neutral disconnect terminals in three-phase AC circuits may only be opened voltage-free and must be closed before power supply is switched back on.

**Commissioning** after the construction phase, if the mains voltage is continuously present !

2 **Dispose of packaging and luminaire** in accordance with applicable regional regulations.

**Specifications are subject to change without notice!** If you have questions, please contact the manufacturer.

3 Luminaire not suitable for covering with **thermally insulating** material.

4 Use of the supplied control gear only in conjunction with the associated luminaire

**Hot plug-in** is not permitted. Hot plug-in may result in damage to the luminaire and entail loss of warranty claims!

5 **The luminaire is protection type IP44**, only when being installed in an enclosed ceiling! Protection type IP44 does not apply in the ceiling void itself.

6 With **thin or soft ceiling material** it is recommended that ceiling reinforcing rings or frames should be used to enlarge the bearing surface.



DE

1 **Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte** sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden.

**Der Hersteller haftet nicht für Schäden**, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren.

Die Leuchte dient ausschließlich der Beleuchtung und ist entsprechend den **nationalen Errichtungsbestimmungen** zu installieren.

Eine andere Nutzung oder ein anderer Einbau gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

**Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlages.** Vor Wartungs- und Montagearbeiten, Netzleitungen und vorhandene DALI Steuerleitungen freischalten und auf Spannungsfreiheit überprüfen.

**Die Unterbrechung des Neutralleiters** während des Betriebs führt zu Überspannungsschäden in der Beleuchtungsanlage.

Deshalb Neutralleitertrennklemme in Drehstromkreisen nur spannungsfrei öffnen und vor Wiedereinschalten schließen.

**Inbetriebnahme** nach der Bauphase, wenn die Netzspannung kontinuierlich vorhanden ist!

2 **Verpackung** und Leuchte umweltgerecht nach geltenden regionalen Vorschriften entsorgen.

**Technische Änderungen vorbehalten!** Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.

3 Leuchte darf **nicht mit Wärmedämmung** abgedeckt werden.

4 Verwendung des mitgelieferten Betriebsgerät nur in Verbindung mit der zugehörigen Leuchte.

**Hot Plug-In ist verboten.** Hot Plug-In kann zu Schäden an der Leuchte und zum Verlust der Garantie führen!

5 **Voraussetzung für die Schutzart IP44** der Leuchte ist die Installation in einer geschlossenen Decke!

Die Schutzart IP44 gilt nur von der Raumseite her.

6 Bei **dünnem oder weichem Deckenmaterial** empfiehlt sich die Verwendung des Deckenverstärkungsringes oder -rahmens zur Vergrößerung der Auflagefläche!



FR

1 **L'installation et la mise en service** du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié).

**Le fabricant décline toute responsabilité** pour des dommages résultant d'une erreur de montage, d'une exploitation non conforme ou de modifications non autorisées effectuées sur le luminaire.

Le luminaire sert uniquement à l'éclairage et doit être installé conformément aux **prescriptions nationales** en matière d'installation.

Toute autre utilisation ou installation est considérée comme "non conforme".

**Avertissement, risque de choc électrique. Prudence.** Avant tous travaux de montage et d'entretien, déconnectez les câbles d'alimentation et les lignes de commande DALI et assurez-vous de leur mise hors tension.

Une interruption du conducteur neutre pendant le fonctionnement entraîne des dommages par surtension sur l'installation d'éclairage. C'est pourquoi, dans les circuits triphasés, la borne de coupure du conducteur neutre ne peut être ouverte que lorsque le système est hors tension et doit être refermée avant toute remise en service.

Effectuez la **mise en service** après la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu!

2 Éliminez l'**emballage** et le luminaire dans le respect de l'environnement et des prescriptions régionales.

**Modifications techniques sans préavis!** Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

3 **Ne jamais** recouvrir le luminaire d'une **isolation thermique**.

4 L'appareillage fourni peut uniquement être utilisé avec le luminaire.

**Le raccordement en cours de service (hot plug-in)** est interdit. Il peut provoquer l'endommagement du luminaire et la perte de la garantie!


5 Le luminaire ne présente le **degré de protection IP44** que s'il est installé dans un plafond fermé.

Le degré de protection IP44 est uniquement valable du côté de la pièce.

6 Lorsque le **matériau du plafond est mince ou souple**, l'utilisation d'un anneau ou d'un cadre de renforcement de plafond est recommandée pour agrandir la surface portante.

Effectuez la **mise en service** après la phase de construction lorsque la tension secteur est disponible en continu!





**1** **L'installazione e la messa in servizio** degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato).  
**Il produttore non risponde di danni** derivanti da montaggio erroneo, utilizzo improprio o modifiche non autorizzate sull'apparecchio. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'illuminazione e va installato in conformità alle **leggi nazionali** in vigore.  
**Attenzione, pericolo di scarica elettrica.** Prima di ogni intervento di montaggio o manutenzione staccare i cavi di rete e gli eventuali cavi DALI verificando che la tensione sia assente.  
**L'interruzione del conduttore neutro** durante il funzionamento provoca danni all'impianto dovuti a sovratensione. Per tale motivo il morsetto del conduttore neutro in circuiti a corrente alternata va aperto esclusivamente in assenza di tensione e chiuso prima della riaccensione.  
**L'apparecchio va messo in funzionamento** a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete!

**2** **Imballaggio** e apparecchio vanno smaltiti in conformità alle leggi nazionali in vigore.  
**Modifiche tecniche senza preavviso!** Per chiarimenti rivolgersi al produttore.

**3** L'apparecchio **non deve essere coperto da isolamenti termici.**

**4** L'alimentatore allegato può essere usato solo con l'apparecchio per cui è previsto.  
**Hot Plug-In** è vietato. L'Hot Plug-In può danneggiare l'apparecchio e comportare la perdita della garanzia!

**5** **Il presupposto della protezione IP44** è l'installazione in un soffitto chiuso!  
 La protezione IP44 riguarda solamente gli spazi laterali dai quali fuoriesce il fascio di luce.

**6** Con materiale coprente sottile o flessibile è consigliato l'impiego dell'anello di rinforzo della copertura per ingrandire la superficie d'appoggio!  
**L'apparecchio va messo in funzionamento** a intervento concluso, dopo aver allacciato la tensione di rete!



**1** **El montaje y la puesta en servicio** de la luminaria así como toda modificación de la luminaria deberán ser realizados exclusivamente por personal técnico autorizado (electricista certificado).  
**El fabricante no se responsabiliza por los daños** derivados del montaje incorrecto u operación indebida de la luminaria así como de las modificaciones no autorizadas en la luminaria. La lámpara está destinada exclusivamente a la iluminación y debe ser instalada de acuerdo con las pertinentes **normas nacionales**. Cualquier otro uso o instalación no se considerará "previsto por la norma".  
**Precaución: peligro de descarga eléctrica.** Antes de proceder a labores de mantenimiento y montaje, desconecte de la red los cables de alimentación así como todo cable de control DALI y verifique la ausencia de tensión.  
 No está permitida la **conexión en caliente**. ¡La conexión en caliente puede dañar la luminaria e invalidar la garantía!  
**La interrupción del conductor neutro** durante la operación provoca daños por sobretensión en el sistema de iluminación. Por consiguiente, el borne desconectador del conductor neutro en los circuitos de corriente trifásica deberá abrirse solamente cuando no lleve tensión y cerrarse antes de reencender la luminaria.  
**¡Puesta en servicio** tras la fase de construcción, si la tensión de red está presente constantemente!  
**¡Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso!** Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.

**2** Deseche el **embalaje** y la luminaria de forma ecológica conforme a las normas regionales aplicables.

**3** La luminaria no debe cubrirse con **material aislante térmico**.

**4** El equipo de control suministrado deberá utilizarse exclusivamente en combinación con la luminaria correspondiente.  
 No está permitida la **conexión en caliente**. ¡La conexión en caliente puede dañar la luminaria e invalidar la garantía!

**5** La luminaria equipada cumple con la **protección IP44** cuando se encuentra instalada en un techo cerrado.  
 La protección IP44 concierne únicamente la zona de la luminaria vista desde el interior del local.

**6** En caso de material para cielorrasos fino o blando, se recomienda utilizar el aro de refuerzo de cielorrasos para agrandar la superficie de apoyo.  
**¡Puesta en servicio** tras la fase de construcción, si la tensión de red está presente constantemente!



**1** **De montage en inbedrijfstelling** van de armatuur en eventuele wijzigingen aan de armatuur mogen uitsluitend door geautoriseerde vaklui (gekwalificeerde elektriciens) worden uitgevoerd.  
**De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade** die voortvloeit uit een foutieve montage, een niet correct gebruik of niet geautoriseerde wijzigingen aan de armatuur.  
 De lamp dient uitsluitend voor de verlichting en dient conform de **nationale bouwbepalingen** te worden geïnstalleerd.  
**Opgelet! Gevaar voor een elektrische schok.** Voorafgaand aan onderhouds- en montagewerken moeten de net- en eventuele DALI-stuurleidingen van het net ontkoppeld en op spanningsvrijheid gecontroleerd worden.  
**De onderbreking van de nulleider** tijdens de werking leidt tot overspanningsschade in de verlichtingsinstallatie. Daarom mag u de scheidingsklem van de nulleider in wisselstroomkringen enkel spanningsvrij openen en moet u deze voor het herinschakelen opnieuw sluiten.  
 Voer de **inbedrijfstelling** na de bouwfase uit, wanneer de netspanning permanent voorhanden is.


**2** **De verpakking** en de armatuur moeten conform de geldende regionale milieuvorschriften uit de economische kringloop verwijderd worden.  
**Technische wijzigingen blijven voorbehouden!** Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met de fabrikant.

**3** De armatuur mag **niet met warmte-isolatie** afgedekt worden.

**4** De meegeleverde ballast mag enkel in combinatie met de bijbehorende armatuur gebruikt worden.  
**'Hot plug-in'** is verboden. Dit kan leiden tot schade aan de armatuur en verlies van de garantie.

**5** Een absolute **voorwaarde voor de IP44-classificatie** van de armatuur is de installatie in een gesloten plafond.  
 De IP44- classificatie geldt alleen aan ruimtezijde.

**6** Bij dun of zacht plafondmateriaal is het gebruik van de plafondverstevigende ring ter vergroting van het draagvlak aanbevolen.  
 Voer de **inbedrijfstelling** na de bouwfase uit, wanneer de netspanning permanent voorhanden is.



**SV**

**1** Installation och drifttagning av armaturen samt all annan modifiering av armaturen får endast utföras av kvalificerad personal (behörig elektriker).

**Tillverkaren ansvarar inte för skador** som uppkommer på grund av felaktig installation, felaktig användning eller obehöriga modifieringar på armaturen.

Armaturen är uteslutande avsedd för belysning och ska installeras i enlighet med de **nationella installationsbestämmelserna**. All annan användning eller montering gäller som "ej ändamålsenlig".

**Var försiktig – risk för elektriska stötar.** Koppla från elnät och eventuellt befintliga DALI-styrledningar och kontrollera att de är spänningsfria före underhålls- och installationsarbeten.

**Avbrott i neutralledaren** under drift orsakar överspänningsskador i belysningsanläggningen. Öppna därför alltid neutralledarens brytpoint i trefasnät utan spänning och stäng den före återinkoppling.

**Idrifttagning** efter byggfasen, när nätspänningen är tillgänglig kontinuerligt!

**2** Avfallshandtera **förpackning** och armatur enligt gällande lokala föreskrifter.

**Med reservation för tekniska ändringar!** Om du har frågor ber vi dig ta kontakt med tillverkaren.

**3** Armaturen får **inte täckas med värmeisolering**.

**4** Använd medföljande driftdon endast i samband med tillhörande armatur.

**Hot plugin är förbjudet.** Hot plugin kan skada armaturen och leda till att garantin upphör att gälla!

**5** Armaturen har **kapslingsklass IP44 bara när** den installeras i ett slutet innertak. Kapslingsklass IP44 gäller bara från rumssidan.

**6** Vid tunt eller mjukt takmaterial rekommenderas användning av en förstärkningsring- eller ram för att öka anliggningsytan!

**Idrifttagning** efter byggfasen, när nätspänningen är tillgänglig kontinuerligt!



**FI**

**1** Vain valtuutettu ammattihenkilö (koulutettu sähkömies) saa suorittaa valaisimen asennuksen ja **käyttöönoton tai muutoksia valaisimessa**.

**Valmistaja ei vastaa vahingoista**, joiden syynä ovat valaisimen epäasianmukainen käyttö tai omavaltaiset muutokset.

Valaisin on tarkoitettu ainoastaan valaistuskäyttöön, ja se on asennettava **kansallisten määräysten** mukaan.

Käyttö vain siihen kuuluvan valaisimen yhteydessä.

**Varo sähköiskun vaaraa!** Kytke verkkojohdot ja mahdolliset DALI-ohjausjohdot irti ja varmista, että niissä ei ole virtaa ennen huolto- tai asennustöiden aloittamista.

**Älä kytke laitetta käynnissä olevaan järjestelmään.**

**Se voi vaurioittaa valaisinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen.**

**Neutraalijohtimen katkaisu** käytön aikana aiheuttaa ylijännitevahinkoja valaistuslaitteistossa.

Vaihtovirtapiiriin on siksi oltava jännitteetön ennen neutraalijohtimen liittimen avaamista ja kunnes se on jälleen suljettu.

Suorita **käyttöönotto** vasta rakennusvaiheen päätettyä, kun verkkovirta on jatkuvasti käytettävissä!

**2** Hävitä **pakkaus** ja valaisin ympäristöstä suojellen ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

**Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään!** Lähetä mahdolliset kysymykset valmistajalle.

**3** Valaisimen saa peittää, mutta **ilman lämmöneristystä**.

**4** Käyttö vain siihen kuuluvan valaisimen yhteydessä.

Älä kytke laitetta käynnissä olevaan järjestelmään. Se voi vaurioittaa valaisinta ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

**5** Koteloitiluokka IP44 pätee vain umpikattoon asennetulle valaisimelle. Koteloitiluokka IP44 pätee vain huoneen puolelta.

**6** Kattomateriaalin ollessa ohutta tai pehmeää on katonvahvistusrenkaan käyttö suositeltavaa asetuspinnan suurentamiseksi.

Suorita **käyttöönotto** vasta rakennusvaiheen päätettyä, kun verkkovirta on jatkuvasti käytettävissä!



**RU**

**1** **Монтаж и ввод в эксплуатацию**, а также любое изменение конструкции лампы может осуществляться только уполномоченными специалистами (квалифицированным электриком).

**Производитель не несет - ответственности за повреждения**, возникшие в результате неправильной сборки, ненадлежащей эксплуатации или несогласованного изменения конструкции лампы.

Следует соблюдать **общенациональные правила установки**. Любое другое использование или установка рассматривается как «не в соответствии с инструкциями».

**Осторожно, опасность электрического удара!**

Перед проведением работ по техническому обслуживанию и монтажных работ необходимо отключить сетевые кабели и имеющиеся линии управления DALI и убедиться в отсутствии напряжения.

**Разъединение нулевого провода** во время работы ведет к повреждению осветительного прибора из-за перенапряжения.

По этой причине размыкание разъединительного зажима нейтрального провода допустимо только в обесточенном состоянии.

Перед повторным включением цепь необходимо замкнуть.

**Ввод в эксплуатацию** следует производить после окончания строительных работ, при наличии постоянного напряжения в сети.

**2** **Утилизацию упаковки** и лампы следует проводить в соответствии с действующими региональными правилами. Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.

**3** Не допускается установка над лампой **тепловой изоляции**.

**4** Применение входящего в комплект поставки устройства управления допустимо только в совокупности с поставляемой в комплекте лампой. **«Горячее» подключение плагинов** не допускается. «Горячее» подключение плагинов может привести к повреждениям лампы и потере гарантии!

**5** **Условием степени защиты IP44** является установка лампы в закрытом потолке!




Степень защиты IP44 применяется только со стороны помещения.

**6** **При наличии потолка из тонкого или мягкого материала** рекомендуется применение усилительного кольца или рамы для увеличения площади контакта!



**Ввод в эксплуатацию** следует производить после окончания строительных работ, при наличии постоянного напряжения в сети.



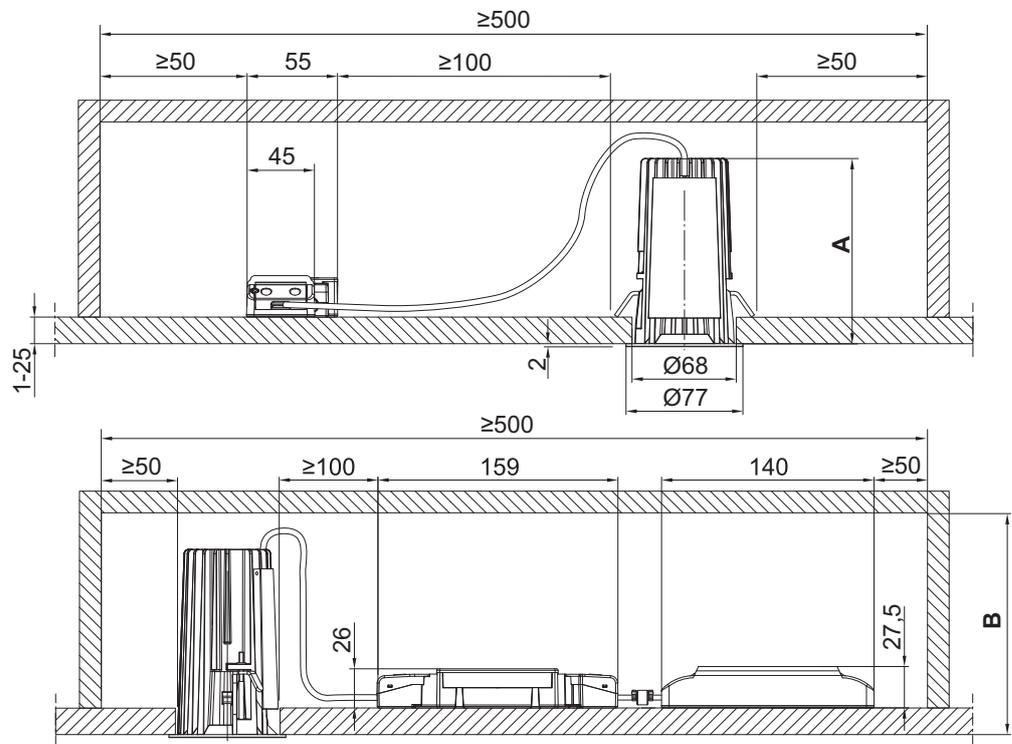


**i**


	A (mm)	B (mm)
DIAMO R68 ..... FL-DAL ....	125	150
DIAMO R68 ..... VFL-DAL ....	100	125
DIAMO R68 ..... WW-DAL ....	100	125



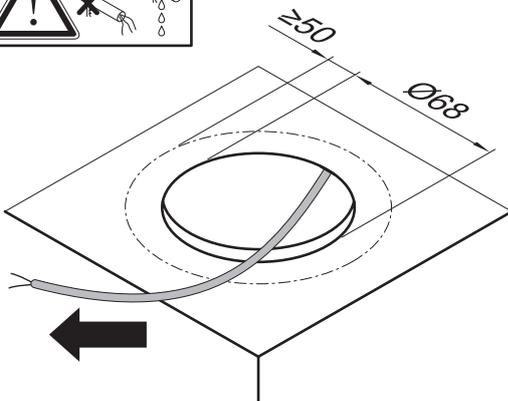
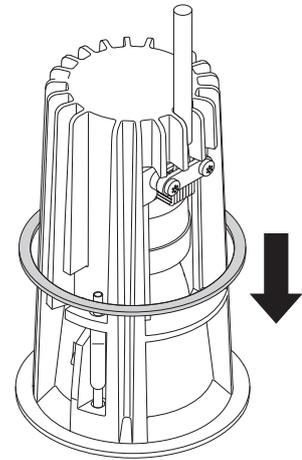
**i**IP44  
60800772**i**STRAY LIGHT COVER  
60800792







**EN** Only in open ceiling permitted.  
**DE** Verwendung nur in offenen Decken!







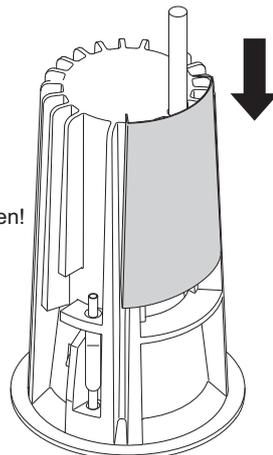
**i**tc point  
location


ta= 54°C

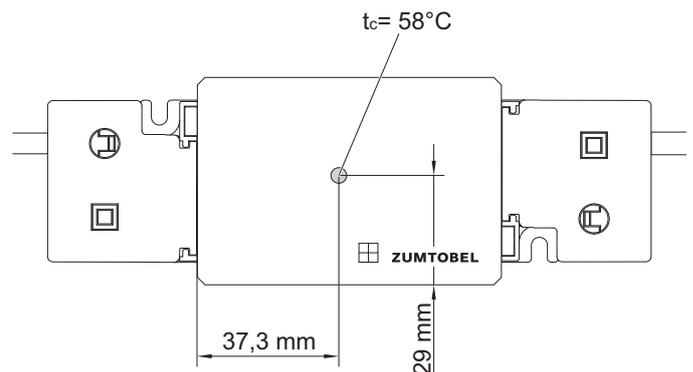

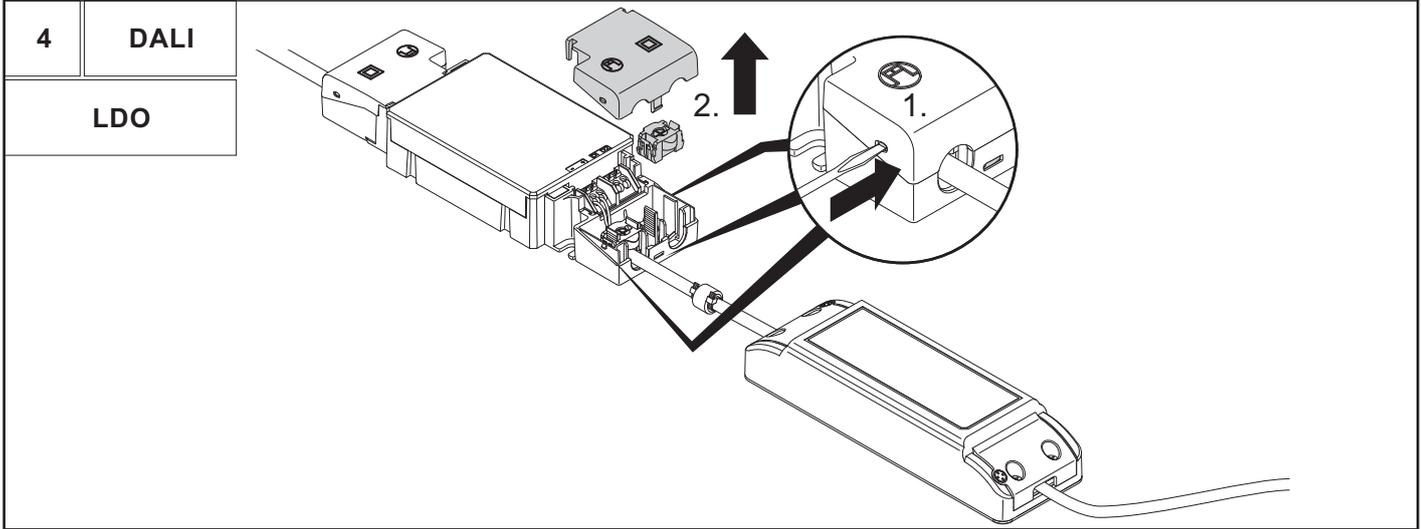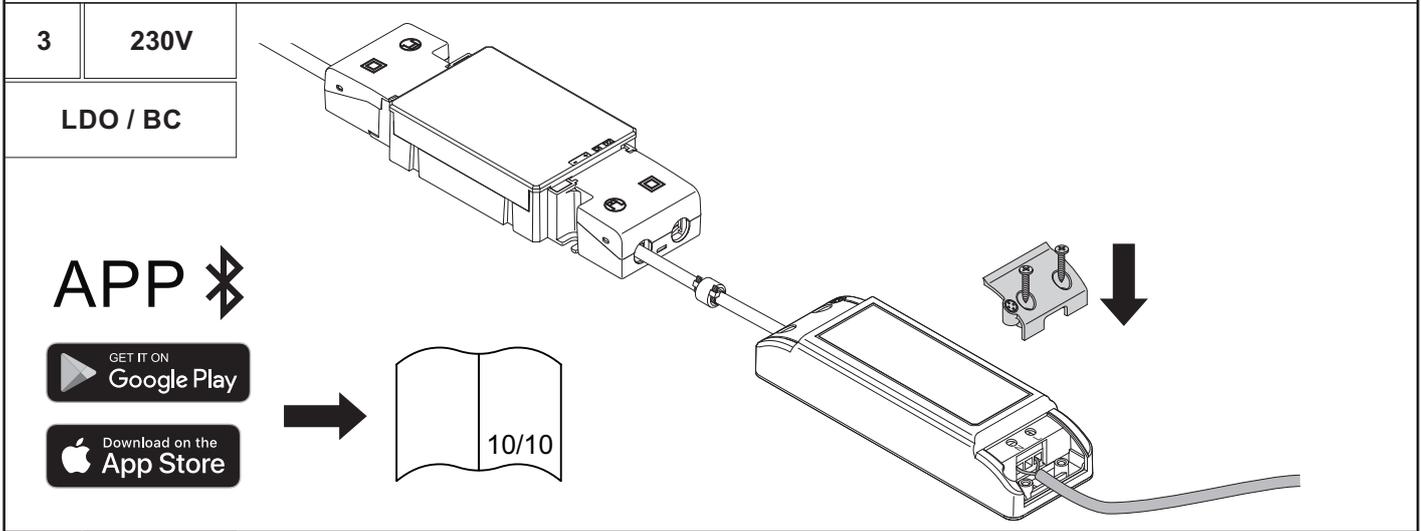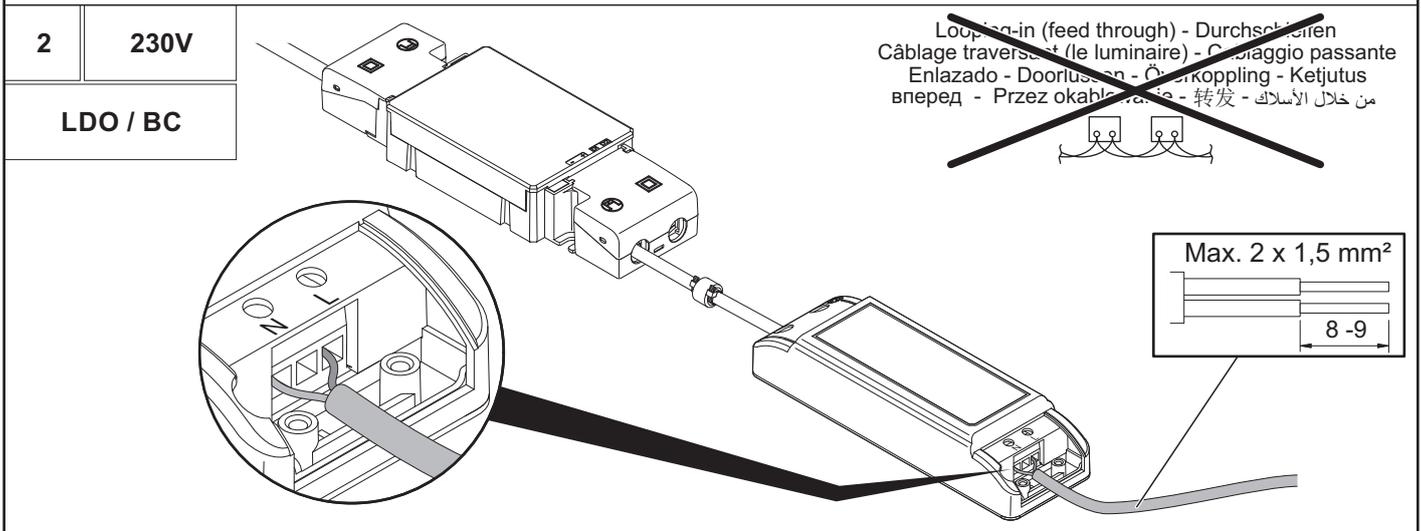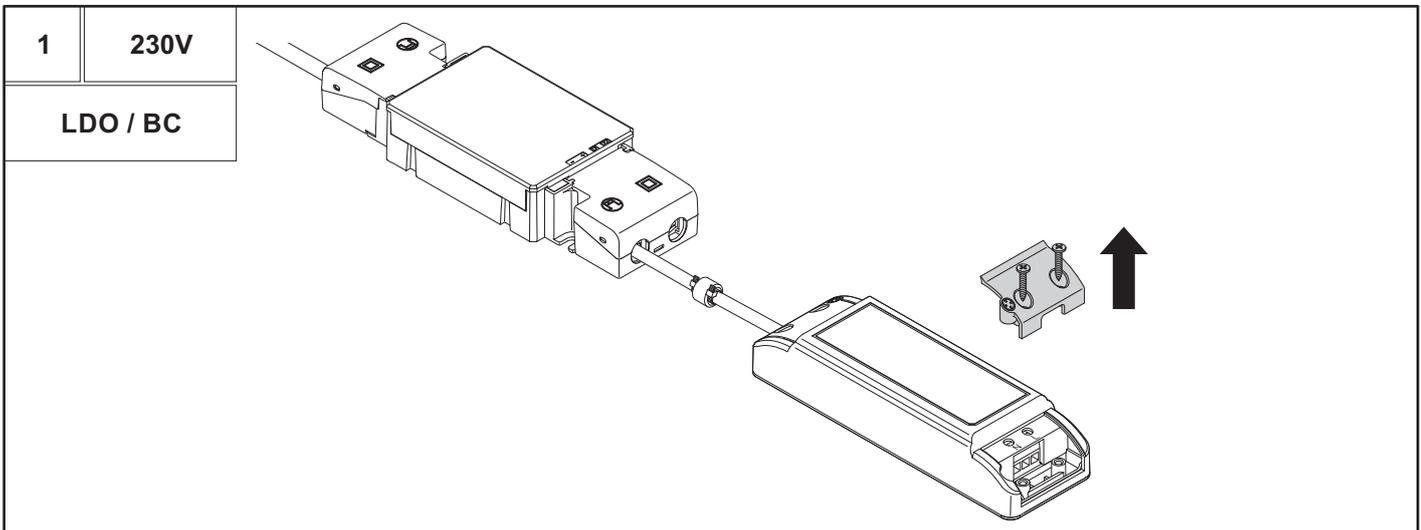

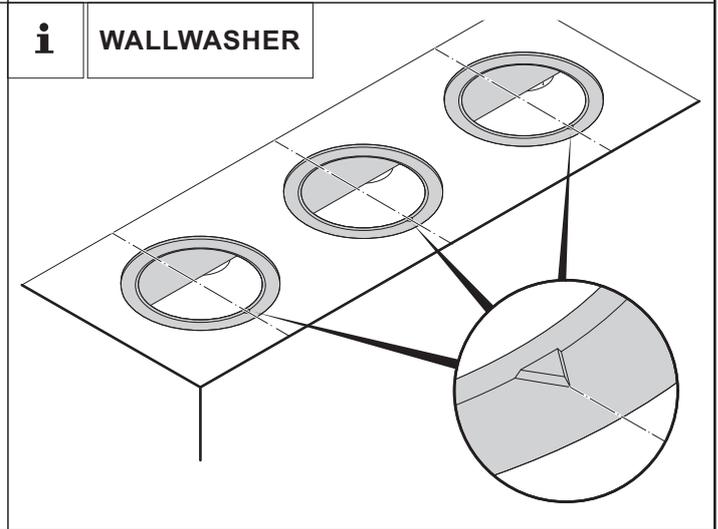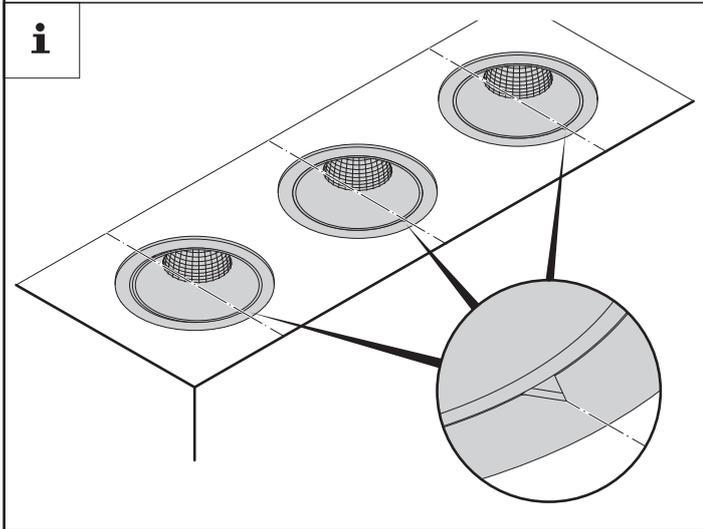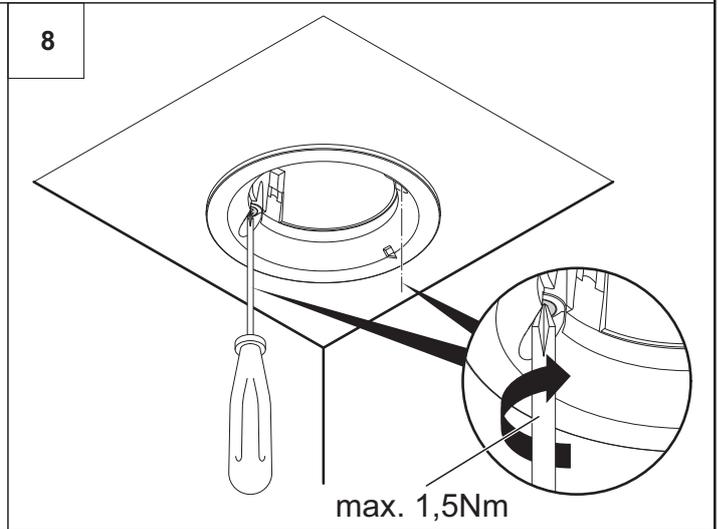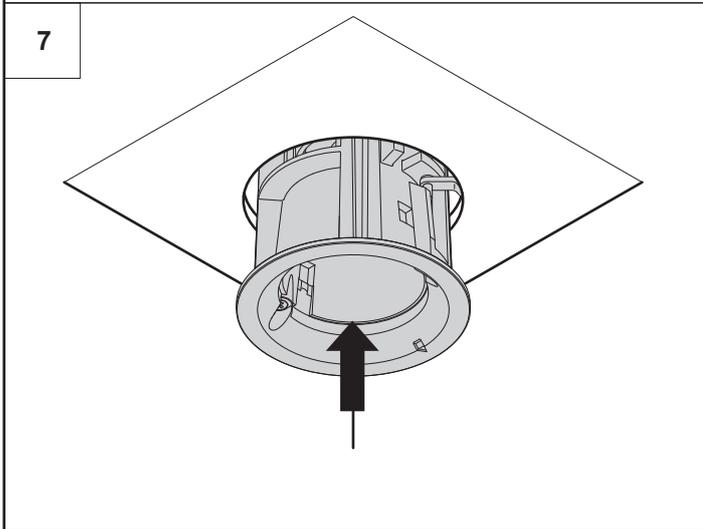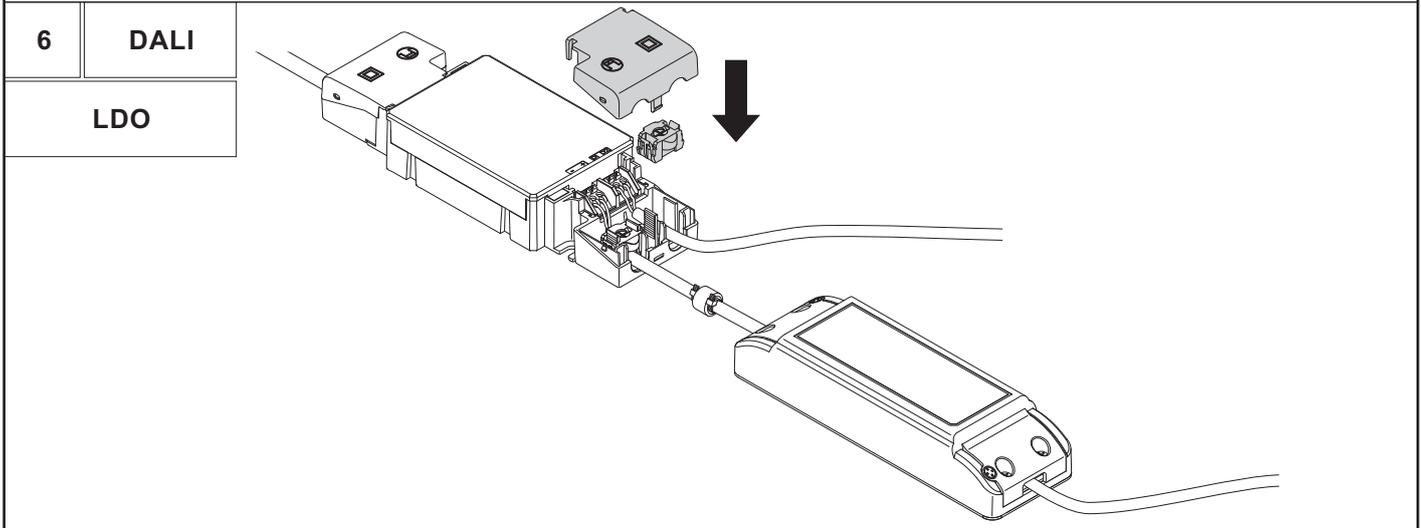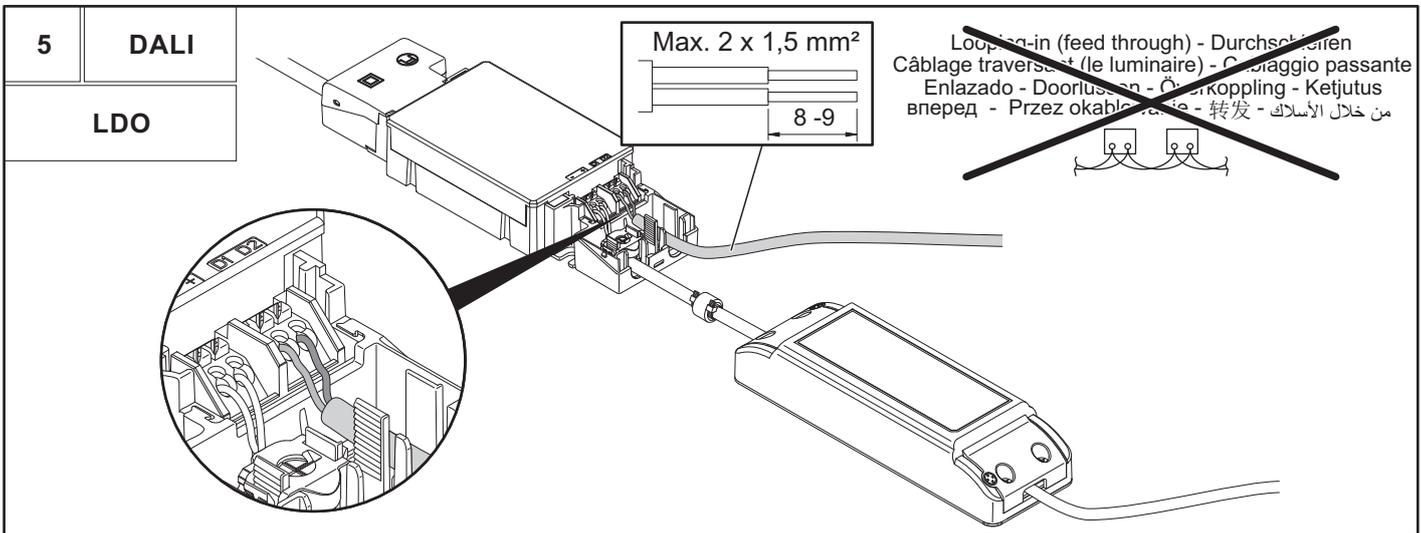

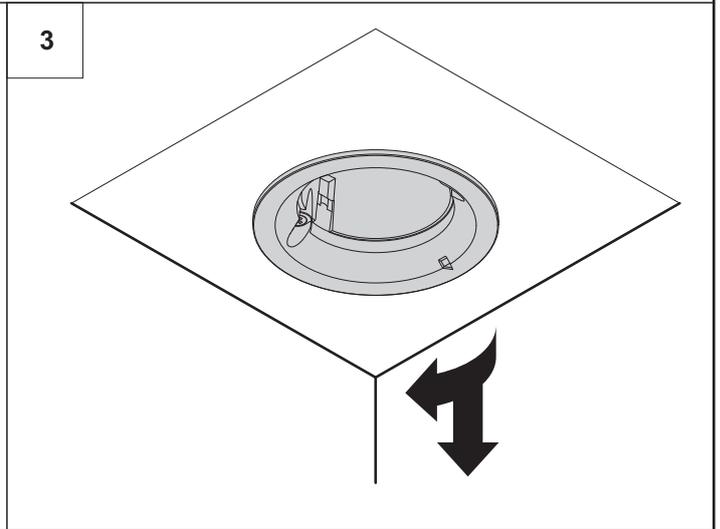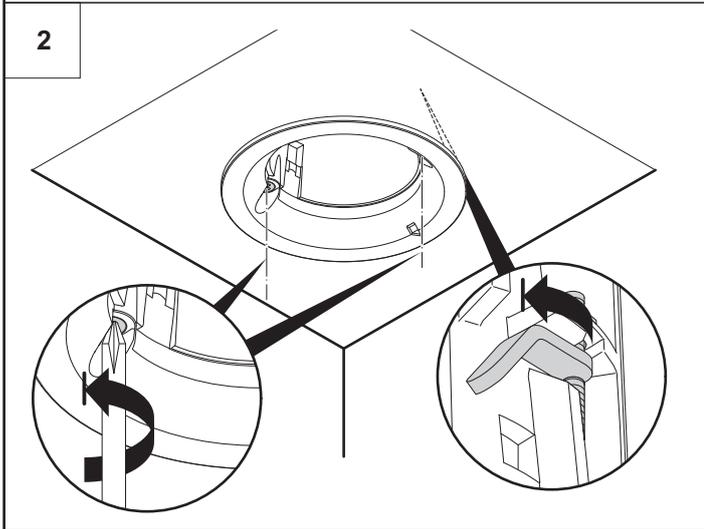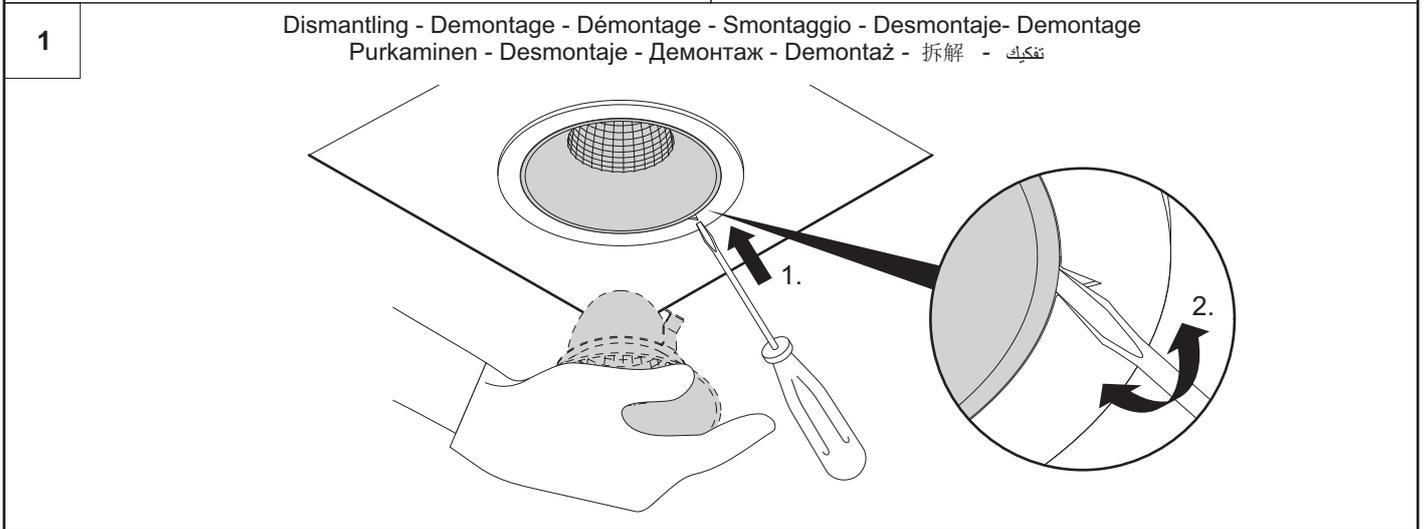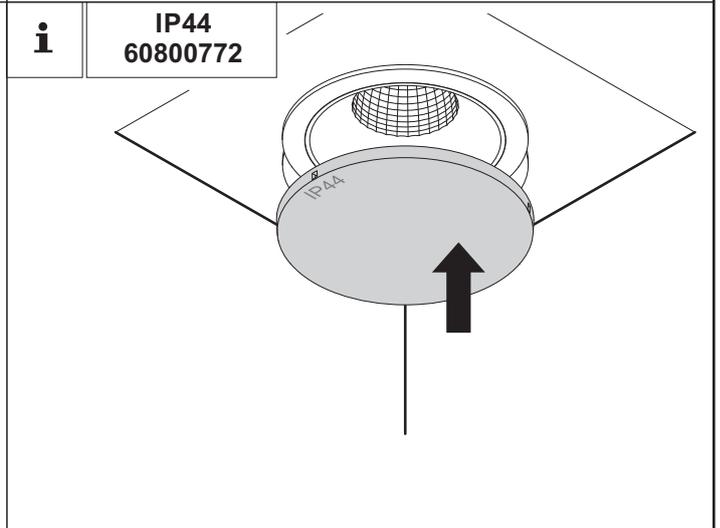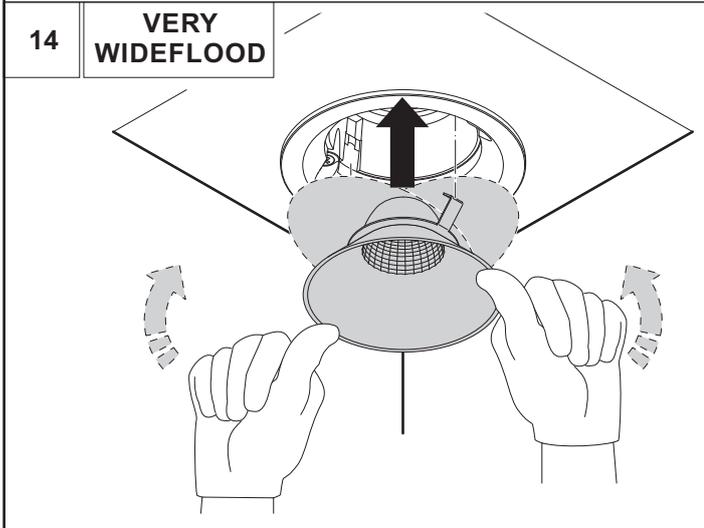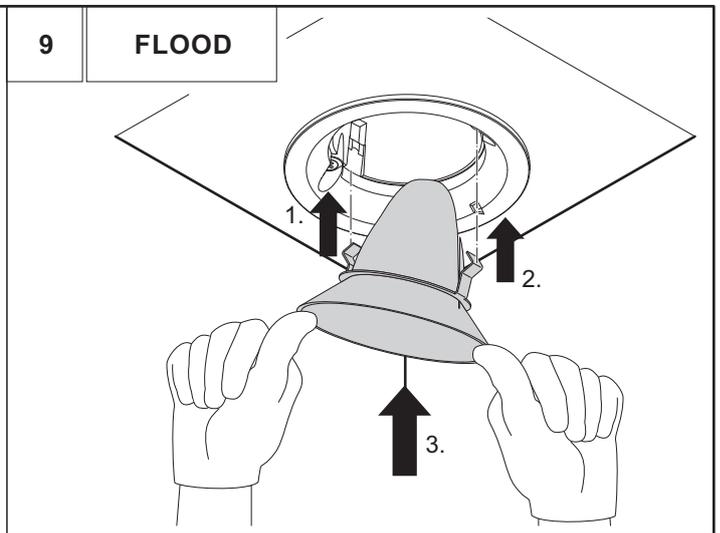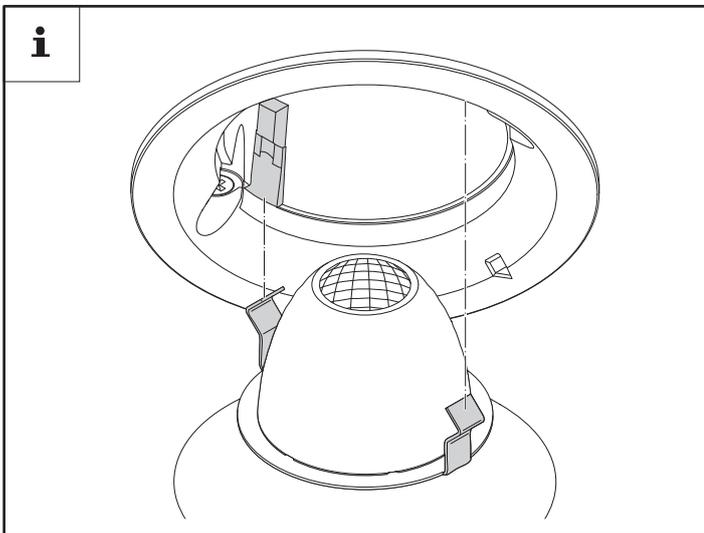

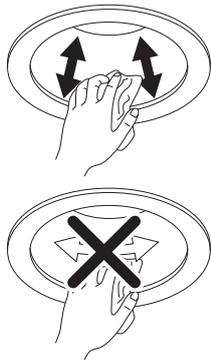

**EN** Reflector cleaning  
**DE** Reflektorreinigung  
**FR** Nettoyage du réflecteur  
**IT** Pulizia di riflettori  
**ES** Limpieza del reflector  
**NL** Reflektorreiniging  
**SV** Reflektorrengöring  
**FI** Reflektorin puhdistus  
**RU** Очистка рефлектора  
**PL** Czyszczenie reflektora  
**ZH** 清洁反光罩  
**AR** تنظيف عاكس



**60 800 118**



**EN** Reflector cleaning cloth  
**DE** Reflektorreinigungstuch  
**FR** Chiffon de nettoyage du réflecteur  
**IT** Straccio per la pulizia di riflettori  
**ES** Paño para limpiar el reflector  
**NL** Reinigingsdoek voor reflector  
**SV** Reflektorrengöringsduk  
**FI** Reflektorinpuhdistusliina  
**RU** Салфетка для очистки рефлектора  
**PL** Ściereczka do czyszczenia reflektora  
**ZH** 反光罩清洁布  
**AR** قطعة قماش لتنظيف العاكس



Download Tridonic basic DIM Wireless ControlApp if you have Bluetooth (BC) Spots

Tridonic basic DIM Wireless ControlApp

App Documentation [DE]

App Dokumentation [EN]




APP



Planning Notes Wireless



EN: The control gear of this luminaire is a non-replaceable component; when the control gear reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.



EN: The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

