
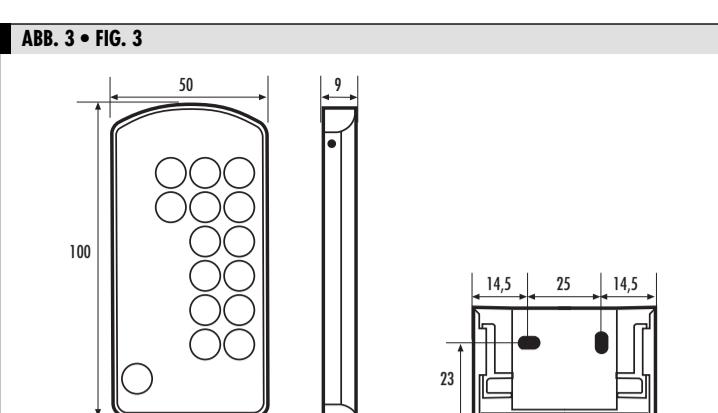
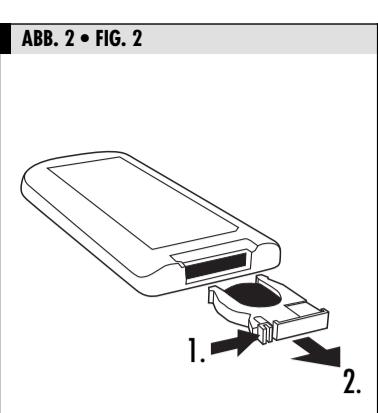
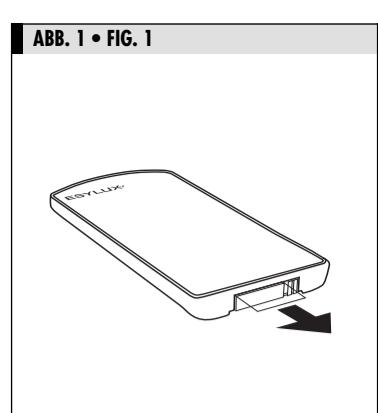


## ESYLUX®

[www.esylux.com](http://www.esylux.com)

• Mobil-PDI/User

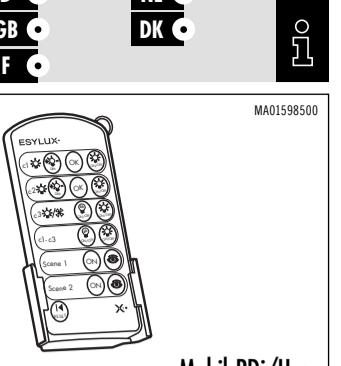

## D • FERNBEDIENUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses qualitativ hochwertigen ESYLUX Produktes. Um die gängigsten Funktionen zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um gegebenenfalls zukünftig nachzusehen zu können.

### 1 • SICHERHEITSHINWEISE

Das Produkt ist nur für den sochgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen, Modifikationen oder Lackierungen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt. Defekte oder beschädigte Batterien/Akkus sind sofort dem Recyclingkreislauf zuzuführen.

### 2 • BESCHREIBUNG

Die ESYLUX Infrarot-Fernbedienung Mobil-PDI/User ist eine Eindeutigen-Fernbedienung und nutzbar für folgende ESYLUX Präsenzmelder:

- PD 360/24 DIM (Master) Art.-Nr. EM10425073
- PD 360/24 DIMplus (Master) Art.-Nr. EM10425226 (früher Version 0740B)
- PDE 360/24 DIM (Master) Art.-Nr. EM104250105
- PDE 360/24 DIMplus (Master) Art.-Nr. EM10425226 (früher Version 0740B)
- PDC 360/24 KNX Art.-Nr. EM10450501
- PDC 360/24 KNX KNX Art.-Nr. EM10450105
- PDC 180/24 KNX Art.-Nr. EM10450501

Komfortables Schalten und Dimmen bewegen vom Boden aus, ohne Leiter und Werkzeug.

Zwei individuelle Lichtscenarien können per Tastendruck abgerufen werden.

### 3 • INBETRIEBNAHME

Die Fernbedienung wird inklusive Batterie ausgeliefert. Vor der Verwendung ziehen Sie bitte die Schutzfolie zwischen Batterie und Kontakt hinweg (Abb. 1).

Für einen optimalen Empfang richten Sie die Fernbedienung bei der Programmwahl auf den Melder. Bitte beachten Sie, dass bei direkter Sonneneinstrahlung die Standardreichweite von ca. 6 m durch den Infrarotanteil der Sonne stark reduziert werden kann.

**AUFLISTUNG:** Bei dem Melder PD 360/24 DIM und Gerät PD 360/24 DIMplus muss das Einsetzen eines Gerüts auf dem Symbol „“ stehen, sonst ist die Nutzung der Fernbedienung nicht möglich.

### 4 • TASTEN- UND FUNKTIONSERKLÄRUNG – SIEHE UNTER

### 5 • BEDIENUNG

5.1 Manuelles Dimmen für Licht-Kanal c1 oder c2

Durch einmaliges Drücken der Taste startet der Dimmer zählig und verändert die Lichtstärke der Beleuchtung automatisch langsam zwischen 100% und 10%, solange, bis durch Betätigung der Taste bestätigt wird, dass der gewünschte Raumhelligkeitswert erreicht ist.

Dieser Lichtschalter ist ausgesteuert, solange Personen im Raum anwesend sind. Verlassen die Personen den Erfassungsbereich, kehrt der Präsentmelder zum vorherigen Einstellmodus (Betriebsmodus) zurück, nochdem die Nachlaufzeit abgelaufen ist.

Die gespeicherten Scenem 1 oder 2 können bei erneutem Betreten des Raumes durch die jeweiligen auferufen werden, bzw. individuell verändert werden.

### 6 • ENTSPORGUNG / GARANTIE

Dieses Gerät darf nicht mit unsortiertem Restmüll entsorgt werden. Besitzer von Altgeräten sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Gerät fachgerecht zu entsorgen. Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Altbatterien dürfen nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Besitzer von Altbatterien sind gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet und können diesen unentbehrlich bei den Verkaufsstellen zurückgeben.

Batterien enthalten unverdunstbare gesundheitsschädliche Stoffe und müssen daher fachgerecht entsorgt werden.

Die ESYLUX Herstellergarantie finden Sie im Internet unter [www.esylux.com](http://www.esylux.com)

**HINWEIS:** Wird trotz hoher Raumhelligkeit (Überbelichtung) ein höherer als der eingesetzte Lichtwert (Lichtwert) des Konflikts manuell eingestellt, bleibt die Beleuchtung solange eingeschaltet, wie der Melder noch eine Bewegung erfasst (die Lichtmessung ist deaktiviert).

Wird das Konflikt manuell ausgeschaltet, bleibt die Beleuchtung solange ausgeschaltet, wie der Melder noch eine Bewegung erfasst. Nach Erfassen der letzten Bewegung kehrt der Melder zum vorherigen Einstellmodus zurück, nochdem die Nachlaufzeit abgelaufen ist.

### 4 • TASTEN- UND FUNKTIONSERKLÄRUNG

Taste	Bezeichnung	PD 360/24 DIM PDE 360/24 DIM	PDC 360/24 KNX	PD 180/KNX
c1	Kanal „Licht 1“	Dimmen und EIN/AUS schalten	Dimmen und EIN/AUS schalten	EIN/AUS schalten
c2	Kanal „Licht 2“	Nicht vorhanden	Dimmen und EIN/AUS schalten	Nicht vorhanden
c3	Kanal „Licht 3“ oder „HVAC“	Nicht vorhanden	4 h Dauer EIN/AUS oder EIN/AUS schalten	4 h Dauer EIN/AUS oder EIN/AUS schalten
c1+c2	Alle vorhandene Kanäle zusammen	4 h Dauer EIN/AUS oder EIN/AUS schalten	4 h Dauer EIN/AUS oder EIN/AUS schalten	4 h Dauer EIN/AUS oder EIN/AUS schalten
Scene 1	Gespeicherter Lichtwert 1	Werkprogramm: 50% der Leistungsfähigkeit einschalten oder individuellen Lichtwert neu speichern	Werkprogramm: 50% der Leistungsfähigkeit einschalten oder individuellen Lichtwert neu speichern (nur bei Funktion „Konstantleuchtmittel“)	Nicht vorhanden
Scene 2	Gespeicherter Lichtwert 2	Werkprogramm: 20% der Leistungsfähigkeit einschalten oder individuellen Lichtwert neu speichern	Werkprogramm: 20% der Leistungsfähigkeit einschalten oder individuellen Lichtwert neu speichern (nur bei Funktion „Konstantleuchtmittel“)	Nicht vorhanden
	RESET	Abrückt alle Funktionen und zurücksetzt in den Betriebsmodus	Abrückt alle Funktionen und zurücksetzt in den Betriebsmodus des ETS, Reset erfolgt zeitversetzt	Abrückt alle Funktionen und zurücksetzt in den Betriebsmodus

### 4 • KEY TO BUTTONS AND FEATURES

Buttons	Description	PD 360/24 DIM PDE 360/24 DIM	PD 360/24 DIMplus	PDC 360/24 KNX	PD 180/KNX
c1	Channel „Light 1“	Dims and switches ON/OFF	Dims and switches ON/OFF	Dims and switches ON/OFF	Switches ON/OFF
c2	Channel „Light 2“	Not available	Not available	Not available	Not available
c3	Channel „Light 3“ or „HVAC“	Not available	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF
c1+c2	All available channels together	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF
Scene 1	Stored light value 1	Factory settings: Switches on at 50% of the effective luminescence or stores a new individual light value	Factory settings: Switches on at 50% of the effective luminescence or stores a new individual light value (only with the feature „Constant light control“)	Non available	Non available
Scene 2	Stored light value 2	Factory settings: Switches on at 20% of the effective luminescence or stores a new individual light value	Factory settings: Switches on at 20% of the effective luminescence or stores a new individual light value (only with the feature „Constant light control“)	Non available	Non available
	RESET	Interrupts all features and resets device to operating mode	Interrupts all features and resets device to operating mode of ETS, reset occurs after time delay	Interrupts all features and resets device to operating mode	Interrupts all features and resets device to operating mode of ETS, the reinitialization is retarded

### 4 • TOUCHES ET FONCTIONS


Touches	Description	PD 360/24 DIM PDE 360/24 DIM	PD 360/24 DIMplus	PDC 360/24 KNX	PD 180/KNX
c1	Canal „Éclairage 1“	Régulation, allumage/exinction	Régulation, allumage/exinction	Régulation, allumage/exinction	Allumage/exinction
c2	Canal „Éclairage 2“	Non disponible	Non disponible	Régulation, allumage/exinction	Non disponible
c3	Canal „Éclairage 3“ ou „HVAC“	Non disponible	Action/ désaction pendant 4 h, activation/désactivation	Action/ désaction pendant 4 h, activation/désactivation	Action/ désaction pendant 4 h, activation/désactivation
c1+c2	Tous les canaux disponibles	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF	Switches ON/OFF or 4 h continuous ON/OFF
Scene 1	Stored light value 1	Factory settings: Switches on at 50% of the effective luminescence or stores a new individual light value	Factory settings: Switches on at 50% of the effective luminescence or stores a new individual light value (only with the feature „Constant light control“)	Non disponible	Non disponible
Scene 2	Stored light value 2	Factory settings: Switches on at 20% of the effective luminescence or stores a new individual light value	Factory settings: Switches on at 20% of the effective luminescence or stores a new individual light value (only with the feature „Constant light control“)	Non disponible	Non disponible
	Réinitialisation	Interruption of toutes les fonctions et retour au mode fonctionnement	Interruption of toutes les fonctions et retour au mode fonctionnement	Interruption of toutes les fonctions et retour au mode fonctionnement	Interruption of toutes les fonctions et retour au mode fonctionnement

### 4 • UITLEG OVER DE TOETSEN EN FUNCTIES

Toets	Omschrijving	PD 360/24 DIM PDE 360/24 DIM	PD 360/24 DIMplus	PDC 360/24 KNX	PD 180/KNX
c1	Kanaal „Lys 1“	Lysstyrking og hand/sluk	Lysstyrking og hand/sluk	Lysstyrking og hand/sluk	Tænd/sluk
c2	Kanaal „Lys 2“	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
c3	Kanaal „Lys 3“ eller „HVAC“	Vedvarende aktivering i 4 h eller tand/sluk	Vedvarende aktivering i 4 h eller tand/sluk	Vedvarende aktivering i 4 h eller tand/sluk	Vedvarende aktivering i 4 h
c1+c2	Alle tilgængelige kanaler sammen	4 var continu AAN/UUT af in-/utschakelen	4 var continu AAN/UUT af in-/utschakelen	4 var continu AAN/UUT af in-/utschakelen	4 var continu AAN/UUT af in-/utschakelen
Scene 1	Logret lysstyrke 1	Fabriksprogram: 50% van de lichtcapaciteit inschakelen of individuele lysstyrke opnieuw opslaan	Fabriksprogram: 50% van de lichtcapaciteit inschakelen of individuele lysstyrke opnieuw opslaan	Fabriksprogram: 50% van de lichtcapaciteit inschakelen of individuele lysstyrke opnieuw opslaan	Nettoværslig
Scene 2	Oppslagte lysstyrke 2	Fabriksprogram: 20% van de lichtcapaciteit inschakelen of individuele lysstyrke opnieuw opslaan	Fabriksprogram: 20% van de lichtcapaciteit inschakelen of individuele lysstyrke opnieuw opslaan	Fabriksprogram: 20% van de lichtcapaciteit inschakelen of individuele lysstyrke opnieuw opslaan	Nettoværslig
	RESET	Abrückt alle Funktionen und zurücksetzt in den Betriebsmodus	Abrückt alle Funktionen und zurücksetzt in den Betriebsmodus	Abrückt alle Funktionen und zurücksetzt in den Betriebsmodus	Abrückt alle Funktionen und zurücksetzt in den Betriebsmodus

### 4 • FORKLARING TIL TASTER OG FUNKTIONER – SE NEDENFOR

Taster	Betegnelse	PD 360/24 DIM PDE 360/24 DIM	PD 360/24 DIMplus	PDC 360/24 KNX	PD 180/KNX
c1	Kanaal „Lys 1“	Lysstyrking og hand/sluk	Lysstyrking og hand/sluk	Lysstyrking og hand/sluk	Tænd/sluk
c2	Kanaal „Lys 2“	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
c3					

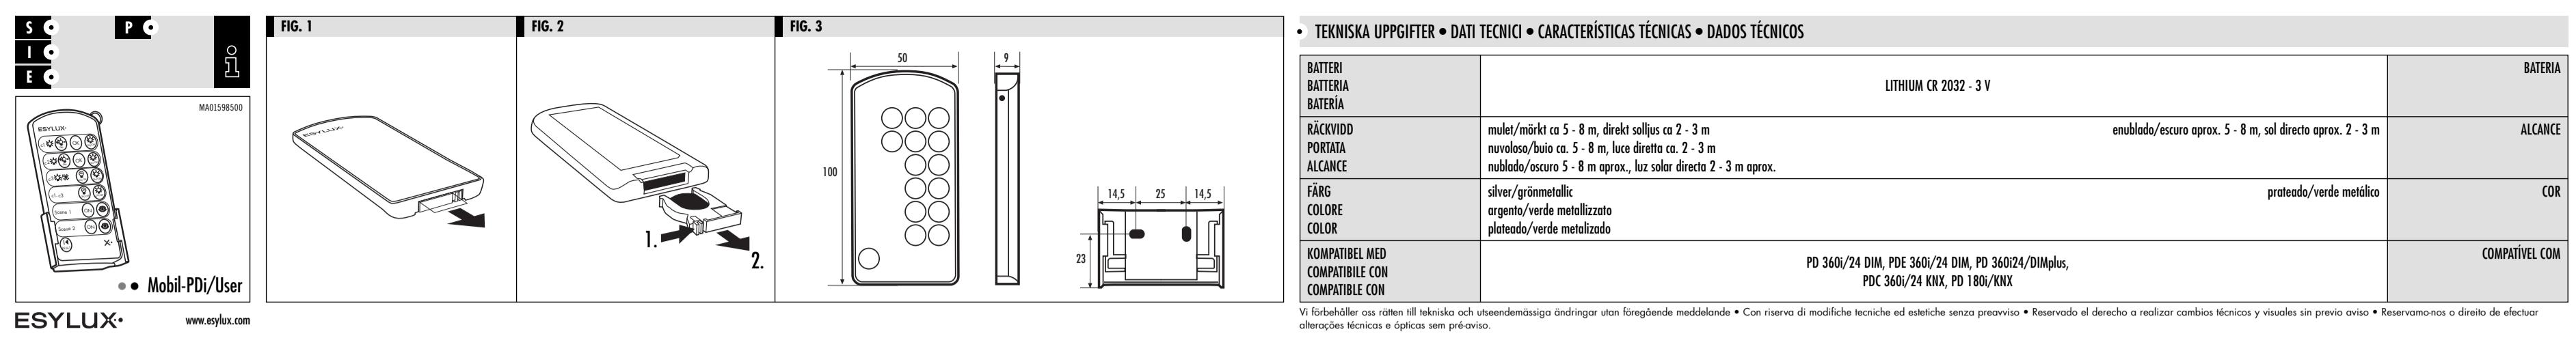

ESYLUX®

[www.esylux.com](http://www.esylux.com)

## S • FJÄRRKONTROLL

Vi vill gratulera dig till köpet av denna högkvalitativa ESYLUX-produkt. För att förhindra dig om en problemfri användning bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och förfara den så att du kan ta fram och läsa den igen vid behov.

### 1 • SÄKERHETSANVÄNDNINGAR

Produkten är endast avsedd för fackmässigt bruk (enligt bestämmelserna i bruksanvisningen). Ändringar, modifieringar eller lacketningar får inte utföras eftersom detta leder till att alla garantier upplifgas. Defekta eller skadade batterier ska lämnas till återvinning.

### 2 • BESKRIVNING

ESYLUX® fjärrkontroll Mobil/PDI/User är en fjärrkontroll för slutenvärdens och kan användas tillsammans med följande ESYLUX-nörvärdekontroller:

- PD 360/24 DIM (Master art.-nr. EM10425073)
- PD 360/24 DIMplus (Master art.-nr. EM10425226 från och med version 07408)
- PDE 360/24 DIM (Master art.-nr. EM10425202)
- PDC 360/24 KNX Art.-nr. EM10450105
- PDC 360/24 KNX Art.-nr. EM10450501

Enkel och bekväm till- och fräckkoppling samt avblandning (dimming) direkt från golvet, utan behov av steg eller verktyg.

Två individuella belysningsscener kan spelas upp med en knapptryckning.

### 3 • IDRÄTTAGNING

Batterier medföljer fjärrkontrollen vid leverans. För att idrätta följer du dessa riktlinjer för skyddsföljor mellan batterier och kontakten (fig. 1).

För att få en korrekt nottagning riktar du fjärrkontrollen mot detaljen vid programeringen. Observera att vid direkt solljus kommer standardräckvidden till det tidigare läget (driftläget) när efterlystiden har gått.

**OBS:** När funktionen 4 h ON/OFF är aktiverad regerar detektor inte längre på rörelser.

### 5.5 Scen 1 / Scen 2

Ett ljusvärde som har sättts in i förväg med hjälp av knapparna 1 och 2 sparsas som "Scen 1" (1) \*

respektive "Scen 2" (2) \* när du trycker på scen 1 respektive scen 2.

Dessa ljusvärden kan spelas upp när som helst genom att trycka på knappen (2).

När personerna lämnar bevakningsområdet öppnar nörvärdekontrollen till det tidigare läget (driftläget) när efterlystiden har gått.

**OBS:** När det gäller detektorerna PD 360/24 DIM och PD 360/24 DIMplus måste regletag på enheten vara inställt till symbolen "(OK)" om annars kan fjärrkontrollen inte användas.

### 4 • FÖKLARING TILL KNAPPAR OCH FUNKTIONER – SE NEDAN

### 5 • ANVÄNDNING

#### 5.1 Manuell avblandning (dimmer) av ljuskoden c1 eller c2

Genom att trycka in en gång på knappen (2) aktiveras den en cyklick dimmefunktion som långsamt förändrar ljusstyrkan mellan 100% och 10% tills önskad ljusstyrka uppnås, vilket du bekräftar genom att trycka på knappen (2).

Det inställda ljusvärdet behålls så länge som det personer uppehåller sig i rummet. När personerna lämnar bevakningsområdet öppnar nörvärdekontrollen till det tidigare läget (driftläget) när efterlystiden har gått.

#### 5.2 Till- och fräckkoppling av ljuskoden 1 eller 2

Genom att trycka på knappen (2) tänds du belysningen som sätts in till det förinställda ljusvärdet.

Om du trycker på knappen (2) en gång till släcker du belysningen.

**OBS:** Om konstfjärt har lästs manuellt tröts högre ljusstyrka i rummet (engivningsljusstyrke) förbättras ljusvärdet till den förinställda ljusvärdet för belysningen till 2 ljus och förlägger ljusvärdet till 1 ljus.

Om konstfjärt har lästs manuellt, förbättras ljusvärdet till 2 ljus och lämnar ljusvärdet till 1 ljus. Efter detta sätts detektorerna rörelsen övergå nörvärdekontroll till det tidigare läget när efterlystiden har gått.

### 4 • KNAPP- OCH FUNKTIONSFÖRKLARING

#### Knappar

#### Beteckning

#### PD 360/24 DIM PDE 360/24 DIMplus

#### PDC 360/24 KNX

#### PD 180/KNX

#### Kond "Scen 1"

Avtändning (dimmer) och till-/fräckkoppling

Avtändning (dimmer) och till-/fräckkoppling

Avtändning (dimmer) och till-/fräckkoppling

Avtändning (dimmer) och till-/fräckkoppling

#### Kond "Scen 2"

Inle tillgänglig

Inle tillgänglig

Inle tillgänglig

Inle tillgänglig

#### Scene 1

#### Sparat ljusvärde 1

Driftprogram: Koppl till 50% ljusstyrkorna eller spars nytt ljusstyrke separat

Driftprogram: Koppl till 20% ljusstyrkorna eller spars nytt ljusstyrke separat

Inle tillgänglig

#### Scene 2

#### Sparat ljusvärde 2

Driftprogram: Koppl till 20% ljusstyrkorna eller spars nytt ljusstyrke separat

Driftprogram: Koppl till 20% ljusstyrkorna eller spars nytt ljusstyrke separat

Inle tillgänglig

#### RESET

Alla funktioner avbryts och återställning till driftläge sker



## PL • PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu ESYLUX. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

### 1 • INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA

Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z opisem w instrukcji obsługi). Zmiany lub modyfikacje produktu lub jego pomalowanie powodują utratę gwarancji. Wadliwe lub uszkodzone baterie należy natychmiast przekazać do recyklingu.

### 2 • OPIS

Pilot zdalnego sterowania na podczerwieni ESYLUX Mobil-PDI/User jest pilotem przeznaczonym dla użytkowników końcowych i może być używany do następujących dekoderów obecności ESYLUX:

- PD 360i/24 DIM [nadzwiedne], nr pozycji EM10425073
- PD 360i/24 DIMplus [nadzwiedne], nr pozycji EM10425226 (wersje 0740B i nowsze)
- PDE 360i/24 DIM [nadzwiedne], nr pozycji EM10425202
- PDC 360i/24 KNX, nr pozycji EM10430105
- PD 180i/KNX, nr pozycji EM10450501

Wygodne sterowanie i zmiana jasności z sieci bez potrzeby korzystania z drabiny lub narzędzi. Naciśnięcie przycisku pozwala wywołać dwie pojedyncze „sceny” oświetleniowe.

### 3 • AKTYWACJA

Pilot zdalnego sterowania jest dostarczony z baterią. Przed użyciem należy zdjąć folię ochronną pomiędzy baterią i stikiem (rys. 1).

Aby uzyskać optymalny odbiór, podczas programowania ustawień należy skierować pilota bezpośrednio na detektor. Należy pamiętać, że jeśli światło słoneczne pada bezpośrednio na czujnik, standaryzowany zasięg wykrywania wynoszący około 6 m może zostać znacznie zmniejszony z powodu promieniowania podczerwonego.

**PRZESTROGA:** W przypadku korzystanie z detektorów PD 360i/24 DIM i PD 360i/24 DIMplus sterowanie na urządzeniu należy ustawić w pozycji „”, w przeciwnym razie nie będzie możliwe korzystanie z pilota.

### 4 • OPIS PRZYCISKÓW I FUNKCIJ – PATRZ PONIŻEJ

### 5 • DZIAŁANIE

#### 5.1 Ręczna zmiana jasności kanału oświetlenia c1 lub c2

Po jednorazowym naciśnięciu przycisku sterownik rozpoczyna okresowo i automatycznie zmieniać jasność światła w zakresie od 100% do 10%, aż do naciśnięcia przycisku w celu potwierdzenia osiągnięcia żądanego poziomu

### 6 • GWARANCJA ESYLUX

jasności. Ta wartość natężenia światła będzie utrzymywana tak długo, jak osoby będą przebywać w pomieszczeniu. Jeśli te osoby opuszczą pole detekcji, po upływie ustalonego czasu czujnik obecności powróci do poprzedniego trybu ustawiania (trybu pracy).

#### 5.2 Włączanie i wyłączanie kanału oświetlenia c1 lub c2

Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie oświetlenia i sterowanie nim zgodnie z ustaloną wartością natężenia światła.

Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie światła.



**UWAGA:** Jeśli sztuczne oświetlenie zostało włączone ręcznie pomimo wysokiej jasności otoczenia (powyżej ustawionej wartości natężenia światła), oświetlenie pozostanie włączone tak dugo, jak detektor będzie nadal wykrywał ruch (pomiar światła jest nieaktywny). Jeśli sztuczne oświetlenie zostało włączone ręcznie, oświetlenie pozostanie wyłączone tak dugo, jak detektor będzie nadal wykrywał ruch. Jeśli nie zostanie wykryty żaden ruch, po upływie ustalonego czasu domyślnego detektor powróci do poprzedniego trybu ustawiania.

#### 5.3 Włączanie i wyłączanie światła/HVAC

##### (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) – kanał c3

Naciśnięcie przycisku aby włączyć kanał oświetlenia/HVAC.

Naciśnięcie ponownie przycisku , aby wyłączyć kanał oświetlenia/HVAC.

Kanał pozostaje włączony lub wyłączony tak dugo, jak dugo w pomieszczeniu przebywają osoby. Jeśli te osoby opuszczą pole detekcji, po upływie ustalonego czasu czujnika obecności powróci do poprzedniego trybu ustawiania (trybu pracy).

#### 5.4 4-godzinne włączanie/wyłączanie światła/HVAC

##### (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) – kanał c3

Kanał oświetlenia/HVAC można w dowolnym momencie włączyć na 4 godziny, naciśkając przycisk .

Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie kanału oświetlenia/HVAC na 4 godziny. Po upływie 4 godzin czujnik powraca do odpowiedniego ustawionego trybu pracy.

Funkcję **4-godzinnego włączania/wyłączania** można przerwać przed upływem 4 godzin przez naciśnięcie przycisku .



**UWAGA:** Po włączeniu funkcji **4-godzinnego włączania/wyłączania czujnik przestaje reagować na ruch.**

#### 5.5 Scena 1/scena 2

Po wybraniu odpowiedniej wartości natężenia światła przy użyciu przycisków c1 i c2 można ją zapisać jako **scena 1** lub **scena 2** przez naciśnięcie odpowiednio przycisku „**Scena 1** ” lub „**Scena 2** .

Te wartości natężenia światła można wywołać, naciśkając odpowiedni przycisk . Scena ta będzie utrzymywana tak dugo, jak osoby będą przebywać w pomieszczeniu. Jeśli te osoby opuszczą pole detekcji, po upływie ustalonego czasu czujnik obecności powróci do poprzedniego trybu ustawiania (trybu pracy).

Po kolejnym wejściu do pomieszczenia zapisane **sceny 1** lub **2** można wywołać, naciśkając odpowiednie przyciski lub modyfikując je indywidualnie.

### 6 • GWARANCJA ESYLUX

Gwarancję producenta ESYLUX można znaleźć na stronie [www.esylux.com](http://www.esylux.com).

Przydziel	Opis	PD 360i / 24 DIM PDE 360i / 24 DIM	PD 360i / 24 DIMplus	PDC 360i / 24 KNX	PD 180i / KNX
c1	<b>Kanał „Światło 1”</b>	Zmiana jasności i włączanie/wyłączanie	Zmiana jasności i włączanie/wyłączanie	Zmiana jasności i włączanie/wyłączanie	Włączaj/wyłączaj
c2	<b>Kanał „Światło 2”</b>	Niedostępne	Niedostępne	Zmiana jasności i włączanie/wyłączanie	Niedostępne
c3	<b>Kanał „Światło 3” lub „HVAC”</b>	Niedostępne	Włączanie/wyłączanie lub 4 h ciągłego włączania/wyłączania	Włączanie/wyłączanie lub 4 h ciągłego włączania/wyłączania	Włączanie/wyłączanie lub 4 h ciągłego włączania/wyłączania
c1 - c3	<b>Wszystkie dostępne kanały razem</b>	Włączanie/wyłączanie lub 4 h ciągłego włączania/wyłączania	Włączanie/wyłączanie lub 4 h ciągłego włączania/wyłączania	Włączanie/wyłączanie lub 4 h ciągłego włączania/wyłączania	Włączanie/wyłączanie lub 4 h ciągłego włączania/wyłączania
Scene 1	<b>Zapisana wartość natężenia światła 1</b>	<b>Ustawienia fabryczne: Włącz się z jasnością 50%</b> lub zapisuje nową indywidualną wartość natężenia światła	<b>Ustawienia fabryczne: Włącz się z jasnością 50%</b> lub zapisuje nową indywidualną wartość natężenia światła	<b>Ustawienia fabryczne: Włącz się z jasnością 50%</b> lub zapisuje nową indywidualną wartość natężenia światła (tylko z funkcją „stała kontrola światła”)	Niedostępne
Scene 2	<b>Zapisana wartość natężenia światła 2</b>	<b>Ustawienia fabryczne: Włącz się z jasnością 20%</b> lub zapisuje nową indywidualną wartość natężenia światła	<b>Ustawienia fabryczne: Włącz się z jasnością 20%</b> lub zapisuje nową indywidualną wartość natężenia światła	<b>Ustawienia fabryczne: Włącz się z jasnością 20%</b> lub zapisuje nową indywidualną wartość natężenia światła (tylko z funkcją „stała kontrola światła”)	Niedostępne
	<b>RESET</b>	Przerwa wszystkie funkcje i przywraca urządzenie do trybu pracy	Przerwa wszystkie funkcje i przywraca urządzenie do trybu pracy	Przerwa wszystkie funkcje i przywraca urządzenie do trybu pracy ETS, przywrócenie następuje z opóźnieniem czasowym	Przerwa wszystkie funkcje i przywraca urządzenie do trybu pracy ETS, przywrócenie następuje z opóźnieniem czasowym