

## Raumtemperaturregler Bimetall / Bimetal room temperature controller Thermostat électronique pour la régulation de la température ambiante / Regulator temperatury pomieszczenia bimetal

### Sicherheitshinweis!

Dieses Gerät darf nur durch eine Elektrofachkraft geöffnet und gemäß dem entsprechenden Schaltbild im Gehäusedeckel / auf dem Gehäuse / in der Bedienungsanleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. **Achtung!** Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Gerätefunktionen führen. Nach der Installation ist der Betreiber, durch die ausführende Installationsfirma, in die Funktion und Bedienung der Regelung einzzuweisen. Die Bedienungsanleitung muss für Bedien- und Wartungspersonal an frei zugänglicher Stelle aufbewahrt werden.

### 1. Anwendung

Dieser Raumtemperaturregler wurde speziell für die Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels entwickelt. Elektrische Fußbodenheizungen müssen über ein zusätzliches Leistungsschütz angesteuert werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Leistung der Heizung auch bei Dauerbetrieb des Estrichs nicht überhitzen kann. Bei Warmwasserheizungen sind maximal 5 stromlos geschlossene Ventile zu verwenden. Gegebenenfalls benötigte Temperaturbegrenzungen müssen zusätzlich installiert werden. Für andere, vom Hersteller nicht vorherzusehende Einsatzgebiete, sind die dort gültigen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Eignung hierfür siehe Punkt 8. Gewährleistung.

### 2. Funktionen

Der Raumtemperaturregler erfasst mit einem innenliegenden Bimetallfühler die Raumtemperatur und regelt entsprechend dem eingestellten Sollwert. Der Reglertyp RT 201 verfügt über einen „EIN/AUS“-Schalter und eine rote Lampe für die Funktion „Heizen“. Durch eine Thermische Rückführung wird eine sehr genaue Schaltdifference erreicht. Bereichseinstellung siehe Bild 2. Bei Beschalten der Klemme  $\odot$  mit 230 V~ wird auf eine um ca. 4 K geringere Temperatur geregelt (Nachtabsenkung).

### 3. Montage/Anschluss

Auslieferungszustand offen. Montage wegen des geringen Verdrahtungsraumes auf eine UP-Dose empfohlen, kann aber auch auf ebenen nichtleitfähigen Untergrund erfolgen. Öffnen und Schließen wie in Bild 1 beschrieben. Die zur Wand zeigenden, verdeckten Lüftungsschlitzte dürfen nicht verschlossen werden, da dies zu einer fehlerhaften Regelung führt. **Achtung!** Der Regler ist für übliche Verunreinigungen in Wohn- und Büroräumen geeignet. Unverhältnismäßiger Schmutz und Staub während der Installations- oder Renovierungsarbeiten kann die Kontakte verschmutzen und zur Nichtfunktion des Reglers führen.

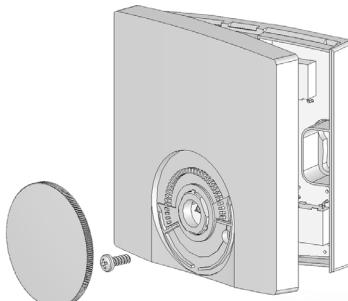


Bild 1 / picture 1 / illustration 1 / Rys 1

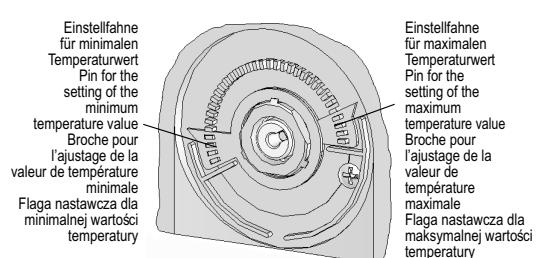
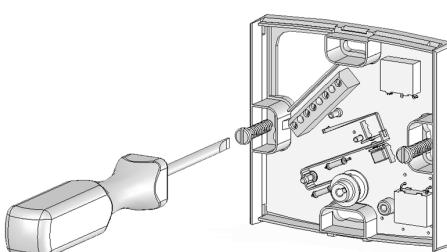


Bild 2 / picture 2 / illustration 2 / Rys 2

### 4. Technische Daten

Fühlerelement / Kontakt:	Bimetall, Öffner Typ 1C
Versorgungsspannung und Schaltvermögen:	250 V~, 2(1)A
Regelbereich:	5 ... 30°C
Schaltdifference:	ca. 0,5 K
Skala:	°C Skala
max. zulässige Temperaturänderungsgeschwindigkeit der Regelstrecke:	4 K/h
Schutzart:	IP30 nach entsprechender Montage
Schutzklass:	II nach entsprechender Montage
Max. Luftfeuchtigkeit:	95%rh, nicht kondensierend
Gehäusematerial und -Farbe:	Kunststoff ABS, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

### 4. Technical data

Sensing element / contact:	bimetal sensor, type 1C
Supply voltage and switching capacity:	250 V~, 2(1)A
Control range:	5 ... 30°C
Switching difference:	approx. 0.5 K
Imprinting:	°C scale
Max. admissible temperature changing speed of the controlled system:	4 K/h
Degree of protection:	IP30 (after according installation)
Protection class:	II (after according installation)
Max. admissible air moisture:	95%rh, non-condensing
Housing material and colour:	plastic (ABS), pure white (similar to RAL 9010)

### Consigne de sécurité!

Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à ouvrir cet appareil et à l'installer, conformément au schéma des connexions correspondant qui est collé à l'intérieur du couvercle du boîtier électrique / sur le boîtier / dans la notice d'utilisation. Pendant ce travail, les prescriptions de sécurité existantes devront être respectées. **Attention!** L'utilisation de cet appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives sur la CME peut influer sur son fonctionnement. Après l'installation, l'utilisateur devra être mis au courant par l'entreprise chargée de l'installation du fonctionnement et du mode d'utilisation du dispositif de commande. Cette notice d'utilisation doit être conservée à un endroit librement accessible, à l'intention du personnel chargé de faire fonctionner et d'entretenir l'appareil.

### 1. Application

Ce thermostat électronique à bilame a été spécialement conçu pour le contrôle et la supervision de températures dans des bureaux, des habitations et des hôtels. Les systèmes de chauffage par le sol doivent être excités par un contacteur de puissance additionnel. Lors de ceci, il faut veiller à assurer à ce que la puissance du système contrôlé ne puisse, même si le système est opéré en marche continue, résulter dans une surchauffe de l'aire en plâtre ou en ciment. Avec des systèmes de chauffage à eau chaude, ne plus que 5 soupapes du type normalement fermé ne doivent être utilisées. Le cas échéant, l'utilisation de limiteurs de température est nécessaire de plus. Concernant des autres applications sont à prévoir par le fabricant de ce dispositif, les standards de sécurité se rapportant à ces applications sont à respecter. En ce qui concerne l'aptitude ou l'approbation du dispositif pour des telles applications, veuillez également faire attention aux informations de garantie dans chapitre 8. dans cette notice d'instructions.

F

### Informacje odnośnie bezpieczeństwa

Niniejsze urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy instalować je stosownie do schematu znajdującego się na pokrywie obudowy / na obudowie / w instrukcji obsługi. Podczas instalowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. **Uwaga!** Praca w pobliżu urządzeń, które nie spełniają przepisów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, może prowadzić do zakłócania funkcji urządzenia. Po wykonaniu instalacji użytkownik winien zostać poinformowany przez firmę instalującą o działaniu i obsłudze funkcji regulujących. Instrukcja obsługi musi być przechowywana w miejscu swobodnie dostępnym dla personelu obsługującego i konserwującego.

PL

### 1. Zastosowanie

Ten regulator temperatury pomieszczenia został skonstruowany specjalnie do regulacji albo kontroli temperatury w biurach, lokalach mieszkalnych i hotelach. Elektryczne ogrzewanie podłogi musi być dodatkowo zasilane stycznikiem mocy. Przy tym należy uważać, aby wydajność ogrzewania też przy ciągłej pracy nie przekroczyć jasztucha. Przy ogrzewanych ciepłą wodą należy używać maksymalnie 5 bezprądowej zamkniętych zaworów. W danym wypadku, potrzebne ograniczenia-temperatury muszą być dodatkowo zainstalowane. Dla innych, od wytwórcy nie do przewidzenia obszarów zastosowanie, należy tam przestrzegać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. Przydatność na to patrz punkt 8. Gwarancja.

## 2. Fonctionnement

Le thermostat décrit dans cette notice d'instructions est doté d'un capteur à bilame interne pour la saisie de la température ambiante actuelle. Le dispositif règle les systèmes de chauffage ou de refroidissement en conformité avec la valeur de consigne effectivement ajustée. Le modèle RT 201 est doté d'un interrupteur «MARCHE/ARRÊT» et d'une lampe-témoin rouge pour la signalisation «chauffage». La recirculation thermique permet d'obtenir un différentiel très précis. Relatif au resserrage mécanique de la plage de réglage voir illustration 2. La température existante dans un local s'abaisse par env. 4K lorsqu'une tension de 230V~ est filée sur la borne (abaissement de la température nocturne).

## 3. Installation

Le régulateur est livré en condition ouverte. En raison de l'espace de branchement limité à l'intérieur du boîtier du régulateur, il est conseillé de l'installer sur une boîte de branchement encastrée. Le dispositif sert néanmoins pour l'installation sur des sous-sols non conductrice plans. L'ouverture et la fermeture du dispositif se font comme représenté dans l'illustration ci-dessous. Les fentes de ventilation cachées qui montrent vers le mur ne doivent pas être fermées, car sinon ceci résultera dans un fonctionnement incorrect du régulateur. **Attention!** Le régulateur décrit dans cette notice d'instructions ne peut résister qu'à des types de crasses ou de poussières qui se produisent habituellement dans des bureaux ou des habitations. Des encrassements ou des volumes de poussière plus importants se produisent durant des travaux d'installation et/ou de la mise en neuf peuvent salir les contacts et provoquer une panne du régulateur.

## 4. Caractéristiques techniques

Capteur à bilame / contact:	type 1C
Tension d'alimentation et pouvoir de coupe:	250 V~, 2(1) A
Plage de réglage:	5° ... 30°C
Differentiel:	env. 0,5 K
Impression:	échelle en °C
Vitesse max. de variation de température du système contrôlé:	4 K/h
Type de protection:	IP30 (après installation correspondante)
Indice de protection:	II (après installation correspondante)
Limite d'humidité de l'air:	95% d'humidité relative de l'air, non condensant
Matériau du boîtier et couleur:	en plastique (ABS), blanc pur (pareil à RAL 9010)

## 2. Funkcja

Regulator temperatury pomieszczenia uchwycia z wewnątrz leżącym czujnikiem bimetalowym temperaturę pomieszczenia i reguluje odpowiednio nastawną wartość zadawaną. Typ regulatora RT 201 dysponuje WLA/WYL. D przełącznikiem i czerwoną lampką funkcję „Ogrzewać”. Przez termiczne sprzężenie zwrotne zostanie osiągnięta bardzo dokładna różnica przełączania. Zawężenie zakresu patrz rysunek 2. Przy oprezowodowaniu zacisku (2) z 230V~ zostanie regulowane na o ca. 4K mniejszą temperaturę (obniżenie nocne).


## 3. Montaż / przyłączenie

Stan dostarczenia otwarty. Montaż z powodu skromnego pomieszczenia okablowania na UP-puszce zalecany, ale może też nastąpić na równy nieprzewodzące podłożu. Otworzyć i zamknąć jak opisano na rysunku 1. Do ściany pokazujące, zakryte szczeliny wentylacyjne nie mogą być schowane, ponieważ to prowadzi do błędnej regulacji. **Uwaga!** Regulator nadaje się do zwykłych zanieczyszczeń w mieszkalnych i biurowych pomieszczeniach. Niewspółmierny brud i pył podczas prac instalacyjnych albo renowacyjnych mogą zanieczyszczać kontakty i prowadzić do niefunkcjonowania regulatora.


## 4. Techniczne dane

Element czujnika / kontakt:	Bimetall, normalnie włączony typ 1C
Napięcie zasilania i zdolność łączenia:	250 V~, 2(1) A
Zakres regulacji:	5 ... 30°C
Różnica przełączania:	ca. 0,5 K
Zakres regulacji:	5 ... 30°C
Skala:	°C Skala
Maks. dopuszczalna szybkość zmiany temperatury obiektu regulacji:	4 K/h
Rodzaj ochrony:	IP30 (po odpowiednim montażu)
Klasa ochrony:	II (po odpowiednim montażu)
Maks. wilgotność powietrza:	95% r.h., nie kondensująca
Materiał obudowy i kolor obudowy:	ABS-plastyk, czysto biały (podobny RAL 9010)

## 5. Maßbild und Anschluss-Schaltbilder / Dimensional drawing and connection diagram / Dessin coté et schéma de branchement / Rysunek wymiarowy i przyłącze-plan połączeń

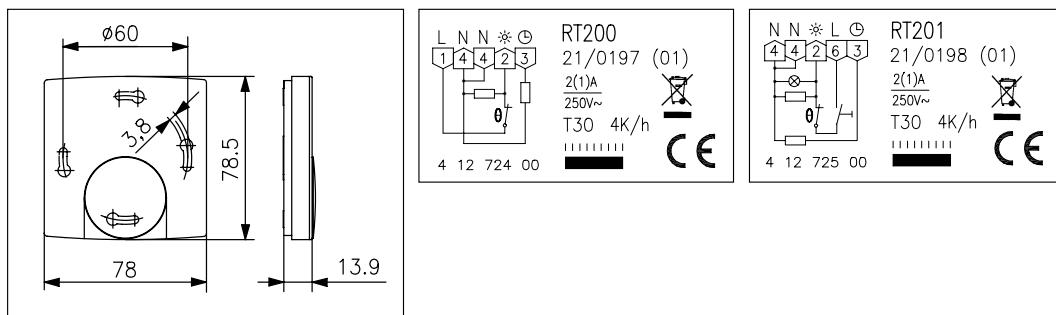

## 6. Montagehinweis / Mounting information / Précision d'installation / Wskazówka montażu

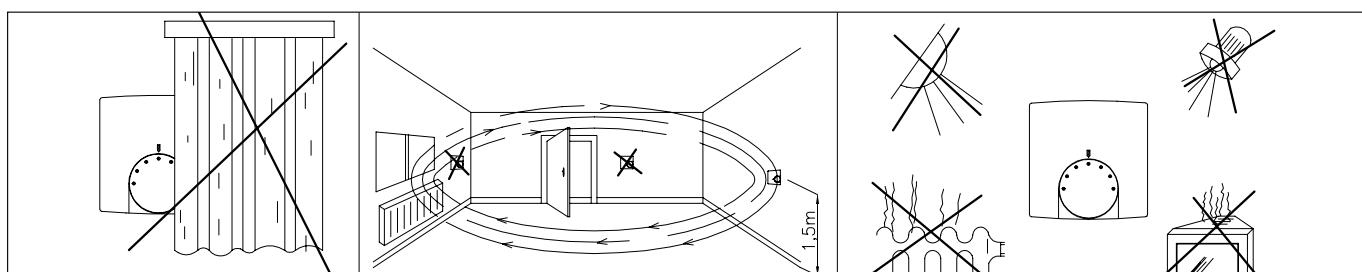

## 7. Symbole / Symbols / Symboles / Symbole

Symbol	Erklärung	Explanation	Explication	Objaśnienie
L	Phase Versorgungs- und Schaltspannung	Supply voltage and switching voltage (phase)	Tension d'alimentation et de commutation (phase)	Faza zaopatrzenia- i łączenia napięcia
N	Neutralleiter Versorgung und Verbraucher	Supply and consumers (neutral conductor)	Alimentation et consommateurs (conducteur neutre)	Przewód zerowy zaopatrzenie i użytkownik
☀	Ausgang Heizen	Heating output	Sortie «chauffage»	Wyjście ogrzewać
(2)	Temperatur-Absenkeingang (ECO-Eingang)	Temperature decrease input (ECO input)	Entrée «abaissement de la température» (entrée ECO)	Temperatura-obniżenia wejścia (ECO-wejście)
I	Ein	On	Marche	Włąc.
O	Aus	Off	Arret	Wyl.

## 8. Gewährleistung / Warranty / Garantie / Gwarancja

Für dieses Produkt übernehmen wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Geschäftsbedingungen. Die von uns genannten technischen Daten wurden unter Laborbedingungen nach allgemein gültigen Prüfvorschriften, insbesondere DIN-Vorschriften, ermittelt. Nur insoweit werden Eigenschaften zugesichert. Die Prüfung der Eignung für den vom Auftraggeber vorgesehenen Verwendungszweck bzw. den Einsatz unter Gebrauchsbedingungen obliegt dem Auftraggeber; hierfür übernehmen wir keine Gewährleistung. Änderungen vorbehalten.

In compliance with our standard business conditions, we grant a two year warranty term with respect to this product. The above-mentioned technical data was determined under laboratory conditions in accordance with the relevant test regulations, in particular DIN standards. The data shown is guaranteed in this respect only. It is the responsibility of the customer to ensure suitability for proposed application or for operating according to conditions of use, we can offer no warranty in this range of use. Subject to change without notice.

En conformité avec nos conditions contractuelles générales, nous accordons une garantie de deux ans sur ce produit. Les données techniques que nous indiquons ont été déterminées dans des conditions de laboratoire et suivant les prescriptions valides en général, notamment les normes DIN. Les propriétés garanties ne le sont que dans ce cadre. C'est au client d'examiner si ces instruments conviennent à son utilisation prévue ou à l'application selon les conditions de leur mise en œuvre. En ce qui concerne ce point, nous n'assumons aucune garantie. Nous réserve de modifications techniques.

Na ten produkt udzielamy 2 letniej gwarancji zgodnie z naszymi warunkami gwarancyjnymi. Podane przez nas dane techniczne zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentacji technicznej. Na ten produkt udzielamy 2 letniej gwarancji zgodnie z naszymi warunkami gwarancyjnymi. Podane przez nas dane techniczne zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentacji technicznej. Na ten produkt udzielamy 2 letniej gwarancji zgodnie z naszymi warunkami gwarancyjnymi. Podane przez nas dane techniczne zostały ustalone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentacji technicznej.

Glen Dimplex Deutschland GmbH      Telefon: +49 (0)9221 709-564  
Geschäftsberreich Dimplex      Fax: +49 (0)9221 709-589  
Am Goldenen Feld 18      Email: kundendienst.hauswaerme@dimplex.de  
D-90326 Kulmbach      Internet: www.dimplex.de

Gerät nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgen  
Do not dispose of this device with the normal household refuse  
Eviter de mettre cet appareil au rebut en le jetant avec les ordures ménagères ordinaires  
Urządzenia nie wolno utylizować razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych