

I

D Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

GB Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

F Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.

PL W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

E Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.


D Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

GB Only the manufacturer, an instructed service technician or another equally qualified person is allowed to replace the light source of this luminaire.

F La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service mandaté par celui-ci ou une personne présentant une qualification analogue.

PL Wymiany źródła światła oprawy oświetleniowej może dokonać wyłącznie producent lub uprawniony pracownik serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

E La fuente de luz de esta luminaria solamente podrá ser sustituida por el fabricante o una persona designada por este, ya sea un técnico de servicio u otra persona debidamente cualificada.

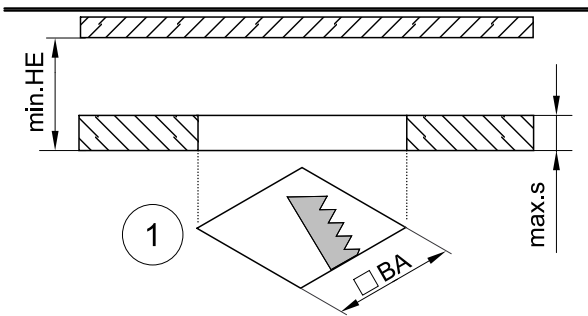

REDLQ 235/5000 W	207-210	175	40
REDLQ 235/4000 W		135	
REDLQ 235/3000 W		115	
REDLQ 235/2000 W		100	
REDLQ 195/3000 W	167-170	105	25
REDLQ 195/2000 W		105	
REDLQ 195/1100 W		105	
REDLQ 150/2000 W	122-125	105	25
REDLQ 150/1100 W		105	
Typ	BA	min.HE	max.S

II

a min.	Typ
75	1100lm
100	2000lm
150	3000lm
200	4000/ 5000lm

Keine Isolierung
no insulation
Pas d'isolation
bez izolacji

III




RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31-33
D-72417 Jungingen
Tel.: 07477/872-0
Fax.: 07477/872-48
eMail: info@ridi.de
Internet: www.ridi.de

000 0000

IV


4 Stk.: EDLQ 235
2 Stk.: EDLQ 150 & 195

Stufe	s
3	25-40
2	12-25
1	0-12

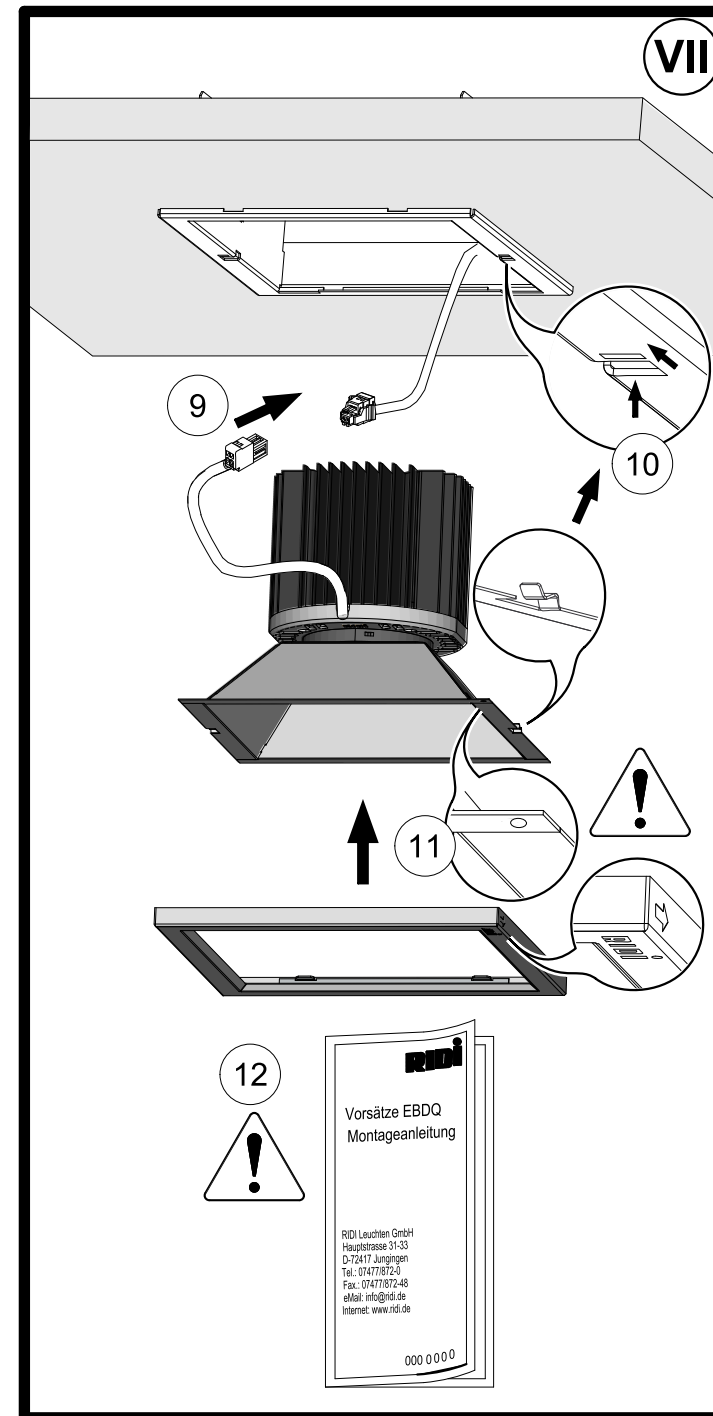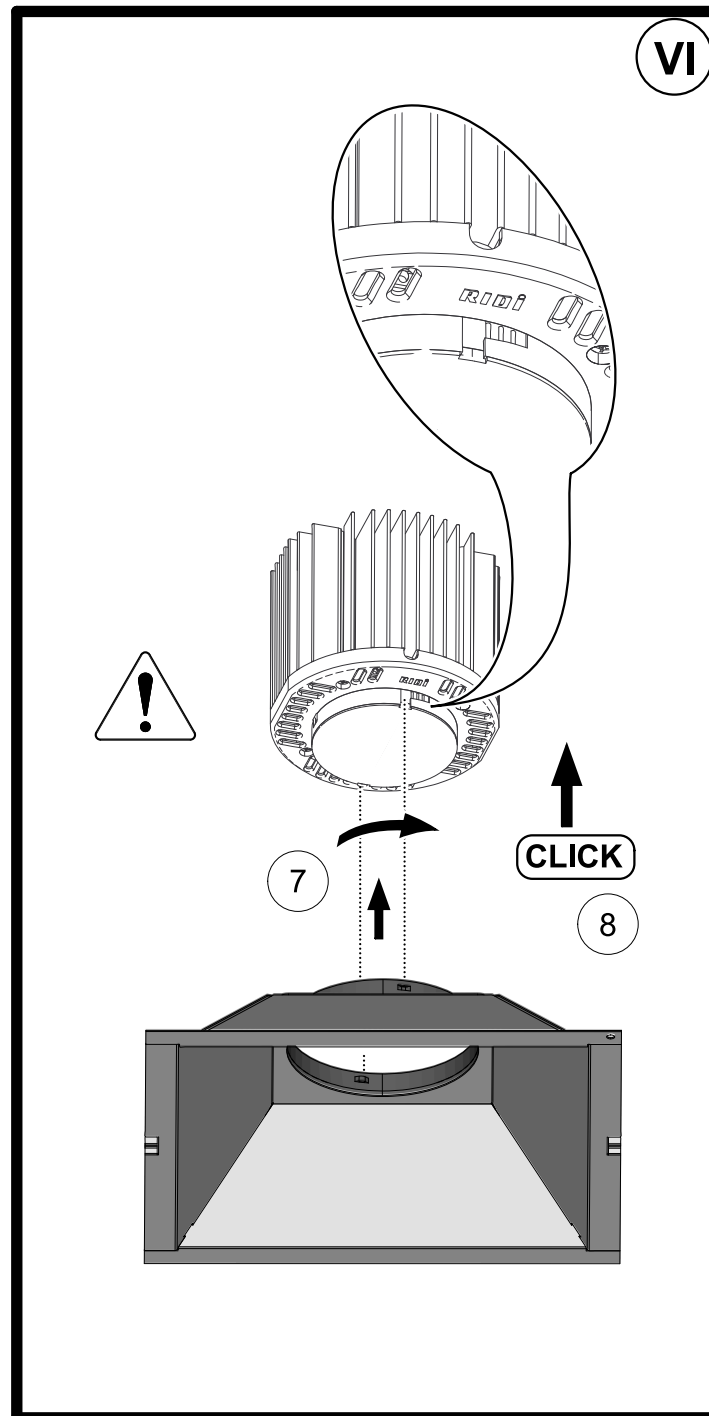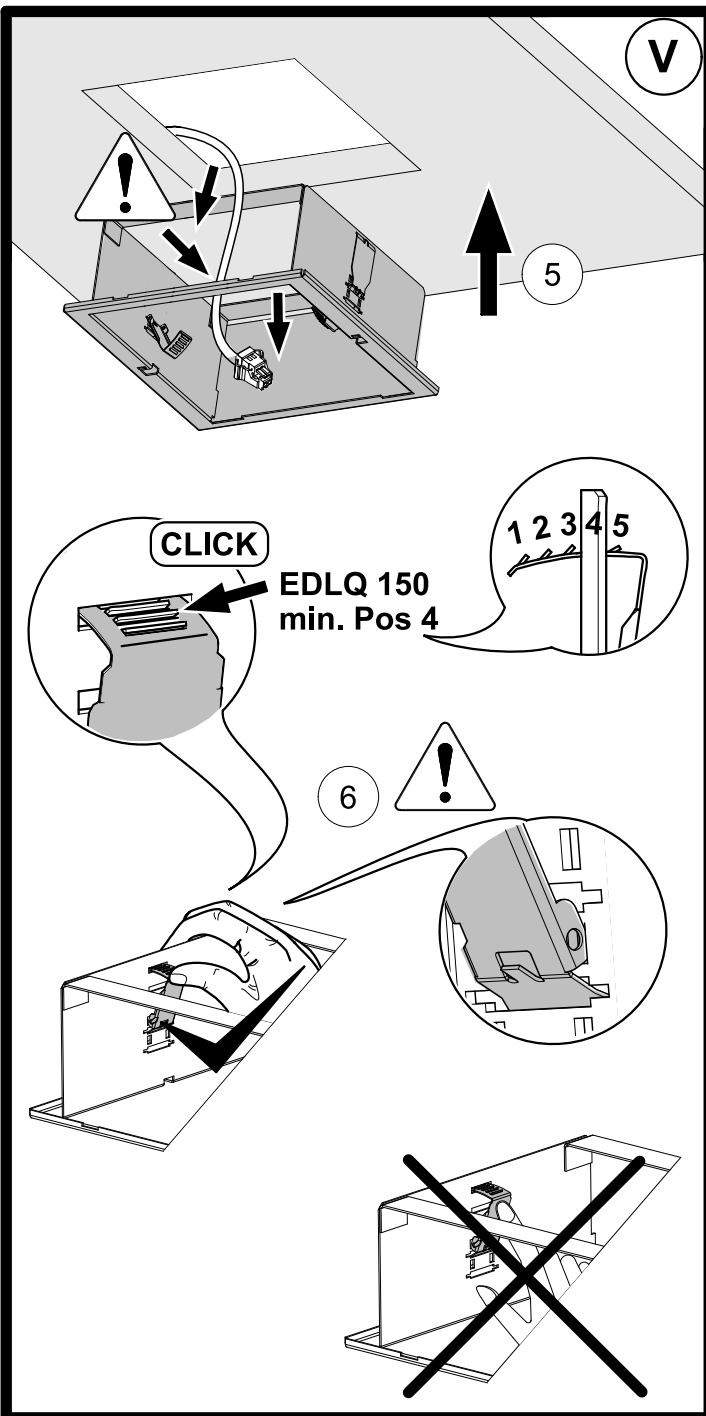

RIDI

REDLQ 150-195-235 W
Montageanleitung

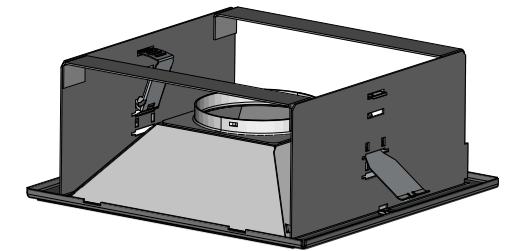

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33
D-72417 Jungingen
Tel.: 07477/872-0
Fax.: 07477/872-48
eMail: info@ridi.de
Internet: www.ridi.de