

Code	93178	93178	93178	93178
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten!	Disconnect supply before installing!	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage.
	Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften sowie die gültigen KNX-Richtlinien.	Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.	Respecter les réglementations spécifiques du pays et les directives KNX en vigueur.	Let op de landspecifieke voorschriften en de geldende KNX-richtlijnen.
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kenmerk van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
	Funktion	Function	Fonctionnement	Functie
	<p>Der KNX-Taster von B.E.G. ist ein binäres Eingabegerät für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen.</p> <p>Es stehen 8 Taster und LEDs zum Auslösen von KNX-Telegrammen zur Verfügung.</p> <p>Folgende Funktionen sind möglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schalten - Zwangsführung - Prozentwert - Temperatur - HKL-Modus - Dimmen - Jalousiesteuerung - Szene 	<p>The KNX push-button from B.E.G. is a binary input device for use in 60 mm flush-mounted boxes.</p> <p>8 push-buttons and LEDs are available for triggering KNX telegrams.</p> <p>The following functions are possible:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Switching - Forced operation - Percentage - Temperature - HVAC mode - Dimming - Blinds control - Scene 	<p>Le bouton-poussoir KNX de B.E.G. est un dispositif d'entrée binaire destiné à être utilisé dans des boîtes d'encastrement de 60 mm.</p> <p>8 boutons-poussoirs et LEDs sont disponibles pour déclencher les télégrammes KNX.</p> <p>Les fonctions suivantes sont possibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commutation - Forçage - Valeur en pourcentage - Température - Mode CVC - Variation - Commande de volet - Scénario 	<p>De KNX-drukknop van B.E.G. is een binair ingangsapparaat voor gebruik in 60mm inbouwdozen.</p> <p>Voor het triggeren van KNX-telegrammen zijn 8 drukknoppen en LED's voorhanden.</p> <p>De volgende functies zijn mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schakelen - Dwangmatige sturing - Percentage - Temperatuur - HVAC-modus - Dimmen - Jalozeleistungsbewerking - Scene
	Montage	Mounting	Montage	Montage

Fig. 1

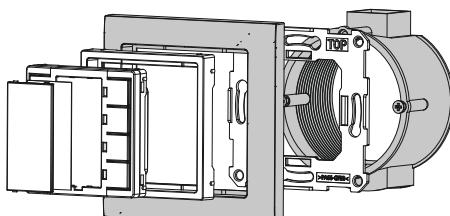


Fig. 2





Fig. 3



Product Code



► Fig. 1

Den Taster entsprechend der Zeichnung montieren. Außerer Abdeckrahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

Mount the push-button according to the drawing. Outer cover frame not included in delivery.

Monter le bouton-poussoir selon le dessin. Le cadre extérieur de la couverture n'est pas inclus dans la livraison.

Monteer de drukknop volgens de tekening. Buitense afdekraam niet inbegrepen in de levering.

► Fig. 2

Taster (PB1 bis PB8) mit Status-LEDs, Beschriftungsfeld mit transparenter Abdeckung (1), Power-LED (2).

Push-buttons (PB1 to PB8) with status LEDs, labelling field with transparent cover (1), power LED (2).

Boutons-poussoirs (PB1 à PB8) avec LED d'état, champ d'étiquetage avec couvercle transparent (1), LED d'alimentation (2).

Drukknoppen (PB1 tot PB8) met status-LED's, etiketteringsveld met transparante afdekking (1), power-LED (2).

► Fig. 3

Programmier-LED (A) und Programmier-taster (B).

Programming LED (A) and programming button (B).

LED de programmation (A) et bouton de programmation (B).

Programmeer-LED (A) en programmeertoets (B).

Inbetriebnahme
Für die Inbetriebnahme des Tasters muss zuerst die Produktdatenbank von der B.E.G. Homepage heruntergeladen werden.

Putting into operation
The product database must first be downloaded from B.E.G. homepage before the push-button may be taken into operation.

Mise en service

Inwerkingstelling
Voor de inbedrijfstelling van de drukknop moet eerst de productdatabase van de website van B.E.G. gedownload worden.

93178	DE Inbetriebnahme	UK Putting into operation	FR Mise en service	NL Inwerkingstellen
	Nach Einbinden der Produktdatenbank in die ETS-Software können die einzelnen Parameter des Tasters eingestellt werden. Details zur Einstellung der Parameter und Verknüpfung der Kommunikationsobjekte entnehmen Sie bitte der Applikationsbeschreibung.	The individual parameters of the push-button may be set after the product database has been incorporated into the ETS software. Please refer to the application description for details regarding the setting of parameters and the linking of communications objects.	Après l'intégration de la base de données produits dans votre logiciel ETS, les différents paramètres du bouton-poussoir peuvent être réglés. Pour les détails concernant le réglage des paramètres et la connexion des objets de communication, veuillez consulter la description des applications.	Na de integratie van de product-database in de ETS-software kunnen de parameters van de drukknop ingesteld worden. Gegevens over de instelling van de parameters en de verbinding van de communicatieobjecten vindt u in de beschrijving van de applicatie.
	Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	Technische gegevens
	Einstellungen: über ETS-System	Settings: via ETS system	Réglages : via système ETS	Instellingen: via ETS-Systeem
KNX-BUS 9.5 mA typ.	Spannungsversorgung über Stromaufnahme KNX	Voltage supply via Power input KNX	Alimentation électrique via Absorption de courant KNX	Voeding via Stroomverbruik KNX
	KNX Anschluss: Busklemme rot/schwarz	KNX Connection: Bus terminal red / black	Connexion KNX: Borne de bus rouge / noir	KNX-verbinding: Bus terminal rood/zwart
	Wandmontage in Ø 60 mm Installationsdosen (EN 60670/DIN VDE 0606)	Wall mounting in Ø 60 mm installation boxes (EN 60670 / DIN VDE 0606)	Montage mural dans des boites d'installation Ø 60 mm (EN 60670 / DIN VDE 0606)	Wandmontage in inbouwdozen 60 mm (EN 60670 / DIN VDE 0606)
55 x 55 x 25 mm 64 x 64 x 25 mm	Abmessungen ohne Zwischenrahmen mit Zwischenrahmen	Dimensions without intermediate frame with intermediate frame	Dimensions sans cadre intermédiaire avec cadre intermédiaire	Afmetingen zonder tussenframe met tussenframe
PC -5°C – +45°C	Gehäusematerial, weiß Umgebungstemperatur	Housing material, white Ambient temperature	Matériau du boîtier, blanc Température ambiante	Behuizingsmateriaal, wit Omgevingstemperatur
III / IP20	Schutzklasse / Schutzzart	Class / Degree of protection	Classe / Type de protection	Klasse / Beschermingsgraad
8	Parametrierbare Taster	Parameterisable push-buttons	Boutons-poussoirs paramétrables	Parametreerbare drukknoppen
1	KNX-Programmiertaste	KNX programming button	Buton de programmation KNX	KNX-programmeertoets
8	Parametrierbare Taster-LEDs	Parameterisable push-button LEDs	LEDs paramétrables des boutons-poussoirs	Parametreerbare drukknoppen LED's
1	Betriebs-LED, grün	Power LED, green	LED d'alimentation, vert	Power LED, groen
1	KNX-Programmier-LED, rot	KNX programming LED, red	LED de programmation KNX, rouge	KNX-programmeer-LED, rood
	EU-Konformitätserklärung	UK declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	EU-Conformiteitsverklaring
	<p>Das Produkt erfüllt die Richtlinien über</p> <ol style="list-style-type: none"> die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) die Niederspannung (2014/35/EU) die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU) 	<p>This product respects the directives concerning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016 2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016 3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012 	<p>Ce produit répond aux directives sur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) 2. la basse tension (2014/35/UE) 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) et (2015/863/UE) 	<p>Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)
	Schematisches Schaltbild	Schematic diagram	Schéma de raccordement	Aansluitschema
	Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!	Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !	Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!
	Produktseite im Internet	Product page on the internet	Page produit sur notre site internet	Productpagina op het internet

Code	93178	93178	93178	93178
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Avisos de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança
	Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af elektrolytisk certificerede personer under ledelse og opsyn af en elektrolytisk certificeret person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.	MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.	I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.	MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.
	Sluk for strømføringen før monteringen!	i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación !	Prima del montaggio disinserire la tensione!	Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada!
	Overhold de landespecifikke bestemmelser samt de gældende KNX-retningslinjer.	Respete la normativa específica del país, así como las directrices KNX vigentes.	Osservare le norme specifiche del paese e le direttive KNX in vigore.	Observar os regulamentos específicos do país, bem como as diretrizes válidas do KNX.
	Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilstigende anvendelse.	Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.	Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.
	Funktionsmåde	Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento
	KNX-trykknappen fra B.E.G. er en binær indgangsenhed til bruk i 60 mm indbygningsdåsér.	El pulsador KNX de B.E.G. es un dispositivo de entrada binaria para su uso en cajas de mecanismos de 60 mm.	Il pulsante KNX di B.E.G. è un dispositivo di ingresso binario per l'utilizzo in scatole da incasso da 60 mm.	O botão de pressão KNX da B.E.G. é um dispositivo de entrada binária para utilização em caixas de aparelhagem de 60 mm.
	Der er 8 knapper og lysdioder til rådgåethed til udlesning af KNX-telegrammer. Følgende funktioner er mulige: <ul style="list-style-type: none">• Skifte• Tvvung drift• Procentvis værdi• Temperatur• HVAC-tilstand• Dæmpning• Jalousi styring• Scene	Hay 8 botones y LEDs disponibles para activar los telegramas KNX. Son posibles las siguientes funciones: <ul style="list-style-type: none">• Comutación• Operación forzada• Valor porcentual• Temperatura• Modo HVAC• Regulación• Control de persianas• Escena	Sono disponibili 8 pulsanti e LED per l'invio di telegrammi KNX. Sono possibili le seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none">• Comutazione• Funzionamento forzato• Valore percentuale• Temperatura• Modalità HVAC• Regolazione• Veneziane• Scena	Há 8 botões e LEDs disponíveis para acionar os telegramas KNX. As seguintes funções são possíveis: <ul style="list-style-type: none">• Comutação• Operação forçada• Valor percentual• Temperatura• Modo AVAC• Dimming• Controlo de persianas• Cenários

Fig. 1

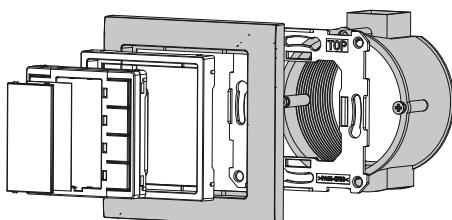


Fig. 2





Fig. 1

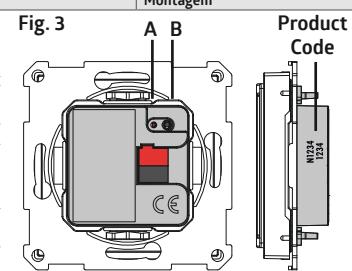

Product

► Fig. 1	Monter trykknappen i overensstemmelse med tegningen. Ydre dækselramme er ikke inkluderet i leveringen.	Monte el pulsador según las instrucciones. El marco de la cubierta exterior no está incluido.	Montare il pulsante secondo il disegno. Telaio di copertura esterno non incluso nella consegna.	Montar o botão de acordo com o desenho. Moldura exterior da cobertura não incluída na entrega.
► Fig. 2	Trykknap (PB1 til PB8) med status-LED'er, mærkningsfelt med gennemsigtig dæksel (1), strøm-LED (2)	Pulsador (PB1 a PB8) con LED de estado, campo de rotulación con tapa transparente (1), LED de alimentación (2)	Pulsante (da PB1 a PB8) con LED di stato, campo di etichettatura con copertura trasparente (1), LED di potenza (2)	Botão de pressão (PB1 a PB8) com LEDs de estado, campo de rotulagem com tampa transparente (1), LED de potência (2)
► Fig. 3	Programmerings-LED (A) og programmeringsknap (B)	LED de programación (A) y pulsador de programación (B)	LED di programmazione (A) e pulsante di programmazione (B)	LED de programação (A) e botão de programação (B)
Idriftsættelse	Puesta en marcha		Programmazione	Comissionamento
For at kunne idriftsstætte trykknappen skal produktdatabasen først downloades fra B.E.G.s hjemmeside.	Para la puesta en marcha del pulsador, primero hay que descargar la base de datos de productos de la página web de B.E.G.		Prima di premere il pulsante di programmazione, deve essere scaricata la banca dati del prodotto dalla homepage della B.E.G.	Para colocar em funcionamento o KNX, a base de dados do produto deve ser descarregada a partir da página web da B.E.G. para ser carregada no ETS

93178

DK Driftsættelse**ES** Puesta en marcha**IT** Programmazione**PT** Comissionamento

Efter integration af produkttabellen i ETS-softwaren kan de individuelle parametre for trykknappen indstilles. For nærmere oplysninger om indstilling af parametre og sammenkobling af kommunikationsobjekter henvises til applikationsbeskrivelsen.

Tras integrar la base de datos de productos en el software ETS, se pueden configurar los parámetros individuales del pulsador. Para más detalles sobre la configuración de los parámetros y la vinculación de los objetos de comunicación, consulte la descripción de la aplicación.

Dopo aver importato la banca dati dei prodotti nel software ETS, è possibile impostare i parametri individuali del pulsante. Per i dettagli sull'impostazione dei parametri e sul collegamento degli oggetti di comunicazione, fate riferimento alla descrizione dell'applicazione.

Após a integração da base de dados de produtos no software ETS, os parâmetros individuais do botão de pressão podem ser definidos. Para detalhes sobre a definição dos parâmetros e a ligação dos objetos de comunicação, consultar o manual da aplicação.

Tekniske data**Datos técnicos****Dati tecnici****Dados técnicos**

Indstiller: via ETS-systemet

Ajustes: a través del sistema ETS

Impostazioni: tramite sistema ETS

Ajuste de parâmetros: através do sistema ETS

KNX-BUS**9.5 mA typ.****Stromaufnahme KNX****Conexión KNX:****Corriente de entrada KNX****Collegamento KNX:****Assorbimento di corrente KNX****Ligaçao KNX:****Corrente de entrada KNX****Busterminal:****rød/sort****Terminal de bus:****rojo/negro****Terminal Bus:****rosso/nero****Terminal de bus:****vermelho/preto****Vægmontering i Ø 60 mm****indbygningsdåsér****(EN 60670/DIN VDE 0606)****Montaje en pared en cajas de****instalación de Ø 60 mm****(EN 60670 / DIN VDE 0606)****Montaggio a parete in scatole di****montaggio Ø 60 mm****(EN 60670 / DIN VDE 0606)****Montagem na parede em caixas de****aparelhagem de Ø 60 mm****(EN 60670 / DIN VDE 0606)****55 x 55 x 25 mm****64 x 64 x 25 mm****Mål****uden mellemramme****med mellemliggende ramme****Dimensiones****sin marco intermedio****con marco intermedio****Dimensioni****senza telaio intermedio****con telaio intermedio****Dimensões****sem moldura intermédia****com moldura intermédia****PC****-5°C – +45°C****Omgivelsernes temperatur****III / IP20****Beskyttelse / beskyttelseskasse****Kabinetmateriale, hvit****Temperatura de funcionamiento****Grado de protección / clase****Material de la carcasa, blanco****Temperatura di funzionamento****Tipo / classe di protezione****Material do invólucro, branco****Temperatura ambiente****Classe / grau de proteção****8****Parametrerbar trykknap****Pulsador parametrizable****Pulsante parametrizzabile****Botão de pressão parametrizável****1****KNX-programmeringsknap****Botón de programación KNX****Pulsante di programmazione KNX****Botão de programação KNX****8****Parametrerbare trykknap-lys-****dioder****LEDs pulsadores parametri-****zables****LED pulsante parametrizzabile****LEDs com botões paramet-****rizáveis****1****Drifts-LED, grøn****LED de funcionamiento, verde****LED di funzionamento, verde****LED de alimentação, verde****1****KNX-programmerings-LED, rød****LED de programación KNX, rojo****LED di programmazione KNX, rosso****LED de programação KNX, vermelho****EU Overensstemmelseserklæring****Declaración de conformidad UE****Dichiarazione di conformità UE****Declaração de conformidade UE**

Dette produkt overholder direktiverne om
1. Elektromagnetiske kompatibilitet (2014/30/EU)
2. Laagspanning (2014/35/EU)
3. Begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU)
4. Stærkstrømbekendtgørelsen

Este producto cumple con las directivas siguientes:
1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)
2. Baja tensión (2014/35/UE)
3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE)

Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti
1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE)
2. Bassa tensione (2014/35/UE)
3. Restruzione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE) e (2015/863/UE)


O produto está em conformidade com as diretivas relativas
1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE)
2. à baixa tensão (2014/35/UE)
3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE)

Skematisk diagram**Esquema de conexión****Schema di cablaggio****Esquema eléctrico**

Skematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!

Esquema de conexión – por favor, respete el orden de los cables de conexión cuando los conecte.

Schema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cablaggio.

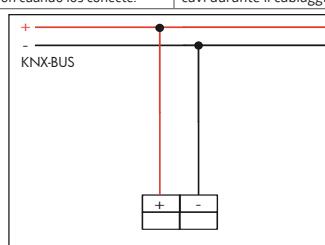**Datablad på Internet****Página del producto en Internet****Pagina del prodotto su Internet****Página do produto na Internet**

Code	93178	93178	93178
	CZ Příprava montáže	PL Przygotowanie do montażu	HU Előkészítés, beállítás
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasilaniem z sieti 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	A 110 - 240 V-s hálózaton történő munkavégzés csak hozzá értő szakember vagy hozzá értő személy felügyelete mellett az előírásoknak megfelelően történhet.
	Odpojte napájení před instalací.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie!	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget!
	Dodržujte předpisy platné v dané zemi a platné směrnice KNX.	Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju oraz obowiązujących wytycznych KNX.	Tartsa be az ország-specifikus előírásokat, valamint az érvényes KNX-irányelveket.
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia..	A készülék beépítése és üzembehozása előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete.
	Provoz	Opis działania	Működés
	Tlačítko KNX od společnosti B.E.G. je binární vstupní zařízení pro použití v krabičích pro zapuštěnou montáž 60 mm. Pro spouštění telegramů KNX je k dispozici 8 tlačitek a LED diod.	Przycisk KNX firmy B.E.G. to urządzenie z wejściem binarnym do stosowania w puszach podtynkowych o średnicy 60 mm. Do wyzwalania telegramów KNX dostępnych jest 8 przycisków i diod LED.	A B.E.G. KNX nyomógomb egy 60 mm-es süllyeszett dobozokban használható bináris beviteli eszköz. A KNX-táviratok indításához 8 gomb és LED áll rendelkezésre.
	Možné jsou následující funkce: <ul style="list-style-type: none">• Přepínání• Vynucený provoz• Procentuální hodnota• Teplota• Režim HVAC• Stmívání• Slepá kontrola• Scéna	Możliwe są następujące funkcje: <ul style="list-style-type: none">• Przelaczenie• Działanie wymuszone• Wartość procentowa• Temperatura• Tryb HVAC• Ściemnianie• Kontrola rolet• Scena	A következő funkciók lehetségesek: <ul style="list-style-type: none">• Kapcsolás• Kéryszeritetett működés• Százalékos érték• Hőmérséklet• HVAC üzemmód• Dimming• Árnyékoló vezérlés• Jelenet
	Instalace	Instalacja	Elhelyezés

Fig. 1

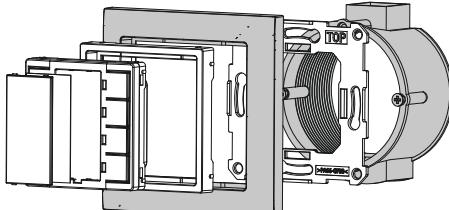


Fig. 2






Fig. 3

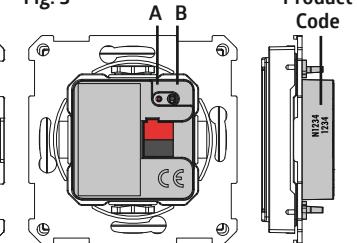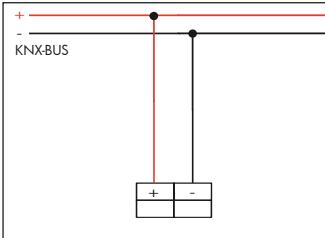

► Fig. 1	Tlačítko namontujte podle výkresu. Vnější rám krytu není součástí dodávky.	Zamontuj przycisk zgodnie z rysunkiem. Zewnętrzna rama pokrywy nie wchodzi w skład dostawy.	Szerelje fel a nyomógombot a rajz szerint. A külső borítókeret nem tartozéka a szállításnak.
► Fig. 2	Tlačítko (PB1 až PB8) se stavovými LED, popisovací pole s příhledným krytem (1), LED napájení (2)	Przyciski (PB1 do PB8) z diodami LED stanu, pole opisowe z przezroczystą osłoną (1), dioda LED zasilania (2)	Nyomógombok (PB1-PB8) állapotjelző LED-ekkel, feliratozó mező átlátszó burkolattal (1), tápellátás LED (2)
► Fig. 3	Programovač LED dioda (A) a programovač tlačítko (B)	Dioda LED do programowania (A) i przycisk do programowania (B)	Programozási LED (A) és programozási nyomógomb (B)
Uvedení do provozu			Üzembe helyezés
	Pro uvedení tlačítka do provozu je třeba nejprve stáhnout databázi produktů z domovské stránky společnosti B.E.G.	Aby uruchomić przycisk, należy najpierw pobrać ze strony internetowej B.E.G. bazę danych produktów.	A nyomógomb üzembe helyezéséhez először le kell tölteni a termékkatábat a B.E.G. honlapjáról.

93178	CZ Uvedení do provozu	PL Uruchomienie systemu	HU Üzembe helyezés	
	Po integraci databáze výrobků do softwaru ETS lze nastavit jednotlivé parametry tlačítka. Podrobnosti o nastavení parametrů a propojení komunikačních objektů naleznete v popisu aplikace.	Po zintegrowaniu bazy danych produktów z oprogramowaniem ETS można ustawić indywidualne parametry przycisku. Szczegółowe informacje na temat ustawiania parametrów i łączenia obiektów komunikacyjnych można znaleźć w opisie aplikacji.	A termékadatbázisnak az ETS szoftverbe történő integrálása után a nyomógomb egyedi paramétereit beállíthatók. A paramétek beállításának és a kommunikációs objektumok összekapcsolásának részleteit az alkalmazás leírásában találja.	
	Technická data	Specyfikacja techniczna	Technikai adatok	
	Nastavení: prostřednictvím systému ETS	Ustawienia: za pośrednictwem systemu ETS	Beállítások: ETS rendszeren keresztül	
	KNX-BUS 9.5 mA typ.	Napětí z Elektrina KNX	Hálózati feszültség Áramfogyasztás KNX	
	Pripojení KNX: Autobusový terminál červený/černý	Wejście zasilania KNX	KNX kapcsolat: Buszcsatlakozó piros/fekete	
		Montáž na stěnu do instalacních krabic Ø 60 mm (EN 60670/DIN VDE 0606)	Połączenie KNX: Zacisk BUS czerwony/ czarny Montaż naścienny w puszach instalacyjnych Ø 60 mm (EN 60670 / DIN VDE 0606)	Falra szereles Ø 60 mm-es szerelődobozokba (EN 60670 / DIN VDE 0606)
55 x 55 x 25 mm 64 x 64 x 25 mm	Rozměry bez mezirámečku s meziámem	Wymiary bez ramy pośredniej z ramą pośrednią	Méretek köztes keret nélkül köztes kerettel	
PC -5°C – +45°C	Materiál pouzdra, bílý Okolní teplota	Materiał obudowy, biały Temperatura otoczenia	Ház anyaga, fehér Környezeti hőmérséklet	
III / IP20	Stupeň krytí / třída	Stopień ochrony / klasa	Védeeltség	
8	Parametruzatelné tlačítko	Przycisk parametryzowany	Paraméterezhétő nyomógomb	
1	Programovací tlačítko KNX	Przycisk programowania KNX	KNX programozó gomb	
8	Parametruzatelné tlačítkové LED diody	Przyciski LED z możliwością ustawiania parametrów	Paraméterezhétő nyomógomb LED-ek	
1	Provozní LED, zelená	Dioda LED pracy, zielona	Működést jelző LED, zöld	
1	LED dioda pro programování KNX, červená	Dioda LED programowania KNX, czerwona	KNX programozás LED, piros	
EU Prohlášení o shodě		Deklaracja zgodności UE	EU-Megfelelőségi nyilatkozat	
	Výrobek odpovídá témtu nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) a (2015/863/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dotyczącymi: 1. kompatybilność elektromagnetycznej (2014/30/UE) 2. wyróby niskonapięciowych (2014/35/UE) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) oraz (2015/863/UE)	A termék megfelel következő előírásoknak 1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU)	
	Schéma zapojení	Schematy połączeń	Kapcsolási rajzok	
	Schematické znázornení - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!	Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	Elvi kapcsolási rajz – az érzékelő csatlakoztatásakor kérjük vegye figyelembe az érzékelő csatlakozó kapcsainak jelölését!	
				
	Stránka produktu na internetu	Strona produktu w Internecie	Termékoldal az interneten	

Code	93178	2805168	4503565	93178
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Aseenus voidaan toteuttaa ainostaan päätevän sähköaseman toimintaan noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation!	Katkaise päivirtä ennen asentamista!	Utstyret frakobles nettet før montering.	Disconnect supply before installing!
	Beakta de landspecifika bestämmelserna samt de gällande KNX-riktlinjerna.	Noudata makohtaisia määräyksiä sekä voimassa olevia KNX-ohjeita.	Følg de landsspesifikke forskrifte samt gjeldende KNX-regningslinjer.	Observe the country-specific regulations as well as the valid KNX guidelines.
	Läs kompletterande datablad och manuallen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisäohje sekä aseenusuusohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Kysyisten dokumenttien tutteminen on osa vastuullista käytöitä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen for du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsførstelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.
Funktion	Toiminto	Bruk	Function	
	KNX-knappen från B.E.G. är en binär ingångsenhet för användning i 60 mm infällda apparatdosor.	B.E.G KNX-painike on binäärinen input-ylskökkö, mikä on tarkoitettu aseenettavaksi 60 mm:n kojerasiaan.	KNX-bryteren fra B.E.G. er en binær inngangsenhet for bruk i 60 mm innfelt bokser.	The KNX push-button from B.E.G. is a binary input device for use in 60 mm flush-mounted boxes.
	Följande funktioner är möjliga: <ul style="list-style-type: none"> - Växling - Påtvändad drift - Procentuellt värde - Temperatur - HVAC-läge - Dimming - Persiennstyrning - Scen 	KNX-komennoille on käytettävissä 8 painiketta merkkileideillä. Mahdolliset toiminnot: <ul style="list-style-type: none"> - Kytkenstä - Pakettitoiminto - Prosenttiarvo - Lämpötila - HVAC-tila - Himmennys - Verho-ohjaus - Tilanneohjaus 	8 trykknapper og lysdioder er tilgjengelige for aktivering av KNX-tegrammer. Følgende funksjoner er mulige: <ul style="list-style-type: none"> - Av/på - Tvangskjøring - Prosentdel - Temperatur - HVAC modus - Dimming - Styring av persiener - Scene 	8 push-buttons and LEDs are available for triggering KNX telegrams. The following functions are possible: <ul style="list-style-type: none"> - Switching - Forced operation - Percentage - Temperature - HVAC mode - Dimming - Blinds control - Scene
Montering	Asennus	Montering	Mounting	

Fig. 1

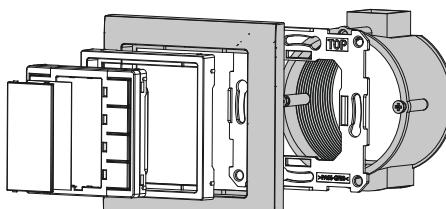


Fig. 2






Fig. 3



Product Code



► Fig. 1	Montera tryckknappen enligt ritningen. Den ytter raman ingår inte i leveransen.	Asenna painike kuvan mukaisesti. Peitelevy ei sisällä toimitukseen.	Monter bryteren i henhold til tegningen. Ytre dekkramme følger ikke med i leveransen.	Mount the push-button according to the drawing. Outer cover frame not included in delivery.
► Fig. 2	Tryckknapp (PB1 till PB8) med statusljusdioder, märkningsfält med genomskinligt lock (1), LED-lampa (2).	Painikkeet merkkileideilla (PB1-PB8), merkitäkentä läpinäkyvällä suojuilla (1) ja virran merkkileidi (2)	Trycknapper (PB1 til PB8) med status-LED, merkefelt med transparent deksel (1), strøm-LED (2)	Push-buttons (PB1 to PB8) with status LEDs, labelling field with transparent cover (1), power LED (2)
► Fig. 3	Programmerings-LED (A) och programmeringsknapp (B)	Ojohjelmointipainike (A) ja ohjelmoiminen merkkileidi (B)	Programmerings-LED (A) og programmeringsknapp (B)	Programming LED (A) and programming button (B)
Driftsättning	Käyttöönotto	Settes i drift	Putting into operation	
	För att driftsättta tryckknappen måste produktdatabasen först laddas ner från B.E.G.s hemsida.	Painikkeen käyttöönottoa varten on ensin ladattava laitetietokanta B.E.G:n kotisivulta.	Produktdatabasen må først lastes ned fra B.E.G. hjemmeside for tryckknappen kan tas i bruk.	The product database must first be downloaded from B.E.G. homepage before the push-button may be taken into operation.

93178

SV Driftsättning**FI** Käyttöönotto**NO** Settes i drift**EN** Putting into operation

När produktdatabasen har integrerats i ETS-programvaran kan tryckknappens individuella parametrar ställas in. För detaljer om hur du ställer in parametrarna och kopplar kommunikationsobjekten, se tillämpningsbeskrivningen.

Kun laitetontokanta on tuotu ETS-ohjelmistoon, painikkeiden yksittäiset parametrit voidaan asettaa. Yksityiskohtaiset tiedot parametriin asettamisesta ja KNX-objektiin linkittämisestä löytyvät soveluksen kuvauksesta.

De individuelle parametrene til trykknappen kan endres etter at produktdatabasen er importert i ETS-programvaren. Se applikasjonsbeskrivelsen for detaljer om innstilling av parametere og kobling av kommunikasjonsobjekter.

The individual parameters of the push-button may be set after the product database has been incorporated into the ETS software. Please refer to the application description for details regarding the setting of parameters and the linking of communications objects.

Teknisk data**Tekniset tiedot****Tekniske data****Technical data**

Inställningar: via ETS-systemet

Asetukset: ETS-järjestelmän kautta

Innstillinger: via ETS-system

Settings: via ETS system



Strömförserjning via
9.5 mA typ.

Virransyöttö
Virrankulutus KNX

Spenningsforsyning via
Tilførsel KNX

Voltage supply via
Power input KNX

KNX-anslutning:
Busterminal röd/svart

KNX-yhteys:
Välylän terminaalit punainen/
musta

KNX-tilkobling:
Bus-klemme röd/svart

KNX Connection:
Bus terminal red / black



Väggmontering i Ø 60 mm
installationslädorn
(EN 60670/DIN VDE 0606)

Seinäsännös Ø 60 mm:n
kojerasiaan
(EN 60670 / DIN VDE 0606)

Veggmontering i Ø 60mm
monteringshøsler
(EN 60670 / DIN VDE 0606)

Wall mounting in Ø 60 mm
installation boxes
(EN 60670 / DIN VDE 0606)

55 x 55 x 25 mm
64 x 64 x 25 mm

Mått
utan mellanliggande ram
med mellanliggande ram

Mitat
ilman välilevyistä
välilevyksellä

Dimensjoner
uten mellomramme
med mellomramme

Dimensions
without intermediate frame
with intermediate frame



Material för hölje, vitt

Kotelomateriaali, valkoinen

Kapslings farge, hvit

Housing material, white

-5°C – +45°C

Omgivningstemperatur

Ympäristön lämpötila

Omgivelsestemperatur

Ambient temperature

III / IP20

Skyddsklass / IP- klass

Suojausluokka

Beskyttelsesgrad

Class / Degree of protection



Parametrerbar tryckknapp

Parametroitavien painikkeiden
lukumäärä

Oppsett brytere

Parameterisable push-buttons



KNX-programmeringsknapp

KNX-ohjelmoittipainikkeiden
lukumäärä

KNX programmeringsknapp

KNX programming button



Parametrerbara lysdioder för
tryckknappar

Painikkeiden parametroitavien
merkkiledien lukumäärä

Konfigurerbare LED til
trykknapper

Parameterisable push-button
LEDs



Drifts-LED, grön

Virran merkkiledien lukumäärä,
vihreä

Strøm LED, grønn

Power LED, green



KNX-programmering LED, röd

KNX-ohjelmoinnin merkkiledien
lukumaara, punainen

KNX programmerings-LED, röd

KNX programming LED, red

EU Declaration of conformity**EU:n vaatimustenmukaisuustodistus****EU erklæring****EU Declaration of conformity**

Produkten överensstämmer med
riktlinjerna
1. EMC-direktivet 2014/30/EU
2. Lågvärmningsdirektivet
(2014/35/EU)
3. Begränsning av användningen
av vissa farliga ämnen i
elektriska och elektroniska
produkter (2011/65/EU) och
(2015/863/EU)

Tämä tuote noudattaa seuraavia sääönskiä:
1. electromagnetic compatibility
(2014/30/EU)
2. low voltage (2014/35/EU)
3. restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and
(2015/863/EU)

Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver:
1. EMC-direktiv 2014/30/EU
2. Lavspenningsdirektivet (2014/35/EU)
3. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)

This product respects the directives concerning
1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU)
2. low voltage (2014/35/EU)
3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)


Kopplingsschema**Kytkenkäävio****Koblingsskjema****Schematic diagram**

Kopplingsschema.
Vid anslutning av detektorn, var
uppmärksam på märkningen av
terminalanslutningarna!

Kytkenkäävio – kytkettää
laitetta noudata laitteessa olevia
liittimiä merkitöjä!

Koblingsskjema for tilkobling av
bryter, vær nøyde med koblingen!

Schematic diagram – when connecting the device, please respect the labelling of the terminal connections at the device!

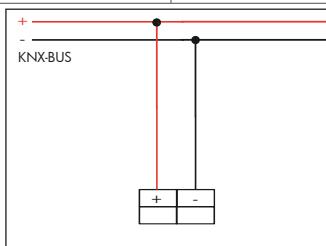

Produktsida på internet

Tuotesivu internetissä

Produktside på internett

Product page on the internet