

Code	93068	93068	93068	93068
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un electricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur complet.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning.
	DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung. Die DALI-Schraubklemmen dürfen nicht mit der Versorgungsspannung verbunden werden.	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply The DALI terminals must not be connected to the mains supply.	DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées. Les bornes DALI ne doivent pas être raccordées à la tension d'alimentation !	DALI is niet SELV - Het volgende is van toepassing de installatievoorschriften voor lage spanning. Alle DALI klemmen mogen niet met de voedingsspanning worden verbonden.
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
Funktion	Function	Fonctionnement	Functie	
	Besonders flacher, adressierbarer DALI-Multisensor mit integriertem DALI-Applikations-Controller. Das Gerät wird ausschließlich über den DALI-Bus mit Betriebsspannung versorgt. Bewegen sich Menschen, Tiere oder sonstige Wärmequellen im Erfassungsbereich, schaltet das Gerät vollautomatisch DALI-Leuchten ein. Wird keine Bewegung mehr erkannt, wird das Licht nach 10 Minuten wieder ausgeschaltet. Zur Vergrößerung des Erfassungsbereiches können alle B.E.G. Multisensoren mit der Kennung „DALI-LINK“ in der Produktbezeichnung eingesetzt werden. Voller Funktionsumfang mit Zubehör aktivierbar.	Especially flat, addressable DALI multisensor with integrated DALI application controller. The device is supplied with operating voltage via the DALI bus. If humans, animals or other sources of heat move in the area of detection, the device automatically switches on DALI lamps. If no movement is detected, the light is switched off again after 10 minutes. To increase the detection range, all B.E.G. Multisensors with the identifier „DALI-LINK“ in the product description can be used. The complete functional range can only be activated using accessory.	Multicapteur DALI adressable extra-plat, avec contrôleur d'application DALI incorporé. Ce multicapteur est alimenté uniquement par le bus DALI. En cas de mouvements d'une personne, d'un animal ou d'autres sources de chaleur, le multicapteur allume automatiquement les luminaires DALI. Ils seront éteints au bout de 10 minutes s'il n'y a plus de mouvements. Pour élargir la zone de détection, il est possible d'utiliser d'autres multicapteurs de la gamme « DALI-LINK ». L'activation de toutes fonctions n'est possible qu'avec accessoire.	Zeer vlakke, adresseerbare DALI multisensor met geïntegreerde DALI applicatiecontroller. Het toestel wordt alleen door de DALI bus gevoed. Als mensen, dieren of andere warmtebronnen binnen de detectiezone bewegen, schakelt het toestel automatisch de DALI verlichting aan. Als geen beweging meer wordt gedetecteerd, wordt het licht na 10 minuten terug uitgeschakeld. Om de detectiezone uit te breiden, kunnen alle B.E.G. multisensors uit het „DALI-LINK“ gamma gebruikt worden. Voor een volledig functioneel gebruik zijn de accessoires nodig.

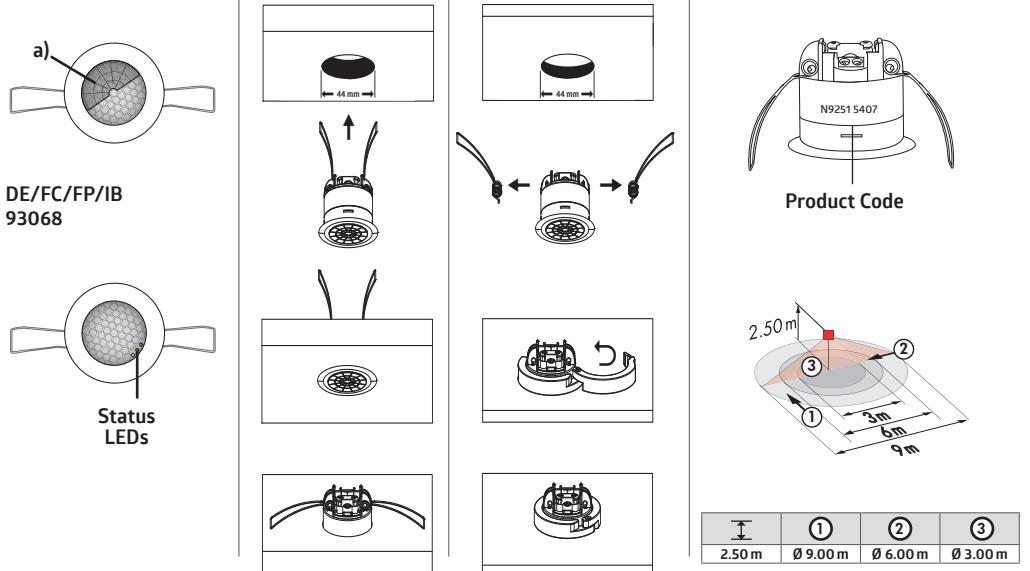
93068

DE Montage

UK Mounting

FR Montage

NL Montage



	Montagehinweise	Mounting Hints	Consignes de montage	Montagehandleidings
	Die mitgelieferte Abdeckung nach Einführung der Anschlusskabel auf den Melder aufstecken.	Mount the cover after introduction of the power cables.	Positionner le capot après l'introduction des câbles d'alimentation.	Afdekkap monteren na het aansluiten van de draden.
	Ausgrenzen von Störquellen	Exclude sources of interference	Exclusion des sources de perturbation	Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten
	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern (a) der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds (a).	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être surveillées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée (a).	Indien het detectiebereik van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdekklammelen (a).
	LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators	Indicateurs de fonctionnement à LEDs	Indicatie LED's
	<ul style="list-style-type: none"> Kurz an: A Grün Bewegung (Slave) B Rot Bewegung C Weiß - Dauerhaft an: A Grün - B Rot Gerät deaktiviert C Weiß Halbautomatik Blinkt langsam: A Grün Lokalisierung B Rot Initialisierung C Weiß Lokalisierung D Rot Lokalisierung Blinkt schnell: A Grün Helligkeitssollwert überschritten B Rot - C Weiß - 	<ul style="list-style-type: none"> Shortly on: A Green Movement Slave B Red Movement C White - Permanently on: A Green - B Red Device disabled C White Semi-automatic Flashing slowly: A Green Localisation B Red Initialisation C White Localisation D Red Localisation Flashing fast: A Green Light value higher than switch-on threshold B Red - C White - 	<ul style="list-style-type: none"> Allumées (brièvement): A Verte Mouvements Esclave B Rouge Mouvements C Blanche - Allumées en permanence: A Verte - B Rouge Appareil désactivé C Blanche semi-automatique Clignotement lent: A Verte Localisation B Rouge Initialisation C Blanche Localisation D Rouge Localisation Clignotant rapide: A Verte Valeur de consigne de luminosité réglé dépassé B Rouge - C Blanche - 	<ul style="list-style-type: none"> Kort aan: A Groen Beweging Slave B Rood Beweging C Wit - Permanent aan: A Groen - B Rood Toestel gedeactiveerd C Wit Half-automatisch Knippert traag: A Groen Localisatie B Rood Initialisatie C Wit Localisatie D Rood Localisatie Knippert snel: A Groen Lichtniveau hoger dan de helderheids waarde B Rood - C Wit -

93068

DE EU-Konformitätserklärung**UK** UK declaration of conformity**FR** Déclaration de conformité UE**NL** EU-Conformiteitsverklaring

Das Produkt erfüllt die Richtlinien über
 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)
 2. die Niederspannung (2014/35/EU)
 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU)

This product respects the directives concerning
 1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016
 2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016
 3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012

Contact

B.E.G. UK Ltd., Apex Court –
 Grove House · Camphill Road ·
 West Byfleet, Surrey KT14 6SQ

Ce produit répond aux directives sur
 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE)
 2. la basse tension (2014/35/UE)
 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) et (2015/863/UE)

Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen
 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)
 2. Laagspanning (2014/35/EU)
 3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)

Zubehör**Accessory****Accessoires****Accessoires**

92121

Aufputzdose PD11

Surface-mounted socket PD11

Boîtier apparent PD11

Oppbouwdoos PD11

92112

IR-PD-DALI-Mini

IR-PD-DALI-Mini

IR-PD-DALI-Mini

IR-PD-DALI-Mini

92692

Abdeckring PD11, weiß

Cover ring PD11, white

Collerette PD11, blanc

Afdekring PD11, wit

92537

Abdeckring PD11, schwarz

Cover ring PD11, black

Collierette PD11, noir

Afdekring PD11, zwart

92833

UP-Adapter Set / PD11, weiß

In-wall mounting set / PD11, white

Adaptateur EN Kit / PD11, blanc

VZ-Adapter Set / PD11, wit

92994

Clip-Designrahmen eckig PD11-DE, weiß matt, ähnlich RAL 9010

Square design frame PD11-FC, white matt, similar to RAL 9010

Cadre à clipser design carré PD11-FP, blanc mat, similaire RAL 9010

Clip ontwerp frame, vierkant PD11-IB, wit mat, gelijk RAL 9010

Technische Daten**Technical data****Caractéristiques techniques****Technische gegevens**DALI-BUS max. 22,5V Σ

Spannung

Voltage

Tension nominale

Spanning

ca./approx. 0,1W

Leistungsaufnahme

Power input

Consommation

Verbruik


7mA

Stromaufnahme

Typ. power input

Absorption de courant

Nomiale stroomopname



Anschlussklemmen:

für eindrähtige Leiter

Terminal clamps:

for solid one-wire conductors

Bornes de raccordement:

conducteurs à fil rigide

Aansluitklem:

eendradige geleider

360°

Erfassungsbereich

Area of coverage

Zone de détection

Detectiehoek

2 m / 5 m / 2,5 m

Montagehöhe min./max./empfohlen

Mounting height min./max./recommended

Hauteur de montage min./max./aanbevolen

Montagehoogte min./max./aanbevolen

52 x 48 mm

Abmessungen Ø x H [mm]

Dimensions Ø x H [mm]

Dimensions Ø x H [mm]

Afmetingen Ø x H [mm]

2,5 m

Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur

Range of coverage at mounting height Ambient temperature

Portée pour une hauteur de montage de température ambiante

Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur

-25°C + 50°C

1 quer

1 across

1 transversale

1 dwars

① = Ø 9 mm

2 frontal

2 towards

2 frontale

2 frontaal

② = Ø 6 mm

3 kleinere Bewegungen

3 smaller movements

3 petits mouvements

3 kleinere bewegingen

③ = Ø 3 mm

II / IP20

Schutzklasse / Schutzaart

Classe / Type of Protection

Klasse / Beschermingsgraad

-25°C + 50°C

Umgebungstemperatur

Ambient temperature

Température ambiante

Omgevingstemperatuur

1 s - 120 min

Nachlaufzeit

Follow-up time

Durée de temporisation

Nalooptijd

5 % - 100 % /

Orientierungslicht

Orientation light

Lumière d'orientation

Oriëntatieverlichting

1 min - 120 min / ∞

Helligkeitssollwert

Brightness set value

Valeur de consigne de luminosité

Helderheidswaarde

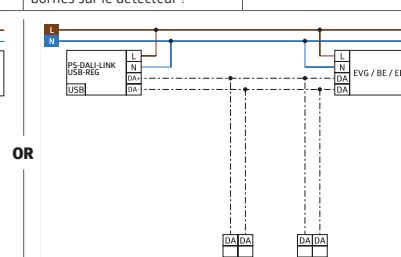
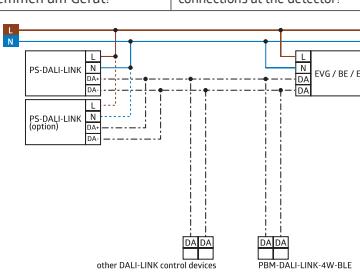
Schematisches Schaltbild**Schematic diagram****Schéma de raccordement****Aansluitschema**

Schematisches Schaltbild –
 Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!

Schematic diagrams – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the detector!

Présentation schématique –
 veuillez respecter le marquage des bornes sur le détecteur !

Aansluitschema's – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van de melder!

**Selbstprüfzyklus****Self-test cycle****Cycle d'auto-contrôle****Zelftestcyclus**

Nach Stromanschluss durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus von 60 Sekunden (LEDs blinken). In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.

The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected (LEDs flash). During this time the device does not respond to movement.

Après le raccordement électrique, le détecteur effectue un cycle d'auto-contrôle de 60 sec. (les LED clignotent). Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.

Nadat de spanning is aangesloten, doorklopt de melder een zelftestcyclus van 60 sec. (LED knipperen). Tijdens deze cyclus reageert de detector niet op beweging.

93068	DE Fehlersuche	UK Trouble shooting	FR Dépannages	NL Foutopsporing
	<p>1. Zu hoher Stromverbrauch an DALI-Linie Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrem System die Gesamtstromaufnahme aller DALI-Einheiten.</p>	<p>1. Power consumption on DALI line too high Please be aware of the total power consumption of all the DALI units in your system.</p>	<p>1. Surc consommation sur la ligne DALI Vérifier la consommation totale de l'ensemble de vos produits DALI.</p>	<p>1. Hoog verbruik op DALI bus Hou aub rekening met de totale stroomopname van alle DALI toestellen in uw systeem.</p>
	<p>2. Wärmequellen in der näheren Umgebung Befindet sich der Melder zum Beispiel in unmittelbarer Nähe von Lüftungsschlitzten oder einem Projektor, können die daraus entstehenden warmen Luftströmungen eine Bewegungsdetektion auslösen. Platzieren Sie den Melder in ausreichend großer Entfernung zu potentiellen Störquellen wie Lüftungsschlitzten, Projektoren, Beamern, Kopierern, Druckern, etc.</p>	<p>2. Heat sources in the vicinity If, for example, the detector is located in the immediate vicinity of ventilation slits or a projector, the warm air currents can trigger motion detection. Place the detector at a sufficient distance from potential sources of interference such as ventilation slits, projectors, beamers, copiers, printers, etc.</p>	<p>2. Sources de chaleur à proximité Si, par exemple, le détecteur est proche d'une source de perturbation (ventilation, luminaire...), l'air chaud peut provoquer une détection de mouvement. Veuillez placer le détecteur dans une distance suffisante des sources d'interférences comme ventilation, projecteurs, vidéoprojecteuses, photocopies, imprimantes etc.</p>	<p>2. Warmtebronnen in de buurt Als de detector in de onmiddellijke omgeving van ventilatieopeningen of een projector is geplaatst, kan de warme luchtstroom de bewegingmelder activeren. Plaats de detector op voldoende afstand van mogelijke stoornissen zoals ventilatieopeningen, projectors, beamers, kopieerapparaten, printers, enz.</p>
	 <p>Produktseite im Internet</p>	<p>Product page on the internet</p>	<p>Page produit sur notre site internet</p>	<p>Productpagina op het internet</p>

Code	93068	93068	93068	93068
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Instrucciones de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança
	Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af el-sagkyndige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en el-sagkyndig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.	MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.	I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, seguendo le norme elettrotecniche, solo da elettricisti o da personale specializzato	MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.
	Denne sensor er ikke egnet til åbning.	Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.	Prima del montaggio disinserire la tensione! Per motivi di sicurezza, vi ricordiamo che questo prodotto non può essere collegato o disconnesso sotto tensione.	Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.
	DALI er ikke SELV (safety extra-low voltage) - Installationsreglerne for lavspænding gælder.	DALI no es SELV - Se aplica el reglamento de instalación para baja tensión.	DALI non è SELV - Si applicano le norme di installazione per la bassa tensione.	DALI não é MBTS - Aplicam-se as boas práticas e o regulamento de instalação para baixa tensão.
	DALI skrueterminalerne må ikke forbindes til 230 VAC!	Los bornes de conexión atornillada DALI no deben conectarse a 230 VAC.	I morsetti DALI non devono essere collegati a 230 VAC!	Os terminais de bus DALI não podem ser ligados a 230 VAC!
	Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilstigende anvendelse, og med integreret DALI-applikationscontroller.	Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.	Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.
Funktionsmåde	Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento	
Speciel flad, addresserbar DALI-LINK multisensor med integreret DALI applikations controller.	Multifuncióñ DALI especialmente plano y direccional con controlador de aplicación DALI integrado	Multisensore DALI particolarmente piatto e indirizzabile con integrato controllore dell'applicazione DALI.	Multisensor endreçável DALI extraplano com controlador DALI integrado.	
Tilstedeværelsessensor som automatisk styre lyset alt afhængig af, om der er tilstedeværelse og niveauet for dagslysindfaldet. Tilstedeværelsessensor tænder lyset hvis der er mindre dagslys end den programmeret værdi og sensoren ser en bevægelse. Sensoren holder lyset tændt så længe der er tilstedeværelse i rummet (afhængig af dagslysindfaldet). Alle funktioner kan aktiveres med tilbehør.	Los detectores de movimiento controlan automáticamente el encendido y apagado de la iluminación en función de la presencia de personas en la zona y el nivel de luz ambiental. El detector conectaría la iluminación si el nivel de luz ambiental está por debajo del valor consigna programado y se detecta movimiento en la zona. Una vez conectada, la iluminación permanecerá encendida mientras se detecte movimiento en la zona (sin tener ya en cuenta el nivel de luz ambiental). Toda la gama de funciones se puede activar con accesorios.	Rilevatore di movimento per il controllo automatico dell'iluminazione in funzione della presenza di persone e del valore di luce presente. Il rilevatore accende la luce se il livello di luminosità presente è inferiore al valore impostato (sul dispositivo) e viene rilevata la presenza. La luce resta accesa finquando vengono rilevati movimenti (indipendentemente dal valore di luminosità presente). L'intera gamma di funzioni può essere attivata con gli accessori.	Os detektore de movimento ligam automaticamente a luz em função da presença de pessoas (movimento) e da luminosidade ambiente. A luz é ligada se a luminosidade ambiente estiver abaixo de um limiar de ativação ajustável no aparelho e for detetado um movimento. A luz permanece ligada enquanto o aparelho detectar movimento (independentemente do valor de luminosidade) e durante o período de desativação ajustado. Uma gama completa de funções pode ser activada com acessórios.	











93068

DK Montering


ES Montaje

IT Montaggio

PT Montagem

I/FT/DE/FC
93068Status
LEDs

Product Code



	1	2	3
2.50 m	Ø 9.00 m	Ø 6.00 m	Ø 3.00 m

	Installationsvejledning	Instrucciones de montaje	Istruzioni per il montaggio	Instruções de montagem
	Påsæt det medfølgende dæksel på sensoren efter montering af kablet.	Después de insertar los cables de conexión, coloque la cubierta suministrada en el detector.	Dopo aver inserito i cavi di collegamento, posizionare il coperchio in dotazione sul rilevatore.	Depois de inserir os cabos de ligação, coloque o Tampa fornecida com o detector.
	Udelukkelse af interferensskilder	Limitación de interferencias	Limitare le fonti di interferenza	Fontes limitadoras de interferência
a)	Hvis sensorens registreringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningsclips.	En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubra zonas que no deban ser vigiladas, puede reducirse/acortarse cómodamente el área de detección utilizando las carátulas obturadoras adjuntas.	Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre aree che non dovrebbero essere monitorate, il campo può essere ridotto o limitato come richiesto utilizzando le lamelle di copertura.	Se a área de deteção do detector for demais extensa ou se forem cobertas áreas que não pretende monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as lamelas de cobertura fornecidas.
	LED-funktionsindikatorer	Indicadores LED de función	Indicatori di funzione a LED	Indicadores de função LED
a)	<ul style="list-style-type: none"> Tændt i kort tid: A Grøn Bevægelse (Slave) B Rød Bevægelse C Hvid - Permanent tændt: A Grøn - B Rød Enhed deaktivert C Hvid Halvautomatisk Blinker langsomt: A Grøn Lokaliserung B Rød Initialisierung C Hvid Lokaliserung D Rød Lokalisert Hurtig blinkning: A Grøn Lysstyrke-sætpunkt overskredet B Rød - C Hvid - 	<ul style="list-style-type: none"> Encendido breve: A Verde Movimiento (Slave) B Rojo Movimiento C Blanco - Permanenteamente en: A Verde - B Rojo Unidad desactivada C Blanco Semi-automatico Parpadeo lento: A Verde Localización B Rojo Inicialización C Blanco Localización D Rojo Localizado Parpadeo rápido: A Verde Se ha superado la consigna de luminosidad B Rojo - C Blanco - 	<ul style="list-style-type: none"> Lampaggio breve: A Verde Movimento (Slave) B Rosso Movimento C Bianco - Permanenteamente su: A Verde - B Rosso Unità disattivata C Bianco Semi-automatico Lampaggio lento: A Verde Localizzazione B Rosso Inizializzazione C Bianco Localizzazione D Rosso Localizzato Lampaggio rapido: A Verde Superamento del setpoint di luminosità B Rosso - C Bianco - 	<ul style="list-style-type: none"> Acendimento curto: A Verde Movimento (Slave) B Vermelho Movimento C Branco - Permanenteamente su: A Verde - B Vermelho Unidade desativada C Branco Semi-automático Lento piscar: A Verde Localização B Vermelho Inicialização C Branco Localização D Vermelho Localizado Rápido piscar: A Verde Ponto de regulação de brilho excedido B Vermelho - C Branco -

93068

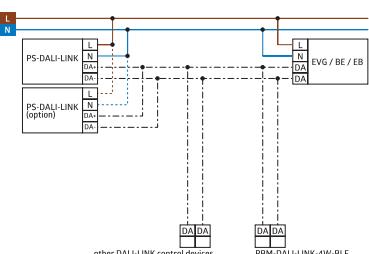
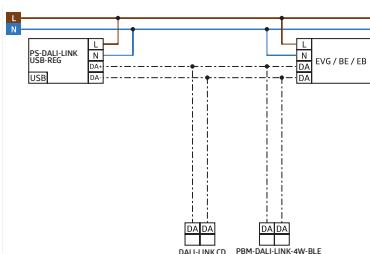
EU Overensstemmelses-
erklæringDeclaración de
conformidad UEDichiarazione di
conformità UEDeclaração de
conformidade UE

Dette produkt overholder direktiverne om
 1. Elektromagnetiske kompatibilitet (2014/30/EU)
 2. Laagspænding (2014/35/EU)
 3. Begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU)

Este producto cumple con las directivas siguientes
 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)
 2. Baja tensión (2014/35/UE)
 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE)

Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti
 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE)
 2. Bassa tensione (2014/35/UE)
 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE) e (2015/863/UE)

O produto está em conformidade com as diretrizes relativas
 1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE)
 2. à baixa tensão (2014/35/UE)
 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE)

Tilbehør	Accesories	Accessori	Acessórios	
92121 Overflademonteret boks PD11	Caja de superficie PD11	Attacco AP PD11	Caixa montada à superfície PD11	
92112 IR-PD-DALI-Mini	IR-PD-DALI-Mini	IR-PD-DALI-Mini	IR-PD-DALI-Mini	
92692 Afdækningsring PD11, hvid	Anillo protector PD11, blanco	Anello PD11, bianco	Anel de cobertura PD11, branco	
92537 Afdækningsring PD11, sort	Anillo embellecedor PD11, negro	Anello PD11, nero	Anel de cobertura PD11, preto	
92833 UP-adaptersæt / PD11	Set adaptador EM / PD11	UP-adapter set / PD11	In-wall mounting set / PD11	
92994 Firkantet designramme PD11-i	Marcos con diseño de clip angular	Clip design telaio angolare	Moldura de desenho quadrado PD11-FC	
Tekniske data	Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos	
DALI-BUS max. 22,5V... ca./approx. 0,1W	Spænding	Voltage	Tensão	
7mA	Egetforbrug	Consumo	Assorbimento	
0.5 - 2.5 mm ² ↔ 10mm	Strømförbrug	Consumo dispositivo	Ingresso di alimentazione	
360°	Detekteringsområde	Ángulo de detección	Campo di rilevamento	
2 m / 5 m / 2.5 m	Monteringshøjde min./maks./ anbefalet	Altura de montaje min./máx./ recomendada	Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance	
52 x 48 mm	Mål	Dimensiones	Dimensiioni	
2,5 m 18°C ① = Ø 9 m ② = Ø 6 m ③ = Ø 3 m II / IP20 Beskyttelseskasse / beskyttelse -25°C + 50°C Omgive尔斯ernes temperatur 1 s - 120 min Efterløbstid 5 % - 100 % / 1 min - 120 min / ∞ 10 - 2500 Lux	Rækkevidde på Monteringshøjde Omgive尔斯ernes temperatur 1 p tværs 2 frontal 3 siddeende II / IP20 Beskyttelseskasse / beskyttelse Omgive尔斯ernes temperatur Efterløbstid Om koblingstærskel Luxværdi	Rango de cobertura a la altura de montaje Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal 3 actividad sentada Clase / Grado de protección Temperatura de funcionamiento Temporización de apagado Luz de orientación Umbral de comutación	Raggio d'azione a Altezza di montaggio Temperatura ambiente 1 transversale 2 frontale 3 presenza fissa Classe di protezione / tipo Temperatura di funzionamento Tempo di ritardo Luce di orientamento Soglia accensione	Alcance a Altura de montagem Temperatura ambiente 1 transversal 2 em direção a 3 atividade sentada Classe / grau de protecção Temperatura ambiente Período de desativação Luminaria de ativação Helderheidswaarde
Skematisk diagram	Esquema de conexión	Schema di cablaggio	Esquema elétrico	
Schematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!	Esquema de conexión – por favor, respete la conexión del cableado cuando los conecte.	Schema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cablaggio.	Esquema elétrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!	
 OR 				
Selvtestcyklus	Ciclo de autocontrol	Ciclo di autotest	Ciclo de autoteste	
Efter tilslutning gennemgår sensoren en selvtestcyklus, som varer 60 sekunder (LED blinker). I denne periode reagerer sensoren ikke på bevægelse.	Tras la conexión a la alimentación, el detector realiza un ciclo de autocontrol durante 60 segundos. Los LEDs de la unidad parpadean. Durante este tiempo, el aparato no responde al movimiento.	Dopo aver eseguito l'allacciamento elettrico il rilevatore esegue per 60 secondi un ciclo di test (LEDs intermittenti). In questo momento il dispositivo non reagisce al movimento.	Após a ligação à corrente, o detector executa um ciclo de autoteste de 60 segundos (os LEDs piscam). Durante esse tempo o dispositivo não responde ao movimento.	

93068	DK Fejlfinding	ES Solución de problemas	IT Risoluzione problemi	PT Foutopsporing
	<p>1. For højt strømforbrug på DALI-linjen Overvej det samlede strømforbrug for alle DALI-enheder til dit system.</p> <p>2. Varmekilder i nærheden Hvis detektoren f.eks. er placeret i umiddelbar nærhed af ventilationsåbnninger eller en projektor, kan de deraf resultere en varme luftstrømme udøse bevægelses-detectering. Anbring detektoren i tilstrækkelig stor afstand fra potentielle inter-ferenskilder såsom ventilationsåbnninger, projektorer osv.</p>	<p>1. Consumo excesivo en la línea DALI Tenga en cuenta el consumo total de corriente de todos los componentes DALI de su sistema.</p> <p>2. Fuentes de calor en las inmediaciones Si el detector se encuentra ubicado cerca de salidas de aire o de un proyector, por ejemplo, las corrientes resultantes pueden activar la detección de movimiento. Coloque el detector a una distancia suficientemente grande de posibles fuentes de interferencia, como salidas de aire, proyectores, etc.</p>	<p>1. Consumo eccessivo di corrente sulla linea DALI Considerate l'assorbimento totale di corrente di tutte le unità DALI nel vostro sistema.</p> <p>2. Fonti di calore nelle immediate vicinanze Se il rilevatore si trova nelle immediate vicinanze di fessure di ventilazione o di un proiettore, per esempio, le correnti d'aria calda risultanti possono innescare il rilevamento del movimento. Posizionare il rilevatore a una distanza sufficientemente grande da potenziali fonti di interferenza come fessure di ventilazione, proiettori, beamers, ecc.</p>	<p>1. Consumo excesivo de corrente na linha DALI Por favor, tenha em consideração o consumo total de corrente de todas as unidades DALI no seu sistema.</p> <p>2. Fontes de calor na proximidade Se o detor estiver localizado na proximidade de grelhas de ventilação ou de um projetor, por exemplo, as correntes de ar quente podem desencadear um sinal de detecção de movimento. Instale o detotor a uma distância suficiente de potenciais fontes de interferência, tais como grelhas de ventilação, projetores, feixes de luz, etc...</p>
	Datablad på Internet	Página del producto en Internet	Pagina del prodotto su Internet	Página do produto na Internet


Code	93068	93068	93068
	CZ Bezpečnostní předpisy	PL Przygotowanie do montażu	HU Biztonsági előírások
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasilaním z sítí 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	Az elektromos berendezésekkel kapcsolatos munkákat csak villanyüzéről vagy személyzet végezhet szakképzett villanyüzéről irányítása és felügyelete mellett, az elektrotechnikai előírásoknak megfelelően.
	Odpojte napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztásra.
	DALI není SELV - Plati instalacní předpisy pro nízké napětí. Šroubové svorky DALI se nesmí připojovat na 230 VAC!	DALI nie je napięciem SELV - obowiązuje instrukcja montażu dla niskiego napięcia. Zaciski śrubowe DALI nie mogą być podłączane do napięcia 230 VAC!	A DALI nem SELV (biztonsági érintésvédelmi törfeszültségű áramkör, mely minden esetben földeleten) – a kiesfeszültségre vonatkozó szerelési utasítások érvényesek. A DALI busz kapcsait tilos 230 VAC-hoz csatlakoztatni!
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia.	A készülék beépítése és üzembehozése előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete.
	Provoz Obzvláště ploché adresovatelné multisenzory DALI s integrovaným ovládače aplikace DALI. Detektor pohybu automaticky spíná svítidla, v závislosti na přítomnosti osob (pohybu) a na hodnotě okolního světla. Detektor sepne svítidla v případě, že okolní hodnota světla je nižší než nastavená hodnota (kterou si nastavíme na zařízení) a při detekci pohybu. Svítidla zůstanou sepnutá po dobu snímání pohybu (v závislosti na světelné hodnotě). Pomocí příslušenství lze aktivovat celou řadu funkcí.	Opis działania Wyjątkowo płaski, adresowany DALI multisensor ze zintegrowanym kontrolerem DALI. Czujnik obecności automatycznie sterują oświetleniem, na podstawie obecności osób (ruch) i poziomu oświetlenia w otoczeniu. Czujnik włącza oświetlenie, jeżeli poziom światła w otoczeniu jest poniżej progu zmierzchowego (programowanego na urządzeniu) i zostanie wykryty ruch. Oświetlenie pozostanie załączone tak długo, jak dugo czujnik wykrywa ruch (niezależnie od poziomu światła) plus zaprogramowany czas załączenia. Pełny zakres funkcji może być aktywowany za pomocą akcesoriów.	Funkció Különösen lapos, címezhető DALI multiszenzor integrált DALI alkalmazásvezérlővel. A mozgásérkélő a természetes fénytől és a mozgástól függően automatikusan kapcsolja a világítást. Az érzékelő automatikusan bekapcsolja a világítást mozgás esetén ha a környezeti megvilágítás a beállított szint (a készüléken beállítható) alatt van. A világítás a mozgás érzékelése alatt bekapsolva marad (a megvilágítástól függően) plusz az időzítés értéke. Minden funkció aktiválható tartozék távirányítókkal.

93068

CZ Instalace

PL Montaż

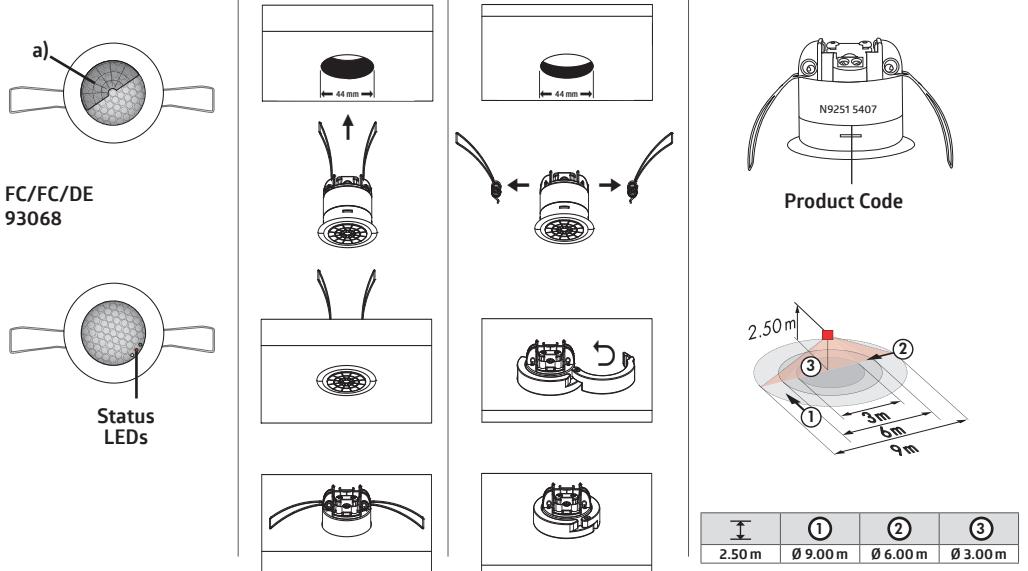HU Elhelyezés



	Návod k montáži	Instrukcja montażu	Összeszerelési útmutató
	Montáž krytu po zavedení napájecích kabelů.	Założyc pokrywę po podłączeniu przewodów.	A kábelek bevezetése után helyezze fel a burkolatot!
	Zastinění zdrojů rušení	Eliminacja źródeł zakłóceń	Zavaró jelforrások kizárása
a)	V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou snímány nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat přiloženými stínícími krytkami.	W przypadku, gdy obszar detekcji jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg może zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przesłon maskujących.	Amennyiben az érzékelési területe túl nagy, vagy néhány térrészletet ki akar zární az érzékelési tartományból, az csökkenthető az árnyékoló lámellák használatával.
	Funkční indikátory LED po každém připojení k síti	Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED po każdym wznowieniu zasilania	LED-s funkció visszajelzés minden beállítás után
LED	<ul style="list-style-type: none"> Krátké svítí: A Zelená Pohyb (Slave) B Červená Pohyb C Bílá - Trvale na: A Zelená - B Červená Jednotka deaktivována C Bílá Poloautomatické Pomalu bliká: A Zelená Lokalizace B Červená Inicializace C Bílá Lokalizace D Červená Lokalizované Rychle bliká: A Zelená Překročení nastavené hodnoty jasu B Červená - C Bílá - 	<ul style="list-style-type: none"> Błysk: A Zielony Ruch (Slave) B Czerwony Ruch C Biały - Na stałe na: A Zielony - B Czerwony Jednostka wyłączona C Biały Półautomatyczny Wolne miganie: A Zielony Lokalizacja B Czerwony Inicjalizacja C Biały Lokalizacja D Czerwony Lokalizacja Szybkie miganie: A Zielony Przekroczenie wartości zadanej jasności B Czerwony - C Biały - 	<ul style="list-style-type: none"> Röviden világít: A Zöld Mozgás (Slave) B Piros Mozgás C Fehér - Folyamatosan bekapcsolva: A Zöld - B Piros Egység kikapcsolva C Fehér Félamata Lassú villogás: A Zöld Helymeghatározás B Piros Inicializálás C Fehér Helymeghatározás D Piros Helymeghatározás Gyors villogás: A Zöld Fényerő beállítási érték ülépése B Piros - C Fehér -

93068	CZ EU Prohlášení o shodě	PL Deklaracja zgodności UE	HU EU-Megfelelőségi nyilatkozat
	Výrobek odpovídá tému nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) a (2015/863/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy dotyczącej: 1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/EU) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU) oraz (2015/863/EU)	A termék megfelel következő előírásoknak 1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előírás (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU)
	Příslušenství	Akcesoria	Tartozékok
92121	Podstavec SM PD11	Podstawa SM PD11	Felületi doboz SM PD11
92112	IR-PD-DALI-Mini	IR-PD-DALI-Mini	IR-PD-DALI-Mini
92692	krycí kroužek PD11, bílá	Pierścienie osłaniające PD11, biały	Gyűrű PD11, fehér
92537	krycí kroužek PD11, černá	Pierścienie osłaniające PD11, czarny	Gyűrű PD11, fekete
92833	FM-adaptér set / PD11	UP-Zestaw adapterów / PD11	UP-adapter szett / PD11
92994	čtvercový designový rám PD11-FC	Rama zaciskowa kątowa PD11-FC	Négyzetgöletes dizájn keret PD11-DE
	Technická data	Specyfikacja techniczna	Technikai adatok
DALI-BUS max. 22,5V... ca./approx. 0.1W	Napájení	Zasilanie	Hálózati feszültség
7 mA	Spotřeba elektrické energie	Pobór mocy	Teljesítményfelvétel
	Odběr proudu	Typowy pobór mocy	Tipikus áramfogyasztás
360°	Připojení vodičů: pro jednodráťové vedení	Zaciski: do przewodu jednożyłowego	Csatlakozó: egy tömör vezeték fogadására
2 m / 5 m / 2.5 m	Montážní výška min./max./doporučená	Obszar wykrywania poziomy	Érzékelési terület
52 x 48 mm	Rozměry	Min./Maks./Zalecana wysokość montażu	Szerelési magasság min. / max. / ajánlott
2,5 m 18°C ① = Ø 9 m ② = Ø 6 m ③ = Ø 3 m	Rozsah dosahu pro montážní výška okolní teplota 1 chůze křížem 2 chůze přímo 3 sedící	Zasięg przy wysokości montażu Temperatura otoczenia 1 poprzecznie 2 promienście 3 siedzący	Méretetek Hatótávolság szerelési magasság környezeti hőmérséklet 1 áthaladás 2 megközelítés 3 ülő tevékenység
-25°C – +50°C	Okolní teplota	Stopień ochrony / klasa	Védeeltség / Érintési osztály
1s - 120 min	Časování	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet
5 % - 100 % / 1 min - 120 min / ∞	Orienteační světlo	Czas załączenia światła	Időzítés
10 - 2500 Lux	Nastavená hodnota jasu	Światło orientacyjne	Orientaciós fény
	Schéma zapojení	Schematy połączeń	Kapcsolási rajzok
	Schematické znázornění - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!	Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	Elvi kapcsolási rajz – az érzékelő csatlakoztatásakor kérjük vegye figyelembe az érzékelő csatlakozó kapcsainak jelölését!
	Testovací režim	Cykly auto-testu	Önteszt ciklus
	Po prvotním připojení napětí se detektor uvede do 60 sekundového testovacího cyklu. Po jeho provedení je detektor připraven k provozu (LED bliká). V té době přístroj nebude reagovat na pohyb.	Przy pierwszym podłączeniu zasilania produkt wchodzi w początkowy 60-sekundowy cykl auto-testu. W tym czasie urządzenie nie reaguje na ruch. Czujnik obecności jest gotowy do pracy (diody LED migoczą).	Az első hálózatba kapcsoláskor az érzékelő 60mp-re öntesz üzemmodba kerül. Ezután a jelenlétért érzékelő készén áll a működésre (a LED-k villognak). Ez alatt az idő alatt semmiféle mozgásra nem reagál.



93068	CZ Řešení závad	PL Trouble shooting	HU Dépannages
	<p>1. Příliš vysoká spotřeba proudu na lince DALI</p> <p>Zohledněte prosím u vašeho systému celkový odběr proudu všech jednotek DALI.</p>	<p>1. Zbyt wysoki pobór mocy na linii DALI</p> <p>Należy zwrócić uwagę na całkowity pobór mocy wszystkich urządzeń DALI w systemie.</p>	<p>1. Áramfogyasztás a DALI vonalon túl magas</p> <p>Ellenőrizze a DALI eszközök számát és áramfogyasztását a rendszerben.</p>
	<p>2. Zdroje tepla v blížším okolí</p> <p>Pokud je detektor umístěn například v bezprostřední blízkosti větracích štěrbin nebo projektoru, může z nich unikající proud tepelného vzduchu spustit detektory pohybu. Umístěte detektor v dostatečné vzdálenosti od potenciálně rušivých zdrojů, jako jsou větrací štěrbiny, projektor, videoprojektory atd.</p>	<p>2. Źródła ciepła w pobliżu</p> <p>Jeśli na przykład czujnik znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szczelin wentylacyjnych lub kaloryfera, ciepłe prądy powietrza mogą wyzwolić detekcję ruchu. Umieść czujnik w odpowiedniej odległości od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak szczeliny wentylacyjne, kaloryfery, promienniki, itp.</p>	<p>2. Hőforrások a közelben</p> <p>Amennyiben az érzékelő például szellőzőnyílások vagy egy projektor közvetlen közelében helyezkedik el, a meleg légáramlások mozgásérzékelést válthatnak ki. Helyezze az érzékelőt elég távolra a lehetséges zavaró forrásoktól, pl. szellőzőnyílásoktól, projektoruktól, kivetítőktől, stb.</p>
	 <p>Stránka produktu na internetu</p>	<p>Strona produktu w Internecie</p>	<p>Termékoldal az interneten</p>

Code	1301098	2805101	93068	93068
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhetsinstruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av personal anställd vid auktoriserat elinstallationsföretag. Kontakta ett auktoriserat elinstallationsföretag vid fel eller driftstörning.	Asennus voidaan toteuttaa ainostaan päätevän sähköasentajan toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/ sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker fränkoppling från nätspänningen.	Katkaise päävirta ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utstyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.
	DALI är inte SELV - se gällande installationsanvisningar för lågspänning.	DALI ei ole SELV – Asennushetjeen pienjännitteen mukaan.	DALI er ikke SELV – Installasjonen er å betrakte som et lavspennings produkt.	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply
	Läs kompletterande datablad och manuelen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisääohje sekä asennushetjeen ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kyselisen dokumenttien tunteminen on osa vastuullista käytöä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen før du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsforståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.
Funktion	Toiminto	Bruk	Operation	
	Flat adresserbar DALI multisensor med integrerad applikations controller. Enheten förses med driftsspänning uteslutande via DALI-bussen. Om människor, djur eller andra värmekällor rör sig inom detektionsområdet slår enheten på DALI-armaturen helt automatiskt. Om inga rörelser upptäcks släcks ljuset igen efter 10 minuter. För att öka detektionsområdet kan alla B.E.G.-multisensorer användas med „DALI-SYS“-beteckningen i produktbeteckningen. Alla funktioner kan aktiveras med hjälp av tillbehör. Alla funktioner kan aktiveras med hjälp av tillbehör.	Erityisen ohut DALI-LINK-multimaster-tunnistin integroidulla DALI-ohjauskella. Laite saa käyttötäytteenitteen yksinomaan DALI-väylän kautta. Jos ihmiset, eläimet tai muut lämmönlähteet liikkuvat tunnistusalueella, laite kytkee DALI-valaisimet päälle täysin automaattisesti. Jos liikettä ei enää havaita, valo sammuu uudelleen 10 minuutin kuluttua. Tunnistusalueen laajentamisessa voidaan käyttää kaikkia B.E.G. multimaster-tunnistimia, joiden tuotemerkissä on ”DALI-LINK”-tunnus. Kaikki toiminnat voidaan aktivoida lisävarusteilla.	Flat, adresserbar DALI multisensor med integrert DALI applikasjonskontroller. Enheten leveres med driftsspennning via DALI bus. Hvis mennesker, dyr eller andre varmekilder beveger seg i deteksjonsområdet, slår enheten automatisk på DALI lamper. Hvis ingen bevegelse er oppdaget, slås lyset av etter 10 minutter. For å øke deteksjonsområdet, kan alle B.E.G. Multisensors merket med «DALI-SYS» i produktbeskrivelsen brukes. Alle funksjoner kan aktiveres ved hjelp av tilbehør. Alle funksjoner kan aktiveres av tilbehør.	Especially flat, addressable DALI multisensor with integrated DALI application controller. The device is supplied with operating voltage via the DALI bus. If humans, animals or other sources of heat move in the area of detection, the device automatically switches on DALI lamps. If no movement is detected, the light is switched off again after 10 minutes. To increase the detection range, all B.E.G. Multisensors with the identifier „DALI-LINK“ in the product description can be used. The complete functional range can only be activated using accessory.










93068

SV Montering


FI Asennus

NO Montering

EN Mounting

TAK/FP/FC/FC
93068Status
LEDs

Product Code



I	①	②	③
2.50 m	Ø 9.00 m	Ø 6.00 m	Ø 3.00 m

	Monteringsanvisningar	Aseennushojeet	Monteringstips	Mounting hints
	Montera skyddskåpan när kablarna är anslutna.	Suoja asennetaan kaapelien kytkennän jälkeen.	Monter dekset när kablene er terminert.	Mount the cover after introduction of the power cables.
	Förhindra störningskällor	Poista häiriölähöleet	Avgrens deteksjonsområdet	Exclude sources of interference
a)	Om detekteringsområdet är för stort eller det finns yta som inte bör övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärmningslameller.	Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se valvoo alueita, joita ei tarvitse tarkkailla, aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tulevilla rajauslevyllä.	Hvis deteksjonsområdet er for stort eller tar med seg områder som ikke ønskes dekket, kan en benytte de medfølgende avskermingen for å begrense deteksjonsområdet.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.
	LED indikeringar funktion	Merkkiledien toiminta	LED funksjoner	LED function indicators
	- Lyser kort: A Grön Detektering (Slave) B Röd Detektering C Vit -	-Lyhyesti päällä: A Vihreä Liike (Slave) B Punainen Liike C Valkoinen -	-Kort på: A Grønn Bevegelse (Slave) B Rød Bevegelse C Hvit -	-Shortly on: A Green Movement (Secondary) B Red Movement C White -
	- Permanent på: A Grön - B Röd Enhet avaktiverad C Vit Halvautomatisk	-Pysyvästi päällä: A Vihreä - B Punainen Yksikkö pois päältä C Valkoinen Puolautomaatti	-Permanent på: A Grønn - B Rød Enheten er deaktivert C Hvit Halvautomatisk	-Permanently on: A Green - B Red Device disabled C White Semi-automatic
	- Blinkar långsamt: A Grön Lokalisering B Röd Initialisering C Vit Lokalisering D Röd Lokaliseringad	-Vilkkuu hitaasti: A Vihreä Paikanus B Punainen Osoitteellistaminen C Valkoinen Paikanus D Punainen Paikanus	-Blinker sakte: A Grønn Lokalisering B Rød Initialisering C Hvit Lokalisering D Rød Lokalisert	-Flashing slowly: A Green Localization B Red Initialization C White Localization D Red Localization
	- Blinkar snabbt: A Grön Ljusvärdet har överskridits B Röd - C Vit -	-Vilkkuu nopeasti: A Vihreä Valoisuus yli valaistustason raja-arvon B Punainen - C Valkoinen -	-Blinker raskt: A Grønn Lysstyrkeinnstilling overskredet B Rød - C Hvit -	-Flashing fast: A Green Brightness setpoint exceeded B Red - C White -

93068	SV EU Declaration of conformity	FI EU:n vaatimustenmukaisuustodistus	NO EU erklæring	EN EU Declaration of conformity
	Produkten överensstämmer med riktlinjerna 1. EMC-direktivet 2014/30/EU 2. Lågspanningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU)	Tämä tuote noudattaa seuraavia sääönskiä: 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver: 1. EMC-direktiv 2014/30/EU 2. Lavspenningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)	This product respects the directives concerning 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)
Tillbehör	Lisätarvikkeet	Tilbehør	Accessory	
92121 PS-DALI-LINK-USB-REG	PS-DALI-LINK-USB-REG	PS-DALI-LINK-USB-REG	PS-DALI-LINK-USB-REG	
92112 IR-PD-DALI-Mini	IR-PD-DALI-Mini	IR-PD-DALI-Mini	IR-PD-DALI-Mini	
92692 Täckring PD11, vit	Koristerengas PD11, valkoinen	Dekkring PD11, hvit	Cover ring PD11, white	
92537 Täckring PD11, svart	Koristerengas PD11, musta	Collerette PD11, svart	Cover ring PD11, black	
92833 INF-Adaptersats / PD11, vit	EN-upotussarja / PD11, valkoinen	FM-Adaptersett / PD11, hvit	In-wall mounting set / PD11, white	
92994 Ram med fyrtakts design PD11-TAK	Nelömäinen koristekehys PD11-FP	Firkantet designramme PD11-FC	Square design frame PD11-FC	
Teknisk data	Tekniset tiedot	Tekniske data	Technical data	
DALI-BUS max. 22,5V ...	Spänning	Jännite	Spennin	Voltage
ca./approx. 0.1W	Strömförbrukning	Tehonkulutus	Effekt	Power input
7mA	Effektförbrukning	Typpiillinen DALI-virrankulutus	Strømforbruk	Typ. power input
	Terminal anslutningar: för enkelledad kabel	Terminaalit ovat yksisäikeiselle johtimelle.	Tilkoblingsklemmer: For enkjetern ledere	Terminal clamps: for solid one-wire conductors
360°	Detekteringsområde	Valvonta-alue	Detekteringsområde	Area of coverage
2 m / 5 m / 2,5 m	Monteringshöjd min./max / rekommenderad	Aseennuskorkeus min./maks./ suositueltu	Monteringshöyde min./maks./ anbefalt	Mounting height min./max./ recommended
52 x 48 mm	Mått	Mitat	Dimensjon	Dimensions
2,5 m 18°C	Detektering vid monteringshöjd Omgivningstemperatur	Valvonta-alue Aseennuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa	Detekteringsområde Monteringshöyde Omgivelsestemperatur	Range of coverage at mounting height Ambient temperature
① = Ø 9 m ② = Ø 6 m ③ = Ø 3 m	1 Gående tvärs 2 Gående mot 3 Sittande	1 Poikittainen liike 2 Kohtikävely 3 Istuva työ	1 På tvärs 2 Rett mot 3 Sittende	1 accross 2 towards 3 seated activities
II / IP20	Skyddsklass / IP- klass	Suojausluokka	Beskyttelsesklasse	Class / Degree of protection
-25°C + 50°C	Omgivningstemperatur	Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature
1s - 120 min	Eftergångstid	Viimeaika	Oppfølgingstid	Follow-up time
5 % - 100 % / 1 min - 120 min / ∞	Orienteringsljus	Opastusvalo	Orienteringslys	Orientation light
10 - 2500 Lux	Inställning av ljusvärde	Valaistustason raja-arvo	Belysningsnivå	Brightness set value
Kopplingsschema	Kytkenkäävö	Skjematisk diagram	Schematic diagram	
Kopplingsschema. Vid anslutning av detektor, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytkenkäävö – kytketäessä tunnistaa noudata laitteessa olevia liittimiä merkintöjä!	Koblingsskjema. Vær nøyde med tilkoblingen av detektoren.	Schematic diagrams – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the detector!	
			OR	
Självtest	Kalibrointivaihe	Testprosedyre	Self-test cycle	
Under de första 60 sekunderna efter det att nätspanningen har anslutits går detektorn igenom en självtillsynscykel. Under denna tid reagerar enheten inte på rörelser.	Tunnistin suorittaa 60 sekunnin kalibrointivaiheen käyttösähköjen kytkenän jälkeen. Kalibrointivaiheen aikana tunnistin ei reagoi liikkeeseen.	I de første 60-sekundene etter tilkopling av nettspenningen, går detektoren gjennom en selvtestsyklus. I løpet av denne tiden reagerer ikke enheten på bevegelse.	The product enters an initial 60-second self-test cycle when the supply is first connected (LEDs flash). During this time the device does not respond to movement.	

93068	SV Felsökning	FI Vianhaku	NO Feilsøking	EN Trouble shooting
	<p>1. Strömförbrukning på DALI slingan är för hög. Kontrollera energiförbrukningen för alla DALI-enheter i ditt system.</p> <p>2. Värmekällor i närheten Detektorer som är monterad i närlägg av ventilation eller värmekällor kan eventuellt innehålla risk för oavsiktlig detektion. Placer detektorerna på tillräckligt avstånd från störningskällor som ventilation, projektörer och varma luftströmmar mm.</p>	<p>1. Virran kulutus DALI-väylällä liian suuri. Kiinnitä huomiota laitteiden DALI-virrankulutukseen.</p> <p>2. Tunnistimien sijoittamisessa on huomioitava, että, etäisys ilmanvaihtokanaviin on riittävä häiriökytkentöjen välittämiseksi.</p>	<p>1. Strømtrekket er for stort på DALI bussen Sjekk det totale strømtrekket på alle DALI komponentene i systemet.</p> <p>2. Varmekilder i nærheten For eksempel hvis detektoren er i umiddelbar nærtid av ventilasjonsåpninger eller en projektor, kan de varme luftstrømmene utløse ønsket bevegelsesdeteksjon Plasser detektoren i god avstand til kilder som kan gi ønsket deteksjon.</p>	<p>1. Power consumption on DALI line too high Please be aware of the total power consumption of all the DALI units in your system.</p> <p>2. Heat sources in the vicinity If, for example, the detector is located in the immediate vicinity of ventilation slits or a projector, the warm air currents can trigger motion detection. Place the detector at a sufficient distance from potential sources of interference such as ventilation slits, projectors, beamers etc.</p>
	 <p>Produktsida på internet</p>	<p>Tuotesivu internetissä</p>	<p>Produktside på internett</p>	<p>Product page on the internet</p>