










Code	93546	93546	93546	93546
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen enkel door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel uitgevoerd worden en dit in overeenstemming met de elektrotechnische regels.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur complet.	Netspanning uitschakelen alvorens te beginnen met de montage. Dit toestel mag niet gebruikt worden om de aangesloten apparaten te isoleren van de voedingsspanning.
	DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung. Die DALI-Schraubklemmen dürfen nicht an 230 VAC angeschlossen werden!	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply. The DALI screw clamps must not be connected to 230 VAC!	DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées. Les bornes DALI ne doivent pas être raccordées à 230 VCA!	DALI is niet SELV – De installatievoorschriften voor laagspanning zijn van kracht. De DALI-schroefklemmen mogen niet op 230 VAC worden aangesloten!
	Lesen Sie dieses Beiblatt und die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieser Dokumente gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung!	Read this supplementary sheet and the operating instructions before putting the device into operation. Knowledge of these documents is part of the intended use!	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire et le mode d'emploi de l'appareil. La connaissance de ces documents fait partie de l'utilisation conforme !	Lees dit aanvullende blad en de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van deze documenten maakt deel uit van het beoogde gebruik!
Funktion	Function	Function	Fonctionnement	Functie
	Reichweitenstarker DALI-2 Multisensor (Input Device). Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor. Versorgungsspannung über DALI-Bus.	Wide motion detection range DALI-2 multisensor (Input Device). Mixed light measurement with internal and external light sensor. Powered via DALI bus.	Multisensor DALI-2 (Input Device) avec grande zone de détection. Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur. Alimentation via bus DALI.	DALI-2 multisensor (Input Device) met een groot detectiebereik. Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor. Voeding via de DALI-bus.
	Addressier- und nutzbar gemäß IEC 62386 Teil 103 (Steuergerät). Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit. Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit. Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teil 101/103/303/304 unterstützen.	Addressable according to IEC 62386 Part 103 (control device). Instance 0 provides information regarding occupancy and movement for the DALI bus according to IEC 62386 part 303. Instance 1 provides LUX values for the DALI bus according to IEC 62386 part 304. Parameterisation is possible via mandatory Multimaster Application-Controller of any manufacturer. This controller must support IEC 62386 parts 101/103/303/304	Addressable et utilisable selon IEC 62386 Partie 103 (unité de commande). La section 0 fournit des informations sur la détection de mouvements sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 303. La section 1 fournit les valeurs LUX sur le bus DALI selon IEC 62386 partie 304. Le paramétrage est possible par l'intermédiaire d'un contrôleur d'application multimâtres provenant de n'importe quel fabricant. Ce contrôleur doit être compatible avec la norme IEC 62386 partie 101/103/303/304.	Adresbaar en bruikbaar overeenkomstig IEC 62386 Part 103 (besturingseenheid). Afdeling 0 geeft informatie over bewegingsdetectie volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus. Afdeling 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus. Parametrisering is mogelijk via een vereiste multimaster applicatiecontroller van elke fabrikant. Deze controller moet IEC 62386 deel 101/103/303/304 ondersteunen.

**93546****DE Montage****UK Mounting****FR Montage****NL Montage**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-

	<b>Montagehinweise</b>	<b>Mounting hints</b>	<b>Consignes de montage</b>	<b>Montagehandleiding</b>
► <b>Fig. 1</b>	Federklemme abschrauben, wenn UP- oder AP-Montage erwünscht ist.	Unscrew the spring clamp if flush-mounting or surface-mounting is desired.	Dévisser la pince à ressort si un montage encastré ou en applique est souhaité.	Schroef de veerklem los als inbouw of opbouw gewenst is.
► <b>Fig. 2</b>	DALI-Drähte werden mit kleinem Schlitzschraubendreher angeschlossen.	DALI wires are connected with a small slotted screwdriver.	Les câbles DALI sont à raccorder à l'aide d'un petit tournevis plat.	DALI draden met een kleine platte schroevendraaier aansluiten
► <b>Fig. 3.a</b>	Gerät wird in Zwischendecke eingeführt.	Device is inserted into false ceiling.	Insertion dans un faux plafond	Toestel in vals plafond inbrengen
► <b>Fig. 3.b</b>	Gerät wird an UP-Dose befestigt.	The device is attached to a flush-mounted box.	L'appareil est fixé à la boîte d'enca斯特ment.	Het apparaat wordt aan de inboundoos bevestigd.
► <b>Fig. 3.c</b>	Gerät wird auf AP-Adapter befestigt.	Device is mounted on SM adapter.	L'appareil est monté sur l'adaptateur AP.	Apparaat is gemonteerd op OB-adapter.
► <b>Fig. 3</b>	Beim Aufsetzen der Abdeckung muss der Lichtsensor 1 frei bleiben.	When replacing the cover, please take care that the opening for light sensor 1 is placed on the same.	En remplaçant le couvercle, veillez respecter que l'ouverture pour le capteur de lumière 1 est placée sur ce capteur.	Bij het vervangen van de afdekking moet de lichtsensor 1 vrij blijven.
► <b>Fig. 4</b>	Abdecklamellen (e) zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.	Blinds (e) are clipped to restrict detection area.	Mise en place des obturateurs (e) pour limiter la zone de détection.	Afdekklamellen (e) opknippen om de detectiezone te beperken.
► <b>Fig. 5</b>	Lichtsensor 1 für Punkt-Lichtmessung, Lichtsensor 2 für Umgebungslichtmessung.	Light sensor 1 for point light-measurement, light sensor 2 for ambient light measurement.	Capteur de lumière 1 pour la mesure de la lumière ponctuelle, capteur de lumière 2 pour la mesure de la lumière ambiante.	Lichtsensor 1 voor puntlichtmeting, lichtsensor 2 voor omgevingslichtmeting.
	<b>Inbetriebnahme</b>	<b>Initial operation</b>	<b>Opération initiale</b>	<b>Inbedrijfstelling</b>
	<b>Allgemein:</b> Das Gerät kann nach der Montage direkt und gemäß der Anleitung der zur Verfügung gestellten Software des jeweiligen Controller-Herstellers in Betrieb genommen werden.	<b>General:</b> The device can be put into service directly after mounting, following the software instructions from the relevant controller manufacturer.	<b>Général :</b> L'appareil peut être mis en service directement après le montage et conformément à la notice du logiciel du fabricant de contrôleur mise à disposition.	<b>Algemeen:</b> Het apparaat kan na de montage direct en overeenkomstig de handleiding van de ter beschikking gestelde software van de desbetreffende controllerfabrikant in bedrijf worden genomen.
	<b>Ausgrenzen von Störquellen</b>	<b>Exclude sources of interference</b>	<b>Exclusion des sources de perturbation</b>	<b>Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten</b>
► <b>Fig. 4</b>	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdecklamellen der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être détectées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée.	Indien het detectiegebied van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdekklamellen.

93546	DE Selbstprüfzyklus	UK Self-test cycle	FR Cycle d'autocontrôle	NL Zelftestcyclus
	In den ersten 20 s nach Zuführung der DALI-Bus-Spannung durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	During the first 20 sec after connecting to the DALI bus power, the product will enter a self-test cycle. During this time the device does not respond to movement.	Au cours des premières 20 s après la remise sous tension, le détecteur procède à un cycle d'autocontrôle. Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.	Wanneer de spanning op de melder wordt aangesloten, ondergaat het toestel een zelftestcyclus van 20 seconden. Tijdens deze cyclus reageert de detector niet op beweging.
	LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators	Indicateurs de fonctionnement à LEDs	Indicatie LED's
► Fig. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kurz an:</b> A Grün Bewegung B Rot - C Weiß -</li> <li><b>Blinkt:</b> A Grün Lokalisierung B Rot Initialisierung C Weiß Lokalisierung D Rot Lokalisierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Shortly on:</b> A Green Movement B Red - C White -</li> <li><b>Flashing:</b> A Green Localisation B Red Initialisation C White Localisation D Red Localisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Allumées (courtes):</b> A Verte Mouvements B Rouge - C Blanche -</li> <li><b>Clignotement:</b> A Verte Localisation B Rouge Initialisation C Blanche Localisation D Rouge Localisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort aan:</b> A Groen Beweging B Rood - C Wit -</li> <li><b>Knippert:</b> A Groen Localisatie B Rood Initialisatie C Wit Localisatie D Rood Localisatie</li> </ul>
	EU-Konformitätserklärung	UK Declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	EU-Conformiteitsverklaring
 	<p>Das Produkt erfüllt die Richtlinien über</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)</li> <li>die Niederspannung (2014/35/EU)</li> <li>die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU)</li> </ol>	<p>This product respects the directives concerning</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Electrical Equipment Safety Regulation 2016</li> <li>Electromagnetic Compatibility Regulation 2016</li> <li>The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012</li> </ol> <p>Contact</p> <p>B.E.G. UK Ltd., Apex Court - Grove House - Camphill Road - West Byfleet, Surrey KT14 6SQ</p>	<p>Ce produit répond aux directives sur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE)</li> <li>la basse tension (2014/35/UE)</li> <li>la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE)</li> </ol>	<p>Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)</li> <li>Laagspanning (2014/35/EU)</li> <li>Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)</li> </ol>
	Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	Technische gegevens
	Parametrierung: per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101, 103, 303 und 304 unterstützt.	Settings: via application which supports DALI multisensors (IEC 62386 parts 101/103/303/304).	Réglages : par application supportant multicapteurs DALI selon IEC62386, parties 101, 103, 303 et 304.	Parametrering: via DALI-multisensorenondersteunende toepassing volgens IEC62386, delen 101, 103, 303 en 304.
DALI-BUS max. 22.5V ---	Spannung	Voltage	Tension nominale	Spanning
7 mA	Stromaufnahme	Typ. power input	Absorption de courant	Nominale stroomopname
 0.5 - 2.5 mm² ↔ 10mm	Anschlussklemmen: für eindrahtige Leiter	Terminal clamps: for solid one-wire conductors	Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide	Aansluitklem: eendradige geleider
360°	Erfassungsbereich	Area of coverage	Zone de détection	Detectiehoek
2 m / 5 m / 2.5 m	Montagehöhe min./max./ empfohlen	Mounting height min./max./ recommended	Hauter de montage min./max./ recommandé	Montagehoogte min./max./ aanbevolen
► Fig. 7 2.5 m 18°C ① = max. Ø 24.0 m ② = max. Ø 8.0 m ③ = max. Ø 6.4 m	Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur 1 quer 2 frontal 3 sitzende Tätigkeiten	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards 3 seated activities	Portée pour hauteur de montage température ambiante 1 transversale 2 frontale 3 activité assise	Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur 1 dwars 2 frontaal 3 zittende activiteiten
450 m²	Überwachte Fläche bei tangentia- ler Bewegung bezogen auf 2,5 m Montagehöhe	Monitored surface, when the detector is mounted at 2.5 m mounting height and for tangentia- l approach	Surface contrôlée, lorsque le détecteur est monté à la hauteur 2,5 m et pour une approche tangentelle	Detectiezone, wanneer de melder gemonteerd is op 2,5 m hoogte en voor dwars langs de melder lopen
II / IP20	Schutzklasse / Schutztart	Class / Degree of protection	Classe / Type de Protection	Klasse / Beschermingsgraad
Ø 103 x 96 mm	Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Afmetingen
-25°C - +50°C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgevingstemperatur
0 - 4095 Lux	Lichtmessung	Measured light output	Mesurage du lumière	Lichtmeting uitgave

93546


**DE** Schematisches Schaltbild**UK** Schematic diagram**FR** Schéma de raccordement**NL** Aansluitschema

Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!

Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!

Schéma de raccordement débâse – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !

Aansluitschema' – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!

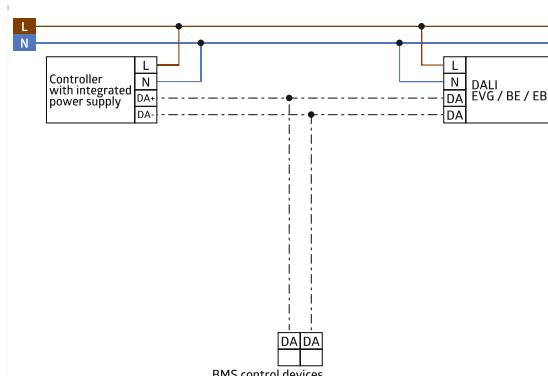**Zubehör****Accessory****Accessoires****Accessoires**92199 Ballschutzkorb BSK  
(Ø 200 x 90 mm)Wire basket BSK  
(Ø 200 x 90 mm)Panier de protection BSK  
(Ø 200 x 90 mm)Beschermingskorf BSK  
(Ø 200 x 90 mm)93307 AP Montageset IP54 PD2N- /  
PD4N-UPSM socle mounting set IP54  
PD2N- / PD4N-FMAP set de montage IP54  
PD2N- / PD4N-ENOB montage set IP54 PD2N- /  
PD4N-VZ

93073 Korridorlinse PD4N Type A

Corridor lens PD4N type A

Lentille de couloir PD4N type A

Corridor lens PD4N type A

**Fehlersuche****Trouble shooting****Dépannages****Foutopsporing**

**1. Zu hoher Stromverbrauch an DALI-Linie / Berücksichtigen**  
Sie bitte bei Ihrem System die Gesamtstromaufnahme aller DALI-Einheiten.

**1. Power consumption on DALI line too high**  
Please be aware of the total power consumption of all the DALI units in your system.

**1. Surconsommation sur la ligne DALI**  
Vérifier la consommation totale de l'ensemble de vos produits DALI.

**1. Hoog verbruik op DALI bus**  
Hou aub rekening met de totale stroomopname van alle DALI toestellen in uw systeem.

**2. Wärmequellen in der näheren Umgebung**

Befindet sich der Melder zum Beispiel in unmittelbarer Nähe von Lüftungsschlitzen oder einem Projektor, können die daraus entstehenden warmen Luftströmungen eine Bewegungsdetektion auslösen. Platzieren Sie den Melder in ausreichend großer Entfernung zu potentiellen Störquellen wie Lüftungsschlitzen, Projektoren, Beamern, etc.

**2. Heat sources in the vicinity**  
If, for example, the detector is located in the immediate vicinity of ventilation slits or a projector, the warm air currents can trigger motion detection. Place the detector at a sufficient distance from potential sources of interference such as ventilation slits, projectors, beamers, etc.

**2. Sources de chaleur à proximité**  
Si, par exemple, le détecteur est proche d'une source de perturbation (ventilation, luminaire...), l'air chaud peut provoquer une détection de mouvement. Veuillez placer le détecteur dans une distance suffisante des sources d'interférences comme ventilation, projecteurs, vidéoprojecteurs, etc.

**2. Warmtebronnen in de buurt**  
Als de detector in de onmiddellijke omgeving van ventilatieopeningen of een projector is geplaatst, kan de warme luchtstroom de bewegingsmelder activeren. Plaats de detector op voldoende afstand van mogelijk stoerbronnen zoals ventilatieopeningen, projectors, beamers, enz.



Produktseite im Internet

Product page on the internet

Page produit sur notre site internet

Productpagina op het internet

Code	93546	93546	93546	93546
	<b>DK</b> Sikkerhedsforskrift	<b>ES</b> Avisos de seguridad	<b>IT</b> Indicazioni di sicurezza	<b>PT</b> Instruções de segurança
	Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af elektro-sagkyndige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en elektro-sagkyndig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.	MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.	I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.	MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.
	Denne sensor er ikke egnet til åbning.	Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.	Questo apparecchio non è adatto come protezione per lo scollegamento della rete principale.	Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.
	DALI er ikke SELV (safety extra-low voltage) - Installationsreglerne for lavspænding gælder. DALI skruterminalerne må ikke forbides til 230 VAC!	DALI no es SELV - Se aplica el reglamento de instalación para baja tensión. Los bornes de conexión atornillada DALI no deben conectarse a 230 VAC.	DALI non è SELV - Si applicano le norme di installazione per la bassa tensione. I morsetti a vite DALI non devono essere collegati a 230 VAC!	DALI não é MBTS - Aplicam-se as boas práticas e o regulamento de instalação para baixa tensão. Os terminais de bus DALI não podem ser ligados a 230 VAC!
	Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilsvigtede anvendelse.	Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.	Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.
Funktionsmåde	Funktionamento	Funzionamento	Funzionamento	Modo de funcionamento
	DALI-2 multisensor med lang rekkevidde (indgangsenhed). Blandet lysmåling ved hjælp af en intern og ekstern lyssensor. Forsyningsspænding via DALI-bus.	Multisensor DALI-2 de largo alcance (dispositivo de entrada). Medición de luz mixta mediante sensor de luz interno y externo. Tensión de alimentación vía bus DALI.	Multisensore DALI-2 a lungo raggio (dispositivo di ingresso). Misurazione della luce mista tramite sensore di luce interno ed esterno. Tensione di alimentazione tramite il bus DALI.	Multisensor DALI-2 de longo alcance (dispositivo de entrada). Medição mista de luz através de sensores de luz interno e externo. Alimentação através de bus DALI.
	Addresserbar og anvendelig i overensstem-melse med IEC 62386 del 103 (styrenehed). Instans 0 indeholder oplysninger om rumbelægning og bevægelsesdetektion i overensstemmelse med IEC 62386 del 303 i forbindelse med DALI-Bus. Instans 1 indeholder LUX-værdier i overensstemmel-se med IEC 62386 del 304 i forbindelse med DALI-bus. Parameterindstilling er mulig via en påkravet multimaster-applikations-controller fra en hvilken som helst producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 del 101/103/303/304.	Dirigible y utilizable según la norma IEC 62386 parte 103 (dispositivos ). La característica 0 facilitada al bus DALI ofrece información relativa a la ocupación de la estancia y la detección de movimiento, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 303. La característica 1 facilitada al bus DALI ofrece valores en LUX, de conformidad con la norma IEC 62386 Parte 304. Es posible realizar la configuración a través de un controlador de aplicación multimaster de otro fabricante. El controlador debe cumplir con la norma IEC 62386 Parte 101/103/303/304.	Indirizzabile e utilizzabile secondo IEC 62386 parte 103 (dispositivo di controllo). L'istanza 0 fornisce informazioni sull'occupazione della stanza e sul rilevamento del movimento sul bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303. L'istanza 1 fornisce valori LUX sul bus DALI secondo IEC 62386 parte 304. La parametrizzazione è possibile tramite un Multimaster Application Controller, obbligatorio, di qualsiasi produttore. Questo controller deve supportare IEC 62386 parte 101/103/303/304.	Dispositivo de controlo endereçável e funcionamento de acordo com a IEC 62386 parte 103. A variável 0 (Instance 0) fornece informações relativas à ocupação da sala e deteção de movimento de acordo com a IEC 62386 parte 303 no bus DALI. A variável 1 (Instance 1) fornece valores de LUX de acordo com a IEC 62386 parte 304 no bus DALI. A parametrização tem obrigatoriamente de ser realizada através dum Controlador de Aplicação Multimestre que pode ser de qualquêra fabricante desde que suporte IEC 62386 parte 101/103/303/304.








93546

DK Montering

ES Montaje

IT Montaggio

PT Montering

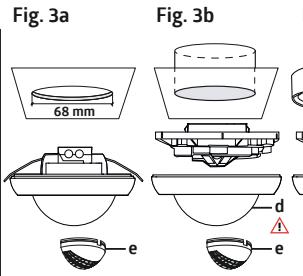

	1	2	3
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-

	Installationsvejledning	Instrucciones de montaje	Istruzioni per il montaggio	Instruções de montagem
► Fig. 1	Skr fjederklemmen af hvis UP- eller AP-montering ønskes.	Desmonte las abrazaderas de muelle si se requiere un montaje semiempotrado o en superficie.	Svitare il terminale a molla se è richiesto il montaggio a filo o in superficie.	Desaparafusar o suporte de mola se for necessário realizar montagem encastrada ou de superfície.
► Fig. 2	DALI-ledningerne forbides med en lille kærvskruetrækker.	Los cables DALI se conectan utilizando un pequeño destornillador plano.	I fili DALI sono collegati con un piccolo cacciavite a taglio.	Os condutores DALI são ligados com uma pequena chave de fendas.
► Fig. 3.a	Enheden indsættes i mellemdækket.	El dispositivo se inserta en el falso techo.	Il dispositivo è inserito nel controsoffitto.	O dispositivo é inserido no teto falso.
► Fig. 3.b	Enheden fastgøres til UP-stikket.	El dispositivo se fija a la caja empotrada.	Il dispositivo è fissato alla scatola da incasso.	O dispositivo é fixado à caixa de montagem embutida.
► Fig. 3.c	Enheden fastgøres til AP-adapteren.	El dispositivo se fija al adaptador de superficie.	Il dispositivo è fissato all'adattatore di superficie.	O dispositivo é fixado à caixa de montagem de superfície.
► Fig. 3	Når dækslet (d) er sat på, skal lyssensoren 1 forblive fri.	Al montar la tapa (d), el sensor de luz 1 debe quedar libre.	Quando si monta il coperchio (d), il sensore di luce 1 deve rimanere libero.	Ao reposar a tampa (d), tome atenção para que a abertura para o sensor de luz 1 fique na posição adequada para o seu correto funcionamento.
► Fig. 4	Dækklameller (e) til begrænsning af detekteringsområdet	Carártulas obturadoras (e) para limitar el rango de detección.	Coprire le lamelle (e) per limitare il campo di rilevamento.	As máscaras (e) são encaixadas para restringir o alcance de deteção.
► Fig. 5	Lyssensor 1 til måling af punktlys, lyssensor 2 til måling af omgivende lys.	Sensor de luz 1 para la medición de luz puntual, sensor de luz 2 para la medición de luz ambiental.	Sensore di luce 1 per la misurazione della luce puntuale, sensore di luce 2 per la misurazione della luce ambientale.	Sensor de luz 1 para medida de luz puntual, sensor de luz 2 para medida da luz ambiente.
	Ibrugtagning	Puesta en marcha	Commissioning	Comissionamento
	Generelt: Enheden kan sættes i drift direkte efter installationen i overensstemmelse med instruktionerne til den software, der er leveret af den respektive controller-producent.	De manera general, el dispositivo puede ponerse directamente en funcionamiento tras su instalación de acuerdo con las instrucciones del software suministrado por el respectivo fabricante del controlador.	Generale: Il dispositivo può essere messo in funzione direttamente dopo l'installazione e secondo le istruzioni del software fornito dal rispettivo produttore del controllore.	Geral: O dispositivo pode ser colocado em funcionamento logo após a instalação, seguindo as instruções do software do fabricante do controlador multitemestre ao qual este foi ligado.
	Udelukkelse af interferenskilder	Limitación de interferencias	Limitare le fonti di interferenza	Fontes limitadoras de interferência
► Fig. 4	Hvis detekterens detekteringsområde er for stort eller dækker områder, der ikke skal overvåges, kan området reduceres eller begrænses efter behov med de vedlagte dæklameller.	Si el alcance del detector es demasiado grande o cubre zonas que no deben ser vigiladas, se puede reducir o restringir el alcance según sea necesario utilizando las carártulas obturadoras adjuntas.	Se il campo di rilevamento del rilevatore è troppo grande o copre aree che non dovrebbe essere monitorate, il campo può essere ridotto o limitato come richiesto utilizzando le lamelle di copertura indicate.	Se o alcance de deteção do detector for demasiado grande ou cobrir áreas que não devem ser monitorizadas, o alcance pode ser reduzido ou restrin-gido, de acordo com as necessi-dades, utilizando as máscaras incluídas para o efeito.

<b>93546</b>	<b>DK</b> Selvtestcyklus	<b>ES</b> Ciclo de autocontrol	<b>IT</b> Ciclo di autotest	<b>PT</b> Ciclo de autoteste
	I de første 20 sekunder, efter at DALI-busspændingen leveres, gennemgår detektoren en selvtestcyklus. I løbet af denne tid reagerer enheden ikke på bevægelse.	Durante los primeros 20 s tras la conexión de la alimentación del bus DALI, el detector realiza un ciclo de autotest. Durante este tiempo, el dispositivo no reacciona a ningún movimiento.	Nei primi 20s dopo l'applicazione della tensione del bus DALI, il rilevatore esegue un ciclo di auto-test. Durante questo periodo, il dispositivo non reagisce al movimento.	Nos primeiros 20 s após a aplicação da tensão do bus DALI, o detector passa por um ciclo de autoteste. Durante este período, o dispositivo não reage ao movimento.
	<b>LED-funktionsindikatorer</b>	<b>Indicadores LED de función</b>	<b>Indicatori di funzione a LED</b>	<b>Indicadores de função LED na zelftestcyclus</b>
► Fig. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tændt i kort tid:</b> A Grøn Bevægelse B Rød - C Hvid -</li> <li><b>Blinker:</b> A Grøn Lokalisering B Rød Initialisering C Hvid Lokalisering D Rød Lokalisering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Encendido breve:</b> A Verde Movimiento B Rojo - C Blanco -</li> <li><b>Parpadeo:</b> A Verde Localización B Rojo Inicialización C Blanco Localización D Rojo Localización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lampeggio breve:</b> A Verde Movimento B Rosso - C Bianco -</li> <li><b>Lampeggiante:</b> A Verde Localizzazione B Rosso Inizializzazione C Bianco Localizzazione D Rosso Localizzazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Acendimento curto:</b> A Verde Movimento B Vermelho - C Branco -</li> <li><b>Piscar:</b> A Verde Localização B Vermelho Inicialização C Branco Localização D Vermelho Localização</li> </ul>
	<b>EU Overensstemmelseserklæring</b>	<b>Declaración de conformidad UE</b>	<b>Dichiarazione di conformità UE</b>	<b>Declaração de conformidade UE</b>
 	Dette produkt overholder disse standarder 1. Elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU 2. Lavspænding 2014/35/EU 3. Begrensning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 2011/65/EU	Este producto cumple con las directivas siguientes 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/EU) 2. Baja tensión (2014/35/EU) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/EU)	Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. Bassa tensione (2014/35/UE) 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE)	O produto está em conformidade com as diretrizes relativas 1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/EU) 2. à baixa tensão (2014/35/EU) 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/EU)
	<b>Tekniske data</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>Dati tecnici</b>	<b>Dados técnicos</b>
	Parameterindstilling: pr. applikation, som understøtter DALI-multisensorer ifølge IEC62386 dele 101, 103, 303 og 304.	Parametrización: por aplicación compatible con los multisensores DALI según la norma IEC62386 partes 101, 103, 303 y 304.	Parametrizzazione: per applicazione che supporta i multisensori DALI secondo IEC62386 parte 101, 103, 303 e 304.	Parametrização: através de aplicação que suporta multisensores DALI de funcionamento de acordo com a IEC 62386 partes 101, 103, 303 e 304.
<b>DALI-BUS max. 22.5V</b>	Spænding	Tensión de alimentación	Tensione	Tensão
7 mA	Strømforbrug	Consumo actual	Ingresso di alimentazione	Potência entrada:
 0.5 – 2.5 mm² ↔ 10mm	Terminaler: til faste ledere	Terminales: para conductores rígidos	Terminali: per conduttori solidi	Terminals de ligação: para condutores rígidos
360°	Detekteringsområde	Ángulo de detección	Campo di rilevamento	Área de deteção
2 m / 5 m / 2.5 m	Monteringshøjde min./maks./anbefalet	Altura de montaje min./máx./recomendada	Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance	Altura de montagem min./máx./recomendada
► Fig. 7 2.5 m ① = max. Ø 24.0 m ② = max. Ø 8.0 m ③ = max. Ø 6.4 m	Rækkevidde på Monteringshøjde Omgivelsernes temperatur 1 på tværs 2 frontal 3 sidende	Rango de cobertura a la altura de montaje Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal 3 actividad sentada	Raggio d'azione a Altezza di montaggio Temperatura ambiente 1 trasversale 2 frontale 3 presenza fissa	Alcance a Altura de montagem Temperatura ambiente 1 transversal 2 em direção a 3 atividade sentada
450 m²	Overvåget område med tangentiel bevægelse relateret til en monteringshøjde på 2,5 m	Zona de detección de movimiento transversal a una altura de 2,5 m de montaje	Area monitorata con movimento tangenziale riferito a 2,5 m di altezza di montaggio	Área de cobertura, com o detector instalado a 2,5 m de altura e com movimento de aproximação tangencial
II / IP20	Beskyttelseskasse / beskyttelse	Clase / Grado de protección	Classe di protezione / tipo	Classe / grau de proteção
Ø 103 x 96 mm	Mål	Dimensiones	Dimensioni	Dimensões
-25°C - +50°C	Omgivelsernes temperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	Temperatura ambiente
0 - 4095 Lux	Lysmåling	Medición de la luz	Misurazione della luce	Saída de medição de iluminância

93546

**DK** Skematisk diagram

Skematisk diagram – bemærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!

**ES** Esquema de conexión


Esquema de conexión – por favor, observe los cables de conexión cuando los conecte.

**IT** Schema di cablaggio

Schema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cabaggio.

**PT** Esquema elétrico

Esquema elétrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!

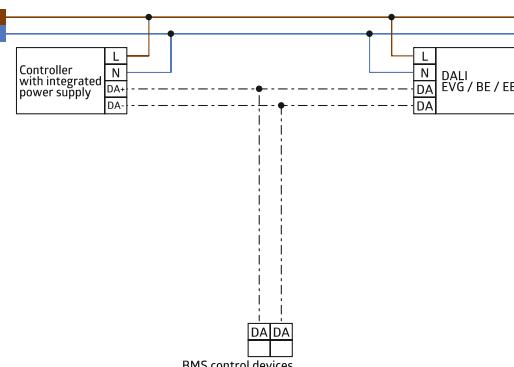**Tilbehør**

92199 Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

**Accesorios**

Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

**Accessori**

Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

**Acessórios**

Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

93307 P Sokkel/underlag IP54 PD2N- / PD4N-DM

Set de montaje SU IP54 PD2N- / PD4N-EM

Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP

Conjunto de montagem de superfície SM IP54 PD2N- / PD4N-FM

93073 Korridor linse PD4N type A

Lente especial pasillos PD4N tipo A

Lente corridoio PD4N type A

Lente de corredor PD4N do tipo A

**Fejlfinding****Solución de problemas****Risoluzione problemi****Foutopsporing**

**1. For højt strømforbrug på DALI-linjen**  
Overvej det samlede strømforbrug for alle DALI-enheder til dit system.

**1. Consumo excesivo en la línea DALI**

Tenga en cuenta el consumo total de corriente de todos los componentes DALI de su sistema.

**1. Consumo eccessivo di corrente sulla linea DALI**

Considerate il consumo totale di corrente di tutte le unità DALI nel vostro sistema.

**1. Consumo excesivo de corrente na linha DALI**  
Por favor, tenha em consideração o consumo total de corrente de todas as unidades DALI no seu sistema.

**2. Varmekilder i nærheden**  
Hvis detektoren f.eks. er placeret i umiddelbar nærhed af ventilationsåbninger eller en projektor, kan de deraf resulterende varme luftstrømme udlöse bevægelses-detectering. Anbring detektoren i tilstrækkelig stor afstand fra potentielle inter-fersenskilder såsom ventilationsåbninger, projektorer osv.

**2. Fuentes de calor en las inmediaciones**

Si el detector se encuentra ubicado cerca de salidas de aire o de un proyector, por ejemplo, las corrientes resultantes pueden activar la detección de movimiento. Coloque el detector a una distancia suficientemente grande de posibles fuentes de interferencia, como salidas de aire, proyectores, etc.

**2. Fonti di calore nelle immediate vicinanze**

Se il rilevatore si trova nelle immediate vicinanze di fessure di ventilazione o di un proiettore, per esempio, le correnti d'aria calda risultanti possono innescare il rilevamento del movimento. Posizionare il rilevatore a una distanza sufficientemente grande da potenziali fonti di interferenza come fessure di ventilazione, proiettori, beamers, ecc.

**2. Fontes de calor na proximidade**

Se o detector estiver localizado na proximidade de grelhas de ventilação ou de um projetor, por exemplo, as correntes de ar quente podem desencadear um sinal de detecção de movimento. Instale o detector a uma distância suficiente de potenciais fontes de interferência, tais como grelhas de ventilação, projetores, feixes de luz, etc...



Datablad på Internet

Página del producto en Internet

Pagina del prodotto su Internet

Página do produto na Internet

Code	93546	93546	93546	93546
	 Příprava montáže	 Przygotowanie do montażu	 Előkészítés, beállítás	 Инструкция по технике безопасности
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasiláním z sítí 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez pracowników osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	A 110 - 240 V-s hálózaton történő munkavégzés csak hozzá értő szakember vagy hozzá értő személy felügyelete mellett az előírásoknak megfelelően történhet.	Работы по электроснабжению могут производиться только квалифицированными специалистами или промышленно-техническими сотрудниками под руководством и наблюдением квалифицированного персонала в соответствии с электротехническими правилами.
	Odpojte napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.	Przed przystąpieniem do montażu należy odkleić zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztására.	Отключите питание перед установкой! Это устройство не может одновременно использоваться с другим оборудованием в сети.
	DALI není SELV – Plati instaláční předpisy pro nízké napětí. Šroubové svorky DALI se nesmí připojovat na 230 VAC!	DALI nie je napäťom SELV - obviujejúca inštrukcia montážu dla nískiego napięcia. Zaciiski śrubowe DALI nie mogą być połączone do napięcia 230 VAC!	A DALI nem SELV (biztonsági érintésvédelmi törpefeszültségű áramkör, mely minden esetben földelőtlen) – a kifeszültségre vonatkozó beszrelési utasítások érvényesek. A DALI csavarozható csatlakozóját nem szabad 230 VAC-hoz csatlakoztatni!	DALI не является низковольтным оборудованием. Используйте инструкции по установке для низкого напряжения. Винтовые клеммы DALI не должны подключаться к сети 230 V!
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego użycia urządzenia.	A készülék beépítése és üzembelélyezése előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete.	Перед вводом устройства в эксплуатацию прочтите этот текст и инструкцию по эксплуатации. Эти документы являются важной частью техники безопасности!
	<b>Provoz</b>	<b>Opis działania</b>	<b>Működés</b>	<b>Эксплуатация</b>
	Multisenzor DALI-2 (vstupní zařízení) s velkým dosahem. Měření smíšeného světla pomocí světelného senzoru umístěného uvnitř a venku. Napájeci napětí prostřednictvím sběrnice DALI.	Szeroki zakres detekcji ruchu DALI-2 multisensor (urządzenie wejściowe). Mieszany pomiar światła za pomocą wewnętrznego i zewnętrznego czujnika światła. Zasilanie przez magistralę DALI.	Széles mozgásérzékelési területtel rendelkező DALI-2 multiverzékelő (bemeneti berendezés). Kevert fénymérés belső és külső fényerzékelővel. Megtáplálás DALI buszon keresztül.	Мультисенсор DALI-2 с большой зоной обнаружения движений (Input Device). Измерение смешанного уровня освещенности. Питание по шине DALI.
	Adresovatelné a použitelné dle IEC 62386 část 103 (řídicí jednotka). Stupeň 0 zajišťuje na sběrnici DALI informace o obsazenosti a detekci pohybu dle IEC 62386 část 303. Stupeň 1 poskytuje na sběrnici DALI hodnoty LUX dle IEC 62386 část 304. Parametrizace je možná přes nezbytnou aplikaci ovladače Multimaster od libovolného výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 část 101/103/303/304.	Adresowalny zgodnie z IEC 62386 częścią 103 (urządzenie sterujące). Instancja 0 dostarcza informacji o zajętości i ruchu dla magistrali DALI zgodnie z IEC 62386 częścią 303. Instancja 1 dostarcza wartości LUX dla magistrali DALI zgodnie z IEC 62386 częścią 304. Parametryzacja jest możliwa za pomocą obowiązkowego sterownika Multimaster-Application-Controller dowolnego producenta. Sterownik ten musi obsługiwać IEC 62386 część 101/103/303/304.	IEC 62386 103. rész szerint (vezérlőszokk叱 címzettetől. 0 beállítása esetén jelenlét és mozgás adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 303. rész szerint. 1 beállítása esetén LUX érték adatokat küld a DALI buszra az IEC 62386 304. rész szerint. A paraméterezeit bármiely gyártó kötelező multimaster alkalmazásávezérjét használva történhet. Ennek a vezérlőnek támogatnia kell az IEC 62386 101./103./303./304. részt.	Адресное устройство в соответствии с IEC62386, ч. 103. Переменная 0 предоставляет информацию о присутствии и обнаружении движения согласно IEC 62386, ч. 303, на шине DALI. Переменная 1 предоставляет значения LUX для шины DALI в соответствии с IEC 62386, ч. 304. Параметризация возможна только через Multimaster-Application-Controller любого бренда, который должен поддерживать IEC 62386, части 101/103/303/304.










93546

CZ Instalace

PL Montaż

HU Elhelyezés

RU Монтаж



	1	2	3
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-

	Pokyny k montáži	Wskazówki montażowe	Szerelési tippek	Рекомендации по установке
► Fig. 1	Pružinovou svorkou odšroubujte, když je požadována montáž pod omítku nebo na omítku.	Odkręcić zacisk sprężynowy, jeśli wymagany jest montaż podtynkowy lub natynkowy.	Csavarozza ki a rugós rögzítőt, ha szülyesztett szerelésre vagy felületre szerelésre van szükség.	Отвинтите пружинный зажим, если необходим монтаж заподлицо или на накладной монтаж.
► Fig. 2	Vodiče DALI se připojují malým plochym šroubovákem.	Przewody DALI podłączają się za pomocą małego płaskiego śrubokręta.	A DALI vezetékek bekötése egy kis laposfejű csavarhúzóval történik.	Провода DALI подключаются с помощью маленькой шлицевой отвертки.
► Fig. 3,a	Přístroj se umístí do mezistropu.	Urządzenie umieszcza się w suficie podwieszonym.	Az eszköz elhelyezése az általmeny-nyezetbe történik.	Устройство для скрытого монтажа в подвесной потолок.
► Fig. 3,b	Přístroj se upevní na krabici pod omítku.	Urządzenie montowane jest w puszcze podtynkowej.	Az eszköz egy szülyesztődobozba csatlakozik.	Устройство крепится к коробке для скрытого монтажа.
► Fig. 3,c	Přístroj se upevní na adaptér na omítku.	Urządzenie jest zamontowane na adapterze SM.	Az eszköz szerelése egy felületre szerelhető adapterre történik.	Устройство крепится на SM-адаптере (накладной монтаж).
► Fig. 3	Při nasazení krytu (d) musí zůstat světelný senzor 1 volný.	Przy wymianie pokrywy należy zwrócić uwagę, aby otwór na czujnik światła 1 znajdował się na tej samej wysokości.	A fedél cseréjekor kérjük ügyeljen arra, hogy az 1. fényérzékelő nyílása ugyanoda kerüljön.	При замене крышки, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы отверстие для датчика освещенности 1 было расположено на том же самом месте.
► Fig. 4	Krycí lamely (e) k omezení detekčního rozsahu.	Przesłony (e) są przycięte, aby ograniczyć obszar detekcji.	Árnyékoló lamellák (e) vannak elhelyezve az érzékelés terület korlátozásához.	Маски одеваются для ограничения зоны обнаружения.
► Fig. 5	Světelný senzor 1 pro bodové měření světla, světelný senzor 2 pro měření světla v okolí.	Czujnik światła 1 do pomiaru światła punktowego, czujnik światła 2 do pomiaru światła otoczenia.	1. fényérzékelő a pontszerű fényméréshez, 2. fényérzékelő a környezeti fényméréshez.	Сенсоры освещенности 1 - для точечного измерения освещенности 2 - для измерения освещенности окружающей среды.
	Uvedení do provozu	Działanie początkowe	Első üzembe helyezés	Первональная работа
	Všeobecně: Přístroj je možno po montáži uvést do provozu přímo a podle návodu k použitímu softwaru příslušného výrobce ovladače.	Ogólne: Urządzenie można oddać do eksploatacji bezpośrednio po zamontowaniu, postępując zgodnie z instrukcją oprogramowania odpowiedniego producenta sterownika.	Általános: A szerelés után készülék közvetlenül üzembe helyezhető, a vezérlő gyártójának megfelelő szoftver utasításait követve.	Общие указания: Устройство можно ввести в эксплуатацию сразу после монтажа, следуя инструкциям по программному обеспечению соответствующего изготовителя контроллера.
	Vyloučení zdrojů rušení	Wykluczyć źródła zakłóceń	Zavaró források kizárása	Исключить источники помех
► Fig. 4	Pokud je detekční rozsah detektoru příliš velký nebo pokrývá úseky, které nemají být monitorovány, lze jej dle potřeby změnit popř. omezit přiloženými krycimi lamelami.	W przypadku, gdy obszar detekcji czujki jest zbyt duży, lub gdy są obszary, które nie powinny być monitorowane, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć za pomocą dołączonych przesłon.	Ha az érzékelési területe túl nagy vagy olyan területeket fed le, amelyeket nem kellene felügyelni, a terület csökkenhető vagy korlátozható a mellékelt árnyékoló lamellák alkalmazásával.	Если зона обнаружения датчика слишком велика или есть зоны, которые не должны контролироваться, площадь детекции может быть уменьшена с помощью линз-масок.

93546	CZ Testovací režim	PL Cykl auto-testu	HU Önteszt ciklus	RU Цикл самотестирования
	V prvních 20 sekundách po přivedení napětí ze sítěnice DALI proběhne v detektoru autotest. V této době přístroj nebude reagovat na pohyb.	W ciągu pierwszych 20 sekund po podłączeniu do zasilania magistrali DALI, produkt przechodzi w cykl autotestu. W tym czasie urządzenie nie reaguje na ruch.	A DALI busz betáplálás csatlakoztatását követő első 20 másodperc alatt az eszköz egy önteszt ciklusba lép. Ezalatt az eszköz nem reagál a mozgásra.	В течение первых 20 секунд после подключения к шине DALI устройство находится в режиме самотестирования. В течение этого времени устройство не реагирует на движения.
	LED diody k indikaci funkcí	Wskaźniki funkcji LED	LED funkció visszajelzők	Функции LED индикаторов
► Fig. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Krátce svítí:</b> A Zelená Pohyb B Červená - C Bílá -</li> <li><b>Bliká:</b> A Zelená Lokalizace B Červená Inicializace C Bílá Lokalizace D Červená Lokalizace</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Błysk:</b> A Zielony Ruch B Czerwony - C Biały -</li> <li><b>Miganie:</b> A Zielony Lokalizacja B Czerwony Inicjalizacja C Biały Lokalizacja D Czerwony Lokalizacja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Röviden világít:</b> A Zöld Mozgás B Piros - C Fehér -</li> <li><b>Villogás:</b> A Zöld Helymeghatározás B Piros Inicializálás C Fehér Helymeghatározás D Piros Helymeghatározás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Вкраще:</b> А Зеленый Движение В Красный - С Белый -</li> <li><b>Мигает:</b> А Зеленый Локализация В Красный Инициализация С Белый Локализация Д Красный Локализация</li> </ul>
	EU Prohlášení o shodě	Deklaracja zgodności UE	EU-Megfelelőségi nyilatkozat	Декларация соответствия ЕС
	Výrobek odpovídá témtu nařízení 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. Směrnice o nízkém napětí (2014/35/EU) 3. Omezení používání určitých nebezpečných láté v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU)	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dotyczących 1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/EU) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU)	A termék megfelel következő elöírásoknak: 1. elektromágneses kompatibilitás (2014/30/EU) 2. kifeszítéslegű elöírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU)	Этот продукт соответствует директивам, касающимся: 1. Электромагнитная совместимость (2014/30/EU) 2. Низкое напряжение (2014/35/EU) 3. Ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2011/65/EU)
	Technická data	Specyfikacja techniczna	Technikai adatok	Технические характеристики
	<b>Parametrisace:</b> prostřednictvím aplikace, která podporuje multisenzory DALI podle IEC62386 části 101, 103, 303 a 304.	<b>Ustawienia:</b> poprzez aplikację, która obsługuje multisensory DALI (IEC 62386 część 101, 103, 303, 304).	<b>Bérláthatóság:</b> A DALI multiérzékelőket támogató alkalmazás használata (IEC 62386 101., 103., 303., 304. rész).	<b>Настройки:</b> через приложение, которое поддерживает DALI мультисенсоры (IEC 62386 части 101, 103, 303, 304).
<b>DALI-BUS max. 22.5 V</b>	Napájení	Zasilanie	Hálózati feszültség	Напряжение
<b>7 mA</b>	Odběr proudu	Typowy pobór mocy	Tipikus áramfogyasztás	Тип. входная мощность
	0.5 – 2.5 mm² 10mm	Pripojení vodičů: pro jednodráťové vedení	Zácsíki: do przewodu jednożyłowego	Csatlakozó: egy vezeték fogadására Клеммы: для однокильных проводов.
<b>360°</b>	Detekční rozsah	Obszar wykrywania	Érzékelési terület	Область обнаружения
<b>2 m / 5 m / 2.5 m</b>	Montážní výška min./max./doporučená	Min./Maks./Zalecana wysokość montażu	Szerelési magasság min. / max. / ajánlott	Высота монтажа мин./макс./рекомендованная
► Fig. 7 <b>2.5 m</b> <b>18°C</b> <b>① = max. Ø 24.0 m</b> <b>② = max. Ø 8.0 m</b> <b>③ = max. Ø 6.4 m</b>	Rozsah dosahu pro montážní výšku 1 chůze křížem 2 chůze přímo 3 sedící	Zasięg przy wysokości montażu 1 poprzecznie 2 promienście (frontalnie) 3 siedzący	Hatóváolság szerelési magasság környezeti hőmérséklet 1 áthaladás 2 megközelítés 3 ülő tevékenység	Диапазон обнаружения на высоте монтажа от <b>18°C</b> 1 перпендикулярное движение 2 тангенциальное движение 3 работа за столом
<b>450 m²</b>	Monitorovaná plocha při nepřímém pohybu vzdáleno na montážní výšku 2,5 m	Monitorowana powierzchnia, gdy czujka jest zamontowana na wysokości 2,5 m i przy podejściu stycznym	Felügyelt terület, amikor az érzékelő 2,5 m beépítési magasságba van szerelés és oldalirányú a megközelítés	Контролируемая поверхность, когда датчик установлен на высоте 2,5 м. и для тангенциального движения
<b>II / IP20</b>	Stupeň krytí / třída	Stopień ochrony / klasa	Védeeltség / Érintési osztály	Класс / Степень защиты
<b>Ø 103 x 96 mm</b>	Rozměry	Wymiary	Méretek	Размеры
<b>-25°C + 50°C</b>	Okolní teplota	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet	Температура окружающей среды
<b>0 – 4095 Lux</b>	Měření světla	Zmierzony strumień światlny	Mért világítási teljesítmény	Отраженный свет

93546


**CZ Schémata zapojení****PL Schematy połączeń****HU Bekötési rajz****RU Схема подключения**

Schematické znázornění - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!

Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!

Semantikus rajz, az érzékelő bekötésekor vegye figyelembe a csatlakozók jelölését a készüléken.

При подключении датчика, пожалуйста, соблюдайте маркировку клеммных соединений на устройстве!

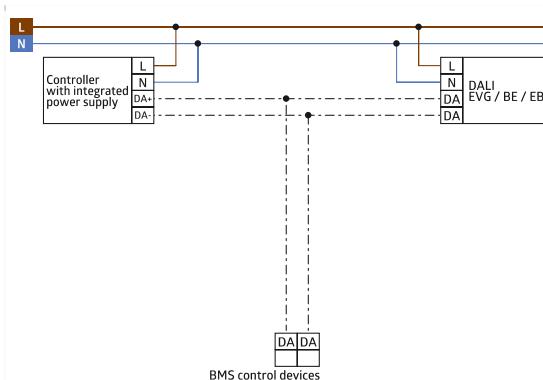

	Příslušenství	Akcesoria	Kiegészítők	Аксессуары
92199	Drátovaný koš BSK (Ø 200 x 90 mm), bílá	Osfona druciana BSK (Ø 200 x 90 mm), bialy	Védőkosár BSK (Ø 200 x 90 mm), fehér	Антивандальная сетка BSK (Ø 200 x 90 мм), белая
93307	SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	Adapter do montażu natynkowego IP54 PD2N- / PD4N-FM	AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	Монтажная коробка IP54 для датчиков PD2N- / PD4N-FM
93073	Koridorové čočky PD4N Type A	Soczewka korytarzowa PD4N type A	Folyósói lencse PD4N típus A	Коридорная линза PD4N тип А

	Řešení závad	Rozwiązywanie problemów	Hibaelhárítás	Поиск и устранение неисправностей
	<p><b>1. Příliš vysoká spotřeba proudu na lince DALI</b> Zohledněte prosím u vašeho systému celkový odber proudu všech jednotek DALI.</p> <p><b>2. Zdroje tepla w bliższym okoli</b> Pokud je detektor umístěn například v bezprostřední blízkosti větracích šterbin nebo projektoru, může z nich unikající proud teplého vzduchu spustit detekci pohybu. Umístěte detektor v dostatečné vzdálenosti od potenciálních rušivých zdrojů, jako jsou větrací šterbiny, projektoru, videoprojektory atd.</p>	<p><b>1. Zbyt wysoki pobór mocy na linii DALI</b> Należy zwrócić uwagę na całkowity pobór mocy wszystkich urządzeń DALI w systemie.</p> <p><b>2. Źródła ciepła w pobliżu</b> Jeśli na przykład czujka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szczelin wentylacyjnych lub koloryfera, ciepłe prądy powietrza mogą wywołać detekcję ruchu. Umięńcz czujkę w odpowiedniej odległości od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak szczeliny wentylacyjne, koloryfery, promieniarki, itp.</p>	<p><b>1. Áramfogyasztás a DALI vonalon túl magas</b> Ellenőrizze a DALI eszközök áramfogyasztását a rendszerben.</p> <p><b>2. Hőforrások a közelben</b> Amennyiben az érzékelő például szellőzőnyílások vagy egy projektor közvetlen közelében helyezkedik el, a meleg légáramlások mozgásérzékelést válthatnak ki. Helyezze az érzékelőt elég távolra a lehetséges zavaró forrásuktól, pl. szellőzőnyílásuktól, projektoruktól, kivetítőktől, stb.</p>	<p><b>1. Потребление мощности на линии DALI слишком высокое</b> Пожалуйста, обратите внимание на общее энергопотребление всех устройств DALI в вашей системе.</p> <p><b>2. Источники тепла в непосредственной близости</b> Если датчик находится в непосредственной близости от вентиляционных решеток или проектора, то теплые воздушные потоки могут вызвать обнаружение движения. Поместите датчик на достаточном расстоянии от потенциальных источников тепла (вентиляционные решетки, проекторы и тд).</p>

	Stránka produktu na internetu	Strona produktu w Internecie	Termékoldal az interneten	Страница продукта в интернете
--	-------------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------



Code	1301465	2805135	5408519	93546
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Asennus voidaan toteuttaa ainostaan päävän sähköaseman toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker frånkoppling från näts-pånningen!	Katkaise päivirta ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utsyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.
	DALI är inte SELV - se gällande installationsanvisningar för lågväxling. DALI anslutningarna får ej anslutas till 230VAC!	DALI ei ole SELV-asennusohjeet pienijännitteen mukaan. DALI-terminaaleja ei saa yhdistää verkossähköön.	DALI er ikke SELV – Installasjonen er å betrakte som lavspennings produkt. DALI klemmene må ikke tilkobles 230V AC.	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply. The DALI screw clamps must not be connected to 230 VAC!
	Läs kompletterande datablad och manuallen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisäohje sekä asennusohjeet ennen tunnistimen käyttöonottoa. Kyseisten dokumenttien tunnistaminen on osa vastuullista käytöltä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen før du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsforståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet and the operating instructions before putting the device into operation. Knowledge of these documents is part of the intended use!
Funktion	Toiminto	Bruk	Operation	
	DALI-2 multisensor med ett stort detekteringsområde. Blandljusmätning med intern och extern ljussensor. Strömforsörjning via DALI-buss.	Laja valvonta-alueen DALI-2 multisensor (Input Device). Sekavalomittaus lissins sisä-ja ulkopuolisen valoaisuusanturin avulla. Sähkösyöttö DALI-välältä.	Lang rekkevidde DALI-2 multisensor (detektor). Blandet lysmåling ved bruk av en intern og ekstern lyssensor. Strømforsynt via DALI-buss.	Wide motion detection range DALI-2 multisensor (Input Device). Mixed light measurement with internal and external light sensor. Powered via DALI bus.
	Addresserbar enligt IEC 62386 del 103 (styrenhet). Del 0 ger information när det gäller närväro eller rörelsesdetektering på DALI-bussen enligt IEC 62386 del 303. Del 1 motsvarar Lux-värdet på DALI-bussen enligt IEC 62386 del 304. Parameterinställningar är möjlig via multi styrenhet från flera olika tillverkare. Styrenheten måste stödja IEC 62386 del 101/103/303/304.	Osoitteelistetaan IEC 62386 Part 103 (control device) mukaan. Instance 0 antaa liike- ja läsnälotiedon DALI-välälle IEC 62386 part 303 mukaisesti. Instance 1 antaa luksitasot DALI-välälle IEC 62386 part 304 mukaan. Parametrointi on suoritettava Multimaster-Application-Controllerilla. Tämän ohjainlaitteen täytyy tukea IEC 62386 parts 101/103/303/304.	Utstyret er adresserbart i henhold til IEC 62386 part 103 (generelle krav). Avsnitt 0 gir informasjon rundt tilstedeve-relse- og bevegelsesdetektorer for DALI bussen, i henhold til IEC 62386 del 303. Avsnitt 1 inneholder LUX verdier for DALI bussen, i henhold til IEC 62386 del 304. Parametersetting er mulig via Multimaster-Application-Controller fra forskjellige leverandører, så lenge de tilfredsstiller IEC 62386 Del 101/103/303/304.	Addressable according to IEC 62386 Part 103 (control device). Instance 0 provides information regarding occupancy and movement for the DALI bus according to IEC 62386 part 303. Instance 1 provides LUX values for the DALI bus according to IEC 62386 part 304. Parameterisation is possible via mandatory Multimaster-Application-Controller of any manufacturer. This controller must support IEC 62386 parts 101/103/303/304.










93546

SV Montering

FI Kokoaminen

NO Montering

EN Mounting




	1	2	3
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-

	Monteringsanvisningar	Asennusohjeet	Monteringstips	Mounting hints
► Fig. 1	Skruta loss fjäderklämmen vid infält eller utanpåliggande montering.	Poista kiinnitysjouset kojerasia ja pinta-asennusta varten.	Fjern fjærklemmen hvis du ønsker innfelt eller påveggmontering.	Unscrew the spring clamp if flush-mounting or surface-mounting is desired.
► Fig. 2	Anslut DALI kablarna med en liten spärskravmejsel.	DALI-johitimet kiristetään pienellä taltatapaisella ruuvimeissellällä.	Skru ut fjærklemmen hvis du ønsker innfelling eller montering på overflaten.	DALI wires are connected with a small slotted screwdriver.
► Fig. 3.a	Montering i undertak	Laite on tarkoitettu asennettavaksi alaslaiskettuun kattoon.	Enheten monteres i det nedhengte taket.	Device is inserted into false ceiling.
► Fig. 3.b	Montering i takdosa	Laite on asennettu kojerasiaan.	Enheten monteres i veggboxen	The device is attached to a flush-mounted box.
► Fig. 3.c	Montering i förhöjningsram för utanpåliggande montering	Laite on asennettu pinta-asennuskehysellä.	Enheten monteres i påveggssokkelen.	Device is mounted on SM adapter.
► Fig. 3	Vid montering av täckringen (d) se till att hålet för ljussensorn 1 sitter rätt.	Suojaa vaihtaaessa huomioi valoisuusanturin ja kehysen aukon asemointti.	När du byter deksel, må du passa på att öppningen för ljussensor 1 kommer på riktigt plats.	When replacing the cover, please take care that the opening for light sensor 1 is placed on the same.
► Fig. 4	Tacklameller (e) för att begränsa detekteringsområdet.	Rajauslevyt (e) käytetään rajoittamaan valvonta-aluetta.	Audekning(er) tilpasses til deteksjonsområdet.	Blinds (e) are clipped to restrict detection area.
► Fig. 5	Ljussensor 1 gör punktmätning, ljussensor 2 mäter omgivande ljus	Valoisuusanturi 1 kohdenettu valaisustusmittaukseen. Valoisuusanturi 2 keskivairovoitavaan valaisustusmittaukseen.	Ljussensor 1 for måling av punktbelysning, lyssensor 2 for måling av omgivelseslyset.	Light sensor 1 for point light-measurement, light sensor 2 for ambient light measurement.
	Driftsättning	Alustava toiminta	Klar til bruk	Initial operation
	Allmänt: Enheten kan tas i drift direkt efter montering enligt anvisningar från berörd tillverkare av styrenheten.	Yleinen: Laite voidaan ottaa suoraan käyttöön heti asennuksen jälkeen noudata ohjainlaitevalmistajan ohjelmointiohjeita.	Generelt er produktet klart til bruk så snart det er montert og tilkoblet. Følg instruksene fra programmerings programmet.	General: The device can be put into service directly after mounting, following the software instructions from the relevant controller manufacturer.
	Förhindra störningskällor	Eliminera häiriölähteet.	Avgrens deteksjonsområdet	Exclude sources of interference
► Fig. 4	Om detekteringsområdet är för stort eller det finns yta som inte bör övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärmningslameller.	Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se valvoo aluetta, joita ei tarvitse tarkkailua niin aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tuleville rajauslevyllä.	Hvis deteksjonsområdet er for stort eller tar med seg områder som ikke ønskes dekket, kan en benytte de medfølgende avskjermingen for å begrense deteksjonsområdet	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.

<b>93546</b>	<b>SV</b> Upstart test	<b>FI</b> Itsekalibointi	<b>NO</b> Selvtest syklus	<b>EN</b> Self-test cycle
	Under de första 20 sekunderna efter DALI bussen är anslutnen kommer detektorerna göra en själv test. Under den här tiden reagerar inte detektorer för rörelse.	Itsekalibointi alkää kun tuote on yhdistetty DALI-väylään ja kestää 20 sekuntia. Tähän aikana tuote ei reagoi liikkeeseen.	Efter att detektören är tillkoblet DALI bussen, vil den gå igjennom en 20 sek. selv test syklus. I denne perioden vil den ikke respondere på bevegelse.	During the first 20 sec after connecting to the DALI bus power, the product will enter a self-test cycle. During this time the device does not respond to movement.
	<b>LED indikeringar funktion</b>	<b>LED toiminnon indikaattorit</b>	<b>Indicateurs de fonctionnement à LEDs</b>	<b>LED function indicators</b>
► Fig. 6	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lyser kort:</b> A Grön Detektering B Röd - C Vit -</li> <li><b>Blinkar:</b> A Grön Lokalisering B Röd Initialisering C Vit Lokalisering D Röd Lokalisering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lyhyesti päällä:</b> A Vihreä Liike B Punainen - C Valkoinen -</li> <li><b>Vilkkuva:</b> A Vihreä Paikannus B Punainen Kalibointi C Valkoinen Paikannus D Punainen Paikannus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort på:</b> A Grann Bevegelse B Rød - C Hvit -</li> <li><b>Blink:</b> A Grøn Lokalisering B Rød Initialisering C Hvit Lokalisering D Rød Lokalisering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Shortly on:</b> A Green Movement B Red - C White -</li> <li><b>Flashing:</b> A Green Localisation B Red Initialisation C White Localisation D Red Localisation</li> </ul>
	<b>EU Declaration of conformity</b>	<b>EU:n vaatimustenmukaisuustodistus</b>	<b>Samsvarserklæring</b>	<b>EU Declaration of conformity</b>
 	Produkten överensstämmer med riktlinjerna 1. EMC-direktivet 2014/30/EU 2. Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) 3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU)	Tämä tuote noudattaa säädöksiä koskien: 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU)	Produktet tilfredsstiller følgende direktiver: 1. Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) 2. Lavspenning (2014/35/EU) 3. Begrensningen av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (2011/65/EU)	This product respects the directives concerning 1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU) 2. low voltage (2014/35/EU) 3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU)
	<b>Teknisk data</b>	<b>Tekniset tiedot</b>	<b>Tekniske data</b>	<b>Technical data</b>
	<b>Inställningar:</b> Applikationer som stöds av DALI multisensor. (IEC 62386 parts 101, 103, 303, 304).	<b>Asetukset:</b> Sovelluksella, joka tukee DALI multisensoreita (IEC 62386 osat 101, 103, 303, 304).	<b>Parameter setting:</b> Via programmeringsverktøyet som støtter DALI multisensors (IEC 62386 del 101, 103, 303 og 304).	<b>Settings:</b> via application which supports DALI multisensors (IEC 62386 parts 101, 103, 303, 304).
<b>DALI-BUS max. 22.5V</b>	Spänning	Jännite	Spennning	Voltage
 0.5 - 2.5 mm² 10mm	<b>7 mA</b> Strömförbrukning	Virrankulutus	Strømførbruk	Typ. power input
	Terminal anslutningar: för enkelledad kabel	Terminaalit ovat yksisäikeiselle johtimelle.	Tilkoblingsklemmer: For enkjernet ledér	Terminal clamps: for solid one-wire conductors
	<b>360°</b> Detekteringsområde	Horisontaalinen	Detekteringsområde	Detection area
<b>2 m / 5 m / 2.5 m</b>	Monteringshöjd min./max / rekommenderad	Asennuskorkeus min./max./ suosittelu	Monteringshöyde min./maks./ anbefalt	Mounting height min. / max. / recommended
► Fig. 7 ① = max. Ø 24.0 m ② = max. Ø 8.0 m ③ = max. Ø 6.4 m	Detektering vid monteringshöjd 18°C Omgivningstemperatur 1 Gående tvärs 2 Gående mot 3 Sittande	Valvonta-alue Asennuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa 1 Poikittainen liike 2 Kohtikävely 3 Istuva työ	Detekteringsområde Monteringshöyde Omgivelsestemperatur 1 På tvärs 2 Rett mot 3 Sittende	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 accross 2 towards 3 seated activities
<b>450 m²</b>	Detekteringsyta vid monteringshöjd 2.5 m. Gäller för tvärsgående rörelse	Valvonta-alue poikittaiselle liikkeelle kun tunnistin on asennettu 2.5 m korkeuteen.	Detektert område när detektoren är montert på 2.5m höye. Og bevegelse er på tværs av detektoren.	Monitored surface, when the detector is mounted at 2.5 m mounting height and for tangential approach
<b>II / IP20</b>	Skyddsklass/ IP- klass	Suojausluokka	Beskyttelsesklasse	Class / Degree of protection
<b>Ø 103 x 96 mm</b>	Mål	Mitat	Dimensjon	Dimensions
-25°C - +50°C	Omgivningstemperatur	Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature
<b>0 - 4095 Lux</b>	Ljusmätning	Valaistusmittaus	Lysmåling	Measured light output

93546

SV	Kopplingsschema	FI	Kytktäkaavio	NO	Koblingsskjema	EN	Wiring diagram
	Kopplingsschema. Vid anslutning av detektorn, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytktäkaavio – kytktäessä tunnistin noudata laitteessa olevia liittimiä merkitojäl	Husk å følge skjema nøyde når detektoren tilkobles spenning og DALI buss.		Schematic diagram - when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!		

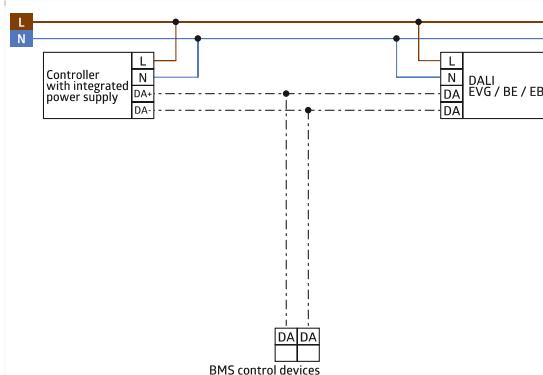

	Tillbehör	Lisätarvikkeet	Tilbehør	Accessory
92199	Skyddskorg BSK (Ø 200 x 90 mm)	Pallosohuo BSK (Ø 200 x 90 mm)	Ballbeskyttelse BSK (Ø 200 x 90 mm)	Wire basket BSK (Ø 200 x 90 mm)
93307	Förhöjningsram IP54 PD2N- / PD4N	Pinta-asennuskehys IP54 PD2N- / PD4N-EN	SM sokkel monteringssett IP54 PD2N- / PD4N-FM	SM socle mounting set IP54 PD2N- / PD4N-FM
93073	Korridorlins PD4N type A	Käytävällinssi PD4N type A	Korridörlinse PD4N Type A	Corridor lens PD4N type A
	Felsökning	Vianhaku	Feilsökning	Trouble shooting
	<p><b>1. Strömförbrukning på DALI slingan är för hög.</b> Kontrollera energiförbrukningen för alla DALI-enheter i ditt system.</p> <p><b>2. Värmekällor i närheten</b> Detektorer som är monterad i närrheten av ventilation eller värmekällor kan eventuellt innebära risk för oavsiktlig detektering. Placer detektorn på tillräckligt avstånd från störningskällor som ventilation, projektörer och varma luftströmmar mm.</p>	<p><b>1. Virran kulutus DALI-väylällä liian suuri.</b> Kiinnitä huomiota laitteiden DALI-virrankulutukseen.</p> <p><b>2. Tunnistimien sijoittamisessa on huomioitava että, etäisyyss ilmanvaihtokanaviin on riittävä häiriökyrkötön välittämiseksi.</b></p>	<p><b>1. Strömtrekket er for stort på DALI bussen</b> Sjekk det totale strømtrekket på alle DALI komponentene i systemet.</p> <p><b>2. Varmekilder i nærheten</b> For eksempel hvis detektoren er i umiddelbar nærtet av ventilasjonsåpninger eller en projektor, kan de varme luftstrømmene utløse ønsket bevegelsesdeteksjon Plasser detektoren i god avstand til kilder som kan gi ønsket deteksjon.</p>	<p><b>1. Power consumption on DALI line too high</b> Please be aware of the total power consumption of all the DALI units in your system.</p> <p><b>2. Heat sources in the vicinity</b> If, for example, the detector is located in the immediate vicinity of ventilation slits or a projector, the warm air currents can trigger motion detection. Place the detector at a sufficient distance from potential sources of interference such as ventilation slits, projectors, beamers, etc.</p>
	Produktsida på internet	Tuotesivu internetissä	Produktside på internett	Product page on the internet

