

# Connected Sensor Remote Control Gen2





 **LEDVANCE**

The LEDVANCE logo consists of a circular icon with concentric rings of varying shades of gray, followed by the word "LEDVANCE" in a bold, sans-serif font.


Please read connected sensor manual before you start setting remote control.

**Warning!**



Remote control can be operated only with Connected sensor. It is not compatible with other LEDVANCE products.<sup>1)</sup>

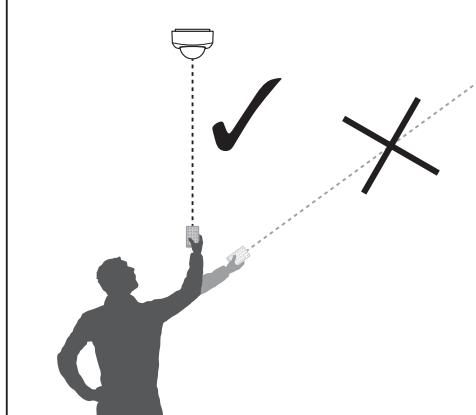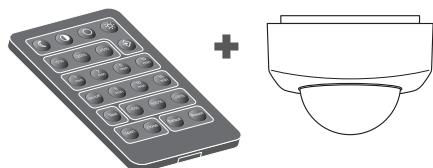


**1: Master Sensor<sup>2)</sup>**

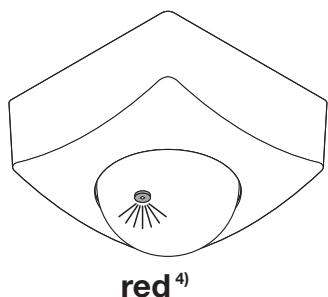



**2: Open pairing<sup>3)</sup>**


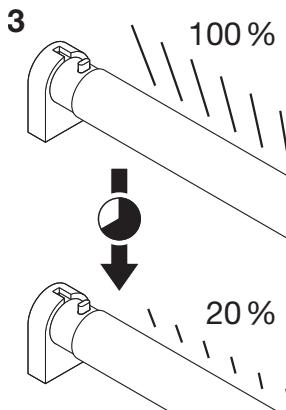
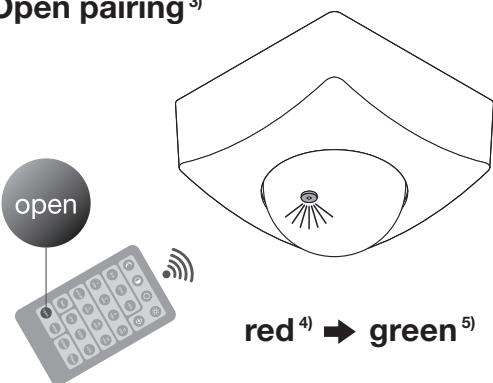


**4: Close pairing<sup>6)</sup>**

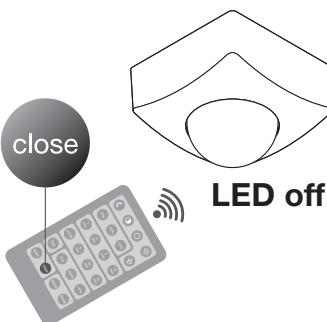

Please wait at least 3 minutes before you electrify the members of the next network.<sup>7)</sup>

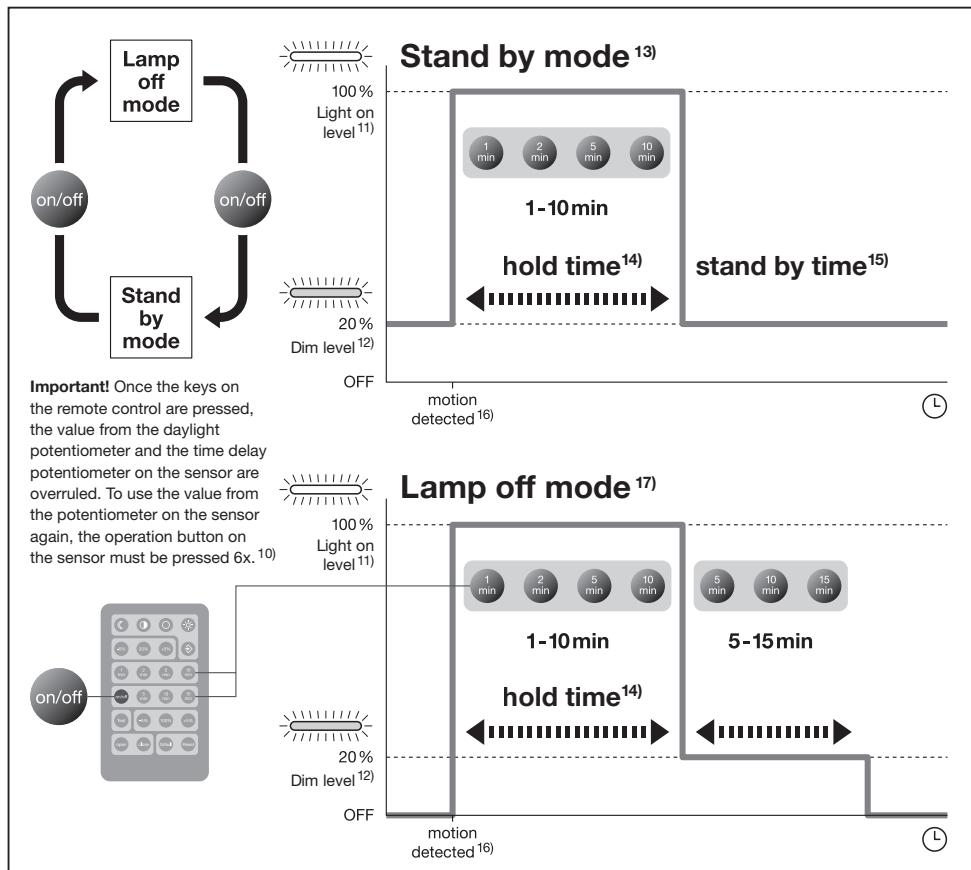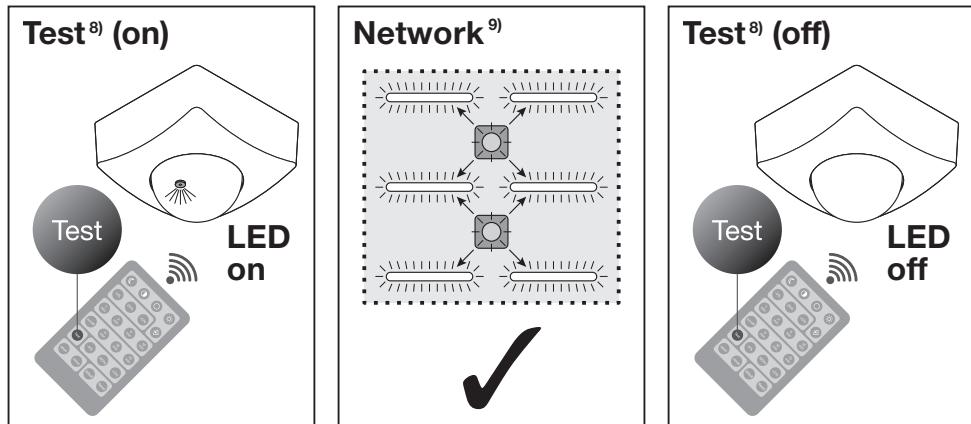

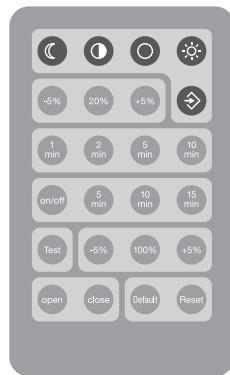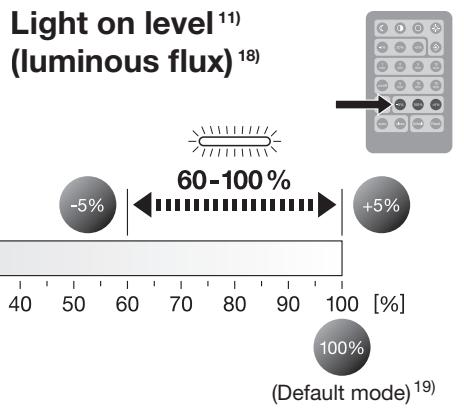
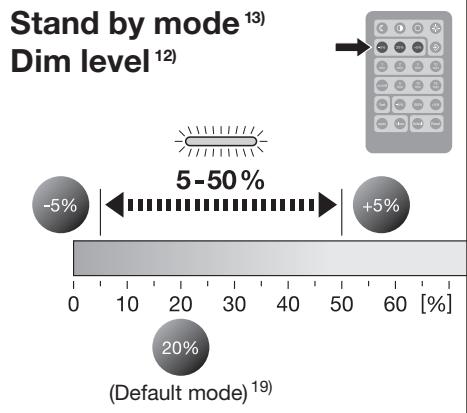


- Night-time mode<sup>20)</sup>: 5 lux
- Half moon<sup>21)</sup>: 100 lux
- Full moon<sup>22)</sup>: 200 lux
- Daylight mode<sup>23)</sup>: 500 lux
- Teach-in<sup>24)</sup>

### Important!

Once the keys on the remote control are pressed, the value from the daylight potentiometer and the time delay potentiometer on the sensor are overruled.

To use the value from the potentiometer on the sensor again, the operation button on the sensor must be pressed 6x.<sup>10)</sup>

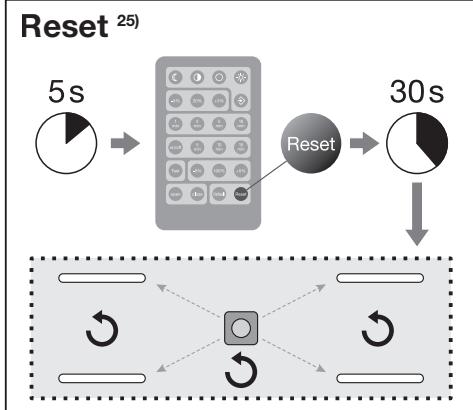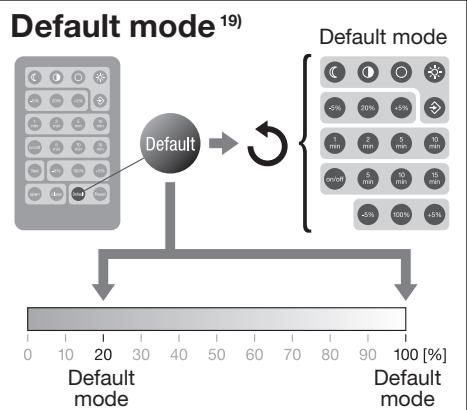

## Connected Sensor Remote Control Gen2

⑥B) 1) Please read connected sensor manual before you start setting remote control. Warning! Remote control can be operated only with Connected sensor. It is not compatible with other LEDVANCE products; 2) Master sensor; 3) Open pairing; 4) red; 5) green; 6) Close pairing; 7) Please wait at least 3 minutes before you electrify the members of the next network; 8) Test; 9) Network; 10) Important! Once the keys on the remote control are pressed, the value from the daylight potentiometer and the time delay potentiometer on the sensor are overruled. To use the value from the potentiometers on the sensor again, the operation button on the sensor must be pressed 6x; 11) Light on level; 12) Dim level; 13) Stand by mode; 14) hold time; 15) stand by time; 16) Motion detected; 17) Lamp off mode; 18) luminous flux; 19) Default mode sets the following values back to default settings: 1; ambient light threshold 500lux; 2; stand by mode dim level 20%; 3; hold time 10min; 4; light off mode back to stand by mode; 5; light on level 100%. Network does not go back to factory mode; 20) Night-time mode; 21) Half moon; 22) Full moon; 23) Daylight mode; 24) Teach-in (This button must be pressed at the level of light at which you want the sensor to respond to movement from now on. The current twilight value is saved); 25) Reset (The whole network will be set back to factory settings.)

⑦D) 1) Lesen Sie bitte das Handbuch für den Sensor bevor Sie die Fernsteuerung einstellen. Achtung! Die Fernsteuerung kann nur bei angeschlossenen Sensor betrieben werden. Sie ist nicht mit anderen LEDVANCE-Produkten kompatibel; 2) Master-Sensor; 3) Paarung öffnen; 4) rot; 5) grün; 6) Paarung schließen; 7) Warten Sie bitte vor dem Elektrifizieren der Komponenten des nächsten Netzwerks mindestens 3 Minuten; 8) Test; 9) Netzwerk; 10) Wichtig! Sobald die Tasten der Fernsteuerung bedient wurden, wird der Wert des Tageslicht-Potentiometers und des Potentiometers für Zeitverzögerung auf dem Sensor überschrieben. Um den Wert des Potentiometers erneut auf dem Sensor zu verwenden, muss die Betriebsart auf dem Sensor 6x bedient werden; 11) Leistung Licht an; 12) Dämmerungsleistung; 13) Standby-Betrieb; 14) Haltezeit; 15) Bereitschaftszeit; 16) Bewegung erkannt; 17) Modus Lampe aus; 18) Lichtstrom; 19) Standardmodus setzt die folgenden Werte zurück auf Grundeinstellungen: 1. Lichtschwelle Umgebungslicht 500Lux; 2. Standby-Betrieb Dämmerungsleistung 20%; 3. Haltezeit 10Min; 4. Modus Licht aus zurück auf Standby-Betrieb; 5. Leistung Licht an 100%. Netzwerk geht nicht auf Werksbetrieb zurück; 20) Nachtbetrieb; 21) Halbmond; 22) Vollmond; 23) Tagesbetrieb; 24) Teach-in (Diese Taste muss bei der Lichteintragung betätigt werden, bei der der Sensor ab jetzt auf Bewegungen reagieren soll. Der aktuelle Dämmerungswert ist gespeichert.); 25) Reset (Das gesamte Netzwerk wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.)

⑧E) 1) Veuillez lire le manuel du détecteur connecté avant de commencer à configurer la télécommande. Avertissement La télécommande peut uniquement être utilisée avec le détecteur connecté. Elle n'est pas compatible avec d'autres produits LEDVANCE ; 2) DéTECTEUR maître ; 3) Ouvrir le processus d'association ; 4) rouge ; 5) vert ; 6) Fermer le processus d'association ; 7) Veiller attendre au moins 3 minutes avant de mettre sous tension les éléments du nouveau réseau ; 8) Test ; 9) Réseau ; 10) Important Dès que l'on appuie sur les touches de la télécommande, les réglages du potentiomètre de sensibilité à la luminosité et du potentiomètre de délai de temporisation sur le détecteur sont invalidés. Pour appliquer de nouveau les réglages des potentiomètres du détecteur, son bouton de mise sous tension doit être actionné 6 fois ; 11) Intensité de l'éclairage à l'allumage ; 12) Niveau de gradation ; 13) Mode veille ; 14) Durée de maintien ; 15) durée de veille ; 16) Mouvements détectés ; 17) Mode lampe éteinte ; 18) flux lumineux ; 19) Le mode défaut rétablit les réglages suivants à leurs valeurs par défaut : 1. Seuil de luminosité ambiante 500 lux ; 2. niveau de gradation en mode veille 20 % ; 3. durée de maintien 10 min ; 4. retour du mode extinction au mode veille ; 5. intensité de l'éclairage à l'allumage 100 %. Le réseau ne revient pas aux réglages usine ; 20) Mode nuit ; 21) Demi-lune ; 22) Pleine lune ; 23) Mode lumière du jour ; 24) Apprentissage (ce bouton doit être appuyé au niveau de luminosité auquel vous désirez que le capteur réagisse aux mouvements à partir de ce moment – la valeur crépusculaire du moment est enregistrée.); 25) Réinitialisation (l'ensemble du réseau sera réinitialisé suivant les réglages usine)

⑨F) 1) Leggere il manuale del sensore collegato prima di avviare il telecomando per le impostazioni. Attenzione! Il telecomando può essere azionato solo con il sensore collegato. Non è compatibile con altri prodotti LEDVANCE; 2) Sensore Master; 3) Accoppiamento aperto; 4) Rosso; 5) Verde; 6) Accoppiamento chiuso; 7) Attendere almeno 3 minuti prima di elettrificare gli elementi della rete successiva; 8) Test; 9) Rete; 10) Importante! Quando i tasti del telecomando vengono premuti, il valore del potenziometro della luce diurna e del potenziometro del ritardo del sensore viene annullato. Per utilizzare il nuovo valore del potenziometro del sensore, il pulsante di azionamento del sensore deve essere premuto 6 volte; 11) Livello della luce accesa; 12) Livello abbassamento luce; 13) Modalità stand-by; 14) Tempo di attesa; 15) Tempo di stand-by; 16) Movimenti rilevati; 17) Modalità lampada spenta; 18) Flusso luminoso; 19) La modalità predefinita riporta i valori che seguono a quelli delle impostazioni predefinite: 1. Soglia della luce ambientale 500lux; 2. Livello di abbassamento della luce in modalità stand-by: 20%; 3. Tempo di attesa 10 min.; 4. La modalità di spegnimento torna alla modalità di stand-by; 5. Livello con la luce accesa 100%. La rete non torna alla modalità predefinita in fabbrica; 20) Modalità notturna; 21) Mezzaluna; 22) Luna piena; 23) Modalità luce diurna; 24) Teach-in (Questo pulsante deve essere premuto al livello della luce a cui si desidera che il sensore risponda al movimento da questo momento. Il valore corrente per il crepuscolo è salvato.); 25) Reimpostazione (L'intera rete sarà riportata alle impostazioni di fabbrica.).

⑩E) 1) Lea el manual del sensor conectado antes de comenzar a configurar el control remoto. ¡Advertencia! El control remoto solo se puede utilizar con el sensor conectado. No es compatible con otros productos LEDVANCE; 2) Sensor principal; 3) Abrir emparejamiento; 4) rojo; 5) verde; 6) Cerrar emparejamiento; 7) Espera por lo menos 3 minutos antes de electrizar las partes de la siguiente red; 8) Probar; 9) Red; 10) ¡Importante! Una vez se presionan las teclas del control remoto, se anula el valor del potenciómetro de luz diurna y el potenciómetro de temporización. Para utilizar el valor del potenciómetro de nuevo en el sensor, se debe presionar 6 veces el botón de funcionamiento del sensor; 11) Luz encendida; 12) Nivel de atenuación; 13) Modo en espera; 14) Tiempo de mantenimiento; 15) Tiempo en espera; 16) Movimiento detectado; 17) Modo de apagado de la lámpara; 18) Flujo luminoso; 19) El modo predeterminado restablece los siguientes valores a sus valores de fábrica: 1. Umbral de luz ambiente 500 lux; 2. Tiempo en espera del nivel de atenuación 20 %; 3. Tiempo de mantenimiento 10 min.; 4. Modo luz apagada de vuelta a modo en espera; 5. Luz nivelada 100 %. La red no se restablece a sus valores de fábrica; 20) Modo noche; 21) Media luna; 22) Luna llena; 23) Modo día; 24) Aprendizaje (este botón se debe presionar en el nivel de luz en el que se quiere que el sensor responda al movimiento a partir de ahora. Se ha guardado el valor del anochecer actual); 25) Restablecer (se restablecerá la red completa a sus valores de fábrica).

⑪P) 1) Por favor leia o manual do sensor conectado antes de começar a configurar o controlo remoto. Aviso! O controlo remoto só pode ser utilizado com o Sensor Conectado. Não é compatível com outros produtos da LEDVANCE; 2) Sensor mestre; 3) Abrir emparelhamento; 4) vermelho; 5) verde; 6) Fechar emparelhamento; 7) Por favor aguarde pelo menos 3 minutos antes de eletrificar os membros da próxima rede; 8) Testar; 9) Rede; 10) Importante! Após as teclas do controlo remoto terem sido premidas, os valores do potenciômetro da luz do dia e do potenciômetro de atraso de tempo no sensor são anulados. Para usar novamente o valor do potenciômetro no sensor, o botão de funcionamento no sensor deve ser premido 6x; 11) Nível de luz acesa; 12) Nível de regulação da luminosidade; 13) Modo de espera; 14) tempo de retenção; 15) tempo de espera; 16) Movimento detectado; 17) Modo de luminária desligada; 18) fluxo luminoso; 19) O modo padrão repõe os seguintes valores para as configurações de fábrica: 1. O limite da luz ambiente é de 500 lux; 2. o nível de regulação da luminosidade no modo de espera é de 20%; 3. o tempo de retenção é 10 min.; 4. o modo de luz apagada volta ao modo de espera; 5. o nível de luz acesa é 100%. A rede não volta para o modo de fábrica; 20) Modo noturno; 21) Meia lua; 22) Lua cheia; 23) Modo de dia do dia; 24) Teach-in (Este botão deve ser premido no nível de luz em que pretende que o sensor responda aos movimentos a partir de agora. O valor atual do crepúsculo é guardado.); 25) Repor (Toda a rede volta às configurações de fábrica.)

⑫G) Διαβάστε το εγχειρίδιο του αισθητήρα Connected πριν ξεκίνατε να ρυθμίζετε το τηλεχειριστήριο. Προειδοποίηση! Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τον αισθητήρα Connected. Δεν είναι σύμφωνο με άλλα προϊόντα LEDVANCE; 2) Κύριος αισθητήρας; 3) Εκκίνηση ζεύξης; 4) κόκκινο, 5) πράσινο, 6) Κλείσιμο ζεύξης; 7) Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τα μέλη του επόνευση δικτύου, 8) Δοκιμή, 9) Διάτυπο, 10) Σταθμαντικό! Αφού πιέσετε τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, οι πιέσεις από το ποντίνισμέρτρο που αισθητήρα σα κυριώνουν. Για να χρησιμοποιηθεί ξανά την ίδια από το ποντίνισμέρτρο στον αισθητήρα 6 φορές, 11) Στάθμη φωτισμού, 12) Χαμηλός φωτισμός, 13) Λειτουργία αναμονής, 14) χρόνος διατήρησης, 15) χρόνος αναμονής, 16) Εντοπιστική κίνηση, 17) Λειτουργία απενεργοποίησης φωτιστικού, 18) ροή φωτός, 19) Η προτελευταίη λειτουργία επαναφέρει τις τιμές που στηργούσαντας ρυθμίσεις: 1. Οριακή τιμή φωτισμού περιβάλλοντος 500lux, 2. Στάθμη χαμηλού φωτισμού στη λειτουργία αναμονής 20%, 3. Χρόνος διατήρησης 10 λεπτά, 4. Απενεργοποίηση φωτισμού και επιστροφή στη λειτουργία αναμονής, 5. Στάθμη φωτισμού 100%. Το διάτυπο δεν επαναφέρεται στις εργαστασικές ρυθμίσεις, 20) Λειτουργία νυχτερινού φωτισμού, 21) Μισόφεγγο, 22) Γεμάτο φεγγάρι, 23) Λειτουργία φωτισμού πημάτων, 24) Απομόνωση (Αυτό το πλήκτρο πρέπει να πατηθεί στη στάθμη του φωτισμού στην οποία θέλετε να ανταποκρίνεται ο αισθητήρας από όπου και στο είδη. Η τρέχουσα τιμή λυκόφωτου αποθηκεύεται), 25) Επαναφόρα (Το δίκτυο θα επαναφέρεται στις εργαστασικές ρυθμίσεις.)

⑬H) 1) Lees de handleiding voor de aangesloten sensoren voor dat u begint met de instelling van de afstandsbediening. Waarschuwing! De afstandsbediening kan alleen met aangesloten sensoren worden bediend. Hij is niet compatibel met andere producten van LEDVANCE; 2) Mastersensor; 3) Open aankoppelingsknop; 4) Rood; 5) Groen; 6) Sluiten aankoppeling; 7) Wacht minstens 3 minuten voordat u de aangesloten elementen van het volgende netwerk naar de standaardinstellingen brengt; 8) Test; 9) Netwerk; 10) Belangrijk! Zodra de toetsen op de afstandsbediening zijn ingedrukt, worden de waarde van de daglichtpotentiometer en de tijdsvertragingspotentiometer op de sensor overschreven. Om de potentiometer op de sensor opnieuw te gebruiken, moet de bedieningsknop op de sensor 6x worden ingedrukt; 11) Licht op niveau; 12) Dimniveau; 13) stand-by modus; 14) Tijd onderbreken; 15) Stand-by tijd; 16) Beweging gedetecteerd; 17) Lamp uit modus; 18) Lichtstroom; 19) De standaardmodus zet de volgende waarden terug naar de standaardinstellingen: 1. Drempel voor omgevingsslicht 500 lux; 2. Stand-bymodus dimniveau 20%; 3. Onderbrekingstijd 10 min.; 4. Licht uit-modus terug naar stand-by-modus; 5. Licht aan-niveau 100%. Het netwerk gaat niet terug naar de fabrieksmodus; 20) Nachtmodus; 21) Halve maan; 22) Volle maan; 23) Daglicht-modus; 24) Teach-in (deze knop moet worden ingedrukt op het lichtniveau, waarop u dat de sensor vanaf nu op beweging reageert. De huidige schermwaarde wordt opgeslagen.); 25) Reset (het hele netwerk wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.)



# Connected Sensor Remote Control Gen2

(S) 1) Läs manuallen för den uppkopplade sensorn innan du börjar ställa in fjärrkontrollen. Varning! Fjärrkontrollen kan bara användas tillsammans med den uppkopplade sensorn. Den är inte kompatibel med andra LEDVANCE-produkter; 2) Mästersensor; 3) Öppna par, 4) röd, 5) grön, 6) Stäng par, 7) Vänta minst 3 minuter innan du strömsätter delarna i nästa nätverk; 8) Test, 9) Nätverk, 10) Viktigt! När du trycker på nycklarna på fjärrkontrollen, åsidosätts värdet från potentiometern från dagsljus och potentiometern för tidsförsökstuning på sensorn. För att använda värdet från potentiometern på sensorn igen, måste du trycka ner operationsknappen på sensorn 6x, 11) Tändningsnivå, 12) Dimmingsnivå, 13) Stand by-läge, 14) Hältid, 15) Stand by-läge, 16) Rörelse upptäckt, 17) Släckningsläge, 18) Ljusflöde, 19) Defaultläget återställer följande värden till defaultställningarna. 1. Tröskel för omgivningsljus 500lux, 2. stand by-läge dimmingsnivå 20 %, 3. hälldit 10min, 4. släckningsläge tillbaka till stand by-läge, 5. tändningsnivå 100 %. Nätverket går inte tillbaka till fabriksläge, 20) Nattläge, 21) Halmvärne, 22) Fullmärne, 23) Dagsljusläge, 24) Teach-in (Den här knappen måste vara nertryckt på den lysnivån vid vilken du vill att sensorn ska reagera på rörelse från och med nu. Det aktuella läget för gryning/skymning är sparat.), 25) Återställ (Hela nätverket kommer att återställas till fabriksinställningar)

(EN) 1) Lue älysensoriin manuaali ennen kuin alat tekemään kauko-ohjausasetuksiia. Varoitus! Kauko-ohjausta voidaan käyttää ainoastaan älysensorin kanssa. Se ei ole yhteensopiva muiden LEDVANCE-tuotteiden kanssa; 2) Pääsensori; 3) Aava paritus; 4) punainen; 5) vihreä; 6) Sulje paritus; 7) Odota ainakin 3 minuuttia ennen kuin kytket virran seuraavan verkon jäsensiir; 8) Testaa; 9) Verkkoo; 10) Tärkeää! Kun kauko-ohjaimien näppäimillä painetaan, sensorin päivähavalo-potentiometrin ja aikavilje-potentiometrin arvot kumotaan. Jos sensorin potentiometrin arvoa halutaan käyttää uudelleen, sensorin käytöspainiketta on painettava 6 kerrotaa; 11) Valaisustusto; 12) Himmennystosto; 13) Valmiustusto; 14) pitoaika; 15) odotusaika; 16) Liike havaittu; 17) Lampu pois päältä -tila; 18) valovirta; 19) Oletustila asettaa seuraavat arvot takaisin oletusasetuksiin: 1. Taustavalon kynnsarvo 500 luxia; 2. valmiustilan himmennystosto 20 %; 3. pitoaika 10 min; 4. Lampu pois päältä -tilasta valmiustilasta; 5. valaisustusto 100 %. Verkko ei palaa tehdastilaan; 20) Yötila; 21) Puolikuu; 22) Täysikuu; 23) Päivänvalotila; 24) Opetus (tätä painiketta on painettava sillä valaisustilassa, jolla halutaan sensorin täästä eteenpäin vastaavan liikkesehen. Nykyinen hämäräarvo on tallennettu); 25) Nollata (koko verkko palautetaan tehdasasetuksiin).

(N) 1) Vennligst les driftshåndbok for tilkoblet sensor før du begynner å stille inn fjernkontrollen. Advarsel! Fjernkontrollen kan bare brukes sammen med tilkoblet sensor. Den er ikke kompatibel med andre LEDVANCE-produkter; 2) Mastersensor; 3) Åpen sammenkobling; 4) Rød; 5) Grøn; 6) Lukk sammenkobling; 7) Vent i minst tre minutter før du kobler strøm til medlemmene i neste nettverk; 8) Test; 9) Netverk; 10) Viktig! Straks tastene på fjernkontrollen er trykket på, blir verdien fra dagslyspotentiometret og tidsforsinkelsespotentiometret på sensoren satt til side. For å bruke verdien fra potensiometeret på sensoren igjen, må betjeningsknappene på sensoren trykkes på seksts ganger; 11) Lys på-nivå; 12) Dimme-nivå; 13) Beredskapsmodus; 14) Ventefid; 15) Beredskapsfid; 16) Bevegelse oppdaget; 17) Lampe av-modus; 18) Lysstrom; 19) Standardmodus setter følgende verdier tilbake til standardinstillingene: 1. Omgivelseslysgrense på 500 lux; 2. Beredskapsmodus dimme-nivå 20 %; 3. Ventefid 10 min; 4. Lys av-modus tilbake til ventemodus; 5. Lys på-nivå 100 %. Nettverket går ikke tilbake til fabrikksmodus; 20) Natt-modus; 21) Halmvärne; 22) Fullmärne; 23) Dagslysmodus; 24) Innlesning (denne knappen må trykkes ned ved det lysnivået du vil at sensoren skal svare på bevegelse på fra nå av - gjeldende skumringsverdi lagres); 25) Tilbakestilling (hele nettverket blir satt tilbake til fabrikkinstillingene)

(DK) 1) Læs venligst manuelen for den tilkoblede sensor, før du indstiller fjernbetjeningen. Advarsler! Fjernbetjeningen kan kun betjenes med tilkoblet sensor. Den er ikke kompatibel med andre LEDVANCE produkter; 2) Master sensor; 3) Åben parring; 4) rød; 5) grøn; 6) Lukk parring; 7) Vent mindst 3 minutter for du elektrificerer elementerne i det næste netværk; 8) Test; 9)Netværk; 10) Viktigt! Når tastene trykkes ned på fjernbetjeningen, underkendes værdien fra dagslyspotentiometeret og tidsforsinkelsespotentiometeret på sensoren. For at bruge verdien fra potentiometeret igen, skal betjeningsknappen på sensoren trykkes 6 gange; 11) Lys tændt niveau; 12) Dæmpningsniveau; 13) Standby-tilstand; 14) holde tid; 15) standby tid; 16) Bevægelse registreret; 17) Lampe slukket tilstand; 18) lysstrom; 19) Standard tilstand indstiller følgende værdier tilbage til standard indstillingene: 1. Omgivende lysstørskel 500 lux; 2. standby-tilstand dæmpningsniveau 20%; 3. holde tid 10 min; 4. lys slukket tilstand tilbage til standby-tilstand; 5. lys tændt niveau 100%. Netværket går ikke tilbage til fabriktsstinden; 20) Nattstinden; 21) Halmværne; 22) Fuldmærne; 23) Dagslyststinden; 24) Indlæring (Knappen skal være trykket ned ved det lysniveau, som du ønsker at sensoren skal reagere på bevegelse fra nu af. Den aktuelle tusmørkeværdi gemmes.); 25) Nulstil (Hele netværket nulstilles til fabriksindstillingene)

(CZ) 1) Než začnete nastavovat dálkové ovládání, přečtěte si návod k připojení snímače. Varování! Dálkové ovládání lze použít pouze pomocí připojeného snímače. Není kompatibilní s jinými výrobky LEDVANCE; 2) Hlavní senzor; 3) Spustit párování; 4) červená; 5) zelená; 6) Vypnout párování; 7) Než začnete napájet prvé dálší sítě, výčkujte alespoň 3 minuty; 8) Test; 9) Síť; 10) Délzetí! Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovládaci dojde k přepsání hodnoty potenciometru denního světla a potenciometru časového zpoždění snímače. Chcete-li znovu použít hodnotu z potenciometru na senzoru, musíte dál stisknout funkční tlačítko na snímači; 11) Intenzita pro rozsvícení světla; 12) Intenzita pro stínování; 13) Pohovostní režim; 14) doba prodloužení; 15) doba pohovostního režimu; 16) Detekování pohybu; 17) Režim vypnutí žárovky; 18) světelný tok; 19) Výchozí režim nastaví následující výchozí hodnoty: 1. Prahová hodnota okolního světla 500 luxů; 2. úroveň stínování v pohovostním režimu 20 %; 3. doba prodloužení 10 min; 4. režim vypnutí světla zpět do pohovostního režimu; 5. intenzita světla 100 %. Síť nejdříve zpět do tvárníku nastavení; 20) Noční režim; 21) Půlnoc; 22) Úplněk; 23) Denní režim; 24) Učení (toto tlačítko musí být stisknuto, při intenzitě světla, o které má senzor od nýješky reagovat na pohyb. Aktuální hodnota sítě je uložena.); 25) Reset (celá síť bude nastavena na tvárníku nastavení).

(RU) 1) Прежде чем приступить к настройке пульта дистанционного управления, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации подключенного датчика. Внимание! Пульт дистанционного управления подходит только для использования с подключенным датчиком. Он не совместим с другими продуктами LEDVANCE; 2) Главный датчик; 3) Открытое соединение; 4) красный; 5) зеленый; 6) Закрытое соединение; 7) Необходимо подождать не менее 3 минут, прежде чем приступить к подключению участников следующей сети; 8) Испытание; 9) Сеть; 10) Важная информация! После нажатия кнопок на пульте дистанционного управления значения потенциометра дневного света и потенциометра задержки времени на датчике будут игнорироваться. Чтобы снова перейти к использованию значения потенциометра на датчике, необходимо 6 раз нажать кнопку следующей сети; 11) Освещение на уровне; 12) Уровень тусклого света; 13) Режим ожидания; 14) Время удержания; 15) Время ожидания; 16) Обнаружено движение; 17) Режим выключения лампы; 18) Световой поток; 19) Режим на умополчании (перечисленные далее параметры возвращаются к значениям по умолчанию): 1. Портоговое значение освещенности окружающей среды – 500 лк; 2. Режим ожидания, тусклый свет – 20%; 3. Время удержания – 10 минут; 4. Измените режим выключения света на режим ожидания; 5. Освещение на уровне 100%. Сеть не возвращается к заводским настройкам; 20) Ночной режим; 21) Половина луны; 22) Полная луна; 23) Дневной режим; 24) Функция обучения (этот кнопку следует нажать при том уровне освещенности, при котором датчик должен реагировать на движение. Текущее значение сумерек сохраняется); 25) Сброс (если сеть возвращается к заводским настройкам).

(H) 1) A távirányító beállítása előtt kérjük, olvassa el a Connected Light használati utasítását. Figyelem! A távirányító csak Connected Light elérzékelővel használható. Nem kompatibilis más LEDVANCE termékekkel; 2) Mester elérzékelő; 3) Nyitott párosítás; 4) piros; 5) zöld; 6) Zárt párosítás; 7) Kerül, minden legalább 3 percet, mielőtt áram alá helyez ki a következő hálózat tagjai; 8) Teszt; 9) Hálózat; 10) Fontos! A távirányító gombjaiak megnyomását követően a nappali potencióméter és a késleltetés idő potenciómétere értéke az elérzékelőn felülről. Ahhoz, hogy az elérzékelő újra a potencióméter értékkel használja, kerül minden 6x az elérzékelő működtető gombjára; 11) Világítás szintje; 12) Elsőtételűk szintje; 13) Készénélő mód; 14) tartási idő; 15) készénélő idő; 16) eszelt mozgás; 17) lámpa ki mód; 18) fényáram; 19) Az alapértelmezett mód a következő értelekkel visszaállítja az alapértelmezett beállításra: 1. Környezeti fény határérték 500lux; 2. készénélő mód elsőtételű szint 20%; 3. tartási idő 10min; 4. lámpa mod vissza készénélő módra; 5. világítás szint 100%. A hálózat nem tér vissza gyári módból; 20) Éjjeli mód; 21) Féjholt; 22) Teliholt; 23) Nappali mód; 24) Beállítás (Ezt a gombot kell megnyomni annál a világítási szintnél, ahol azt szeretné, hogy az elérzékelő szintűl reagáljon a mozgásra. Az aktuális alkonyati érték elmentve.); 25) Visszaállítás (A teljes hálózat visszatér gyári beállításokra.)

(PL) 1) Przed przystąpieniem do konfiguracji pilota zdalnego sterowania należy zapoznać się z instrukcją podłączonym czujnikiem. Ostrzeżenie! Pilota zdalnego sterowania można używać tylko z podłączonym czujnikiem. Nie jest zgodny z innymi produktami LEDVANCE; 2) Czujnik główny; 3) Otwarte parowanie; 4) Czerwony; 5) Zielony; 6) Zamknięte parowanie; 7) Przed zasilaniem urządzeń z następnej sieci poczekaj przynajmniej trzy minuty; 8) Test; 9) Sieć; 10) Ważne! Naciśnięcie przycisków na pilocie zdalnego sterowania powoduje zastąpienie wartości z potencjometru światła dziennego i potencjometru opóźnienia czujnika. Aby ponownie używać wartości z potencjometru czujnika, należy nacisnąć przycisk czujnika sześć razy; 11) Poziom światła; 12) Poziom przyświetlenia; 13) Tryb oczekiwania; 14) Czas wstrzymania; 15) Czas oczekiwania; 16) Wykryto ruch; 17) Tryb wyłączonego światła; 18) Strumień światła; 19) Domyslny tryb powoduje przywrócenie wartości domyślnych następujących wartości: 1. Próg światła otoczenia 500 luxów; 2. Poziom przyświetlenia trybu oczekiwania 20%; 3. Czas wstrzymania 10 min; 4. Przelążenie trybu wyłączonego światła na tryb oczekiwania; 5. Poziom światła 100%. Sieć nie jest przełączana w tryb fabryczny; 20) Tryb nocny; 21) Północ; 22) Pełna; 23) Tryb światła dziennego; 24) Uczanie (Przycisk należy naciąć na poziomie światła, przy którym czujnik ma reagować na ruch. Bieżąca wartość zmierzchu zostanie zapisana); 25) Resetowanie (Ca sieć zostanie przewietrzona na ustawienia fabryczne). (C) 6



## Connected Sensor Remote Control Gen2

**SK 1) Pred začiatím nastavovania diaľkového ovládania si prečítajte príručku k pripojeniu snímaču. Varovanie! Diaľkové ovládanie sa môže použiť len s pripojeným snímačom. Nie je kompatibilné s inými výrobkami spoločnosti LEDVANCE; 2) Hlavný snímač; 3) Začať párovanie; 4) červená; 5) zelená; 6) Skončiť párovanie; 7) Počkajte aspoň 3 minúty pred zapojením členov ďalšej siete; 8) Test; 9) Sieť; 10) Dôležité! Po stačení tlaciadlo na diaľkovom ovládani sa analúži hodnota potenciometra denného svetla a potenciometra časového oneskorenia na snímači. Ak chcete použiť hodnotu z potenciometra na snímači znova, musí sa ovládacie tlaciadlo na snímači stačiť 6-krát; 11) Úroveň zapnutia svetla; 12) Úroveň strmievania; 13) Pohotovostný režim; 14) Cas zotrvenia; 15) pohotovostný čas; 16) Zisteny pohyb; 17) Režim vypnutia žiarovky; 18) svetelný tok; 19) Automatický režim nastaviť hodnotu svetla na prednastavenie nastavenia: 1. Práh okolitého svetla 500 luxov; 2. úroveň strmievania pohotovostného režimu 20 %; 3. čas zotrvenia 10 min.; 4. režim vypnutia svetla späť do pohotovostného režimu; 5. úroveň zapnutia svetla 100 %. Sieť sa nepreprie späť do režimu z výrobky; 20) Nocný režim; 21) Polmesiac; 22) Spin; 23) Denný režim; 24) Programovanie (Toto tlaciadlo sa musí stačiť na úrovni svetla, pri ktorej chcete, aby snímač odteraz zareagoval na pohyb. Uloži sa aktuálna hodnota strmievania); 25) Reset (Celá sieť sa vynuluje na nastavenia z výroby.)**

**SK 1) Preberite príručník z navodí na pripojenie senzor, preden začnete nastavovať diaľkovo upravujúci. Opozorzenie! Diaľkovo upravujúci je možné upravovať iba s pripojením senzorom. Niž združujú s druhimi izdelkami LEDVANCE; 2) Glavný senzor; 3) Začni seznámenie 4) Rdeča 5) Zelená 6) Zaklukú seznámenie 7) Počakajte vsäj 3 minútu, preden nialekteré clane nasledujeho omrežja 8) Test 9) Omrežje 10) Pomembno! Ko so na diaľkovo upravujúci pripisujeme tipke, sta vrednosti potenciometra dnevine svetlobe a potenciometra časového zakásnivie na senzoru razvylejavleni. Če zelite zvona uporabiti vrednosť potenciometra na senzoru, je treba 6-krat pritisniti gumb za delovanje na senzoru; 11) Raven vklapa svetlobe 12) Raven zatemnitvie 13) Način pripravljenvosti 14) Cas zadržania 15) Čas pripravljenvosti 16) Zaznamo je gibanje 17) Način izklopa sijalek 18) Svetlobni tok 19) Privzeti način nastavi nasledne vrednosti zvona na privzete nastavite: 1. Prag okoljske svetlobe 500 lux 2. Raven zatemnitvie v načinu pripravljenvosti: 20 % 3. Cas zadržania: 10 min. 4. Ponovny preklop iz načina izklopa luči na način pripravljenvosti 5. Raven vklapa luči: 100 %. Omrežje ne preklop zvona na tovarniški način 20) Nočni način 21) Polmesiac 22) Polna luna 23) Dnevi način 24) Programiranje s kazanjem (Ta gumb je treba pritisniti na ravn svetlobe, pri kateri želite, da se senzor od danega trenutka odziva na gibanje. Shranjena je trenutna vrednost somraka.) 25) Ponastavi (celotno omrežje bo ponastavljeno na tovarniške nastavite).**

**TR 1) Uzaktan kumandayı ayarlamaya başlamadan önce lütfen Connected sensör kılavuzunu okuyun. Uyan! Uzaktan kumanda sadece Connected sensör ile kullanılabilir. Farklı LEDVANCE ürünlerini ile uyumlu değildir. 2) Ana sensör; 3) Eşleştirmeyi açın; 4) kırmızı; 5) yeşil; 6 ) Eşleştirmeyi kapatın; 7) Bir sonraki ağa bağlı türlerin elektrik vermeden önce lütfen en az 3 dakika bekleyin; 8) Test; 9) Ağ; 10) Önemli! Uzaktan kumandanın düzgmelerine basıldırdığında sensörün güm işığı potansiyometresi ve zaman geçirtimine potansiyometresi devre dışı bırakılır. Sensördeki potansiyometreyi tekrar kullanmak için sensör üzerindeki çalıştırma düzgmesine 6 kez basılmalıdır; 11) Işık açma seviyesi; 12) Kısma seviyesi; 13) Bekleme modu; 14) Bekleme modu; 15) Bekleme süresi; 16) Hareket algılandı; 17) Lamba kapalı modu; 18) işkicksel aks; 19) Varsayılan mod aşağidakı değerleri varsayılan ayarları geri getir: 1. Ortam işığı esigi 500 Lux; 2. beklemeye modu kisılık seviyesi %20. 3. Bekleme süresi 10 dakika; 4. İlk kapatma modu tekrar bekleme moduna döner; 5. Işık açma seviyesi %100. Ağ fabrika moduna geri dönmez; 20) Gece modu; 21) Yarım ay; 22) Dolunay; 23) Gün işığı modu; 24) Öğretme (Bu düzgmeye, bundan sonra sensörün harekete cevap vermesini istediginiz işık seviyesinde basılmalıdır. Varsayılan olarak alacakaranlık değeri kaydedilmeli); 25) Fırça (Tüm ağ fabrika ayarlarına geri döner.)**

**HR 1) Pročitajte priručnik za senzor Connected prije postavljanja diaľkovo upravljajuća. Upozorenje! Diaľkovo upravljajuća može se upravljati samo pomoću senzora Connected. Nije kompatibilan s ostalim proizvodima LEDVANCE; 2) Glavní senzor; 3) Započnite uparivanje; 4) Crveno; 5) Želeno; 6) Završite uparivanje; 7) Privećajte najmanje 3 minute prije elektrifikacije članova sljedeće mreže; 8) Ispitivanje; 9) Mreža; 10) Važno! Kad se pristupi tipke na diaľkovo upravljajuću, odbacujući se vrijednosti s potenciometra za danje svjetla i potenciometra za vremensku odgodu na senzoru. Za ponovnu upotrebu vrijednosti s potenciometra na senzoru, potrebno je 6x pritisnuti gumb za rukovanje na senzoru; 11) Razina uključivanja svjetla; 12) Razina prigušivanja; 13) Način pripravnosti; 14) Vrijeme zadržavanja; 15) Vrijeme pripravnosti; 16) Otkriven pokret; 17) Način isključivanja svjetlike; 18) Svetlosni tok; 19) U načinu! Zadano sljedeće vrijednosti vraćaju se na zadane postavke: 1. Prag osvjetljavanja okoline 500 luxa; 2. Razina prigušivanja u načinu pripravnosti 20 %; 3. Vrijeme zadržavanja 10 min; 4. Način isključivanja svjetlike prebacuje se natrag na način pripravnosti; 5. Razina uključivanja svjetla 100 %. Međutim se ne prebacuje natrag na tvornički način; 20) Noćni način; 21) Polmesec; 22) Puni mjesec; 23) Način danjenj svjetla; 24) Programiranje (ovaj gumb mora biti pritisnut na razini svjetla na kojoj bi odsada nadalje senzor trebao odgovarati na pokrete. Spremljena je trenutna vrijednost za sunaruk;); 25) Ponovno postavljanje (cijela će se mreža vrati na tvorničke postavke).**

**RO 1) Vă rugăm să citiți manualul cu privire la conectarea senzorului înainte să porniți reglarea telecomenzi. Avertisment! Telecomanda poate fi acționată numai prin conectarea senzorului. Nu este compatibilă cu alte produse LEDVANCE; 2) Senzor principal; 3) Cuplare deschisă; 4) roșu; 5) verde; 6) Cuplare închisă; 7) Vă rugăm să așteptați cel puțin 3 minute înainte să configurați componentele următoare rețele; 8) Test; 9) Rețea; 10) Important! De îndată ce tastele de pe telecomanda sunt apăsatate, valoarea afişată de potențiometru prevăzut cu detector de lumină și timpul de întârzire afişat de potențiometru sunt anulate. Pentru utilizarea valori afişata de potențiometru încă o dată, butonul de operare de pe senzor trebuie apăsat de 6 ori; 11) Nivel de iluminare 12) Nivel dim (obscur); 13) Mod standby; 14) Timp de așteptare; 15) Timp standby; 16) Mișcare detectată; 17) Mod lumină oprire; 18) Flux luminos 19) Modul implicit reglează următoarele valori înapoi la setările implicite: 1. Prag lumină ambientă 500lux; 2. Mod standby nivel dim 20%; 3. timp de așteptare 10min; 4. mod lumină oprire înapoi la mod standby; 5. lumină la nivel 100%. Rețeaua nu se întoarcă la modul fabricației; 20) Mod lumină pe timp de noapte; 21) Semiluna; 22) Lună plină; 23) Mod lumină pe timp de zi; 24) Memorizare (Acest buton trebuie apăsat la nivelul luminii la care doriti ca senzorul să răspundă la mișcarea de acum înainte. Valoarea actuală pentru lumină amurg este salvată); 25) Resetare (Întreaga rețea va fi setată înapoi la setările din fabrică.)**

**RO 1) Predi da започнете да настройвате дистанционното управление, прочетете ръководството за експлоатация на съврзания датчик. Внимание! Дистанционното управление може да работи само със съврзания датчик. То не е съвместимо с други изделия на LEDVANCE; 2) Главен датчик; 3) Отваряне на съдържанието; 4) Червено; 5) Зелено; 6) Затваряне на съдържанието; 7) Изчакайте най-малко 3 минути, преди да поставите под напрежение елементите на следващата мярка; 8) Тест; 9) Мрежа; 10) Важно! След написане на клавишите на дистанционното управление стойността от дневния потенциометър и от потенциометъра за забавянето по време на датчика се анулира. За да можете отново да използвате в датчика стойността от потенциометъра, работният клавиш на датчика трябва да се натисне 6 пъти; 11) Ниво на осветяване; 12) Ниво на затъмняване; 13) Режим на готовност; 14) Време за задържане; 15) Време в режим на готовност; 16) Засечено движение; 17) Режим на изключена лампа; 18) Светлинен поток; 19) В режим по подразбиране следните стойности се връщат към свояте начини настройки: 1. Прага стойност на околната светлина: 500 lux; 2. Ниво на затъмняване в режим на готовност: 20 %; 3. Време за задържане: 10 min; 4. Режим на изключване на осветяването: 100 %. Настройките на мярката не се връщат към фабричните. 20) Нощен режим; 21) Полмесец; 22) Пълнолуние; 23) Дневен режим; 24) Режим на обучение (този бутон трябва да се натисне при нивото на осветяване, при което желаете да реагира датчика на движението от този момент нататък. Текущата стойност на полумрак се записва); 25) Връщане в изходно състояние (цялата мрежа се връща към фабричните настройки).**

**SK 1) Enne kaugijuhtimispuldi seadistamist lugege läbi ühendatud anduri kasutusjuhend. Hoiatus! Kaugijuhtimispuldi saab juhitda ainult ühendatud anduridu. See ei ühildu teiste LEDVANCE toodega; 2) Põhineku; 3) Sidumine avatud; 4) punane; 5) rohelise; 6) Lähedalt sidumine; 7) Enne võrgu järgmiste liikmete varustamist elektriga oodata pulgadest 3 minutit; 8) Test; 9) Võrk; 10) Tähtis! Pärast kaugijuhtimispuldi klahviide vajutamist tühistatakse päävalguluse potensiomeetri väärtust uuesti kasutamiseks tuleb vajutada anduri potensiomeetri väärtust 6x; 11) Valgus sisestulustasemel; 12) Hämarustase; 13) Oterezim; 14) hoidmisaeig; 15) ooteaeg; 16) Lühikumine tuvastatud; 17) Lambi väljalülitusrezim; 18) välguvoog; 19) Välkererežiim seab järgmisest väljatuledustagasi väikesestel: 1. Ümbritseva väljuga läävi 500 lux; 2. oterezimi hämarustase 20%; 3. holdmisaeig 10min; 4. väljalülitatud režim tagasi oterezim; 5. valgustase 100%. Võrk ei ole näas tehaserezim; 20) Oterezim; 21) Poolkuu; 22) Täiskuu; 23) Päävalgusrezim; 24) Teach-in (seda nuppu tulube vajutada välgiuse tasemel, millele soovite anduri reageerimist alates praegusest. Salvestatakse hämaruse praeagine väärtus); 25) Lähtestamine (kogu võrgule taastatakse teheseedased.)**

**LT 1) Prieš nustatydami nuotolinio valdymo pultą, perskaitykite prijungto jutiklio instrukciją. Ispėjimas! Nuotolinio valdymo pultą galima valdyti tik prijungus jutiklį. Jis nesuderinamas su kitaip LEDVANCE gaminiu; 2) pagrindinis jutiklis; 3) atvirkščiai; 4) raudona; 5) žalia; 6) uždaryti uždėjimą; 7) palaukti mažiausiai 3 minutes, kol elektrosuočiai tiks linkinti į narius; 8) bandymas; 9) tinklelis. 10) Svarbu! Paspaudus nuotolinio valdymo pulto klavišus, napsoma dienos šviesos potenciometro ir jutiklio delbos potenciometro vertę, reikia paspausti jutiklio veikimo mygtuką 6 k.; 11) šviesos išjungimo lygis; 12) pritemdymo lygis; 13) parengties režimas; 14) sulaukymo laikas; 15) parengties laikas; 16) aptiktas judesys; 17) lemputių išjungimo režimas; 18) šviesos raštai; 19) numatytoji režimų šviesos vertė gražinomas į numatytoius nustatymus: 1. Aptinkos šviesos slenktis 500 luxus; 2. parengties režimo pritemdymo lygis 20 %; 3. sulaukymo laikas 10 min.; 4. režimo išjungimo gražinimas į parengties režimą; 5. šviesos išjungimo lygis 100 %. Tinklelis negrižta į gamyklinį režimą; 20) nakties režimas; 21) delčia; 22) pilnatis; 23) dienos šviesos režimas; 24) mokymas (šis mygtukas spaudžiamas šviesos lygiu, kurio nuo šiol norite, kad jutiklis reaguotų į judesi. Dabarant priebleandoms vertė išsaugota); 25) atstatytai (visam tinkleliui bus gražinti gamykliniai nustatymai).**




(iv) 1) lekams sākat izmanton tālvadības pulti, lūdzu, izlasiet sensora rokasgrāmatu. Brīdinājums! Tālvadības pulti var izmantot tikai ar savienotu sensoru. Tā nav saderīga ar nevienu citu LEDVANCE produktu. 3) Galvenais sensors 3) Atvērti pārošanu 4) sarkans 5) zaļš 6) Slēgti pārošanu 7) Lūdzu, uzgaidiet 3 minūtes, iekams pievadāt elektību nākamajam tīklam. 8) Tests 9) Tikls 10) Svarīgi! Tiklīdz pogas uz tālvadības pulti ir nospiestas, dienasaigais potenciometra un laikā aiztures potenciometra vērtība tiek pārrakstīta. Lai sensorā atkal izmantotu potenciometra vērtību, 6 reizes jānospiez sensora darba poga. 11) Gaismas īmenis 12) Aptumšošanas īmenis 13) Gaidīšanas režīms 14) Aiztures laiks; 15) Gaidīšanas laiks 16) Kustība noteikta 17) Lampa izslēgtā režīmā 18) Gaismas plūsmā 19) Noklusējuma režīms iestata šīs vērtības atpakaļ noklusējuma īmenī: 1. Vides gaismas slieksnis 500lux. 2. Gaidīšanas laika aptumšošanas īmenis 20%. 3) Gaidīšanas laiks 10 min. 4. Izslēgtās režīms atpakaļ gaidīšanas režīmā. 5. Ieslēgtās īmenis 100%. Tikls neatstātas rūpīcas režīmā. 20) Naks ts režīms 21) Pusmēness 22) Pilns mēness 23) Dienasaigais režīms 24) Iestatīšana (šai pogai jābūt nospiestai tādā gaismas īmeni, kādā vēlaties iestatīt sensoru reakciju uz kustībām. Esošā krēslas vērtība tiek saglabāta.) 25) Atiestatīt (Visi tikls iestatīs saskaņā ar rūpīcas iestatījumiem.)

**(SRB)** 1) Pročitajte priručnik za Connected senzor pre podešavanja daljniskog upravljača. Upozorenje! Daljniski upravljač može da se kontrolise samo pomoću Connected senzora. Nije kompatibilan sa drugim LEDVANCE proizvodima; 2) Glavni senzor; 3) Započnite uparivanje; 4) Crveno; 5) Zeleno; 6) Završite uparivanje; 7) Sačekajte najmanje 3 minuta pre elektrifikacije članova sledeće mreže; 8) Test; 9) Mreža; 10) Važno! Kad se pritisnu tasteri na daljniskom upravljaču, odbaciće se vrednosti sa potenciometra za dnevno svetlo i potenciometra za vremenski odgodu na senzoru. Za ponovu konfiguraciju vrednosti sa potenciometrom na senzoru treba da se 6x pritisne operativno dugme na senzoru; 11) Nivo uključivanja svetla; 12) Nivo zatamnjivanja; 13) Režim pripravnosti; 14) Vreme zadržavanja; 15) Vreme pripravnosti; 16) Detektovan pokret; 17) Režim isključivanja svetlike; 18) Luminoznici flusi; 19) Podrazumevani režim vraća vrednosti na podrazumevane postavke: 1. Prag ambijentalog svetla 500 luksa; 2. Nivo zatamnjivanja u režimu pripravnosti 20%; 3. Vreme zadržavanja 10 min; 4. Režim isključivanja svetlike se prebacuje nazad na fabrički režim; 5. Nivo uključivanja svetla 100%. Mreža se ne prebacuje nazad na fabrički režim; 20) Nočni režim; 21) Polumesec; 22) Pun mesec; 23) Način dnevrog svetla; 24) Programiranje (ovo dugme mora da bude pritisnuto na novou svetlu na kom bi senzor odsada nadalje trebao da odgovara na pokrete. Sačuvana je trenutna vrednost za sunrak); 25) Resetovanje (cela mreža će se vratiti na fabričke postavke).

(v) 1) Перш ніж починати налаштування пульта дистанційного керування, уважно прочитайте керівництво з експлуатації підключеним датчиком. Він не сумісний з іншими продуктами LEDVANCE; 2) Головний датчик; 3) Відкрийте з'єднання; 4) Червоний; 5) Зелений; 6) Закріпте з'єднання; 7) Зачекайте щонайменше 3 хвилини, перш ніж підключите членів наступної мережі; 8) Вигробування; 9) Мережа; 10) Важлива інформація! Після натискання кнопок на пульти дистанційного керування значення потенціометра денної світлі та потенціометра часу затримки датчика ігноруваються. Щоби знову перевірити до використання значення потенціометра на датчику, необхідно 6 разів натиснути кнопку управління датчика; 11) Освітлення на рівні; 12) Рівень тьмяності світла; 13) Режим очікування; 14) Час утримання; 15) Час очікування; 16) Виміщений рух; 17) Режим вимкнення лампи; 18) Світловий потік; 19) Режим за замовуванням (перераховані дали параметри повертаються до значень за замовуванням): 1) Портогове значення освітленості довкіль — 500 лк; 2) Режим очікування, рівень тьмяності світла — 20%; 3. Час утримання — 10 хвилин; 4. Змінити режим вимкнення світла на режим очікування; 5. Світло на рівні 100%. Мережа не повертається до заводських налаштувань; 20) Нічний режим; 21) Півмісяць; 22) Повний місяць; 23) Денний режим; 24) Функція навчання (що кнопку необхідно натиснути за той рівень освітленості, за якого датчик має реагувати на рух. Поточне значення супінкі зберігається); 25) Скідання (уся мережа повертається до заводських налаштувань).

**(KZ)** 1) Қашқытан басқару күралын орнатпас бұрын, қосылған сенсордың нұсқаудың оқыны шығыныз. Назар аударыңыз! Қашқытан басқару күралын тек қосылған сенсордың көмегімен басқаруға болады. Ол басқа LEDVANCE ендирилген үйлесімді емес; 2) Басты сензор; 3) Ашық жүлтап; 4) Қызыл; 5) Жасыл; 6) Жабайык жүлтап; 7) Келеси желі блектеріне электр құттын бермес бұрын кемінді 3 минут күтіңіз; 8) Тексеру; 9) Желі; 10) Маңызды; Қашқытан басқару күралындағы түймелердің басқаннан кейін, сенсордағы құндылғы жаһык потенциометрінің және жаулан берудің кіріту потенциометрінің мәні блокталады. Сенсордағы потенциометрдің мәнін қайта пайдалану үшін сенсорындағы басқару түймесін (бұз) басыңыз; 11) Жарықтық деңгейі; 12) Кемескілік деңгейі; 13) Күтірекім; 14) Күтірекім; 15) Күтірекім; 16) Ұяқтылық; 16) Қозғалыс әншекталық; 17) Шаммың ешіру күйі; 18) Жарық ағыны; 19) Әделек режим келесі мәндерде әдепті қалпынған көлтіреді: 1. Қоршаған орта жарықтыынан шегі 500lx; 2. Күтірекімнің күнгірткіш шегі 20%; 3. Кідірү ұяқтылық 10 мин; 4. Жарықтық ешіру режимінен күтірекімнің оралу; 5. Жарықтық деңгейі 100%. Желі зауыттық режимге оралмайды; 20) Түнгі жарықтандыру режимі; 21) Жарты ай; 22) Толған ай; 23) Құндылғы жарықтандыру режимі; 24) Бейімделу режимі (Бұл түмем жарықтандырудың қозғалысқа қарайден жауап беретін деңгейде басылуы керек. Ымыртың ағымдағы мәні сақталады); 25) Қалыптың көлтіру бүкіл желе зауыттық параметрлерге қайтарылады).

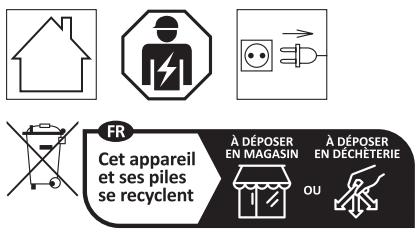

C10449058  
G11144753  
15.06.22

LEDVANCE GmbH  
Steinerne Furt 62  
86167 Augsburg, Germany  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

**(GB)** LEDVANCE Ltd, Aquila House  
Delta Crescent, Westbrook, Warrington  
WA5 7NR, United Kingdom