

Code	92842	92842	92842	92842
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel worden uitgevoerd en dit in overeenstemming met de elektrotechnische voorschriften.
	Vor Montage Leitung spannungs-frei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur.	Netspanning uitschakelen voordat u met de installatie begint. Dit toestel mag niet gebruikt worden om andere apparaten van de netvoeding te isoleren.
	DALI ist nicht SELV – Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung. Die DALI-Schraubklemmen dürfen nicht an 230 VAC angeschlos-sen werden!	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply. The DALI screw clamps must not be connected to 230 VAC!	DALI est différent de SELV – Les prescriptions d'installation pour basse tension doivent être respectées. Les bornes DALI ne doivent pas être raccordées à 230 VCA!	DALI is niet SELV – De voor-schriften voor laagspannings-installaties zijn van toepassing. De DALI-schroefklemmen mogen niet op 230 VAC worden aangesloten!
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire. La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt. Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
Funktion	Function	Function	Fonctionnement	Functie
	Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen. 4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte.	Binary DALI input device for use in flush-mounted boxes. 4 user-configurable inputs for potential-free push-button and switch contacts.	Unité d'entrée binaire DALI pour l'utilisation dans des boîtes d'encastrement. 4 entrées configurables à volonté pour des contacts de bouton-poussoir et de commutation sans potentiel.	Binair DALI ingangsapparaat voor gebruik in inbouwdozen. 4 vrij configurerbare ingangen voor potentialvrije drukknop- en schakelcontacten.
	Versorgungsspannung über DALI-Bus. Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb. Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand. Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand. Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar.	Supply voltage via DALI bus. Operating modes: normal, staircase or scene operation. Integrated LED for localisation when de-installed. Integrated buzzer for localisation in installed state. Full range of functions can only be activated with accessories from the B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS product range.	Tension d'alimentation via le bus DALI. Modes de fonctionnement : normal, cage d'escalier ou scénarios. LED intégrée pour la localisation à l'état démonté. Buzzer intégré pour la localisation à l'état monté. Toutes les fonctions ne peuvent être activées qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.	Voedingsspanning via DALI bus. Bedrijfsstanden: normaal, trap- of scènebedrijf. Geïntegreerde LED voor lokalisatie wanneer verwijderd. Geïntegreerde zoemer voor lokalisatie in geïnstalleerde toestand. De volledige reeks functies kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS assortiment.

92842

DE Montage

UK Mounting

FR Montage

NL Montage

Fig. 1




Fig. 2

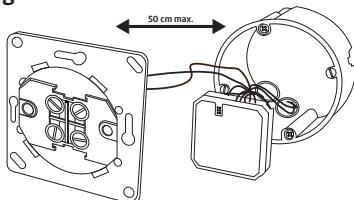


Fig. 3




	Fig. 1: Bis zu 4 konventionelle Taster oder Schalter werden angeschlossen (max. 50cm).	Fig. 1: For connection of up to 4 conventional push-buttons or switches (max. 50cm).	Fig. 1: Pour le raccordement de 4 boutons-poussoirs ou interrupteurs conventionnels (max. 50 cm).	Fig. 1: Voor de aansluiting van 4 gewone drukknoppen of schakelaars (max. 50 cm).
	Fig. 2: Gerät wird in die UP-Dose hinter den UP-Einsatz positioniert	Fig. 2: The device is placed in the flush mounting box, behind the flush mounted switch.	Fig. 2: L'appareil est placé dans le boîtier encastré, derrière l'interrupteur intégré.	Fig. 2: Het apparaat wordt in de inbouw-dos achter de inbouw-schakelaar geplaatst.
	LED-Funktionsanzeigen	LED function indicators	Indicateurs de fonctionnement à LEDs	Indicatie LED's na zelftestcyclus
	Eine rote LED leuchtet, wenn die DALI-Busspannung anliegt.	A red LED shines when the DALI bus tension is available.	Une LED rouge s'allume si la tension bus DALI est présente	Een rode LED licht op als de DALIbusspanning aanwezig is.
	Das Gerät ist zusätzlich mit einem Signalgeber ausgestattet, welcher im Zuge der Adressierung Tonsignale von sich geben kann.	The device further comprises a signalling component emitting sound during the addressing process.	L'appareil comprend aussi un indicateur sonore de signalisation qui émet des sons pendant le processus d'adressement .	Het toestel is uitgerust met een signaalgever, die een geluid geeft bij de adressering.
92843	Zubehör	Accessory	Accessoires	Accessoires
PS-DALI-SYS-USB-REG	PS-DALI-SYS-USB-REG	PS-DALI-SYS-USB-REG	PS-DALI-SYS-USB-REG	PS-DALI-SYS-USB-REG
EU-Konformitätserklärung	UK declaration of conformity	UK declaration of conformity	Déclaration de conformité UE	EU-Conformiteitsverklaring
	<p>Das Produkt erfüllt die Richtlinien über</p> <ol style="list-style-type: none"> die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) die Niederspannung (2014/35/EU) die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU) <p>This product respects the directives concerning</p> <ol style="list-style-type: none"> Electrical Equipment Safety Regulation 2016 Electromagnetic Compatibility Regulation 2016 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012 <p>Contact</p> <p>B.E.G. UK Ltd., Apex Court - Grove House · Camphill Road · West Byfleet, Surrey KT14 6SQ</p>	<p>Ce produit répond aux directives sur</p> <ol style="list-style-type: none"> la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) la basse tension (2014/35/UE) la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/UE) et (2015/863/UE) 	<p>Ce produit beantwoordt aan de volgende richtlijnen</p> <ol style="list-style-type: none"> Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) Laagspanning (2014/35/EU) Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU) 	

92842	DE Technische Daten	UK Technical data	FR Caractéristiques techniques	NL Technische gegevens
10 - 22 V DC via DALI-Bus	Spannung	Voltage	Tension	Spanning
4,6 mA	Stromaufnahme	Typ. power input	Absorption de courant	Stroomopname
II / IP20	Schutzklasse / Schutzzart	Class / Degree of protection	Classe / Type de protection	Klasse / Bescherfingsgraad
38 x 38 x 12 mm	Abmessungen H x B x T [mm]	Dimensions H x B x D [mm]	Dimensions H x B x T [mm]	Afmetingen H x B x T [mm]
max. 50 cm	Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	Kabellengte
-25°C - +50°C	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgivings temperatuur
Polycarbonat	Gehäuse	Housing	Boîtier	Behuizing
Schematisches Schaltbild	Schematic diagram	Schéma de raccordement	Aansluitschema	
Schematisches Schaltbild – Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!	Schematic diagram - when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!	Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !	Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!	
<pre> graph LR subgraph Top [Top] direction TB PS[PS-DALI-SYS USB-REG] --- L1[L] PS --- N1[N] PS --- DAplus1[DA+] PS --- DAminus1[DA-] EVG[EVG / BE / EB] --- L2[L] EVG --- N2[N] EVG --- DAplus2[DA+] EVG --- DAminus2[DA-] end subgraph Bottom [Bottom] direction TB PD1[PDxx-DALI-SYS] --- DA1[DA] PD1 --- DA2[DA] PBM[PBM-DALI-SYS-4W] --- DA3[DA] PBM --- DA4[DA] end L1 --- L2 N1 --- N2 DAplus1 --- DAplus2 DAminus1 --- DAminus2 DA1 --- DA3 DA2 --- DA4 </pre>				



92842	DE Fehlersuche	UK Trouble shooting	FR Dépannages	NL Foutopsporing
	<p>1. Die LED ist aus, Gerät hat keine Funktion. Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keine oder fehlerhafte DALI-Bus-Spannung vorhanden b. Verdrahtung hat keinen Kontakt c. Gerät defekt <p>2. Die LED ist zwar an, dennoch wird der Zustand der angeschlossenen Leuchten nach dem Drücken des Tasters nicht verändert.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Falsche Betriebsart b. Falsche Gruppen-ID c. Fehlerhafte DALI-Busspannung vorhanden d. Gerät defekt 	<p>1. The LED is off, device without function. Possibilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. No or inaccurate DALI bus voltage b. Wiring has no contact c. Device defective <p>2. The LED is on, but the state of the connected luminaires remains unchanged after having pressed the pushbutton.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wrong operation mode b. Wrong group ID c. Inaccurate DALI bus voltage d. Device defective 	<p>1. La LED est éteinte, l'appareil est sans fonction. Causes possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pas de tension bus DALI ou tension inappropriée b. Câblage incorrect c. Appareil défectueux <p>2. La LED est allumée, mais l'état des luminaires connectés reste inchangé après avoir pressé le bouton-poussoir.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mode d'opération inadapté b. Groupe ID faux c. Tension bus DALI inappropriée d. Appareil défectueux 	<p>1. De LED is uit, toestel werkt niet. Mogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Geen of verkeerde DALI busspanning b. Bekabeling maakt geen contact c. Toestel defect <p>2. De LED is aan, maar de toestand van de aangesloten verlichting wijzigt niet bij indrukken van de drukknop.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verkeerde werkingsmodus b. Verkeerde groepsID c. Verkeerde DALI busspanning d. Toestel defect
	Produktseite im Internet	Product page on the internet	Page produit sur notre site internet	Productpagina op het internet

Code	92842	92842	92842	92842
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Avisos de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança
	Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af el-sagkyndige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en el-sagkyndig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.	MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.	I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, seguendo le norme elettrotecniche, solo da elettricisti o da personale specializzato	MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.
	Denne sensor er ikke egnet til åbning.	Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.	Prima del montaggio disinserire la tensione! Per motivi di sicurezza, vi ricordiamo che questo prodotto non può essere collegato o disconnesso sotto tensione.	Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.
	DALI er ikke SELV (safety extra-low voltage) - Installationsreglerne for lavspænding gælder. DALI skrueterminalerne må ikke forbindes a 230 VAC!	DALI no es SELV - Se aplica el reglamento de instalación para baja tensión. Los bornes de conexión atornillada DALI no deben conectar a a 230 VAC.	DALI non è SELV - Si applicano le norme di installazione per la bassa tensione. I morsetti DALI non devono essere collegati a 230 VAC!	DALI não é MBTS - Aplicam-se as boas práticas e o regulamento de instalação para baixa tensão. Os terminais de bus DALI não podem ser ligados a 230 VAC!
	Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilsvigtede anvendelse, og med integreret DALI-applikationscontroller.	Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.	Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.
Funktionsmåde	Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento	
	<p>Binær DALI-indgangsenhed til bruk i indbyggingsdåser. 4 frit konfigurerbare indgange til potensialfrie trykknapper og skiftekontakter.</p> <p>Forsyningsspænding via DALI-bus. Driftstilstande: Normal, trappel- eller scenedrift. Integreret LED til lokalisering i afmonteret tilstand. Integreret buzzer til lokalisering, når den er installeret. Det fulde udvalg af funktioner kan kun aktiveres med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktserien.</p>	<p>Dispositivo de entrada DALI binario para el uso en cajas empotradas. 4 entradas libremente configurables para contactos de pulsador y conmutación libres de potencial.</p> <p>Tensión de alimentación mediante bus DALI. Modos de funcionamiento: Normal, scale o scene. LED integrado para la localización cuando está desmontado. Zumbador integrado para localización cuando está instalado. La gama completa de funciones sólo puede activarse con accesorios de la gama de productos B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.</p>	<p>Dispositivo di ingresso binario DALI per l'utilizzo in scatole da incasso. 4 ingressi liberamente configurabili per pulsanti e contatti di commutazione a potenziale zero.</p> <p>Alimentazione tramite bus DALI. Modalità di funzionamento: normale, scale o scene. LED integrato per la localizzazione quando viene rimosso. Buzzer integrato per la loca. L'intera gamma di funzioni può essere attivata solo con gli accessori della gamma di prodotti B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.</p>	<p>Dispositivo de entrada DALI binária para utilização em caixas de montagem embutida. 4 entradas livremente configuráveis para botões e contactos de comutação sem potencial.</p> <p>Tensão de alimentação através do bus DALI. Modos de funcionamento: normal, em escada ou operação de cenários. LED integrado para localização quando removido. Besouro integrado para localização quando instalado. A gama completa de funções só pode ser activada com acessórios da gama de produtos LUXOMAT® net DALI-SYS da B.E.G.</p>

Fig. 1




Fig. 2

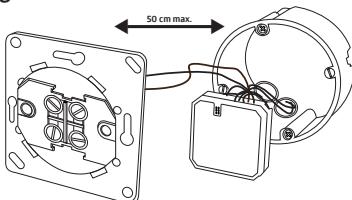


Fig. 3





	Fig. 1: Op til 4 almindelige trykknapper eller kontakter er forbundet (maks. 50 cm).	Fig. 1: Se conectan hasta 4 pulsadores o interruptores convencionales (máx. 50 cm).	Fig. 1: Sono collegati fino a 4 pulsanti o interruttori convenzionali (max. 50 cm).	Fig. 1: Estão ligados até 4 botões de pressão ou interruptores convencionais (máx. 50cm).
	Fig. 2: Enheden placeres i indbygningsdæsen bag indbygningsdænsen	Fig. 2: El dispositivo se coloca en la caja empotrada detrás del inserto empotrado	Fig. 2: Il dispositivo è posizionato nella scatola da incasso dietro l'inserto a incasso	Fig. 2: O dispositivo é posicionado na caixa de encastrar por trás do encaixe de encastrar
LED-funksjonsindikatorer	Indicadores LED de función	Indicatori di funzione a LED	Indicadores de função LED	
	En rød LED lyser, når DALI-busspændingen er til stede.	Un LED rojo se enciende cuando hay tensión en el bus DALI.	Un LED rosso si accende quando è presente la tensione del bus DALI.	Um LED vermelho acende-se quando a tensão do bus DALI está presente.
Tilbehør	Accesorios	Accessori	Acessórios	
92843	PS-DALI-SYS-USB-REG	PS-DALI-SYS-USB-REG	PS-DALI-SYS-USB-REG	PS-DALI-SYS-USB-REG
EU Overensstemmelseserklæring	Declaración de conformidad UE	Dichiarazione di conformità UE	Declaração de conformidade UE	
	Dette produkt overholder direktivene om 1. EMC-direktivet (2014/30/EU) 2. Lavspændingsdirektivet (2014/35/EU) 3. Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU).	Este producto cumple con las directivas siguientes 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) 2. Baja tensión (2014/35/UE) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE).	Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. Bassa tensione (2014/35/UE) 3. Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65 / UE) e (2015/863/UE).	O produto está em conformidade com as diretrivas relativas 1. à compatibilidade eletromagnética (2014/30/UE) 2. à baixa tensão (2014/35/UE) 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE).

92842**DK** Tekniske data**ES** Datos técnicos**IT** Dati tecnici**PT** Dados técnicos

10 - 22 V DC via DALI-Bus	Spænding	Tensión de alimentación	Tensione	Tensão
6,4 mA	Strømforbrug	Consumo dispositivo	Consumo dispositivo	Potência entrada:
II / IP20	Beskyttelsesklasse / beskyttelse	Clase / Grado de protección	Classe di protezione / tipo	Classe / grau de proteção
38 x 38 x 12 mm	Mål	Dimensiones	Dimensioni	Dimensões
max. 50 cm	Kabellængde	Longitud del cable	Lunghezza del cavo	Comprimento do cabo
-25°C – +50°C	Omgivelsernes temperatur	Temperatura de funcionamiento	Temperatura di funzionamento	Temperatura ambiente
Polycarbonat	Kabinet	Vivienda	Alloggiamento	Habitáculo
	Skematisk diagram	Esquema de conexión	Schema di cablaggio	Esquema eléctrico
	Skematisk diagram – bør nærk tilslutningskablerne, når du tilslutter!	Esquema de conexión – por favor, observe los cables de conexión cuando los conecte.	Schema di cablaggio – osservare e rispettare le colorazioni dei cavi durante il cablaggio.	Esquema eléctrico – por favor, observe os cabos de ligação ao ligar!
 <p>The diagram illustrates the electrical connections for the PS-DALI-SYS USB-REG module. It shows the module connected to a power source (L, N) and to two DALI devices (PDxx-DALI-SYS and PBM-DALI-SYS-4W) via DA+ and DA- lines. The PS-DALI-SYS module also has a USB port.</p>				

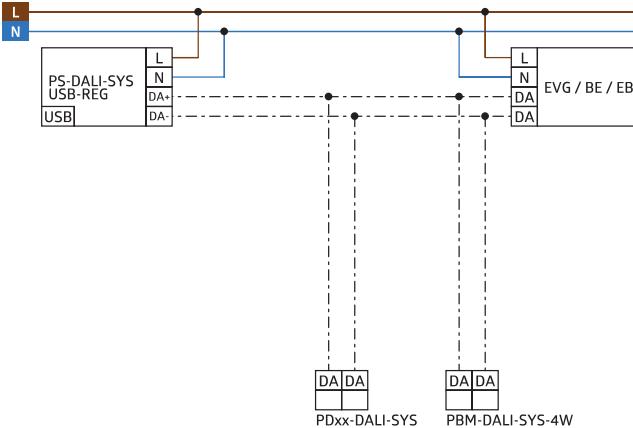

92842	DK Fejlfinding	ES Solución de problemas	IT Risoluzione problemi	PT Foutopsporing
	<p>1. LED slukket, enheden har ingen funktion. Muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ingen eller defekt DALI-BUS-spænding til stede b. Ledninger har ingen kontakt c. Enheden er defekt <p>2. Selv om lysdioden er tændt, ændres tilstanden af de tilsluttede armaturer ikke, når du trykker på knappen.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Forkert driftstilstand b. Forkert gruppe-ID c. Defekt DALI-BUS-spænding til stede d. Enheden er defekt 	<p>1. LED apagado, la unidad no tiene función. Posibilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. No hay tensión en el DALI-BUS o está defectuosa b. El cableado no tiene c. Dispositivo defectuoso <p>2. Aunque el LED esté encendido, el estado de las luminarias conectadas no se modifica tras pulsar el botón.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Modo de funcionamiento incorrecto b. ID de grupo incorrecto c. Tensión de bus DALI defectuosa d. Dispositivo defectuoso 	<p>1. LED spento, l'unità non funziona. Possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tensione DALI-BUS assente o difettosa b. Il cablaggio non ha contatto c. Dispositivo difettoso <p>2. Anche se il LED è acceso, lo stato degli apparecchi collegati non viene modificato dopo aver premuto il pulsante.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Modalità di funzionamento errata b. ID gruppo errato c. DALI-BUS assente difettosa. d. Dispositivo difettoso 	<p>1. LED desligado, a unidade não tem função. Possibilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Não há tensão DALI-BUS presente ou com defeito b. A cablagem não tem contacto c. Dispositivo defeituoso <p>2. Embora o LED esteja aceso, o estado das luminárias ligadas não é alterado após premir o botão.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Modo de funcionamento errado b. Identificação de grupo errada c. Não há tensão DALI-BUS presente d. Dispositivo defeituoso
	Datablad på Internet	Página del producto en Internet	Pagina del prodotto su Internet	Página do produto na Internet

Code	92842	92842	92842
	CZ Bezpečnostní předpisy	PL Przygotowanie do montażu	HU Biztonsági információk
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasilaním z sítí 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	Elektromos berendezésekkel kapcsolatos munkát csak villanyüzéről, vagy szakképzett villanyüzéről irányítása, és felügyelete alatt álló személy végezhet az elektrotechnikai előírásoknak megfelelően.
	Odpojte napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztásáról.
	DALI není SELV - Platí instaláční předpisy pro nízké napětí. Šroubové svorky DALI se nesmí připojovat na 230 VAC!	DALI nie je napięciem SELV - obowiązuje instrukcja montażu dla niskiego napięcia. Zaciśki śrubowe DALI nie mogą być podłączane do napięcia 230 VAC!	A DALI nem SELV (biztonsági érintésvédelmi törpefeszültségű áramkör, mely minden esetben földeltekkel) - a kifeszültségre vonatkozó szerelési utasítások érvényesek. A DALI busz kapcsait tilos 230 VAC-hoz csatlakoztatni!
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia.	A készülék beépítése és üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazásához szükséges a segédlet információinak ismerete.
	Provoz Binární vstupní zařízení DALI pro použití v krabičích pro zapuštěnou montáž. 4 volné konfigurovatelné vstupy pro bezpotenciálové tlačítkové a spínací kontakty. Napájecí napětí přes sběrnici DALI. Provozní režimy: normální, schodištový nebo scénický provoz. Integrovaná LED dioda pro lokalizaci při výměně. Integrovaný bzučák pro lokalizaci při instalaci. Plný rozsah funkcí lze aktivovat pouze s příslušenstvím z produktové řady B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.	Opis działania Binarne urządzenie wejściowe DALI do użytku w puszczach podtynkowych. 4 dowolnie konfigurowalne wejścia dla bezpotencjalowych przycisków i styków przełączających. Napięcie zasilania przez magistralę DALI. Tryby pracy: normalny, schodowy lub scena. Zintegrowana dioda LED do lokalizacji po usunięciu. Zintegrowany brzęczek do lokalizacji po zainstalowaniu. Pełny zakres funkcji można aktywować tylko za pomocą akcesoriów z gamy produktów B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.	Funkció Bináris DALI bemeneti eszköz süllyesztett dobozban való használatra. 4 szabadon konfigurálható bemenet potenciálmentes nyomógombos és kapcsoló érintkezőkhöz. Tápfeszültség a DALI-buszon keresztül. Működési módok: normál, lépcsőházi vagy jelenet üzemmód. Integrált LED a lokalizációhoz, ha eltávolították. Beépített hangelőző a helymeghatározás- hoz, ha beépítve van. LUXOMAT®net DALI-SYS termékkcsalád tartozékaival aktíválható.

Fig. 1




Fig. 1: Lze připojit až 4 běžná tlačítka nebo spínače (max. 50 cm).

Fig. 2

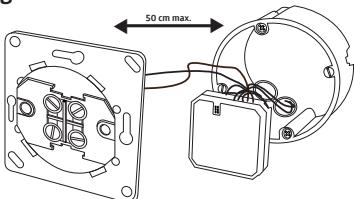


Fig. 2: Zařízení je umístěno v záplustné skříňce za záplustnou vložkou.

Fig. 3




Fig. 1: Legfeljebb 4 hagyományos nyomó-gomb vagy kapcsoló csatlakoztható (max. 50 cm).

Fig. 2: A készüléket a süllyesztett dobozban, a süllyesztett betét mögött helyezik el.




Fig. 1**Fig. 2****Fig. 3**

Fig. 1: Lze připojit až 4 běžná tlačítka nebo spínače (max. 50 cm).

Fig. 2: Zařízení je umístěno v záplustné skřínce za záplustnou vložkou.

Funkční indikátor LED po každém připojení k sítí

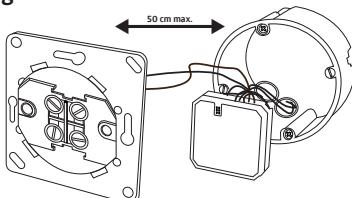

Při přítomnosti napětí sběrnice DALI se rozsvítí červená LED dioda.

Fig. 1: Można podłączyć do 4 konwencjonalnych przycisków lub przełączników (maks. 50 cm).

Fig. 2: Urządzenie jest umieszczone w puszce podtynkowej za wkładką podtynkową

Signálizácia pri pomocí wskaźników LED po każdym wznowieniu zasilania

Czerwona dioda LED świeci się, gdy obecne jest napiecie magistrali DALI.

Fig. 1: Legfeljebb 4 hagyományos nyomó-gomb vagy kapcsoló csatlakoztható (max. 50 cm).

Fig. 2: A készüléket a süllyeszett dobozban, a süllyeszett betét mögött helyezik el.

LED-s funkció visszajelzés minden beállítás után

A piros LED világít, ha a DALI-buszon feszültség van.



Jednotka je také vybavena vysílačem signálu, který může v průběhu adresování vysílat zvukové signály.

Urządzenie wyposażone jest również w nadajnik sygnału, który może emitować sygnały dźwiękowe w trakcie adresowania.

A készülék egy jeladóval is fel van szerelve, amely a címzés során hangjelzések adhat ki.

Příslušenství

92843

PS-DALI-SYS-USB-REG

EU Prohlášení o shodě



Výrobek odpovídá témtu nařízení
1. elektromagnetická kompatibilita
(2014/30/EU)

2. nízke napětí (2014/35/EU)

3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) a (2015/863/EU)

Akcesoria

PS-DALI-SYS-USB-REG

Deklaracja zgodności UE

Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dotyczącymi:
1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE)
2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/UE)
3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE) oraz (2015/863/UE)

Tartozékok

PS-DALI-SYS-USB-REG

EU-Megfelelőségi nyilatkozat

A termék megfelel következő előírásoknak
1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU)
2. kisfeszültségű előírások (2014/35/EU)
3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU)

92842**CZ** Technická data**PL** Schematy połączeń**HU** Bekötési rajz

10 - 22 V DC via DALI-Bus	Napájení	Zasilanie	Feszültség
4,6 mA	Odběr proudu	Typowy pobór mocy	Tipikus áramfogyasztás
II / IP20	Stupeň krytí / třída	Stopień ochrony / klasa	Érintésvédelmi osztály / Védettség
38 x 38 x 12 mm	Rozměry	Wymiary	Méreték
max. 50 cm	Délka kabelu	Długość przewodu	Kábelhossz
-25°C – +50°C	Okolní teplota	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet
Polycarbonat	Bydlení	Obudowa	Lakhatás
Schéma zapojení			
Schematické znázornění - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!		Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwracać uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!	Sematikus rajz, az érzékelő bekötésekkel vegye figyelembe a csatlakozók jelölését a készüléken.

92842	CZ Řešení závad	PL Rozwiązywanie problemów	HU Hibaelhárítás
	<p>1. LED nesvíti, jednotka nefunguje. Žádné zvuky při přepínání. Možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Přítomno vadné napětí sběrnice DALI. b. Zapojení nemá kontakt se šroubovými svorkami c. Vadné zařízení <p>2. Přestože kontrolka LED svítí, stav připojených svítidel se po stisknutí tlačítka nezmění.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Chybň provozní režim b. Chybň ID skupiny c. Zapojení nemá kontakt se šroubovými svorkami d. Vadné zařízení 	<p>1. Dioda LED zgasona, urządzenie nie działa. Brak odgłosów przełączania. Możliwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Brak lub błędne napięcie DALI-BUS b. Przewody nie mają kontaktu z zaciskami śrubowymi c. Urządzenie uszkodzone <p>2. Mimo, że dioda LED świeci się, to po naciśnięciu przycisku stan podłączonych opraw nie ulega zmianie.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Niewłaściwy tryb pracy b. Nieprawidłowy identyfikator grupy c. Błąd napięcia DALI BUS d. Urządzenie uszkodzone 	<p>1. A LED ki van kapcsolva, a készülék nem működik. Lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nincs vagy hibás DALI-BUS feszültség van jelen b. A vezetékek nem érintkeznek a csavaros csatlakozókkal c. Készülék hibás <p>2. Bár a LED világít, a csatlakoztatott lámpatestek állapota a gomb megnyomása után nem változik.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rossz üzemmod b. Rossz csoport azonosító c. Hibás DALI BUS feszültség van jelen d. Készülék hibás
	Stránka produktu na internetu	Strona produktu w Internecie	Termékoldal az interneten

Code	92842	92842	92842	92842
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions
	Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Asennus voidaan toteuttaa ainostaan pättevin sähköasentajan toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.
	Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker frånkoppling från nätspänningen.	Katkaise päivärit ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utsyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.
	DALI är inte SELV - se gällande installationsanvisningar för lågvoltspänning. DALI anslutningarna får ej anslutas till 230VAC!	DALI ei ole SELV – Asennusohjeet pienjänneitten mukaan. DALI-terminaleja ei saa yhdistää 230 VAC verkkosähköön!	DALI er ikke SELV – Installasjonen er å betrakte som et lavspennings produkt. DALI klemmene må ikke tilkobles 230VAC.	DALI is not SELV – the installation instructions for low voltage apply. The DALI screw clamps must not be connected to 230 VAC!
	Läs kompletterande datablad och manuelen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisäohje sekä asennusohjeet ennen tunnistimen käyttoonottoa. Kyseisten dokumenttien tunteminen on osa vastuullista käyttötäötä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen før du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnapsforståelsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.
Funktion	Toiminto	Bruk	Function	
	Binär DALI-ingång för användning i infällda dosor. 4 fritt konfigurerbara ingångar för potentialfria tryckknappar och brytkontakter.	Binäärisen DALI-sisääntulolaitte käytettäväksi upposaennettuissa rasioissa. 4 vapaasti konfiguroitavissa olevaa tuloa potentiaalivapaille painikkeille ja kytkentäkoskettiinille.	Binær DALI-ingangsenhet for bruk i innfeste bokser. 4 fritt konfigurerbare innganger for potensialfrie trykknapper og bryterkontakter.	Binary DALI input device for use in flush-mounted boxes. 4 user-configurable inputs for potential-free push-button and switch contacts.
	Matningsspänning via DALI-buss. Driftlägen: Normal, trapphus eller scen. Integrerad LED för lokalisering när den är borttagen. Integrerad summer för lokalisering när den är installerad. Alla funktioner kan endast aktiveras med tillbehör från B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS produktsortiment.	Syöttöjännite DALI-väylän kautta. Toimintatilat: Normali, portalkai tai tilanneohjaus. Integroitu merkkiledi paikannusta varten asennettaessa. Integroitu sumeri paikannusta varten asennettuna. Kaikki toiminnot voidaan aktivoida vain B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS -tuotevalikoiman lisävarusteilla.	Forsyningsspenning via DALI-buss. Driftsmodus: normal, trappe- eller scenedrift. Integrert LED for lokalisering når den er fjernet. Integrert summer for lokalisering når den er montert. Fullt funksjonsutvalg kan bare aktiveres med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-sortimentet.	Supply voltage via DALI bus. Operating modes: normal, staircase or scene operation. Integrated LED for localisation when de-installed. Integrated buzzer for localisation in installed state. Full range of functions can only be activated with accessories from the B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS product range.

92842

SV Montage

FI Asennus

NO Montering

EN Mounting

Fig. 1




Fig. 2

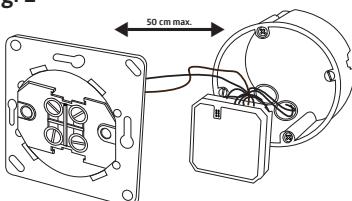


Fig. 3




Fig. 1: Upp till 4 konventionella tryckknappar eller strömbrytare kan anslutas (max. 50 cm).

Fig. 1: Liittäväissä enintään 4 painiketta tai kytikintä (laitteiden etäisyyss enintään 50 cm).

Fig. 1: Opttil 4 vanlige trykknapper eller brytere kan kobles til (maks. 50 cm).

Fig. 1: For connection of up to 4 conventional push-buttons or switches (max. 50cm).

Fig. 2: Enheten är placerad i apparatdosan bakom den infällda insatsen

Fig. 2: Laite asennetaan upporasiaan upottettavan painikekiston taakse.

Fig. 2: Enheten er plassert i den innfelt boksen bak den innfelt bryteren.

Fig. 2: The device is placed in the flush mounting box, behind the flush mounted switch.

LED indikeringar funktion

Merkkiledien toiminta

LED funksjoner

LED function indicators



En röd lysdiod lyser när DALI-bussens spänning är närvarande.

Punainen merkkledi palaa, kun DALI-väylällä on jännite.

En rød LED lyser når den har DALI bus spenning.

A red LED shines when the DALI bus tension is available.



Enheten är också utrustad med en summer som kan sända ut ljudsignaler under adresseringen.

Laite lähetää äänisignaleja osoitteenvantamisen aikana.

Enheten er også utstyrt med en buzzer som kan avgi lydsignaler i løpet av adresseringen.

The device further comprises a signalling component emitting sound during the addressing process.

Tillbehör

Lisätarvikkeet

Tilleggsutstyr

Accessory

92843

PS-DALI-SYS-USB-REG

PS-DALI-SYS-USB-REG

PS-DALI-SYS-USB-REG

PS-DALI-SYS-USB-REG

EU Declaration of conformity

EU:n vaatimustenmukaisuustodistus

EU erklæring

EU Declaration of conformity




Produkten överensstämmer med riktlinjerna
1. EMC-direktivet 2014/30/EU
2. Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU)
3. Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU)

Tämä tuote noudattaa seuraavia sääönskiä:
1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU)
2. low voltage (2014/35/EU)
3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)

Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver:
1. EMC-direktiv 2014/30/EU
2. Lavspenningsdirektivet (2014/35/EU)
3. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)

This product respects the directives concerning
1. electromagnetic compatibility (2014/30/EU)
2. low voltage (2014/35/EU)
3. restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)

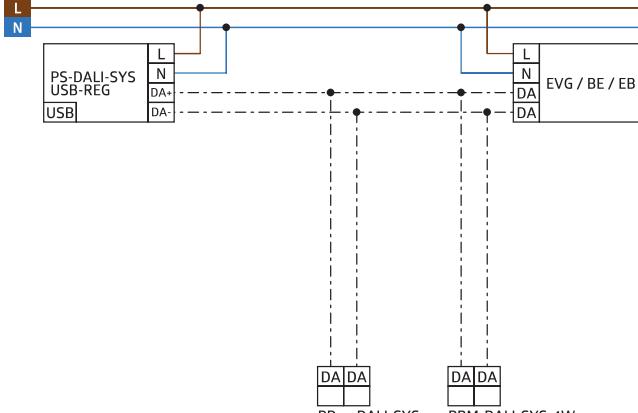92842	SV Teknisk data	FI Tekniset tiedot	NO Teknisk data	EN Technical data
10 - 22 V DC via DALI-Bus	Spänning	Jännite	Spanning	Voltage
4,6 mA	Strömförbrukning	Tyypillinen DALI-virrankulutus	Strømforbruk	Typ. power input
II / IP20	Skyddsklass/ IP- klass	Suojausluokka / kotelointiluokka	Beskyttelsesklasse	Class / Degree of protection
38 x 38 x 12 mm	Mått	Mitat	Dimensjon	Dimensions
max. 50 cm	Kabellängd	Kaapelin pituus	Kabel lengde	Cable length
-25°C - +50°C	Omgivningstemperatur	Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature
Polycarbonat	Kapsling	Kotelon materiaali	Materiale	Housing
Kopplingsschema	Kytkenkäävö	Koblingsskjema	Schematic diagram	
Kopplingsschema, Vid anslutning av detektor, var uppmärksam på märkningen av terminalanslutningarna!	Kytkenkäävö - kytkentäässä laitetta noudata laitteessa olevia liittimiä merkintöjä!	Koblingsskjema for tilkobling av detektor, vær nøyde med koblingen	Schematic diagram - when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!	
 <p>i</p>				

92842	SV Felsökning	FI Vianhaku	NO Feilsøking	EN Trouble shooting
	<p>1. Om lysdioden är släckt har enheten ingen funktion. Alternativ:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ingen eller felaktig DALI-BUS-spänning finns. b. Ledningarna har ingen kontakt med skruvterminaler c. Enheten är defekt <p>2. Även om lysdioden är tänd ändras inte tillståndet för de anslutna armaturerna när du trycker på knappen.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Felaktigt driftläge b. Fel grupp-ID c. Felaktig DALI-buss spänning närvarande d. Enheten är defekt 	<p>1. Merkkiledi pois päältä, laite ei toimi, ei kytkeentä-ääntä. Vaihtoehdot:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DALI-väyläjännitettä ei ole, tai se on viallinen b. Johdotuksessa huono kosketus c. Laite on viallinen. <p>2. Vaikka merkkiledi palaa, kytkettyjen valaisimien tila ei muutu painikkeen painamisen jälkeen.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Vääärä toimintatila b. Vääärä ryhmän tunnus c. Virheellinen DALI-väylän jännite d. Laite on viallinen. 	<p>1. LED er av, enheten fungerer ikke. Alternativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DALI BUS-spennin mangler eller er defekt b. Ledninger som ikke er skrudd skikkelig fast i skruklemmer c. Enhet er defekt <p>2. Selv om LED-lampen lyser, endres ikke tilstanden til de tilkoblede armaturene etter at du har trykket på knappen.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Feil driftsmodus b. Feil gruppe-ID c. DALI BUS Spennin defekt d. Enheten er defekt 	<p>1. The LED is off, device without function. Possibilities:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. No or inaccurate DALI bus voltage b. Wiring has no contact c. Device defective <p>2. The LED is on, but the state of the connected luminaires remains unchanged after having pressed the pushbutton.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wrong operation mode b. Wrong group ID c. Inaccurate DALI bus voltage d. Device defective
	Produktsida på internet	Tuotesivu internetissä	Produktside på internett	Product page on the internet