


INSTRUCTION

SDT-System

IP20 / 64 / 40







SDT	182
SDCS	1890 0034 101
SDH	1890 0039 100
SDD	1890 0033 100
SDCT	1890 0042 100
SDTAF-7	1820 3092 100
SDTAF-11	1820 2092 100
SDTAM-7	1820 3090 100
SDTAM-11	1820 2090 100

REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellinger Str. 3
 D-97486 Königshausen/Bay.
 T 09525 89-0
<http://www.regiolux.de>
info@regiolux.de




SDTE	1820 0231 100
SDTES	1820 0235 100
SDTV	1820 0020 100
SDTVL	1820 0031 100
SDTVLS	1820 0050 100
SDBK	1883 7580 101
SDBAS	1882 6580 100
SDBKS	1883 7580 151
SDBA	1883 6580 100

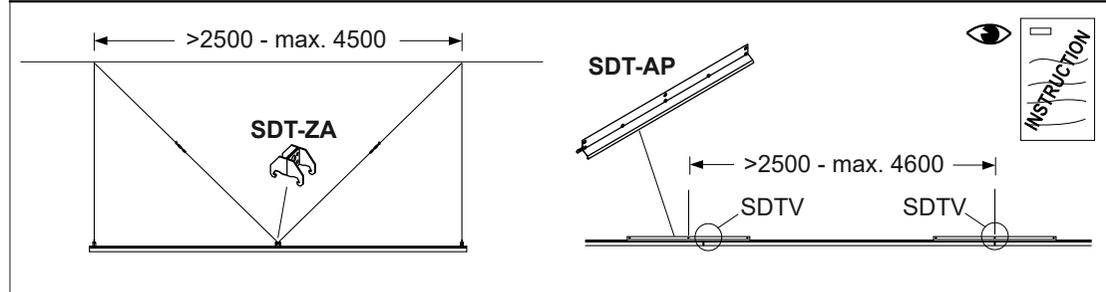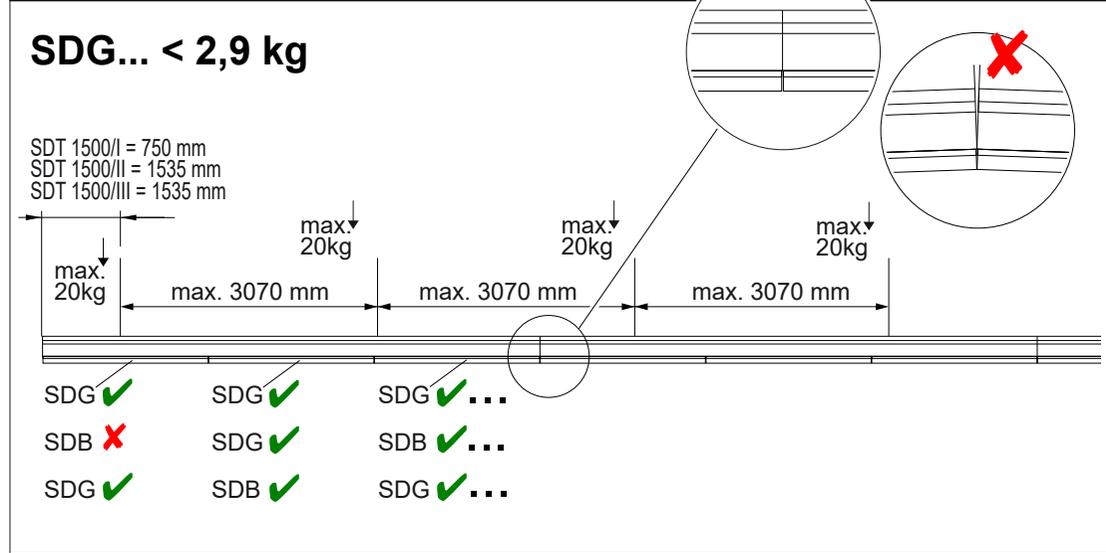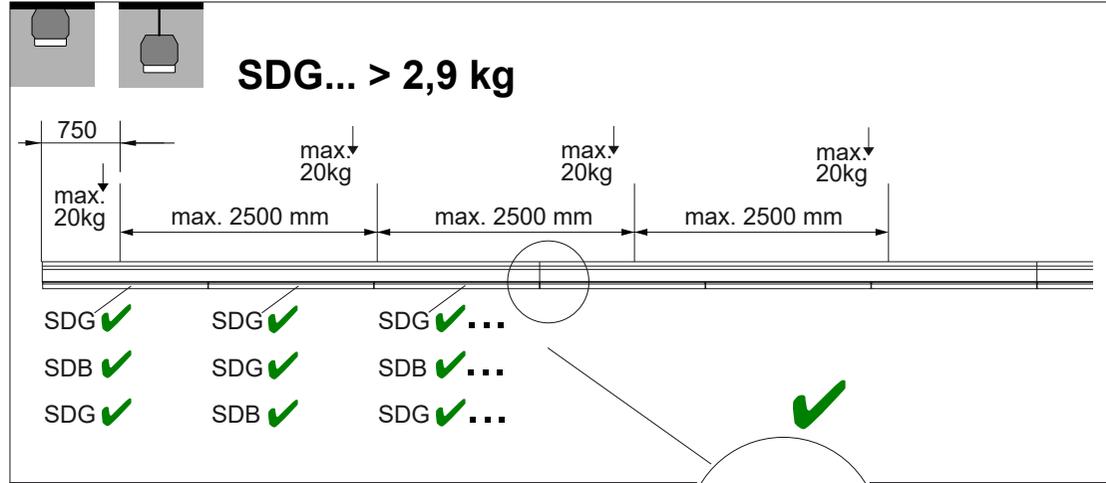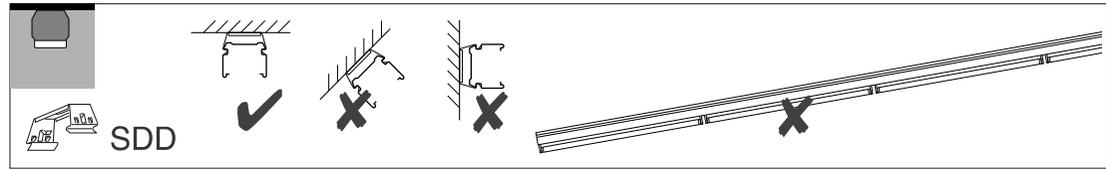


Art.-Nr.: 530491 - 11/2023


IP20/64/40

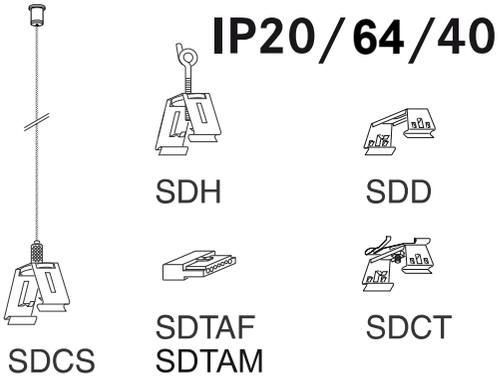


IP64











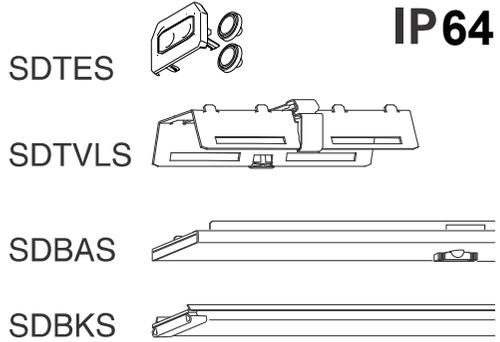


IP20

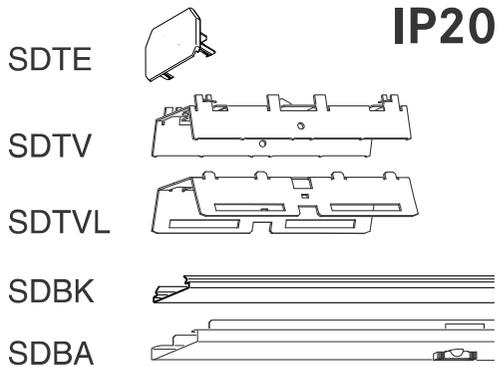

IP40

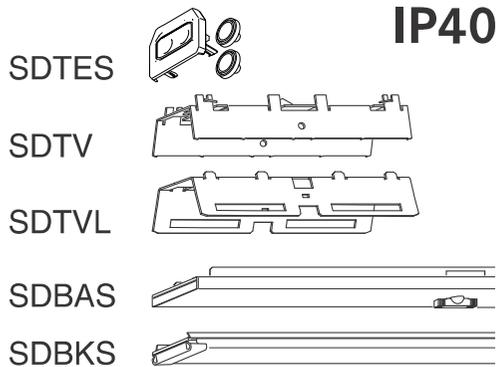

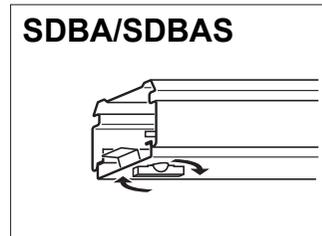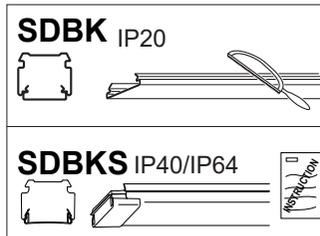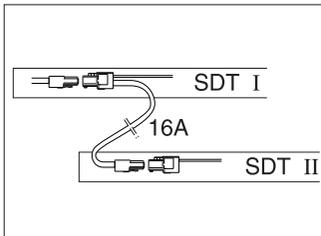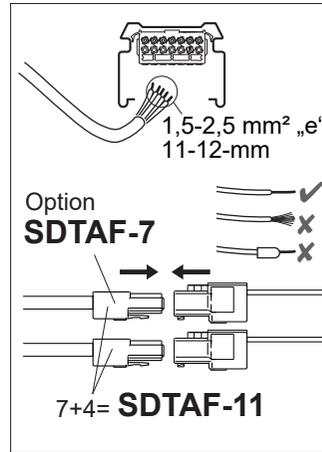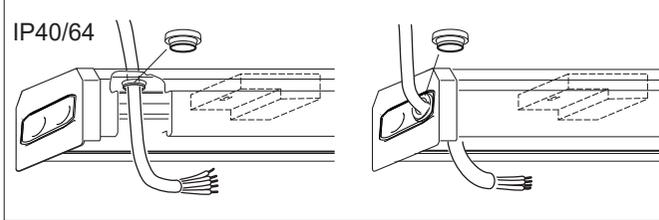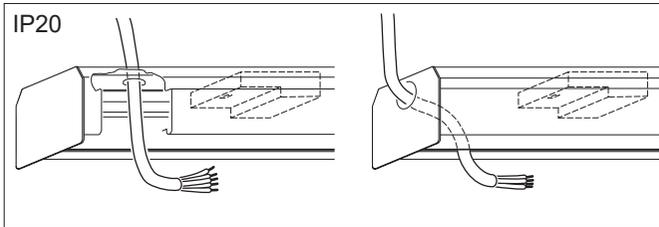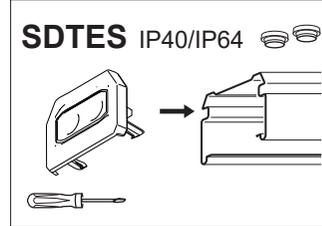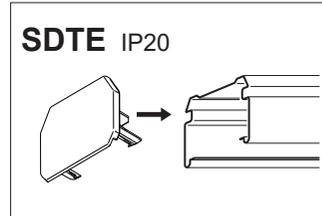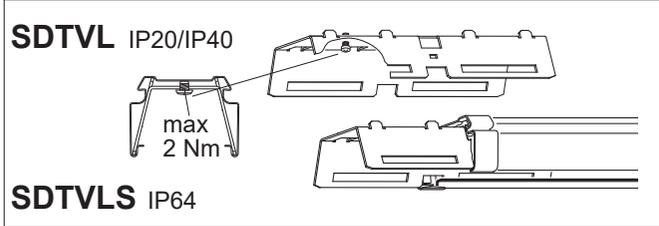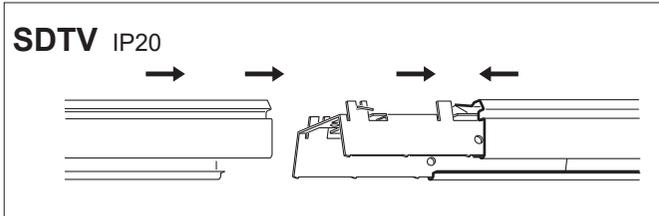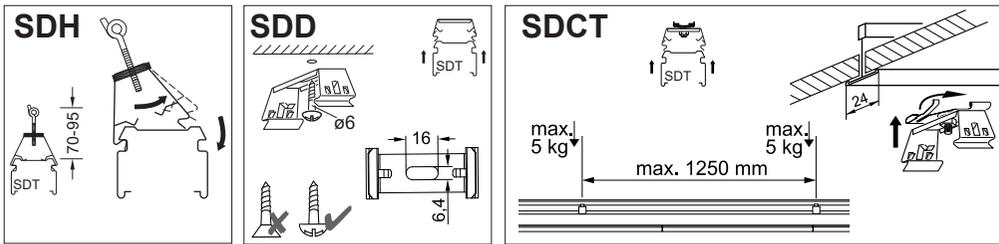

Zulässige Stromstärken bei Tragschiene SDT missible rated current für mounting rail SDT

Verdrahtung Tragschiene wiring rail	max. Stromstärken max. rated current		5/7 Leiter 5/7 conductors	4 Zusatzleiter 4 conductors
	5/7 Leiter 5/7 conductors	4 Zusatzleiter 4 conductors		
5 x 1,5mm ²	4 x 16A	-x-		
5 x 2,5 mm ²	4 x 16A	-x-		
7 x 2,5 mm ²	5 x 16A	-x-		
7 x 2,5 mm ² + 4 x 1,5 mm ²	3 x 16A + 2 x 10 A	4 x 6A		

Für die Tragschiene ist gemäß VDE 0100 der Betriebsstrom, der verwendete Leitungsquerschnitt, die Schleifenimpedanz sowie die Charakteristik und der Nennstrom des Absicherungsorgans zu beachten.

As per VDE 0100 for the rails the operation voltage, the cross section of the conductors, the loop impedance as well as the characteristics and the rated current of the safety fuse have to be considered.

Steckerbelegung der Geräteträger bei Schaltung >3-pol. Assignment of plugs of the device mounts if circuit >3-conductors.

